

Energiekabel und Zubehör
Câbles d'énergie et Accessoires

The Quality Connection

LEONI
STUDER CABLES

Kontakt

Contact

Ihre persönliche Kundennummer

Damit wir Sie schneller bedienen können, geben Sie uns bitte bei jeder Bestellung Ihre Kundennummer bekannt.

Votre numéro de client personnel

Afin que nous puissions vous servir plus rapidement, veuillez nous annoncer lors de chaque commande votre numéro de client.



24-Stunden-Pikettdienst

Telefon

- Schweiz
+41 (0)62 288 82 82
- Deutschland
+49 (0)6158 9208 0

Service de piquet 24 h / 24 h

Phone

- Suisse
+41 (0)62 288 82 82
- Allemagne
+49 (0)6158 9208 0

Beratung und Verkauf

Telefon

- Schweiz
+41 (0)62 288 82 82
- Deutschland
+49 (0)6158 9208 0

Conseils et vente

Téléphone

- Suisse
+41 (0)62 288 82 82
- Allemagne
+49 (0)6158 9208 0

Fax

- Schweiz
+41 (0)62 288 83 83
- Deutschland
+49 (0)6158 9208 19

Fax

- Suisse
+41 (0)62 288 83 83
- Allemagne
+49 (0)6158 9208 19

Internet

- Schweiz
mailbox@leoni-studer.ch
www.leoni-studer.ch
- Deutschland
info@leoni-studer.de
www.leoni-studer.de

Internet

- Suisse
mailbox@leoni-studer.ch
www.leoni-studer.ch
- Allemagne
info@leoni-studer.de
www.leoni-studer.de

RoHS - Richtlinien

Wir bestätigen, dass ab dem 1. Januar 2006 alle in diesem Katalog aufgeführten Produkte in voller Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) gefertigt werden.

Unsere Kabel dürfen nur für die dafür vorgesehene Anwendung eingesetzt werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder einer Beschädigung des Kabels oder Steckers muss der Strom sofort abgeschaltet und alle defekten Teile ersetzt werden. Unterhalt, Reparaturen und Ersatz der Kabel und Stecker müssen von fachlich ausgebildeten Personen ausgeführt werden. Wir entwickeln laufend unser Material und die Produkte weiter. Deshalb behalten wir uns vor, auf Anfragen Alternativprodukte zu offerieren, die zu diesem Zeitpunkt mit unserem Herstellungsprogramm übereinstimmen. Alle Angaben zu Materialeigenschaften, Brandverhalten, Aufbau, elektrischen und technischen Daten, Preisen usw. entsprechen unserem heutigen Wissensstand und sind unverbindlich. Abmessungen und Gewichte sind Richtwerte. Alle Angaben können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Directives RoHS


Nous confirmons que tous les produits dans ce catalogue sont compatibles depuis le 1er janvier 2006 avec les directives EU 2002/95/EG (RoHS).

Nos câbles ne peuvent être utilisés que pour les applications prévues à cet effet. En cas de défaut ou d'un dommage causé au câble ou à la prise, le courant doit immédiatement être coupé et la partie défectueuse remplacée. L'entretien, la réparation et le remplacement de câble et de prise doit être effectué par du personnel qualifié. Nous développons continuellement nos produits et nos matériaux. Raison pour laquelle nous nous réservons le droit, en rapport à une demande, d'offrir des produits alternatifs correspondant au programme de fabrication actuel. Toutes les indications concernant les propriétés des matériaux, des comportements au feu, la construction, des données électriques et techniques etc. correspondent à notre savoir actuel et n'engagent pas notre responsabilité. Les mesures et les poids sont des valeurs indicatives. Toutes les indications peuvent être modifiées à tout moment et sans annonce. Nous renvoyons à nos conditions générales de livraison et de vente.

Inhaltsverzeichnis

Table des matières

	Seite		Page
LEONI Studer AG Für innovative Lösungen	4	LEONI Studer AG Pour des solutions innovatrices	4
Mittelspannungskabel	7	Câbles moyenne tension	7
Übersicht	8	Sommaire	8
Technische Informationen Mittelspannungskabel	61	Informations techniques câbles moyenne tension	61
Niederspannungsnetzkabel	95	Câbles de réseau basse tension	95
Übersicht	96	Sommaire	96
Technische Informationen Niederspannungsnetzkabel	123	Informations techniques câbles de réseau basse tension	123
Kabeldimensionierung und Berechnung	141	Dimensionnement des câbles et calculation	141
Transport, Verlegung und Montage	149	Transport, Pose et Montage	149
Kabelzubehör	159	Accessoires pour câbles	159
Übersicht	160	Sommaire	160
Halogenfreiheit und Brandverhalten	199	Exemption d'halogènes et comportement au feu	199
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	206	Conditions générales de vente et de livraison	206
Produkte von LEONI Studer AG	211	Produits de LEONI Studer AG	211

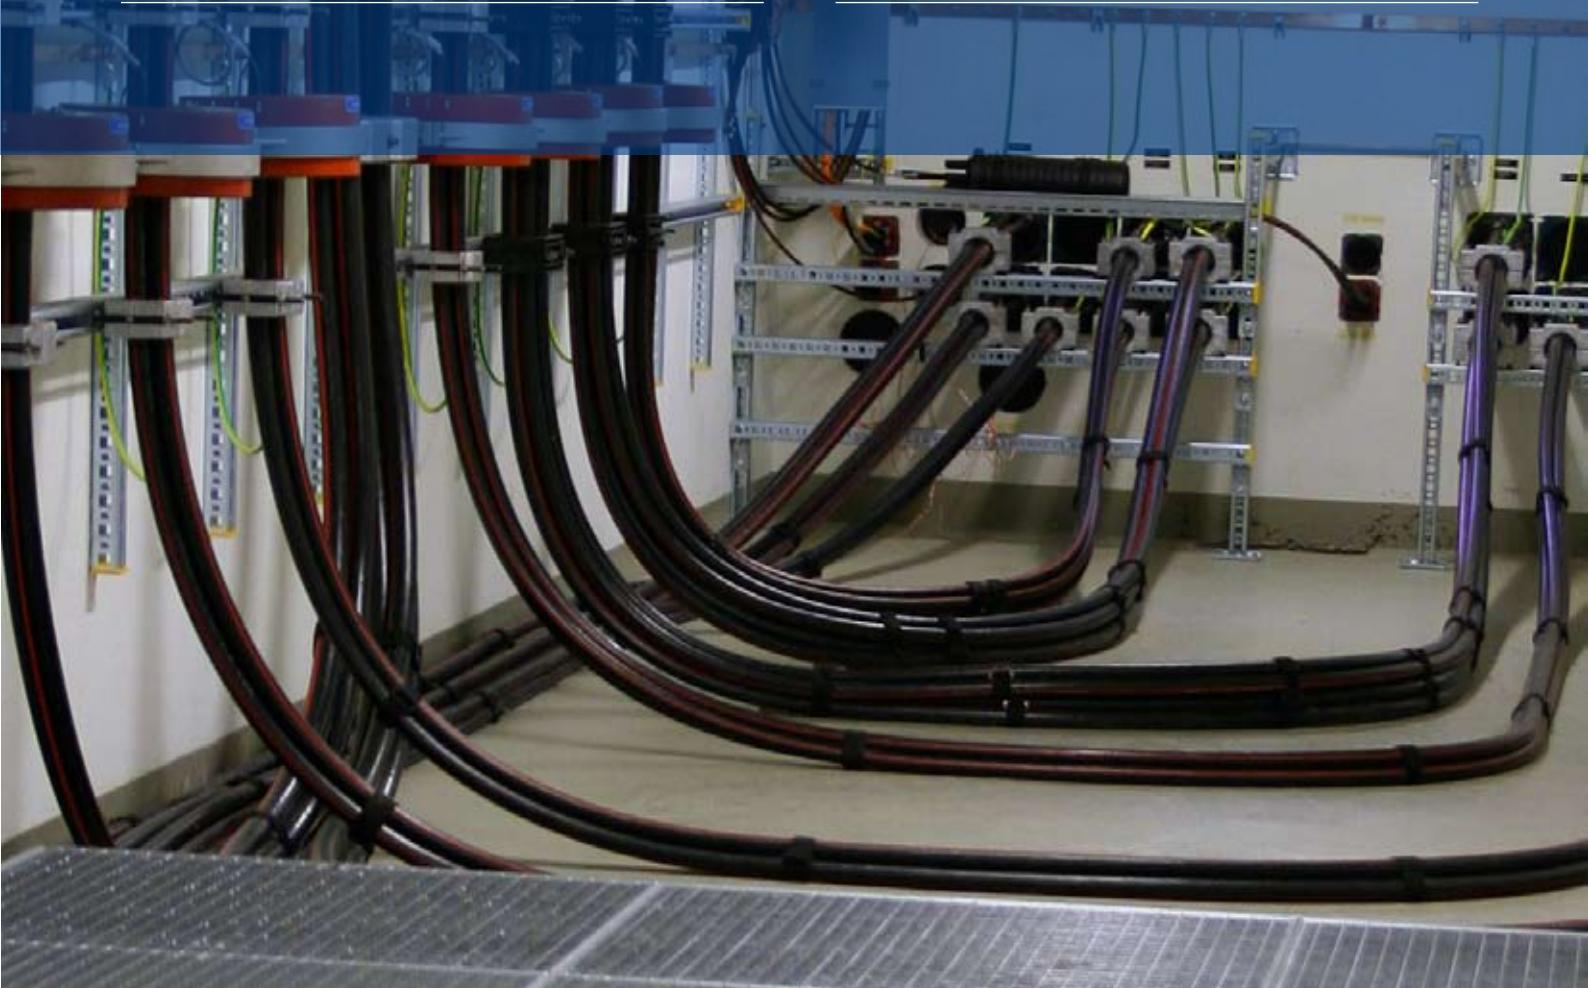

LEONI Studer AG

Für innovative Lösungen

LEONI Studer AG
Pour des solutions innovatrices

Verbindung von Innovation und Kompetenz

LEONI. Ein starkes Unternehmen mit über 51 000 Mitarbeitenden an mehr als 100 Standorten in 30 Ländern. Unternehmerischer Weitblick und Innovationskraft haben uns zu einem weltweit führenden Hersteller von Leitungen, Kabeln und Bordnetz-Systemen gemacht.

LEONI Studer AG gehört zur international tätigen LEONI-Gruppe. Am Standort Däniken SO beschäftigen wir rund 400 Mitarbeitende. Wir verfügen über ein hochwertiges und breites Kabelsortiment für die Bereiche Industrie, Energie und Infrastruktur.

LEONI Studer AG produziert Kabel und Leitungen und entwickelt und verarbeitet dazu sehr anspruchsvolle Compounds zur Leiterisolation. Die «Business Unit Radiation processing» betreibt eine höchst fortschrittliche Vernetzungstechnologie für Kunststoffe.

Die Kernkompetenzen der LEONI Studer AG liegen in der Entwicklung, der Konstruktion, der Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen Kabeln und Leitungen für komplexe Anwendungen im Industrie-, Installations- und Infrastrukturbereich. Dabei werden die überdurchschnittlichen Zusatzleistungen wie auftragspezifische Innovation, Elektronenstrahlvernetzung und Engineering besonders geschätzt.

Die Ausarbeitung nachhaltiger Lösungen für die Kunden ist vorrangiges Ziel. Bereits in der Projektphase werden die Auftraggeber beraten und auch im Anschluss an das eigentliche Projekt weiter begleitet.

Die langjährigen Beziehungen bestätigen den hohen Nutzen und Mehrwert für Kunden und Anwender. Die Basis des Erfolges ist das Engagement aller motivierten Mitarbeitenden.

Association d'innovation et de compétence

LEONI. Une entreprise puissante avec plus de 51 000 employés sur plus de 100 sites dans 30 pays. Grâce à notre clairvoyance et notre force d'innovation nous sommes devenus un producteur mondial de conducteurs, câbles et systèmes de réseau de bord.


LEONI Studer AG appartient au groupe LEONI qui développe ses activités à l'échelle internationale. Sur le site de Däniken au canton de Soleure nous travaillons avec une équipe de 400 employés. Nous disposons d'une large gamme de câbles de haute qualité pour les secteurs de l'industrie, l'énergie et l'infrastructure.

LEONI Studer AG est une câblerie active avec succès depuis plus de 60 ans sur le marché. Elle est divisée en deux entités. D'une part la division câbles qui développe et traite des composants très exigeants, utilisés au niveau de la production pour isoler les conducteurs électriques. D'autre part la «Business Unit Radiation processing», qui est certainement un leader mondial au niveau de la technique de réticulation.

Notre principale compétence se situe au niveau du développement, de la construction, de la fabrication et de la vente de câbles pour l'industrie, installations et infrastructures ayant des exigences particulières. Grâce à notre large assortiment et à nos produits de haute technicité ainsi qu'à la qualité et la rapidité de nos services, nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nos clients à travers le monde entier.

Ce qui contribue également à notre réputation est notre capacité à offrir des prestations complémentaires tels que le développement d'innovations spécifiques à une application, la réticulation par bombardement électronique ou l'engineering. Nous recherchons toujours des solutions viables à long terme pour nos clients. Nous accompagnons nos contractants dès la phase du projet et au-delà de la mise en service en leur apportant des conseils professionnels.

Les relations existantes depuis de nombreuses années avec nos clients et utilisateurs illustrent l'importance ainsi que la valeur ajoutée que présentent ces prestations. La base de notre succès est sans conteste l'engagement et la motivation de nos collaborateurs. En tant qu'employeur, nous encourageons le talent individuel et présentons des plans de carrière attractifs.

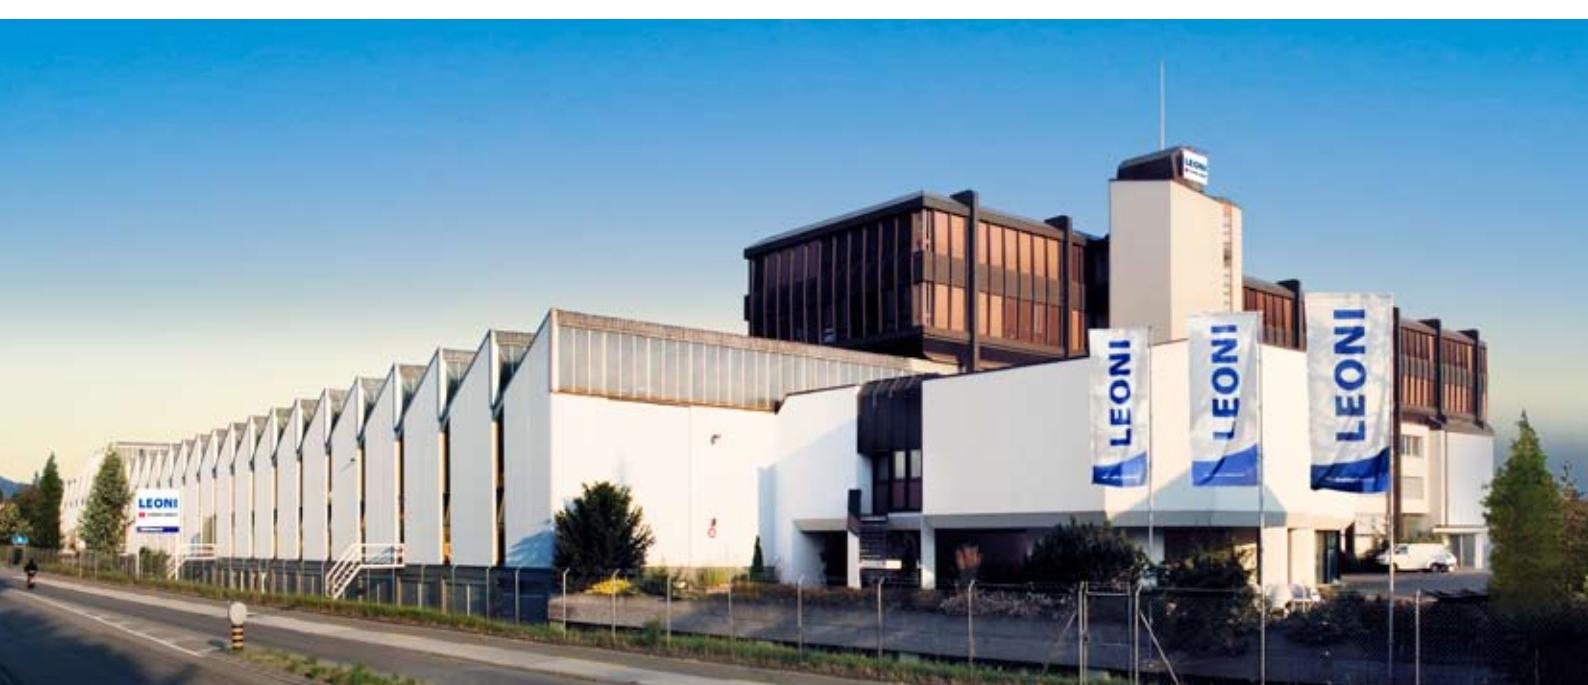



Die Kompetenz

In modernen Labors werden verlässliche Kunststoffe und Kabel entwickelt. Die Produktionseinrichtungen werden durch regelmässige Investitionen auf einem hohen technischen Stand gehalten. Zudem kommt die herausragende Kompetenz im Kabelbereich im fortschrittlichen Vernetzungszentrum des Unternehmens zum Ausdruck. Zusätzlich steht ein eigenes Brandlabor für Tests nach DIN 4102 an kompletten Kabelinstallationen, Tragsystemen und Kabelarmaturen zur Verfügung. Zahlreiche nationale und internationale Zertifikate belegen die Innovationskraft des Unternehmens.

Die Kundennähe

Wir betreuen Sie über qualifizierte Berater und Aussendienstingenieure, die über ausgezeichnete Kenntnisse der Produkte und Dienstleistungen verfügen. Unsere Unterstützung geht weiter, als Sie denken! Für die Lieferung und Montage unserer Tri-Delta-Mittelspannungskabel stellen wir erfahrene Praktiker und modernstes Gerät zur Verfügung. Verlegungen mit Kabelzug in Erde, Luft und Wasser erfolgen mit unseren Spezialfahrzeugen, die eigens für diese Zwecke konzipiert wurden. Auch für den Kabelauszug und die entsprechende Entsorgung sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner.

La compétence

Dans des laboratoires modernes, des matières plastiques et câbles innovants sont développés. Les installations de production sont maintenues par des investissements réguliers dans un état technique élevé. La compétence de l'entreprise dans le domaine des câbles est également illustrée par le centre de réticulation physique. De même, un laboratoire de feu permet de tester, selon diverses normes telle que la DIN 4102, les câbles, les chemins de câbles et les accessoires. La force d'innovation est, de plus, garantie par de nombreux certificats et homologation nationaux et internationaux.

La proximité du client

En tant que client, vous bénéficiez du conseil de nos ingénieurs de vente qualifiés qui disposent d'excellentes connaissances des produits et des services. Notre soutien va plus loin que vous ne le pensez! Pour la livraison, et le montage de notre câble Tri-Delta nous mettons à disposition du personnel qualifié et des machines modernes. Le tirage dans les tubes, aérien ou dans l'eau s'effectue avec des véhicules spécialement conçus pour ces applications. Également pour l'extraction et le recyclage des anciens câbles, nous sommes le bon partenaire.

Mittespannungskabel

Câbles moyenne tension

	Seite
Übersicht	8
Qualität zuerst	10
Einleiterkabel XDMZ-MONO	14
Einleiterkabel XDME-MONO	16
Einleiterkabel XDALZ-MONO	18
Einleiterkabel XDALE-MONO	20
Einleiterkabel XFLEX-MONO	22
Einleiterkabel XFLEXE-MONO	24
Einleiterkabel POWERFLEX BF145-MONO	26
Dreileiterkabel XDMZ-Y	28
Dreileiterkabel XDME-Y	30
Dreileiterkabel XDALZ-Y	32
Dreileiterkabel XDALE-Y	34
Dreileiterkabel XFLEX-Y	36
Dreileiterkabel XFLEXE-Y	38
Dreileiterkabel XDMZ-Z	40
Dreileiterkabel XDME-E	42
Dreileiterkabel XDALZ-Z	44
Dreileiterkabel XDALE-E	46
Dreileiterkabel XFLEX-DELTA	48
Dreileiterkabel XFLEXE-DELTA	50
Dreileiterkabel XDMZ-CLZ	52
Dreileiterkabel XDME-CLE	54
Dreileiterkabel XDALZ-CLZ	56
Dreileiterkabel XDALE-CLE	58
Technische Informationen Mittespannungskabel	61

	Page
Sommaire	8
La qualité d'abord	10
<i>Câble unipolaire XDMZ-MONO</i>	14
<i>Câble unipolaire XDME-MONO</i>	16
<i>Câble unipolaire XDALZ-MONO</i>	18
<i>Câble unipolaire XDALE-MONO</i>	20
<i>Câble unipolaire XFLEX-MONO</i>	22
<i>Câble unipolaire XFLEXE-MONO</i>	24
<i>Câble unipolaire POWERFLEX BF145-MONO</i>	26
<i>Câble tripolaire XDMZ-Y</i>	28
<i>Câble tripolaire XDME-Y</i>	30
<i>Câble tripolaire XDALZ-Y</i>	32
<i>Câble tripolaire XDALE-Y</i>	34
<i>Câble tripolaire XFLEX-Y</i>	36
<i>Câble tripolaire XFLEXE-Y</i>	38
<i>Câble tripolaire XDMZ-Z</i>	40
<i>Câble tripolaire XDME-E</i>	42
<i>Câble tripolaire XDALZ-Z</i>	44
<i>Câble tripolaire XDALE-E</i>	46
<i>Câble tripolaire XFLEX-DELTA</i>	48
<i>Câble tripolaire XFLEXE-DELTA</i>	50
<i>Câble tripolaire XDMZ-CLZ</i>	52
<i>Câble tripolaire XDME-CLE</i>	54
<i>Câble tripolaire XDALZ-CLZ</i>	56
<i>Câble tripolaire XDALE-CLE</i>	58

Übersicht

Mittelspannungskabel

Sommaire

Câbles moyenne tension**TRI-DELTA® Mittelspannungskabel****Câble moyenne tension TRI-DELTA®**

Mit hochzähem Aussenmantel

*Avec gaine extérieure extrêmement tenace***XDMZ-MONO**

■ Seite 14

XDMZ-MONO

■ Page 14

Mit flammwidrigem Aussenmantel
ohne Brandfortleitung*Avec gaine extérieure résistante au feu
sans propagation du feu***XDME-MONO**

■ Seite 16

XDME-MONO

■ Page 16

Mit Aluminium-Leiter und
hochzähem Aussenmantel*Avec conducteur en aluminium et
gaine extérieure extrêmement tenace***XDALZ-MONO**

■ Seite 18

XDALZ-MONO

■ Page 18

Mit Aluminium-Leiter und
flammwidrigem Aussenmantel
ohne Brandfortleitung*Avec conducteur en aluminium et
gaine extérieure résistante au feu
sans propagation du feu***XDALE-MONO**

■ Seite 20

XDALE-MONO

■ Page 20

**Flexible Mittelspannungskabel****Câble moyenne tension flexible**

Mit hochzähem Aussenmantel

*Avec gaine extérieure extrêmement tenace***XFLEX-MONO**

■ Seite 22

XFLEX-MONO

■ Page 22

Mit flammwidrigem Aussenmantel
ohne Brandfortleitung*Avec gaine extérieure résistante au feu
sans propagation du feu***XFLEX-E-MONO**

■ Seite 24

XFLEX-E-MONO

■ Page 24

Für 6 / 3,6 kV-Anwendungen.
Kabel mit flammwidrigem Aussenmantel
ohne Brandfortleitung*Pour applications 6 / 3,6 kV.
Câble avec gaine extérieure résistante au feu
sans propagation du feu***POWERFLEX BF145-MONO**

■ Seite 26

POWERFLEX BF145-MONO

■ Page 26



XDMZ-Y
■ Seite 28
XDMZ-Y
■ Page 28



XDMZ-Z
■ Seite 40
XDMZ-Z
■ Page 40



XDMZ-CLZ, Stahlband-armiert
■ Seite 52
XDMZ-CLZ, armure de feuillard d'acier
■ Page 52



XDME-Y
■ Seite 30
XDME-Y
■ Page 30



XDME-E
■ Seite 42
XDME-E
■ Page 42



XDME-CLE, Stahlband-armiert
■ Seite 54
XDME-CLE, armure de feuillard d'acier
■ Page 54



XDALZ-Y
■ Seite 32
XDALZ-Y
■ Page 32



XDALZ-Z
■ Seite 44
XDALZ-Z
■ Page 44



XDALZ-CLZ, Stahlband-armiert
■ Seite 56
XDALZ-CLZ, armure de feuillard d'acier
■ Page 56



XDALE-Y
■ Seite 34
XDALE-Y
■ Page 34



XDALE-E
■ Seite 46
XDALE-E
■ Page 46



XDALE-CLE, Stahlband-armiert
■ Seite 58
XDALE-CLE, armure de feuillard d'acier
■ Page 58



XFLEX-Y
■ Seite 36
XFLEX-Y
■ Page 36



XFLEX-DELTA
■ Seite 48
XFLEX-DELTA
■ Page 48



XFLEXE-Y
■ Seite 38
XFLEXE-Y
■ Page 38

XFLEXE-DELTA
■ Seite 50
XFLEXE-DELTA
■ Page 50



Qualität zuerst

Mittelspannungskabel

La qualité d'abord
Câbles moyenne tension



SQS ISO 9001:2000

Wir sichern die Herstellqualität bezüglich Beschaffenheit, Zuverlässigkeit und Pflichtenhefterfüllung während jedem Arbeitsgang durch Selbstprüfung und Prozessüberwachung mit innovativer Technologie und konsequenter Anwendung aller Qualitäts-Systemelemente.

Total Security Management

TRI-DELTA®-Kabel haben das Zertifikat «SEV Plus» für Konformität und Qualität. Sie entsprechen den speziellen SEV-Qualitätsanforderungen für kunststoffisierte Mittelspannungskabel.

TRI-DELTA® – Kontinuierliche Entwicklung

Die erstmalige Anwendung von Kunststoffisolationen in Mittelspannungskabeln liegt einige Jahrzehnte zurück. Inzwischen sind Konstruktion, Fertigungsmethoden und Werkstoffe aus den gesammelten Erfahrungen und durch gezielte Forschung auf einen hohen Stand gebracht worden. Die Entwicklung der modernen Mittelspannungskabel lässt sich in vier grosse Abschnitte unterteilen.

Zuerst stand beim Übergang vom Papier-Masse-Dielektrikum zum festen Dielektrikum aus Kunststoff die konstruktive Anpassung an die Eigenschaften der neuen Isolierstoffe im Vordergrund. So wurden innere Leiterglättung und Isolierschicht gleichzeitig im Tandemverfahren extrudiert. Zur Ausbildung eines gleichförmigen Radialfeldes wurde für die äussere Feldbegrenzung eine Grafitsschicht mit darüberliegendem Halbleiterband verwendet. In der weiteren Entwicklung wurden die Isolierstoffe mit linearer Molekülstruktur vernetzt. Die damit erreichte grösere Formstabilität führte zu einer bedeutenden Verbesserung der thermischen und mechanischen Eigenschaften. Die Zeitstandfestigkeit – auch bei höherer Strombelastung – liegt bei vernetzten Isolationen höher. Als Folge davon sanken die Ausfallraten. Je nach Belastungsgrad liegen sie heute unterhalb derjenigen von Vergleichbaren Papierbleikabeln.

Der dritte Abschnitt wurde durch die Einführung der Dreifach-Extrusion gekennzeichnet. Die innere Leiterglättung wird mit der Isolation und der äusseren Leitschicht gemeinsam und gleichzeitig extrudiert.

SQS ISO 9001:2000

Nous assurons la qualité de la production concernant la fabrication, la fiabilité et le respect des cahiers de charges durant chaque phase de travail par la surveillance des processus à l'aide de technologies innovantes et par l'application conséquente des éléments de qualité.

Total security management

Les câbles TRI-DELTA® sont certifiés «ASE Plus» pour leur conformité et leur qualité. Ils répondent aux exigences de qualité de l'ASE pour les câbles moyenne tension avec isolation plastique.

TRI-DELTA – un développement de façon continue

La première utilisation d'un câble avec isolation synthétique en moyenne tension remonte à quelques décennies déjà. Entre temps, la construction, les méthodes de fabrication et les composants n'ont cessé d'évoluer à travers les expériences et les différentes recherches ciblées pour atteindre aujourd'hui un niveau très élevé. Le développement des câbles moyenne tension modernes se laisse fractionner en quatre étapes.

Tout d'abord, lors du passage de l'isolation en papier imprégné à un diélectrique en matière synthétique solide, on assista à l'adaptation de la construction du câble aux caractéristiques du nouveau type d'isolant. Une couche permettant de garantir une rondeur du conducteur fut extrudée durant la même phase de fabrication que l'isolation elle-même. Afin de créer un champ électrique radial homogène, on appliqua une couche de graphite puis une bande semi-conductrice sur l'isolation. La deuxième étape du développement fut la réticulation linéaire de la structure moléculaire de l'isolant. L'augmentation de la stabilité géométrique ainsi acquise, permit une nette amélioration des caractéristiques thermiques et mécaniques. La résistance aux contraintes engendrées par des courants élevés, est beaucoup plus grande pour des isolations réticulées. Une conséquence directe fut la baisse des taux de défauts. Aujourd'hui, et selon le degré de charge, ces derniers sont même en dessous de ceux établis pour les câbles papier plomb.

La troisième étape fut marquée par l'introduction de la triple extrusion dans le procédé de fabrication. La couche semi-conductrice interne est extrudée en même temps que l'isolation et qu'une couche semi-conductrice extérieure.

Kompakt, leicht, zuverlässig und langlebig

Wichtigstes Qualitätsmerkmal sind die exakten Grenzflächen zwischen Halbleiter-schicht und Dielektrikum, d.h. sehr glatte Strukturen bei den einzelnen Ober-flächen. Innere Einflüsse und Störungen werden damit praktisch ausgeschlossen. Natürlich sind möglichst grosse Reinheit und Sorgfalt in der Aufbereitung und Zuführung der Rohmaterialien zum Extruder Voraussetzungen für ein Qualitäts-produkt. Aus diesem Grund werden bei LEONI Studer AG die TRI-DELTA®-Kabel unter Reinraumbedingungen extrudiert. Die während der Herstellung und am fertigen Kabel vorgenommenen Prüfungen dienen der sorgfältigen Qualitätskon-trolle.

LEONI Studer AG hat seit Beginn alle diese Entwicklungsstufen durchlaufen und in jeder Etappe Erfahrungen sammeln können, die in der Zuverlässigkeit der Pro-dukte ihren Niederschlag finden.

Mit der Weiterentwicklung ab 1990 hat LEONI Studer AG das Kunststoff-Mittel-spannungskabel kompakter und leichter gemacht, indem die Stahlarmierung der Dreileiter-Kabel durch einen extrem zähen Mantel ersetzt wurde. Zugleich trat an die Stelle des Kupferdrahtschirms der hermetisch geschlossene Metallschirm. Damit hat LEONI Studer AG den vierten Entwicklungsschritt getan: die Einführung des TRI-DELTA®-Kabels. Der Name kommt von der dreieckigen Querschnittsform des Dreileiterkabels. Als Lösung auf die Problematik der so genannten Wasser-bäumchen (water trees) in Polymer-isolierten Kabeln steht mit dem TRI-DELTA®-Kabel im Schweizer Markt erstmals ein «trockenes» Mittelspannungskabel zur Verfügung.

Die Lösung gegen Feuchtigkeit

Die Längswasserdichtung, die das Kabel gegen die Ausbreitung von Feuchtigkeit im Falle einer Beschädigung des Mantels schützt, wird ergänzt durch eine metal-lische Querwasserdichtung.

Diese blockiert wirkungsvoll das ansonsten unvermeidliche Eindringen (Diffusion) von molekularem Wasser in die Isolation und verhindert so die Bildung von Wasserbäumchen. Diese Massnahmen dienen dazu, die Lebensdauer der Kabel merklich zu verlängern.

Die Entwicklung geht aber weiter. Auch neue Anforderungen wie Flammwidrig-keit und geringe EMV-Emissionen werden heute durch das modulare System des TRI-DELTA®-Mittelspannungskabels erfüllt.

Compact, léger, fiable et avec une durée de vie élevée

La principale amélioration qualitative de ce procédé a été de permettre d'avoir des transitions lisses et très bien définies entre les différentes couches de matière. Les perturbations et influences internes sont ainsi pratiquement exclues. Bien entendu, cela n'évite pas des contraintes extrêmes au niveau de la pureté et des soins à appor-ter à la préparation et au transfert des matières premières afin d'atteindre le niveau de qualité requis. C'est la raison pour laquelle, les câbles TRI-DELTA® sont extrudés chez LEONI Studer AG dans une pièce surpressurisée et avec de l'air filtré. De plus, des contrôles permanent pendant et après la phase de fabrication permettent de vérifier continuellement la qualité du produit.

LEONI Studer AG a traversé depuis le début toutes ces étapes et a pu en retirer les expériences nécessaires à l'obtention de produits de grande fiabilité.

En 1990, LEONI Studer AG a continué l'évolution en rendant les câbles moyenne ten-sion plus compacts et plus légers par la substitution de l'armure extérieure en fils métalliques plats par une gaine extrêmement tenace. Durant la même phase de déve-loppement, l'écran en fils de cuivre fut remplacé par une feuille d'Aluminium soudée par recouvrement. Cette amélioration permit par la même occasion de conclure la quatrième étape; la mise sur le marché du câble TRI-DELTA®. Le nom est inspiré de la forme triangulaire que prend le câble tripolaire. En réponse à la problématique que posent les arborescences d'humidité (water trees) dans les câbles isolés à base de polymères, il existe pour la première fois sur le marché Suisse une solution. Elle s'appelle TRI-DELTA®.

La solution contre l'humidité

La barrière d'étanchéité longitudinale qui empêche la propagation de l'eau le long du câble en cas de blessure de la gaine extérieure est complétée par une barrière métalli-que radiale.

Cette dernière bloque la diffusion des molécules d'eau à travers l'isolation, ce qui empêche la formation des arborescences d'humidité. Ces mesures servent à rallonger sensiblement la durée de vie des câbles.

Mais le développement ne s'est pas arrêté là. Les variantes du câble TRI-DELTA® per-mettent de répondre aux nouvelles exigences du marché tels que résistance au feu ou faible rayonnement électromagnétique.



Langzeitalterung

LEONI Studer verfügt neu über eine in der Schweiz einzigartige Langzeitalterungsanlage für Mittespannungskabel. Auf dieser Anlage werden Kabel aus der laufenden Produktion gemäss der Mittespannungsnorm HD620 während einer Zeitspanne von zwei Jahren getestet. Dabei werden die Isolationsmaterialien nach genau definierten Vorgaben enorm hohen Belastungen ausgesetzt und so der Alterungsprozess der Kabel im Zeitraffer der effektiven Einsatzdauer von rund vierzig Betriebsjahren simuliert.

Diese Prüfungen erfolgen produktionsbegleitend und erfüllen daher auch die Vorgaben der VDE-Norm für Mittespannungskabel.

LEONI Studer vollzieht, nach der Zertifizierung der TRI-DELTA-Mittespannungskabel durch den SEV und mit dem Prädikat SEV+, mit dieser Langzeitalterungsprüfung einen weiteren Schritt in der Qualitätssicherung.

Vieillissement de longue durée

LEONI Studer dispose désormais d'une installation unique en Suisse pour contrôler le vieillissement de longue durée des câbles moyenne tension. Cette installation permet de tester les câbles en production selon les normes de moyenne tension HD620 sur une période de deux ans. Lors de ces essais, les matériaux d'isolation sont soumis à des contraintes élevées, conformément à des règles bien définies. L'essai de vieillissement des câbles simule de façon accélérée l'utilisation réelle sur une durée d'environ quarante ans.

Ces essais sont réalisés en parallèle à la production et répondent par conséquent aussi aux exigences de la norme VDE applicable aux câbles moyenne tension.

Après la certification des câbles moyenne tension TRI-DELTA par l'ASE et avec le label ASE+, LEONI Studer apporte avec cet essai de vieillissement de longue durée une garantie supplémentaire en matière d'assurance qualité.



TRI-DELTA® Mittelspannungs-Einleiterkabel

XDMZ-MONO mit hochzähem Aussenmantel

Câble moyenne tension unipolaire TRI-DELTA®

XDMZ-MONO avec gaine extérieure extrêmement tenace



Anwendung

Basiskabel für Mittelspannungsverbindungen. Einsatz bei grossen Längen oder schwieriger Leitungsführung.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** 4 × U₀ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung 4 × U₀, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 15 × Außen-Ø
Montage 11 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 60 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 60 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat  für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- Qualifizierungszertifikat der Schweizerischen Bundesbahnen SBB (30/18 kV).
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Câble de base pour des liaisons moyenne tension. Utilisé pour des distances grandes ou des tracés compliqués.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bande semi-conductrice gonflable** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** 4 × U₀ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai 4 × U₀, niveau < 2 pC pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)

Rayons de courbure:

- **Tirage** 15 × Ø extérieur
- **Montage** 11 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 60 N/mm² (1 × section × 60 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2

Spécialités

- **Certificat ASE Plus**  pour la conformité et la qualité.
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande.
- Certificat de qualification des Chemin de Fer Fédérale Suisse CFF (30/18 kV).
- **Recommandations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine extérieure extrêmement tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
1 × 50/27 AI	224957	19,80	26,10	91	392 / 287	3,0	5,0
1 × 95/32 AI	224958	23,40	29,70	143	446 / 327	5,7	6,1
1 × 150/34 AI	224959	26,10	32,40	195	486 / 356	9,0	6,9
1 × 185/38 AI	224960	27,90	34,20	233	513 / 376	11,1	7,4
1 × 240/39 AI	224961	30,20	37,50	295	563 / 413	14,4	8,8
1 × 300/41 AI	224962	32,50	39,80	355	597 / 438	18,0	9,5
1 × 400/45 AI	224963	35,50	42,80	440	642 / 471	24,0	10,6
1 × 500/48 AI	224964	38,60	45,90	542	689 / 505	30,0	11,6
1 × 630/53 AI	224965	42,70	50,00	688	750 / 550	37,8	12,8

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 15 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 11 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 60 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 15 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 11 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 60 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴			Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵				
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	130 °C A
n × mm ²								
1 × 50/27 AI	149 / 176	188 / 221	222			178 / 209	224 / 263	265
1 × 95/32 AI	219 / 258	276 / 325	326			261 / 307	329 / 387	389
1 × 150/34 AI	279 / 328	351 / 414	416			332 / 391	419 / 493	496
1 × 185/38 AI	315 / 371	398 / 468	471			376 / 443	475 / 559	562
1 × 240/39 AI	367 / 431	463 / 544	548			438 / 515	552 / 650	654
1 × 300/41 AI	414 / 487	523 / 615	620			496 / 583	625 / 736	741
1 × 400/45 AI	480 / 565	607 / 715	721			566 / 667	716 / 842	848
1 × 500/48 AI	543 / 639	689 / 811	821			646 / 760	817 / 962	970
1 × 630/53 AI	630 / 742	802 / 944	959			737 / 867	943 / 1'100	1'112
	Verlegung in Luft Pose aérienne			Verlegung in Luft Pose aérienne				
1 × 50/27 AI	176	252	321			201	286	363
1 × 95/32 AI	266	383	489			306	437	555
1 × 150/34 AI	347	499	638			399	571	726
1 × 185/38 AI	398	573	732			459	657	836
1 × 240/39 AI	470	678	867			544	779	990
1 × 300/41 AI	539	778	997			626	898	1'142
1 × 400/45 AI	623	903	1159			730	1'049	1'337
1 × 500/48 AI	716	1'041	1341			849	1'221	1'560
1 × 630/53 AI	823	1'200	1553			992	1'431	1'833

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraussendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegtiefte 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Einleiterkabel

XDME-MONO mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung

Câble moyenne tension unipolaire TRI-DELTA®

XDME-MONO avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu



Anwendung

Basiskabel für flammwidrige Mittelspannungsverbindungen ohne Brandfortleitung. Einsatz bei grossen Längen oder schwieriger Leitungsführung. Ideal für Verkehrsinfrastruktur anlagen (Tunnels) mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Polyolefin-Copolymer, zweischichtig, schwarz mit roten Längsstreifen

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 15 × Außen-Ø
Montage 11 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 60 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 60 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat  für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselenmente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Câble de base pour des liaisons moyenne tension sans propagation du feu. Utilisé pour des distances grandes ou des tracés compliqués. Idéal pour des infrastructures routières (tunnels) ayant des exigences élevées au niveau de la sécurité.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Cl. 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Copolymère de polyoléfine, deux couches, noire à bandes rouges longitudinales

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:** Tirage 15 × Ø extérieur, Montage 11 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 60 N/mm² (1 × section × 60 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2

Spécialités

- Certificat ASE Plus  pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommandations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robust / abriebfester Skin-Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Résistant au feu, pas de propagation du feu
- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine skin extérieure tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
1 × 50/27 AI	225000	19,80	29,30	119	440 / 323	3,0	5,2
1 × 95/32 AI	225001	23,40	32,90	174	494 / 362	5,7	6,4
1 × 150/34 AI	225002	26,10	35,40	228	531 / 390	9,0	7,1
1 × 185/38 AI	225003	27,90	37,20	267	558 / 410	11,1	7,7
1 × 240/39 AI	225004	30,20	39,50	326	593 / 435	14,4	8,3
1 × 300/41 AI	225005	32,50	41,80	388	627 / 460	18,0	9,0
1 × 400/45 AI	225006	35,50	44,60	474	669 / 491	24,0	9,9
1 × 500/48 AI	225007	38,60	47,70	578	716 / 525	30,0	10,9
1 × 630/53 AI	225008	42,70	51,80	727	777 / 570	37,8	12,1

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 15 \times \text{Ø extérieur}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 11 \times \text{Ø extérieur}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 60 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 15 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 11 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 60 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴			Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	130 °C A
1 × 50/27 AI	151 / 178	191 / 224	225	179 / 210	225 / 265	266
1 × 95/32 AI	221 / 260	279 / 328	330	262 / 308	330 / 389	391
1 × 150/34 AI	281 / 331	355 / 417	420	334 / 393	421 / 495	498
1 × 185/38 AI	318 / 374	401 / 472	475	378 / 444	476 / 560	563
1 × 240/39 AI	368 / 433	465 / 547	551	438 / 516	553 / 651	655
1 × 300/41 AI	424 / 499	535 / 630	635	496 / 584	626 / 737	742
1 × 400/45 AI	482 / 567	610 / 718	724	567 / 667	716 / 843	849
1 × 500/48 AI	545 / 642	692 / 814	824	646 / 760	817 / 962	970
1 × 630/53 AI	633 / 745	806 / 948	963	737 / 867	934 / 1'100	1'112
1 × 50/27 AI	180	257	326	203	289	365
1 × 95/32 AI	271	389	495	309	440	556
1 × 150/34 AI	352	505	644	402	574	727
1 × 185/38 AI	403	579	739	462	659	836
1 × 240/39 AI	474	683	872	546	780	989
1 × 300/41 AI	543	783	1'001	628	898	1'141
1 × 400/45 AI	628	907	1'163	732	1'048	1'334
1 × 500/48 AI	721	1'046	1'345	850	1'220	1'556
1 × 630/53 AI	829	1'206	1'558	992	1'428	1'826

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraussendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegtiefte 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Einleiterkabel

XDALZ-MONO mit Aluminiumleiter und Aluminiumrohrschild

Câble moyenne tension unipolaire TRI-DELTA®
XDALZ-MONO avec conducteur en aluminium et écran en aluminium, forme tubulaire



Anwendung

Basiskabel für Mittelspannungsverbindungen. Einsatz bei grossen Längen oder schwieriger Leitungsführung.

Aufbau

- **Leiter** ①: Aluminium-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** 4 × U₀ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung 4 × U₀, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 15 × Aussen-Ø
Montage 11 × Aussen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 30 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 30 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2

Besonderheiten

- Einziges Mittelspannungskabel in der Schweiz mit SEV+ Typenzulassung
- Spezialaufführung mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Câble de base pour des liaisons moyenne tension. Utilisé pour des distances grandes ou des tracés compliqués.

Construction

- **Conducteur** ①: Aluminium, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande)
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** 4 × U₀ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai 4 × U₀, niveau < 2 pC pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 15 × Ø extérieur
Montage 11 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 30 N/mm² (1 × section × 30 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2

Spécialités

- **Certificat ASE Plus** pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommandations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Längs- und querwasserdicht
- Geringe Schirmverluste
- Lange Lebensdauer (> 40 Jahre)
- Halogenfrei / Ökologie
- Robuster, abriebfester, hochzäher Mantel mit geringen Einzugskräften
- Geringes Gewicht

Avantages

- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Pertes diminuées dans l'écran
- Espérance de vie très élevée (> 40 ans)
- Sans halogène / écologique
- Gaine robuste, extrêmement tenace avec forces de tirage diminuées
- Faible poids

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
1 × 50 AI / 27 AI	226293	19,80	26,10	62	392 / 287	1,50	5,1
1 × 95 AI / 32 AI	226294	23,40	29,70	85	446 / 327	2,85	6,2
1 × 150 AI / 34 AI	226295	26,10	32,40	107	486 / 356	4,50	7,2
1 × 185 AI / 38 AI	226296	27,90	34,20	121	513 / 376	5,55	7,5
1 × 240 AI / 39 AI	226297	30,20	37,50	149	563 / 413	7,20	9,0
1 × 300 AI / 41 AI	226298	32,50	39,80	172	597 / 438	9,00	9,9
1 × 400 AI / 45 AI	226299	35,50	42,80	199	642 / 471	12,00	10,0
1 × 500 AI / 48 AI	226300	38,60	45,90	244	689 / 505	15,00	12,0
1 × 630 AI / 53 AI	226301	42,70	50,00	295	750 / 550	18,90	13,7

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 15 \times \text{Ø}$ extérieur

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 11 \times \text{Ø}$ extérieur

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 30 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 15 \times \text{Ø}$ extérieur

² Base de calcul Montage: $\geq 11 \times \text{Ø}$ extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 30 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴			Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵				
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	130 °C A
n × mm ²								
1 × 50 AI / 27 AI	116 / 136	146 / 171	172			138 / 162	174 / 204	205
1 × 95 AI / 32 AI	170 / 200	214 / 252	253			202 / 238	255 / 300	301
1 × 150 AI / 34 AI	216 / 255	272 / 321	322			258 / 303	325 / 382	384
1 × 185 AI / 38 AI	246 / 289	309 / 364	366			293 / 344	369 / 434	436
1 × 240 AI / 39 AI	286 / 336	360 / 424	426			341 / 401	429 / 505	507
1 × 300 AI / 41 AI	323 / 381	408 / 480	482			386 / 454	486 / 572	574
1 × 400 AI / 45 AI	378 / 445	477 / 562	565			443 / 522	559 / 657	661
1 × 500 AI / 48 AI	433 / 509	546 / 643	647			509 / 598	641 / 755	759
1 × 630 AI / 53 AI	509 / 599	644 / 757	764			584 / 688	738 / 868	873
	Verlegung in Luft Pose aérienne			Verlegung in Luft Pose aérienne				
	Ø			Ø	Ø	Ø		
1 × 50 AI / 27 AI	136	195	249			156	222	281
1 × 95 AI / 32 AI	207	297	378			237	339	429
1 × 150 AI / 34 AI	269	387	494			310	443	562
1 × 185 AI / 38 AI	310	446	569			357	511	648
1 × 240 AI / 39 AI	367	529	675			424	605	768
1 × 300 AI / 41 AI	422	608	776			488	698	886
1 × 400 AI / 45 AI	493	711	910			573	820	1'042
1 × 500 AI / 48 AI	574	829	1'062			670	960	1'222
1 × 630 AI / 53 AI	669	970	1'246			789	1'133	1'444

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraußendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabdurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnunggrundlagen: Verlegtiefte 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Einleiterkabel

XDALE-MONO mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung

Câble moyenne tension unipolaire TRI-DELTA®

XDALE-MONO avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu



Anwendung

Basiskabel für flammwidrige Mittelspannungsverbindungen ohne Brandfortleitung bei offener Verlegung. Einsatz bei grossen Längen oder schwieriger Leitungsführung. Ideal für Verkehrsinfrastrukturanlagen (Tunnels) mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Aluminium-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Polyolefin-Copolymer, zweischichtig, schwarz mit roten Längsstreifen

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** 4 × U₀ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung 4 × U₀, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 15 × Aussen-Ø
Montage 11 × Aussen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 30 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 30 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat  für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Câble de base pour des liaisons moyenne tension sans propagation du feu. Utilisé pour des distances grandes ou des tracés compliqués. Idéal pour des infrastructures routières (tunnels) ayant des exigences élevées au niveau de la sécurité.

Construction

- **Conducteur** ①: Aluminium, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bande semi-conductrice gonflable** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Copolymère de polyoléfine, deux couches, noire à bandes rouges longitudinales

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** 4 × U₀ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai 4 × U₀, niveau < 2 pC pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:** Tirage 15 × Ø extérieur, Montage 11 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 30 N/mm² (1 × section × 30 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2

Spécialités

- **Certificat ASE Plus**  pour la conformité et la qualité
- **Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre** sur demande
- **Recommendations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
 - Längs- und querwasserdicht
 - Lange Lebensdauer
 - Halogenfrei / Ökologie
 - Reduzierte Schirmverluste
 - Robust / abriebfester Skin-Mantel
 - Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Résistant au feu, pas de propagation du feu
 - Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
 - Espérance de vie très élevée (> 40 ans)
 - Sans halogène / écologique
 - Pertes diminuées dans l'écran
 - Robuste, gaine skin extérieure tenace
 - Faible poids

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø ∅ conducteur isol.	Aussen-Ø ∅ extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug 1 / Montage 2 Rayon de courbure Tirage 1 / Montage 2	Zugkraft 3 Force de tirage 3	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
1 × 50 AI / 27 AI	300153	19,80	29,30	90	440 / 322	1,5	5,30
1 × 95 AI / 32 AI	300154	23,40	32,90	117	494 / 362	2,8	6,5
1 × 150 AI / 34 AI	300155	26,10	35,40	140	531 / 389	4,5	7,4
1 × 185 AI / 38 AI	300156	27,90	37,20	156	558 / 409	5,5	7,8
1 × 240 AI / 39 AI	300157	30,20	39,50	180	593 / 435	7,2	8,6
1 × 300 AI / 41 AI	300158	32,50	41,80	205	627 / 460	9,0	9,4
1 × 400 AI / 45 AI	300159	35,50	44,60	238	669 / 491	12,0	10,1
1 × 500 AI / 48 AI	300160	38,60	47,70	280	716 / 525	15,0	11,4
1 × 630 AI / 53 AI	300161	42,70	51,80	335	777 / 570	18,9	13,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 15 \times$ Aussen- \emptyset

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 11 \times$ Aussen-~~Q~~

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 30 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 15 \times \emptyset$ extérieur

² Base de calcul Montage: $\geq 11 \times \emptyset$ extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 30 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴			Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵			
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³		
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	130 °C A	
1 × 50 AI / 27 AI	117 / 138	148 / 174	174		139 / 163	175 / 205	
1 × 95 AI / 32 AI	172 / 202	216 / 254	255		203 / 239	256 / 301	
1 × 150 AI / 34 AI	218 / 257	275 / 323	325		259 / 304	326 / 383	
1 × 185 AI / 38 AI	248 / 291	312 / 367	368		294 / 345	370 / 435	
1 × 240 AI / 39 AI	287 / 338	362 / 426	428		341 / 401	429 / 505	
1 × 300 AI / 41 AI	331 / 390	417 / 491	493		386 / 454	486 / 572	
1 × 400 AI / 45 AI	380 / 447	479 / 564	567		444 / 522	559 / 658	
1 × 500 AI / 48 AI	434 / 511	548 / 645	649		509 / 599	641 / 755	
1 × 630 AI / 53 AI	510 / 601	646 / 760	766		584 / 688	738 / 868	
		Verlegung in Luft Pose aérienne				Verlegung in Luft Pose aérienne	
1 × 50 AI / 27 AI	139	199	252		158	224	
1 × 95 AI / 32 AI	210	301	383		240	341	
1 × 150 AI / 34 AI	273	392	498		312	444	
1 × 185 AI / 38 AI	314	451	573		359	512	
1 × 240 AI / 39 AI	370	532	677		425	606	
1 × 300 AI / 41 AI	425	611	779		489	698	
1 × 400 AI / 45 AI	496	714	912		574	819	
1 × 500 AI / 48 AI	577	832	1064		671	959	
1 × 630 AI / 53 AI	673	973	1248		789	1131	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

4 Rohrinnendurchmesser mindestens $3 \times$ Einzelleiteraussendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens $1,5 \times$ Kabdurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année.

⁴ Ø intérieur du tube: minimum $3 \times \text{Ø}$ du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum $1,5 \times \text{Ø}$ du c

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

Flexible Mittelspannungs-Einleiterkabel **XFLEX-MONO**

*Câble moyenne tension flexible unipolaire
XFLEX-MONO*



Anwendung

Das ideale flexible 20 kV-Mittelspannungskabel für den Anschluss von MS-Motoren, für die Verkabelung von Trafo-Stationen, Schalt- und Verteilanlagen, Prüfständen, Bauprovisorien usw. XFLEX-MONO-Kabel sind dank dem sehr widerstandsfähigen, abriebfesten und ölbeständigen Mantel speziell geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.

Aufbau

- **Leiter** 1: Cu-Litze, blank, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 5, mit halbleitendem Band umwickelt
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum vernetzt / Äussere Halbleiterschicht** 2: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** 3: Polsterband halbleitend, längswasserdicht
- **Kupferdrahtschirm** 4: Kupferdrahtschirm mit aussenliegendem Kurzschlussband
- **Mantel** 5: Robust, Polyether-Polyurethan (PUR), schwarz mit zwei roten Längsstreifen

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20 / 12 kV (10 / 6 kV auf Anfrage)
Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 5 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 15 × Aussen- \varnothing
Montage 9 × Aussen- \varnothing
- **Einzug am Leiter:** Max. 60 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 60 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** In Anlehnung an CENELEC HD 620 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Ölbeständigkeit:** EN 60811-2-1 (24 h / 100 °C)

Besonderheiten

- Ab Werk mit kundenspezifischen Endelementen vorkonfektioniert für vereinfachte Montage mit verkürzter Einbauzeit erhältlich.
- Weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Le câble moyenne tension 20 kV idéal pour le raccordement des moteurs MS, le câblage de transformateurs, d'installations de distribution et de répartiteurs, les bancs d'essai, les raccordements provisoires, etc. Grâce à leur gaine très solide, résistante à l'usure et à l'huile, les câbles XFLEX-MONO sont particulièrement adaptés aux environnements difficiles.

Construction

- **Conducteur** 1: Cuivre, multibrins, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 5 enrubanné avec bande semi-conductrice
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** 2: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** 3: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en cuivre** 4: Fils en cuivre nus, ruban de cuivre en dessus
- **Gaine** 5: Plastique à base de PUR, noire à bandes rouges longitudinales

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20 / 12 kV (10 / 6 kV sur demande).
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 5 pC pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 15 × \varnothing extérieur
Montage 9 × \varnothing extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 60 N/mm² (1 × section × 60 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** En suivant l'exemple de CENELEC HD 620 S1
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Resistance à l'huile:** EN 60811-2-1 (24 h / 100 °C)

Spécialités

- Disponibles préconfectionnés en usine avec les éléments terminaux spécifiques du client pour faciliter le montage et raccourcir le délai de mise en service.
- D'autres sections sur demande.

Vorteile

- Flexibel, wickelbar
- EMV optimiert
- Halogenfrei / Ökologie
- Robuster, abriebfester, hochzäher Mantel
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Ozon und Mineralöl
- Wasserbarriere durch Außenmantel und dadurch Erhalt des hohen Isolationswiderstandes zwischen Kupferdrahtschirm und Erde auch bei nassen Rohranlagen

Avantages

- Flexible, enroulable
- EMC optimisé
- Sans halogène / écologique
- Robuste / gaine extérieure tenace
- Grande résistance aux rayonnements UV, à l'ozone et aux huiles minérales
- Etanchéité à l'eau grâce à la gaine externe qui assure une grande résistance d'isolation entre le blindage en fil de cuivre et la terre, même dans les conduites humides

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
1 × 50/16	301539	22,60	31,10	126	467 / 280	3,0	6,3
1 × 95/16	301541	25,60	34,10	170	512 / 307	5,7	7,4
1 × 150/25	301542	29,80	38,70	241	581 / 348	9,0	8,8
1 × 240/25	301543	33,80	42,70	332	641 / 384	14,4	9,9

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 15 \times \text{Ø extérieur}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 9 \times \text{Ø extérieur}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 60 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 15 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 9 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 60 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴				Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A
1 × 50/16	154 / 182	195 / 229	230			183 / 215	230 / 271	273
1 × 95/16	217 / 255	273 / 321	323			257 / 302	324 / 381	383
1 × 150/25	282 / 332	356 / 419	421			335 / 394	422 / 497	499
1 × 240/25	371 / 437	469 / 552	555			434 / 510	547 / 644	647
		Verlegung in Luft Pose aérienne				Verlegung in Luft Pose aérienne		
		187	267	340		212	302	382
1 × 50/16	268	385	490			306	436	553
1 × 95/16	361	519	662			414	591	749
1 × 150/25	479	690	881			552	789	1002

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraußendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

Berechnungsgrundlagen: Verlegtiefte 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Flexibles Mittelspannungskabel


XFLEXE-MONO

mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung

Câble moyenne tension flexible

XFLEXE-MONO

avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu

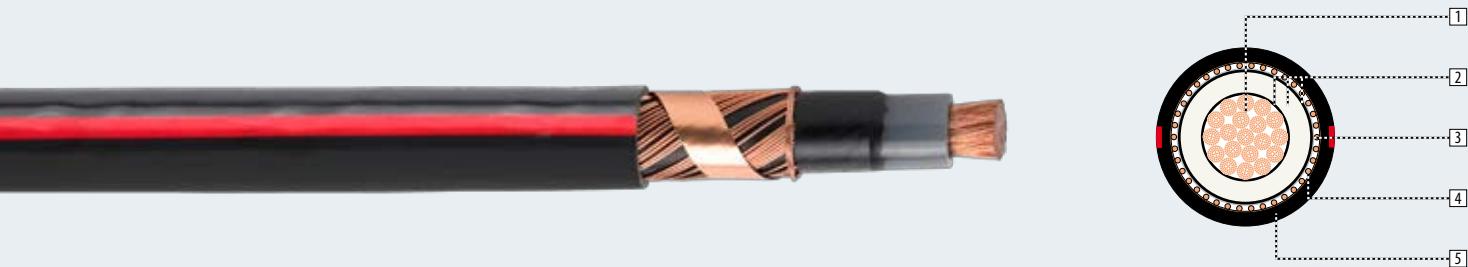

Anwendung

Das ideale flexible 20 kV-Mittelspannungskabel ohne Brandfortleitung für den Anschluss von MS-Motoren, für die Verkabelung von Trafo-Stationen, Schalt- und Verteil Anlagen, Prüfständen, Bauprovisorien usw. XFLEXE-MONO-Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall sind dank dem sehr widerstandsfähigen, abriebfesten und ölbeständigen Mantel speziell geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Litze, blank, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 5, mit halbleitendem Band umwickelt
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum vernetzt / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweißt
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband halbleitend, längswassererdicht
- **Kupferdrahtschirm** ④: Kupferdrahtschirm mit aussenliegendem Kurzschlussband
- **Mantel** ⑤: Elastomer elektronenstrahlvernetzt, schwarz mit roten Längsstreifen

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20 / 12 kV (10 / 6 kV auf Anfrage)
Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 5 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 15 × Aussen-Ø
Montage 9 × Aussen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 60 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 60 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** In Anlehnung an CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2

Besonderheiten

- Ab Werk mit kundenspezifischen Endelementen vorkonfektioniert für vereinfachte Montage mit verkürzter Einbauzeit erhältlich.
- Weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Le câble moyenne tension 20 kV idéal pour le raccordement des moteurs MT, le câblage de transformateurs, d'installations de distribution et de répartiteurs, les bancs d'essai, les raccordements provisoires etc. Grâce à leur gaine très solide, résistante à l'usure et à l'huile, les câbles XFLEXE sont particulièrement adaptés aux environnements difficiles.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 5 enrubanné avec bande semi-conductrice
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en cuivre** ④: Fils en cuivre nus, ruban de cuivre en dessus
- **Gaine** ⑤: Elastomère réticulé, noir à bandes rouges longitudinales

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20 / 12 kV (10 / 6 kV sur demande).
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 5 pC pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 15 × Ø extérieur
Montage 9 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 60 N/mm² (1 × section × 60 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** En suivant l'exemple de CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2

Spécialités

- Disponibles préconfectionnés en usine avec les éléments terminaux spécifiques du client pour faciliter le montage et raccourcir le délai de mise en service.
- D'autres sections sur demande.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Flexibel, wickelbar
- Halogenfrei / Ökologie, EMV optimiert
- Robuster, abriebfester Mantel
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Ozon und Mineralöl
- Wasserbarriere durch Aussenmantel und dadurch Erhalt des hohen Isolationswiderstandes zwischen Kupferdrahtschirm und Erde auch bei nassen Rohranlagen

Avantages

- Résistant au feu, pas de propagation du feu
- Flexible, enroulable
- Sans halogène / écologique, EMC optimisé
- Robuste / gaine extérieure tenace
- Grande résistance aux rayonnements UV, à l'ozone et aux huiles minérales
- Etanchéité à l'eau grâce à la gaine externe qui assure une grande résistance d'isolation entre le blindage en fil de cuivre et la terre, même dans les conduites humides

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
1 × 50/16	301552	22,60	31,10	138	467 / 280	3,0	5,4
1 × 95/16	301553	25,60	34,10	183	512 / 307	5,7	6,4
1 × 150/25	301554	29,80	38,70	256	581 / 348	9,0	7,6
1 × 240/25	301555	33,80	42,70	349	641 / 384	14,4	8,6

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 15 \times \text{Ø extérieur}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 9 \times \text{Ø extérieur}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 60 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 15 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 9 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 60 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴				Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³			
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A		60 °C A	90 °C A	130 °C A
1 × 50/16	154 / 182	195 / 229	230			183 / 215	230 / 271	273
1 × 95/16	217 / 225	273 / 321	323			257 / 302	324 / 381	383
1 × 150/25	282 / 332	356 / 419	421			335 / 394	422 / 497	499
1 × 240/25	371 / 437	469 / 552	555			434 / 510	547 / 644	647
		Verlegung in Luft Pose aérienne				Verlegung in Luft Pose aérienne		
1 × 50/16	187	267	340			212	302	382
1 × 95/16	268	385	490			306	436	553
1 × 150/25	361	519	662			414	591	749
1 × 240/25	479	690	881			552	789	1002

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraußendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

Berechnungsgrundlagen: Verlegtiefte 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Flexible 6 kV-Mittelspannungs-Einleiterkabel

POWERFLEX BF145-MONO

mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung

Câble moyenne tension 6 kV, flexible unipolaire

POWERFLEX BF145-MONO

avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu



Anwendung

Das ideale flexible 6 kV-Mittelspannungskabel ohne Brandfortleitung für die Verkabelung von MS-Motoren, Schalt- und Verteilanlagen, Prüfständen, Bauprovisorien usw. POWERFLEX BF145-MONO-Kabel sind dank dem sehr widerstandsfähigen, abriebfesten, zweischichtigen Mantel (Wasserbarriere) speziell geeignet für den Einsatz in Industrieanlagen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Litze, verzinnt, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 5, mit halbleitendem Band umwickelt
- **Isolation** ②: Polyolefin-Copolymer, elektronenstrahlvernetzt
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband halbleitend, längswasserdicht
- **Schirm** ④: Kupferdrahtschirm mit aussenliegendem Kurzschlussband
- **Mantel** ⑤: Polyolefin-Copolymer, elektronenstrahlvernetzt, schwarz mit roten Längsstreifen

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 6 / 3,6 kV
Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 15 × Außen-Ø
Montage 9 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 60 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 60 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** In Anlehnung an CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NF X 70-100
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265-2-1
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2

Besonderheiten

- Ab Werk mit kundenspezifischen Endelementen vorkonfektioniert für vereinfachte Montage mit verkürzter Einbauzeit erhältlich.
- Weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Le câble flexible idéale, sans propagation du feu, de 6 kV moyenne tension pour le câblage des moteurs MT, d'installations de distribution et de répartiteurs, les bancs d'essai, les raccordements provisoires etc. Grâce à la gaine très solide, résistante à l'usure, double (étanche à l'eau) et extrêmement tenace, le câble POWERFLEX BF145-MONO est prédestiné pour des applications industrielles.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, étamé, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 5, enrubanné avec bande semi-conductrice
- **Isolation** ②: Polyolefin-Copolymère, réticulé
- **Bande semi-conductrice gonflable** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran** ④: Fils en cuivre nus, ruban de cuivre en dessus
- **Gaine** ⑤: Polyolefine-Copolymère, réticulé, noire à bandes rouges longitudinales

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 6 / 3,6 kV
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 15 × Ø extérieur
Montage 9 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 60 N/mm² (1 × section × 60 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** En suivant l'exemple de CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NF X 70-100
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265-2-1
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2

Spécialités

- Disponibles préconfectionnés en usine avec les éléments terminaux spécifiques du client pour faciliter le montage et raccourcir le délai de mise en service.
- D'autres sections sur demande.

Vorteile

- Flexibel, wickelbar
- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robust / abriebfester Skin-Mantel

Avantages

- Flexible, enroulable
- Résistant au feu, pas de propagation du feu
- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine skin extérieure tenace

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
1 × 50/16		∅	16,40	22,50	103 338 / 203 Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	3,0	1,6
1 × 95/16	302042		19,60	25,60	149 384 / 230	5,7	1,9
1 × 150/25		∅	23,50	30,50	219 458 / 275	9,0	2,6
1 × 240/25		∅	27,60	34,60	309 519 / 311	14,4	3,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 15 × Ø extérieur

² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 9 × Ø extérieur

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 60 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: ≥ 15 × Ø extérieur

² Base de calcul Montage: ≥ 9 × Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 60 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴				Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵			
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	130 °C A
1 × 50/16		146 / 171	184 / 216	217		176 / 207	221 / 260	262	
1 × 95/16		206 / 243	260 / 306	307		248 / 292	313 / 368	370	
1 × 150/25		270 / 318	341 / 401	403		325 / 382	409 / 481	484	
1 × 240/25		351 / 414	444 / 522	526		423 / 498	534 / 628	632	
		Verlegung in Luft Pose aérienne					Verlegung in Luft Pose aérienne		
1 × 50/16		171	247	316		198	284	363	
1 × 95/16		249	360	462		290	417	532	
1 × 150/25		339	490	629		395	568	725	
1 × 240/25		454	658	846		532	767	981	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraußendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

Berechnungsgrundlagen: Verlegtiefte 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDMZ-Y verseilt

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDMZ-Y torsadé

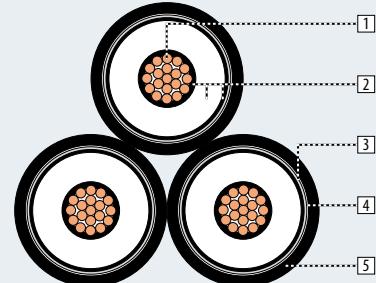

Anwendung

Einfachste Bauform eines Dreileiterkabels. Für alle Kabelverbindungen mit geringen Anforderungen an die mechanischen Kabeleigenschaften.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweißt
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDMZ-MONO:** Verseilt

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 12 × Außen-Ø
Montage 10 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** In Anlehnung an CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat für Konformität und Qualität
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Construction simple pour un câble moyenne tension tripolaire. Utilisation pour des applications ayant des exigences, au niveau des contraintes mécaniques faibles.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, rétraint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaire XDMZ-MONO:** Torsadés

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 12 × Ø extérieur
Montage 10 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (3 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** En suivant l'exemple de CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2

Spécialités

- Certificat ASE Plus pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommendations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel am Monoleiter
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / monoconducteur avec gaine extérieure extrêmement tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/27 AI	224967	19,80	56,30	275	677 / 564	6,0	15,0
3 × 1 × 95/32 AI	224968	23,40	64,00	433	769 / 641	11,4	18,5
3 × 1 × 150/34 AI	224969	26,10	69,90	591	840 / 700	18,0	20,8
3 × 1 × 185/38 AI	224970	27,90	73,70	706	886 / 738	22,2	22,6
3 × 1 × 240/39 AI	224971	30,20	80,80	893	972 / 810	28,8	26,6
3 × 1 × 300/41 AI	224972	32,50	85,80	1076	1'031 / 859	36,0	28,9

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/27 AI	149 / 176	188 / 221	223
3 × 1 × 95/32 AI	219 / 258	276 / 325	327
3 × 1 × 150/34 AI	279 / 328	352 / 414	416
3 × 1 × 185/38 AI	315 / 371	398 / 468	471
3 × 1 × 240/39 AI	373 / 439	471 / 554	558
3 × 1 × 300/41 AI	420 / 495	532 / 626	631

	Verlegung in Luft Pose aérienne		
			
3 × 1 × 50/27 AI	176	252	321
3 × 1 × 95/32 AI	266	383	489
3 × 1 × 150/34 AI	347	499	638
3 × 1 × 185/38 AI	398	573	732
3 × 1 × 240/39 AI	470	678	867
3 × 1 × 300/41 AI	539	778	997

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDME-Y mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung, verseilt

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDME-Y avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu, torsadé

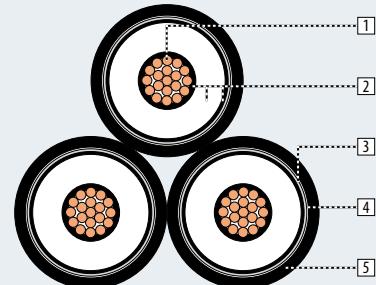

Anwendung

Einfachste Bauform für eine flammwidrige Kabelverbindung ohne Brandfortleitung. Einsatz bei geringen Anforderungen an die mechanischen Kabeleigenschaften.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweißt
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Polyolefin-Copolymer, zweischichtig, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDME-MONO:** Verseilt

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
 - Dauerbetrieb 90 °C
 - Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
 - Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
 - Einzug $12 \times$ Außen-Ø
 - Montage $10 \times$ Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** In Anlehnung an CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat  für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungelemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Construction simple pour des liaisons câblées résistantes au feu sans propagation du feu. Utilisation pour des applications ayant des exigences, au niveau des contraintes mécaniques faibles.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bande semi-conductrice gonflable** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Copolymère de polyoléfine, deux couches, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaires XDME-MONO: Torsadés**

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
 - En permanence 90 °C
 - Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
 - En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:** Tirage $12 \times$ Ø extérieur, Montage $10 \times$ Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (3 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** En suivant l'exemple de CENELEC HD 620 S1, HD 622 S1 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2

Spécialités

- Certificat ASE Plus  pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommendations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robust / abriebfester Skin-Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Résistant au feu, sans propagation du feu
- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine skin extérieure tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/27 AI	225010	19,80	63,20	359	758 / 632	6,0	15,8
3 × 1 × 95/32 AI	225011	23,40	70,90	528	851 / 709	11,4	19,3
3 × 1 × 150/34 AI	225012	26,10	76,30	690	916 / 763	18,0	21,5
3 × 1 × 185/38 AI	225013	27,90	80,20	810	962 / 802	22,2	23,2
3 × 1 × 240/39 AI	225014	30,20	85,20	988	1'022 / 852	28,8	25,2

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 12 × Aussen-Ø

² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 10 × Aussen-Ø

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: ≥ 12 × Ø extérieur

² Base de calcul Montage: ≥ 10 × Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/27 AI	151 / 178	191 / 224	226	
3 × 1 × 95/32 AI	221 / 260	279 / 328	330	
3 × 1 × 150/34 AI	281 / 331	355 / 417	420	
3 × 1 × 185/38 AI	324 / 381	408 / 480	483	
3 × 1 × 240/39 AI	375 / 441	473 / 557	561	
		Verlegung in Luft Pose aérienne		
3 × 1 × 50/27 AI	180	257	326	
3 × 1 × 95/32 AI	271	389	495	
3 × 1 × 150/34 AI	352	505	644	
3 × 1 × 185/38 AI	403	579	739	
3 × 1 × 240/39 AI	474	683	872	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDALZ-Y verseilt

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDALZ-Y torsadé

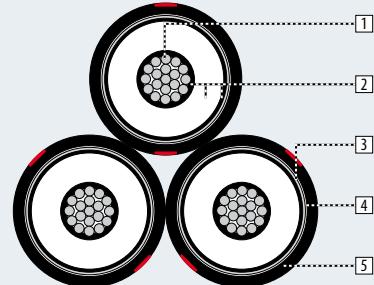

Anwendung

Einfachste Bauform eines Dreileiterkabels. Für alle Kabelverbindungen mit geringen Anforderungen an die mechanischen Kabeleigenschaften.

Aufbau

- **Leiter** 1: Aluminium-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** 2: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweißt
- **Halbleiterquellband** 3: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** 4: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** 5: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDALZ-MONO:** Verseilt

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 12 × Außen-Ø
Montage 10 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 20 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 20 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2

Besonderheiten

- Einziges Mittelspannungskabel in der Schweiz mit SEV+ Typenzulassung
- Spezialaufführung mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Construction simple pour un câble moyenne tension tripolaire. Utilisation pour des applications ayant des exigences, au niveau des contraintes mécaniques faibles.

Construction

- **Conducteur** 1: Aluminium, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** 2: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bande semi-conductrice gonflable** 3: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** 4: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** 5: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaire XDALZ-MONO:** Torsadés

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC pendant 20 min.

Plage de température:

- En permanence 90 °C
- Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
- En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)

Rayons de courbure:

- Tirage 12 × Ø extérieur
- Montage 10 × Ø extérieur
- Tirage sur conducteur:** Max. 20 N/mm² (3 × section × 20 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2

Spécialités

- Certificat ASE Plus pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommendations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine extérieure extrêmement tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	226308	19,80	56,30	188	677 / 564	3,0	15,4
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	226309	23,40	64,00	259	769 / 641	5,7	18,9
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	226310	26,10	69,90	324	840 / 700	9,0	21,7
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	226311	27,90	73,70	368	886 / 738	11,1	22,8
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	226312	30,20	80,80	451	972 / 810	14,4	27,4

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 12 × Aussen-Ø

² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 10 × Aussen-Ø

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 20 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: ≥ 12 × Ø extérieur

² Base de calcul Montage: ≥ 10 × Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 20 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction			Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
			Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²			60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	116 / 136		146 / 172		172
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	170 / 200		214 / 252		253
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	216 / 255		273 / 321		322
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	246 / 289		309 / 364		366
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	291 / 343		367 / 432		434
				Verlegung in Luft Pose aérienne	
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	136		195		249
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	207		297		378
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	269		387		494
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	310		446		569
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	367		529		675

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDALE-Y mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung, verseilt

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDALE-Y avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu, torsadé

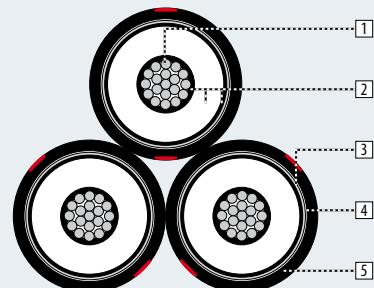

Anwendung

Einfachste Bauform für eine flammwidrige Kabelverbindung ohne Brandfortleitung. Einsatz bei geringen Anforderungen an die mechanischen Kabeleigenschaften.

Aufbau

- **Leiter** ①: Aluminium-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweißt
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Polyolefin-Copolymer, zweischichtig, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDALE-MONO:** Verseilt

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
 - Dauerbetrieb 90 °C
 - Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
 - Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
 - Einzug $12 \times$ Aussen-Ø
 - Montage $10 \times$ Aussen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 20 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 20 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat  für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungelemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Construction simple pour des liaisons câblées résistantes au feu sans propagation du feu. Utilisation pour des applications ayant des exigences, au niveau des contraintes mécaniques faibles.

Construction

- **Conducteur** ①: Aluminium, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bande semi-conductrice gonflable** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Copolymère de polyoléfine, deux couches, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaires XDALE-MONO:** Torsadés

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
 - En permanence 90 °C
 - Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
 - En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:** Tirage $12 \times$ Ø extérieur, Montage $10 \times$ Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 20 N/mm² (3 × section × 20 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2

Spécialités

- **Certificat ASE Plus**  pour la conformité et la qualité
- **Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre** sur demande
- **Recommendations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robust / abriebfester Skin-Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Résistant au feu, sans propagation du feu
- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine skin extérieure tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	300168	19,80	63,20	273	758 / 632	3,0	16,2
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	300169	23,40	70,90	351	851 / 709	5,7	19,5
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	300170	26,10	76,30	426	916 / 763	9,0	22,3
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	300171	27,90	80,20	472	962 / 802	11,1	23,5
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	300172	30,20	85,20	546	1'022 / 852	14,4	26,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 20 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 20 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction			Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
			Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²			60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	117 / 138		148 / 174		175
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	172 / 202		216 / 254		256
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	218 / 257		275 / 324		325
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	252 / 297		318 / 374		375
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	293 / 344		369 / 434		436
				Verlegung in Luft Pose aérienne	
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	139		199		252
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	210		301		383
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	273		392		498
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	314		451		573
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	370		532		677

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Flexibles Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XFLEX-Y verseilt

Câble moyenne tension flexible tripolaire TRI-DELTA®

XFLEX-Y torsadé

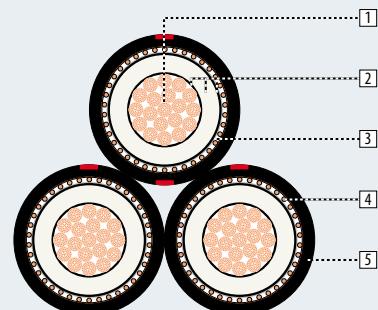

Anwendung

Einfachste Bauform eines Dreileiterkabels. Das ideale 20 kV-Mittelspannungskabel für den Anschluss von MS-Motoren, für die Verkabelung von Trafo-Stationen, Schalt- und Verteilanlagen, Prüfständen, Bauprovisorien usw. XFLEX-Kabel sind dank dem sehr widerstandsfähigen, abriebfesten und ölbeständigen Mantel speziell geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Litze, blank, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 5, mit halbleitendem Band umwickelt
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum vernetzt / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband halbleitend, längswasserdicht
- **Kupferdrahtschirm** ④: Kupferdrahtschirm mit aussenliegendem Kurzschlussband
- **Mantel** ⑤: Robust, Polyether-Polyurethan (PUR), schwarz mit zwei roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XFLEX-MONO:** Verseilt

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20 / 12 kV (10 / 6 kV auf Anfrage)
Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 5 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 15 × Außen- \varnothing
Montage 9 × Außen- \varnothing
- **Einzug am Leiter:** Max. 60 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 60 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** In Anlehnung an CENELEC HD 620 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Ölbeständigkeit:** EN 60811-2-1 (24 h / 100 °C)

Besonderheiten

- Verseilung der drei Monoleiter ohne Halteband
- Ab Werk mit kundenspezifischen Endelementen vorkonfektioniert für vereinfachte Montage mit verkürzter Einbauzeit erhältlich.
- Weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Construction simple pour un câble moyenne tension tripolaire. Le câble moyenne tension 20 kV idéal pour le raccordement des moteurs MS, le câblage de transformateurs, d'installations de distribution et de répartiteurs, les bancs d'essai, les raccordements provisoires, etc. Grâce à leur gaine très solide, résistante à l'usure et à l'huile, les câbles XFLEX sont particulièrement adaptés aux environnements difficiles.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 5 enrubanné avec bande semi-conductrice
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en cuivre** ④: Fils en cuivre nu, ruban de cuivre en dessus
- **Gaine** ⑤: Robuste, Plastique à base de PUR, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaires XFLEX-MONO:** Torsadés

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20 / 12 kV (10 / 6 kV sur demande).
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 5 pC pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 15 × \varnothing extérieur, Montage 9 × \varnothing extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 60 N/mm² (3 × section × 60 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** En suivant l'exemple de CENELEC HD 620 S1
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Resistance à l'huile:** EN 60811-2-1 (24 h / 100 °C)

Spécialités

- Trois monoconducteur câbles sans bande de fixation.
- Disponibles préconfectionnés en usine avec les éléments terminaux spécifiques du client pour faciliter le montage et raccourcir le délai de mise en service.
- D'autres sections sur demande.

Vorteile

- Flexible, wickelbar
- EMV optimiert
- Halogenfrei / Ökologie
- Robuster, abriebfester, hochzäher Mantel
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Ozon und Mineralöl
- Wasserbarriere durch Aussenmantel und dadurch Erhalt des hohen Isolationswiderstandes zwischen Kupferdrahtschirm und Erde auch bei nassen Rohranlagen

Avantages

- Flexible, enroulable
- EMC optimisé
- Sans halogène / écologique
- Robuste / gaine extérieure tenace
- Grande résistance aux rayonnements UV, à l'ozone et aux huiles minérales
- Etanchéité à l'eau grâce à la gaine externe qui assure une grande résistance d'isolation entre le blindage en fil de cuivre et la terre, même dans les conduites humides

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/16	301544	22,60	67,10	381	1'007 / 604	6,0	19,2
3 × 1 × 95/16	301545	25,60	73,50	514	1'103 / 662	11,4	22,5
3 × 1 × 150/25	301546	29,80	83,40	732	1'251 / 751	18,0	26,7
3 × 1 × 240/25	301547	33,80	92,10	1'007	1'382 / 829	28,8	30,1

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 15 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 9 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 60 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 15 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 9 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 60 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/16	155 / 182	195 / 229	230
3 × 1 × 95/16	217 / 255	273 / 322	323
3 × 1 × 150/25	287 / 338	362 / 426	429
3 × 1 × 240/25	371 / 437	468 / 551	555

	Verlegung in Luft Pose aérienne		
		Ø	
3 × 1 × 50/16	187	267	340
3 × 1 × 95/16	268	385	490
3 × 1 × 150/25	361	519	662
3 × 1 × 240/25	479	690	881

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température de sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Flexibles Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XFLEXE-Y mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung , verseilt

Câble moyenne tension flexible tripolaire TRI-DELTA®

XFLEXE-Y avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu , torsadé

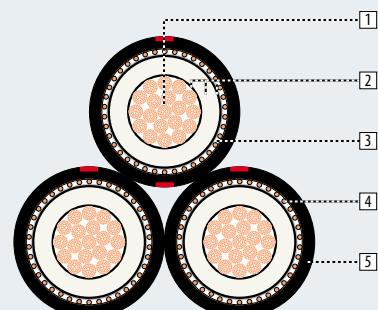

Anwendung

Einfachste Bauform eines Dreileiterkabels. Das ideale 20 kV-Mittelspannungskabel für den Anschluss von MS-Motoren, für die Verkabelung von Trafo-Stationen, Schalt- und Verteilanlagen, Prüfständen, Bauprovisorien usw.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Litze, blank, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 5, mit halbleitendem Band umwickelt
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum vernetzt / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband halbleitend, längswasserdicht
- **Kupferdrahtschirm** ④: Kupferdrahtschirm mit aussenliegendem Kurzschlussband
- **Mantel** ⑤: Elastomer elektronenstrahlvernetzt, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XFLEXE-MONO:** Verseilt

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U₀ 20 / 12 kV (10 / 6 kV auf Anfrage)
Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** 4 × U₀ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung 4 × U₀, Pegel < 5 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 15 × Aussen-∅
Montage 9 × Aussen-∅
- **Einzug am Leiter:** Max. 60 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 60 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** In Anlehnung an CENELEC HD 620 S1, HD 622 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2

Besonderheiten

- Verseilung der drei Monoleiter ohne Halteband
- Ab Werk mit kundenspezifischen Endelementen vorkonfektioniert für vereinfachte Montage mit verkürzter Einbauzeit erhältlich.
- Weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Construction simple pour un câble moyenne tension tripolaire. Le câble moyenne tension 20 kV idéal pour le raccordement des moteurs MS, le câblage de transformateurs, d'installations de distribution et de répartiteurs, les bancs d'essai, les raccordements provisoires, etc.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 5 enrubanné avec bande semi-conductrice
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en cuivre** ④: Fils en cuivre nus, ruban de cuivre en dessus
- **Gaine** ⑤: Elastomère réticulé, noir à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaires XFLEXE -MONO:** Torsadés

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U₀ 20 / 12 kV (10 / 6 kV sur demande).
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** 4 × U₀ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai 4 × U₀, niveau < 5 pC pendant 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:** Tirage 15 × ∅ extérieur, Montage 9 × ∅ extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 60 N/mm² (3 × section × 60 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** En suivant l'exemple de CENELEC HD 620 S1, HD 622 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2

Spécialités

- **Trois monoconducteur câbles sans bande de fixation.**
- **Disponibles préconfectionnés en usine avec les éléments terminaux spécifiques du client pour faciliter le montage et raccourcir le délai de mise en service.**
- **D'autres sections sur demande.**

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Flexibel, wickelbar
- Halogenfrei / Ökologie, EMV optimiert
- Robuster, abriebfester Mantel
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Ozon und Mineralöl
- Wasserbarriere durch Aussenmantel und dadurch Erhalt des hohen Isolationswiderstandes zwischen Kupferdrahtschirm und Erde auch bei nassen Rohranlagen

Avantages

- Résistant au feu, pas de propagation du feu
- Flexible, enroulable
- Sans halogène / écologique, EMC optimisé
- Robuste / gaine extérieure tenace
- Grande résistance aux rayonnements UV, à l'ozone et aux huiles minérales
- Etanchéité à l'eau grâce à la gaine externe qui assure une grande résistance d'isolation entre le blindage en fil de cuivre et la terre, même dans les conduites humides

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/16	301556	22,60	67,10	417	1'007 / 604	6,0	16,4
3 × 1 × 95/16	301557	25,60	73,50	553	1'103 / 662	11,4	19,3
3 × 1 × 150/25	301558	29,80	83,40	777	1'251 / 751	18,0	23,1
3 × 1 × 240/25	301559	33,80	92,10	1'057	1'382 / 829	28,8	26,1

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 15 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 9 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 60 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 15 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 9 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 60 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/16	155 / 182	195 / 229	230
3 × 1 × 95/16	217 / 255	273 / 322	323
3 × 1 × 150/25	287 / 338	362 / 426	429
3 × 1 × 240/25	371 / 437	468 / 551	555
Verlegung in Luft Pose aérienne			
3 × 1 × 50/16	187	267	340
3 × 1 × 95/16	268	385	490
3 × 1 × 150/25	361	519	662
3 × 1 × 240/25	479	690	881

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température de sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDMZ-Z mit hochzähmem Aussenmantel, verseilt

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDMZ-Z avec gaine extérieure extrêmement tenace, torsadé

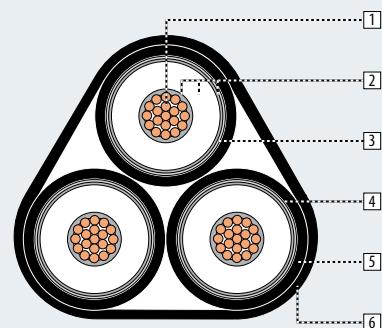

Anwendung

Technisch und ökonomisch optimiertes Produkt für Mittelspannungs-Kabelverbindungen. Leicht und robust. Niedrigste elektromagnetische Störfelder.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295/ IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ①: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweißt
- **Halbleiterquellband** ②: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ③: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ④: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDMZ-MONO:** Verseilt
- **Mantel** ⑤: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen, Metermarkierung

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 12 × Außen-Ø
Montage 10 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat  für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Produit optimalisé techniquement et économiquement pour des liaisons câblées moyenne tension. Léger et robuste. Faible rayonnement électromagnétique.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaire XDMZ-MONO:** Torsadés
- **Gaine** ⑥: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales, marquage métrique

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC, 20 min.

Plage de température:

- En permanence 90 °C
- Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
- En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)

Rayons de courbure:

- Tirage 12 × Ø extérieur
- Montage 10 × Ø extérieur
- Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (3 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2

Spécialités

- Certificat ASE Plus  pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommendations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine extérieure extrêmement tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/27 AI	224977	19,80	59,30	298	713 / 594	6,0	17,9
3 × 1 × 95/32 AI	224978	23,40	67,00	459	805 / 671	11,4	21,7
3 × 1 × 150/34 AI	224979	26,10	72,90	620	876 / 730	18,0	24,4
3 × 1 × 185/38 AI	224980	27,90	76,70	737	922 / 768	22,2	26,3
3 × 1 × 240/39 AI	224981	30,20	83,80	927	1'008 / 840	28,8	30,7
3 × 1 × 300/41 AI	224982	32,50	88,80	1'112	1'067 / 889	36,0	33,2

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/27 AI	146 / 172	184 / 217	218
3 × 1 × 95/32 AI	214 / 252	270 / 318	320
3 × 1 × 150/34 AI	273 / 321	344 / 405	408
3 × 1 × 185/38 AI	309 / 363	390 / 459	462
3 × 1 × 240/39 AI	364 / 428	459 / 540	544
3 × 1 × 300/41 AI	410 / 483	519 / 611	616
Verlegung in Luft Pose aérienne			
3 × 1 × 50/27 AI	171	243	307
3 × 1 × 95/32 AI	260	369	467
3 × 1 × 150/34 AI	338	481	609
3 × 1 × 185/38 AI	388	552	700
3 × 1 × 240/39 AI	454	647	819
3 × 1 × 300/41 AI	521	742	942

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDME-E mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung, versiekt

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDME-E avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu, torsadé

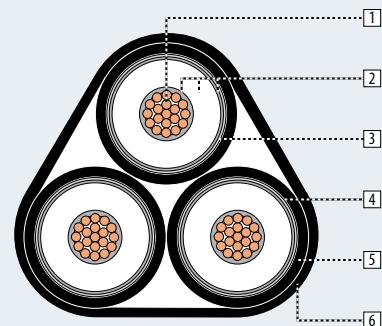

Anwendung

Technisch und ökonomisch optimiertes Produkt für flammwidrige Mittelspannungs-Kabelverbindungen ohne Brandfortleitung. Ideal bei Verkehrsinfrastruktur anlagen (Tunnels) mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295/ IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweißt
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswassererdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwassererdicht
- **Mantel** ⑤: Polyolefin-Copolymer, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDME-MONO:** Versiekt
- **Mantel** ⑥: Polyolefin-Copolymer, zweischichtig, schwarz mit roten Längsstreifen, Metermarkierung

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 12 × Außen-Ø
Montage 10 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2
- **Besonderheiten**
- SEV Plus Zertifikat für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Produit optimisé techniquement et économiquement pour des liaisons câblées résistantes au feu sans propagation du feu. Idéal pour des infrastructures routières (tunnels) ayant des exigences élevées au niveau de la sécurité.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bande semi-conductrice gonflable** ③: bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Copolymère de polyoléfine, noire à bandes rouges
- **Trois câbles unipolaires XDME-MONO:** Torsadés
- **Gaine** ⑥: Copolymère de polyoléfine, deux couches, noire à bandes rouges longitudinales, marquage métrique

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 12 × Ø extérieur, Montage 10 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (3 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2
- **Spécialités**
- Certificat ASE Plus pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommendations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Résistant au feu, pas de propagation du feu
- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine extérieure tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/27 AI	225020	19,80	69,60	458	837 / 698	6,0	20,3
3 × 1 × 95/32 AI	225021	23,40	77,30	639	929 / 775	11,4	24,2
3 × 1 × 150/34 AI	225022	26,10	82,50	805	992 / 826	18,0	26,7
3 × 1 × 185/38 AI	225023	27,90	86,40	930	1'038 / 865	22,2	28,7
3 × 1 × 240/39 AI	225024	30,20	91,40	1'115	1'098 / 915	28,8	31,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/27 AI	145 / 171	183 / 216	217	
3 × 1 × 95/32 AI	213 / 250	268 / 316	317	
3 × 1 × 150/34 AI	275 / 324	347 / 409	411	
3 × 1 × 185/38 AI	312 / 367	393 / 463	465	
3 × 1 × 240/39 AI	361 / 425	456 / 537	540	
		Verlegung in Luft Pose aérienne		
3 × 1 × 50/27 AI	168	237	297	
3 × 1 × 95/32 AI	254	358	450	
3 × 1 × 150/34 AI	330	466	587	
3 × 1 × 185/38 AI	378	535	673	
3 × 1 × 240/39 AI	445	630	794	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDALZ-Z mit Aluminiumleiter und hochzähem Aussenmantel, verseilt

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDALZ-Z avec conducteurs en aluminium et écrans en aluminium, forme tubulaire, torsadé

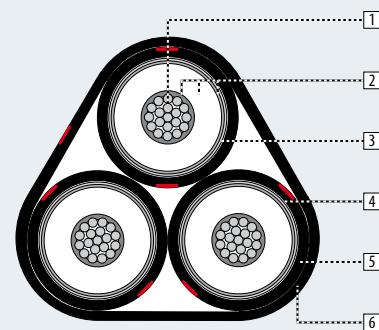

Anwendung

Technisch und ökonomisch optimiertes Produkt für Mittelspannungs-Kabelverbindungen. Leicht und robust. Niedrigste elektromagnetische Störfelder.

Aufbau

- **Leiter** ①: Aluminium-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295/ IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswassererdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwassererdicht
- **Mantel** ⑤: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDALZ-MONO:** Verseilt
- **Mantel** ⑥: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit rotem Längsstreifen, Metermarkierung

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 12 × Außen-Ø
Montage 10 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 20 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 20 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2

Besonderheiten

- Einziges Mittelspannungskabel in der Schweiz mit SEV+ Typenzulassung
- Spezialaufführung mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselenmente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Produit optimisé technique et économiquement pour des liaisons câblées moyenne tension. Léger et robuste. Faible rayonnement électromagnétique.

Construction

- **Conducteur** ①: Aluminium, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bande semi-conductrice gonflable** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaire XDALZ-MONO:** Torsadés
- **Gaine** ⑥: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales, marquage métrique

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 12 × Ø extérieur, Montage 10 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 20 N/mm² (3 × section × 20 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2

Spécialités

- Certificat ASE Plus pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommandations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Leicht / modular

Avantages

- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée (> 40 ans)
- Sans halogène / écologique
- Pertes diminuées dans l'écran
- Gaine robuste, extrêmement tenace avec forces de tirage diminuées
- Faible poids

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	226302	19,80	59,30	212	713 / 594	3,0	18,3
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	226303	23,40	67,00	286	805 / 671	5,7	22,2
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	226304	26,10	72,90	353	876 / 730	9,0	25,3
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	226305	27,90	76,70	399	922 / 768	11,1	26,6
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	226306	30,20	83,80	458	1'008 / 840	14,4	31,5

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 12 × Aussen-Ø

² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 10 × Aussen-Ø

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 20 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: ≥ 12 × Ø extérieur

² Base de calcul Montage: ≥ 10 × Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 20 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	113 / 133	143 / 168	169	
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	166 / 196	210 / 247	248	
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	212 / 250	267 / 314	316	
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	241 / 283	303 / 357	358	
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	284 / 334	358 / 421	423	
		Verlegung in Luft Pose aérienne		
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	133	188	238	
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	202	286	361	
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	263	373	472	
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	302	430	543	
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	355	504	637	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDALE-E mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung, verseilt

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDALE-E avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu, torsadé

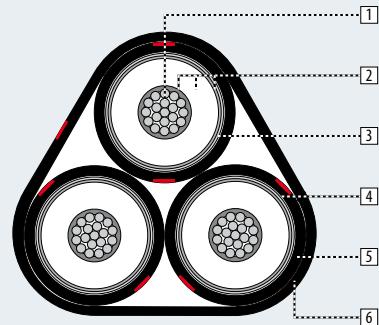

Anwendung

Technisch und ökonomisch optimiertes Produkt für flammwidrige Mittelspannungs-Kabelverbindungen ohne Brandfortleitung. Ideal bei Verkehrsinfrastruktur anlagen (Tunnels) mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Aluminium-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweißt
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswassererdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwassererdicht
- **Mantel** ⑤: Polyolefin-Copolymer, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDALE-MONO**: Verseilt
- **Mantel** ⑥: Polyolefin-Copolymer, zweischichtig, schwarz mit roten Längsstreifen, Metermarkierung

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 12 × Außen-Ø
Montage 10 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 20 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 20 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2
- **Besonderheiten**
- SEV Plus Zertifikat für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Produit optimalisé techniquement et économiquement pour des liaisons câblées résistantes au feu sans propagation du feu. Idéal pour des infrastructures routières (tunnels) ayant des exigences élevées au niveau de la sécurité.

Construction

- **Conducteur** ①: Aluminium, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Copolymère de polyoléfine, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaires XDALE-MONO:** Torsadés
- **Gaine** ⑥: Copolymère de polyoléfine, deux couches, noire à bandes rouges longitudinales, marquage métrique

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC, 20 min.
- **Plage de température:**

En permanence 90 °C

Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)

En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)

- **Rayons de courbure:** Tirage 12 × Ø extérieur, Montage 10 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 20 N/mm² (1 × section × 20 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2
- **Spécialités**
- Certificat ASE Plus pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommandations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Résistant au feu, pas de propagation du feu
- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée (> 40 ans)
- Sans halogène / écologique
- Pertes diminuées dans l'écran
- Robuste, gaine extérieure tenace
- Faible poids

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	300162	19,80	69,60	362	835 / 696	3,0	20,2
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	300163	23,40	77,30	452	928 / 773	5,7	24,1
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	300164	26,10	82,50	534	992 / 827	9,0	27,2
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	300165	27,90	86,40	582	1'039 / 866	11,1	28,5
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	300166	30,20	91,40	662	1'097 / 914	14,4	31,3

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 12 × Aussen-Ø

² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 10 × Aussen-Ø

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 20 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: ≥ 12 × Ø extérieur

² Base de calcul Montage: ≥ 10 × Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 20 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	113 / 133	142 / 167	168	
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	165 / 194	208 / 245	246	
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	214 / 252	269 / 317	318	
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	243 / 286	306 / 360	361	
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	282 / 332	355 / 418	420	
		Verlegung in Luft Pose aérienne		
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	130	183	230	
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	197	277	348	
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	256	361	454	
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	295	416	523	
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	348	491	617	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Flexibles Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XFLEX-DELTA mit hochzähem Aussenmantel

Câble moyenne tension flexible tripolaire TRI-DELTA®

XFLEX-DELTA avec gaine extérieure extrêmement tenace

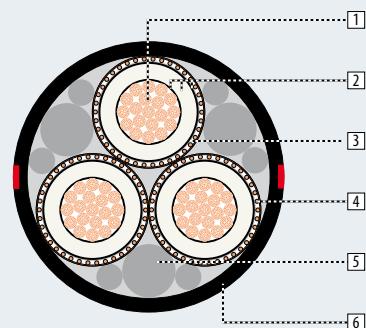

Anwendung

Flexibles Dreileiter-Mittelspannungskabel, wickelbar, für den Anschluss von mobilen und fest installierten Mittelspannungsverbrauchern, Bauprovisorien, Mittelspannungsmotoren etc. XFLEX-DELTA Kabel sind dank den widerstandsfähigen, abriebfesten und ölbeständigen Mantel speziell geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Litze, blank, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 5, mit halbleitendem Band umwickelt
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum vernetzt / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband halbleitend, längswasserdicht
- **Kupferdrahtschirm** ④: Kupferdrahtschirm mit aussenliegendem Kurzschlussband
- **Drei Einleiterkabel XFLEX-MONO:** Verselbt
- **Füllelemente** ⑤: Copolymer auf PE-Basis
- **Mantel** ⑥: Robust, Polyether-Polyurethan (PUR), schwarz mit roten Längsstreifen

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U₀ 20 / 12 kV (10 / 6 kV auf Anfrage)
Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** 4 × U₀ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung 4 × U₀, Pegel < 5 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 12 × Aussen-Ø
Montage 8 × Aussen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** In Anlehnung an CENELEC HD 620 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Ölbeständigkeit:** EN 60811-2-1 (24 h / 100 °C)

Besonderheiten

- Ab Werk mit kundenspezifischen Endelementen vorkonfektioniert für vereinfachte Montage mit verkürzter Einbauzeit erhältlich.
- Weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Câble moyenne tension flexible tripolaire, enroulable, pour le raccordement électrique mobile ou fixe comme des récepteurs moyenne tension, provisoires de bâtiments, moteurs etc. Grâce à leur gaine très solide, résistante à l'usure et à l'huile, les câbles XFLEX-DELTA sont particulièrement adaptés aux environnements difficiles.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 5 enrubanné avec bande semi-conductrice
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en cuivre** ④: Fils en cuivre nus, ruban de cuivre en dessus
- **Trois câbles unipolaires XFLEX-MONO:** Torsadés
- **Éléments de remplissage** ⑤: Copolymer à base de PE
- **Gaine** ⑥: Plastique à base de PUR, noire à bandes rouges longitudinales

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U₀ 20 / 12 kV (10 / 6 kV sur demande).
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** 4 × U₀ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai 4 × U₀, niveau < 5 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 12 × Ø extérieur
Montage 8 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (3 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** En suivant l'exemple de CENELEC HD 620 S1
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Resistance à l'huile:** EN 60811-2-1 (24 h / 100 °C)

Spécialités

- Disponibles préconfectionnés en usine avec les éléments terminaux spécifiques du client pour faciliter le montage et raccourcir le délai de mise en service.
- D'autres sections sur demande.

Vorteile

- Flexibel, wickelbar
- EMV optimiert
- Halogenfrei / Ökologie
- Robuster, abriebfester, hochzäher Mantel
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Ozon und Mineralöl
- Wasserbarriere durch Aussenmantel und dadurch Erhalt des hohen Isolationswiderstandes zwischen Kupferdrahtschirm und Erde auch bei nassen Rohranlagen

Avantages

- Flexible, enroulable
- EMC optimisé
- Sans halogène / écologique
- Robuste / gaine extérieure tenace
- Grande résistance aux rayonnements UV, à l'ozone et aux huiles minérales
- Etanchéité à l'eau grâce à la gaine externe qui assure une grande résistance d'isolation entre le blindage en fil de cuivre et la terre, même dans les conduites humides

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/16	301548	22,60	61,70	363	926 / 555	6,0	15,7
3 × 1 × 95/16	301549	25,60	69,20	579	1'038 / 623	11,4	24,6
3 × 1 × 150/25	301550	29,80	79,90	836	1'199 / 719	18,0	30,8
3 × 1 × 240/25	301551	33,80	88,90	1146	1'343 / 800	28,8	36,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 8 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 8 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/16	142 / 168	180 / 211	212	
3 × 1 × 95/16	200 / 236	253 / 297	299	
3 × 1 × 150/25	261 / 307	329 / 387	389	
3 × 1 × 240/25	343 / 403	433 / 509	513	
			Verlegung in Luft Pose aérienne	
3 × 1 × 50/16	159	224	281	
3 × 1 × 95/16	227	321	403	
3 × 1 × 150/25	303	428	538	
3 × 1 × 240/25	400	565	711	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température de sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Flexibles Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XFLEXE-DELTA mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung

Câble moyenne tension flexible tripolaire TRI-DELTA®

XFLEXE-DELTA avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu

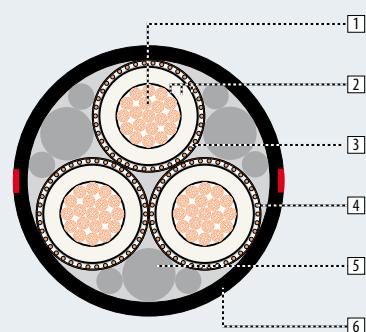

Anwendung

Flexibles flammwidrige Dreileiter-Mittelspannungskabel für Kabelverbindungen ohne Brandfortleitung, wickelbar, für den Anschluss von mobilen und fest installierten Mittelspannungsverbrauchern, Bauprovisorien, Mittelspannungsmotoren etc. Ideal für Verkehrsinfrastrukturanlagen (Tunnels) mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Litze, blank, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 5, mit halbleitendem Band umwickelt
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum vernetzt / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband halbleitend, längswasserdicht
- **Kupferdrahtschirm** ④: Kupferdrahtschirm mit aussenliegendem Kurzschlussband
- **Drei Einleiterkabel XFLEXE-MONO**: Verseilt
- **Füllelemente** ⑤: Copolymer auf PE-Basis
- **Mantel** ⑥: Polyolefin-Copolymer, schwarz mit roten Längsstreifen

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20 / 12 kV (10 / 6 kV auf Anfrage)
Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 5 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug $12 \times$ Aussen- \varnothing
Montage $8 \times$ Aussen- \varnothing
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt \times 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** In Anlehnung an CENELEC HD 620 S1, HD 622 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Ölbeständigkeit:** EN 60811-2-1 (24 h / 100 °C)

Besonderheiten

- Ab Werk mit kundenspezifischen Endelementen vorkonfektioniert für vereinfachte Montage mit verkürzter Einbauzeit erhältlich.
- Weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Câble moyenne tension flexible tripolaire, sans propagation du feu, enroulable, pour le raccordement électrique mobile ou fixe comme des récepteurs moyenne tension, provisoires de bâtiments, moteurs etc. Idéal pour des infrastructures routières (tunnels) ayant des exigences élevées au niveau de la sécurité.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 5 enrubanné avec bande semi-conductrice
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bande semi-conductrice gonflable** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en cuivre** ④: Fils en cuivre nus, ruban de cuivre en dessus
- **Trois câbles unipolaires XFLEXE-MONO:** Torsadés
- **Elements de remplissage** ⑤: Copolymer à base de PE
- **Gaine** ⑥: Copolymère de polyoléfine, noire à bandes rouges longitudinales

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20 / 12 kV (10 / 6 kV sur demande).
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 5 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage $12 \times$ \varnothing extérieur
Montage $8 \times$ \varnothing extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (3 × section \times 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** En suivant l'exemple de CENELEC HD 620 S1, HD 622 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Resistance à l'huile:** EN 60811-2-1 (24 h / 100 °C)

Spécialités

- Disponibles préconfectionnés en usine avec les éléments terminaux spécifiques du client pour faciliter le montage et raccourcir le délai de mise en service.
- D'autres sections sur demande.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Flexibel, wickelbar
- EMV optimiert
- Halogenfrei / Ökologie
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Ozon und Mineralöl
- Wasserbarriere durch Aussenmantel und dadurch Erhalt des hohen Isolationswiderstandes zwischen Kupferdrahtschirm und Erde auch bei nassen Rohranlagen

Avantages

- Résistant au feu, pas de propagation du feu
- Flexible, enroulable
- EMC optimisé
- Sans halogène / écologique
- Grande résistance aux rayonnements UV, à l'ozone et aux huiles minérales
- Etanchéité à l'eau grâce à la gaine externe qui assure une grande résistance d'isolation entre le blindage en fil de cuivre et la terre, même dans les conduites humides

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/16	301560	22,60	62,40	471	936 / 562	6,0	18,6
3 × 1 × 95/16	301561	25,60	69,20	614	1'038 / 623	11,4	21,8
3 × 1 × 150/25	301562	29,80	79,90	881	1'199 / 719	18,0	27,2
3 × 1 × 240/25	301563	33,80	88,90	1'201	1'334 / 800	28,8	31,7

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 8 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 8 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/16	142 / 168	180 / 211	212
3 × 1 × 95/16	200 / 236	253 / 297	299
3 × 1 × 150/25	261 / 307	329 / 387	389
3 × 1 × 240/25	343 / 403	433 / 509	513
		Verlegung in Luft Pose aérienne	
3 × 1 × 50/16	159	224	281
3 × 1 × 95/16	227	321	403
3 × 1 × 150/25	303	428	538
3 × 1 × 240/25	400	565	711

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température de sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDMZ-CLZ Stahlband-armiert, mit hochzähem Aussenmantel

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDMZ-CLZ armure en feuillard d'acier, avec gaine extérieure extrêmement tenace

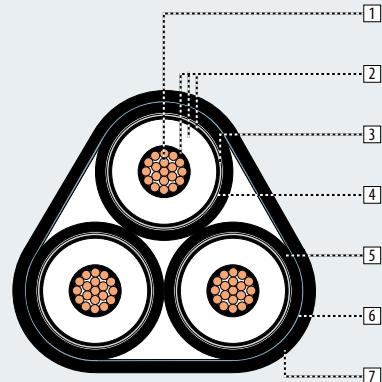

Anwendung

Robustes Kabel für offene, ungeschützte Verlegung oder hoher mechanischer Radialbeanspruchung.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295/ IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDMZ-MONO**: Verseilt
- **Leichte Stahlbandarmierung** ⑦: Volldeckend aufgebracht
- **Mantel** ⑥: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen, Metermarkierung

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage)
Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** 4 × U₀ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung 4 × U₀, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 10 × Außen-Ø
Montage 12 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Câble robuste pour des poses sans protection ou avec des contraintes mécaniques radiales importantes.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaire XDMZ-MONO:** Torsadés
- **Armure légère en feuillard d'acier** ⑦: Recouvrement complet
- **Gaine** ⑥: Plastique à base de PE, noire à bandes rouges longitudinales, marquage métrique

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande).
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** 4 × U₀ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai 4 × U₀, niveau < 2 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:** Tirage 10 × Ø extérieur, Montage 12 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (3 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2

Spécialités

- Certificat ASE Plus pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommandations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine extérieure extrêmement tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/27 AI	224987	19,80	60,30	332	725 / 604	6,0	18,0
3 × 1 × 95/32 AI	224988	23,40	68,00	497	818 / 681	11,4	21,8
3 × 1 × 150/34 AI	224989	26,10	73,90	661	888 / 740	18,0	24,4
3 × 1 × 185/38 AI	224990	27,90	77,70	780	934 / 778	22,2	26,4
3 × 1 × 240/39 AI	224991	30,20	84,80	974	1'020 / 850	28,8	30,7
3 × 1 × 300/41 AI	224992	32,50	89,80	1162	1'079 / 899	36,0	33,3

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/27 AI	147 / 173	185 / 217	219
3 × 1 × 95/32 AI	215 / 253	271 / 319	321
3 × 1 × 150/34 AI	274 / 322	345 / 406	409
3 × 1 × 185/38 AI	310 / 364	391 / 460	463
3 × 1 × 240/39 AI	364 / 429	460 / 542	545
3 × 1 × 300/41 AI	411 / 484	520 / 612	617

	Verlegung in Luft Pose aérienne		
	Ø		
3 × 1 × 50/27 AI	172	244	308
3 × 1 × 95/32 AI	261	371	469
3 × 1 × 150/34 AI	340	483	612
3 × 1 × 185/38 AI	389	554	702
3 × 1 × 240/39 AI	456	649	822
3 × 1 × 300/41 AI	522	745	945

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDME-CLE Stahlband-armiert, mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDME-CLE armure en feuillard d'acier, avec gaine extérieure résistante au feu sans propagation du feu

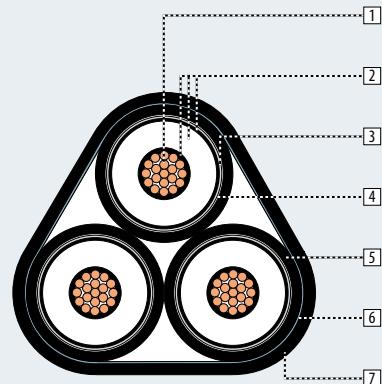

Anwendung

Robustes flammwidriges Kabel ohne Brandfortleitung für offene, ungeschützte Verlegung oder hoher mechanischer Radialbeanspruchung.

Aufbau

- **Leiter** ①: Cu-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Polyolefin-Copolymer, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDME-MONO:** Verseilt
- **Leichte Stahlbandarmierung** ⑥: Volldeckend aufgebracht
- **Mantel** ⑦: Polyolefin-Copolymer, zweischichtig, schwarz mit roten Längsstreifen, Metermarkierung

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** 4 × U₀ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung 4 × U₀, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
 - Dauerbetrieb 90 °C
 - Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
 - Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
 - Einzug 12 × Außen-Ø, Montage 10 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat  für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Câble robuste et résistant au feu sans propagation du feu pour des poses sans protection ou avec des contraintes mécaniques radiales importantes.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre, multibrins, rétraint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Copolymère de polyoléfine, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaires XDME-MONO:** Torsadés
- **Armure légère en feuillard d'acier** ⑥: Recouvrement complet
- **Gaine** ⑦: Copolymère de polyoléfine, deux couches, noire à bandes rouges longitudinales, marquage métrique

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U₀ 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** 4 × U₀ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai 4 × U₀, niveau < 2 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
 - En permanence 90 °C
 - Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
 - En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:** Tirage 12 × Ø extérieur, Montage 10 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (3 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2

Spécialités

- **Certificat ASE Plus**  pour la conformité et la qualité
- **Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre** sur demande
- **Recommendations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Résistant au feu, pas de propagation du feu
- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine extérieure tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50/27 AI	225030	19,80	70,60	487	848 / 706	6,0	19,9
3 × 1 × 95/32 AI	225031	23,40	78,30	671	940 / 783	11,4	23,9
3 × 1 × 150/34 AI	225032	26,10	83,50	844	1'003 / 835	18,0	26,4
3 × 1 × 185/38 AI	225033	27,90	87,40	967	1'049 / 874	22,2	28,2
3 × 1 × 240/39 AI	225034	30,20	92,40	1154	1'109 / 924	28,8	30,5

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 12 × Aussen-Ø

² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 10 × Aussen-Ø

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: ≥ 12 × Ø extérieur

² Base de calcul Montage: ≥ 10 × Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50/27 AI	146 / 171	184 / 216	217	
3 × 1 × 95/32 AI	213 / 251	269 / 316	318	
3 × 1 × 150/34 AI	276 / 325	348 / 410	412	
3 × 1 × 185/38 AI	312 / 367	394 / 464	466	
3 × 1 × 240/39 AI	362 / 426	457 / 538	541	
		Verlegung in Luft Pose aérienne		
3 × 1 × 50/27 AI	169	237	298	
3 × 1 × 95/32 AI	255	359	451	
3 × 1 × 150/34 AI	331	468	588	
3 × 1 × 185/38 AI	380	536	675	
3 × 1 × 240/39 AI	447	632	797	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDALZ-CLZ mit Aluminiumleiter, Stahlband-armiert, mit hochzähem Aussenmantel

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDALZ-CLZ avec conducteurs en aluminium, armure en feuillard d'acier, avec gaine extérieure extrêmement tenace

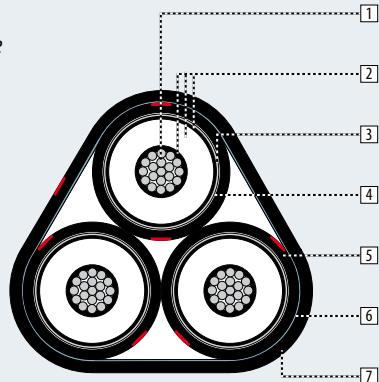

Anwendung

Robustes Kabel für offene, ungeschützte Verlegung oder hoher mechanischer Radialbeanspruchung.

Aufbau

- **Leiter** 1: Aluminium-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295/ IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** 2: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** 3: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** 4: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** 5: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDALZ-MONO:** Verseilt
- **Leichte Stahlbandarmierung** 6: Volldeckend aufgebracht
- **Mantel** 7: Kunststoff auf PE-Basis, schwarz mit roten Längsstreifen, Metermarkierung

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage)
Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 12 × Außen-Ø
Montage 10 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 20 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 20 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat für Konformität und Qualität.
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage.
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Câble robuste pour des poses sans protection ou avec des contraintes mécaniques radiales importantes.

Construction

- **Conducteur** 1: Aluminium, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** 2: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** 3: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** 4: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** 5: Plastique à base de PE, noir à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaire XDALZ-MONO:** Torsadés
- **Armure légère en feuillard d'acier** 6: Recouvrement complet
- **Gaine** 7: Plastique à base de PE, noir à bandes rouges longitudinales, marquage métrique

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande).
Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:** Tirage 12 × Ø extérieur, Montage 10 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 20 N/mm² (3 × section × 20 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2

Spécialités

- Certificat ASE Plus pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommandations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine extérieure extrêmement tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	226314	19,80	60,30	245	725 / 604	3,0	18,3
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	226315	23,40	68,00	323	770 / 641	5,7	22,2
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	226316	26,10	73,90	394	818 / 681	9,0	25,3
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	226317	27,90	77,70	441	851 / 709	11,1	26,6
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	226318	30,20	84,80	532	888 / 740	14,4	31,5

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 12 × Aussen-Ø

² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 10 × Aussen-Ø

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 20 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: ≥ 12 × Ø extérieur

² Base de calcul Montage: ≥ 10 × Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 20 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	114 / 134	143 / 169	169	
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	167 / 196	210 / 247	248	
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	213 / 250	268 / 315	316	
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	241 / 284	304 / 358	359	
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	285 / 335	359 / 422	424	
		Verlegung in Luft Pose aérienne		
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	134	189	239	
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	202	287	363	
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	264	375	474	
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	303	431	545	
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	356	506	639	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

TRI-DELTA® Mittelspannungs-Dreileiterkabel

XDALE-CLE Stahlband-armiert, mit flammwidrigem Aussenmantel ohne Brandfortleitung

Câble moyenne tension tripolaire TRI-DELTA®

XDALE-CLE armure en feuillard d'acier, gaines résistante au feu sans propagation du feu

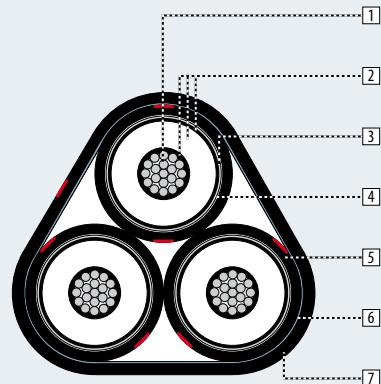

Anwendung

Robustes flammwidriges Kabel für offene, ungeschützte Verlegung oder hoher mechanischer Radialbeanspruchung.

Aufbau

- **Leiter** ①: Aluminium-Leiter, mehrdrähtig, verdichtet, nach DIN VDE 0295 / IEC 60228, Klasse 2
- **Innere Halbleiterschicht / Dielektrikum XLPE / Äussere Halbleiterschicht** ②: In einem Arbeitsgang extrudiert, Grenzflächen verschweisst
- **Halbleiterquellband** ③: Polsterband längswasserdicht
- **Aluminiumschirm, rohrförmig** ④: Aluminiumband überlappt und verklebt, querwasserdicht
- **Mantel** ⑤: Polyolefin-Copolymer, schwarz mit roten Längsstreifen
- **Drei Einleiterkabel XDALE-MONO:** Verseilt
- **Leichte Stahlbandarmierung** ⑥: Volldeckend aufgebracht
- **Mantel** ⑦: Polyolefin-Copolymer, zweischichtig, schwarz mit roten Längsstreifen, Metermarkierung

Technische Daten

- **Nennspannung:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV auf Anfrage). Der Dauerbetrieb mit einer um 20 % erhöhten Spannung (U_m) ist zulässig.
- **Prüfspannung:** $4 \times U_0$ mit 50 Hz während 20 Min.
- **Teilentladungsprüfung:** Prüfspannung $4 \times U_0$, Pegel < 2 pC während 20 Min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 12 × Außen-Ø
Montage 10 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 20 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 20 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 Teil 1 und 4
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Geringe Rauchentwicklung:** IEC 61034, EN 50268-2
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1, EN 50265
- **Keine Brandfortleitung:** IEC 60332-3, EN 50266-2

Besonderheiten

- SEV Plus Zertifikat für Konformität und Qualität
- Spezialausführungen mit Kupfer-Rohrschirm auf Anfrage
- **Empfehlung:** Für optimierten Schirmanschluss End- und Verbindungselemente von LEONI Studer AG verwenden.

Application

Câble robuste et résistant au feu pour des poses sans protection ou avec des contraintes mécaniques radiales importantes.

Construction

- **Conducteur** ①: Aluminium, multibrins, rétreint, selon DIN VDE 0295 / CEI 60228, Classe 2
- **Semi-conducteur interne / Diélectrique XLPE / Semi-conducteur externe** ②: Extrudé durant la même phase de fabrication, couches périphériques soudées entre-elles
- **Bandes semi-conductrices gonflables** ③: Bande de protection avec étanchéité longitudinale
- **Ecran en aluminium, forme tubulaire** ④: Bande aluminium soudée par recouvrement, étanchéité radiale
- **Gaine** ⑤: Copolymère de polyoléfine, noire à bandes rouges longitudinales
- **Trois câbles unipolaires XDALE-MONO:** Torsadés
- **Armure légère en feuillard d'acier** ⑥: Recouvrement complet
- **Gaine** ⑦: Copolymère de polyoléfine, deux couches, noire à bandes rouges longitudinales, marquage métrique

Données techniques

- **Tension nominale:** U/U_0 20/12 kV (10/6 kV, 30/18 kV sur demande). Une tension de 20 % > à la tension nominale (U_m) est admissible en permanence.
- **Tension d'essai:** $4 \times U_0$ à 50 Hz pendant 20 min.
- **Test de décharges partielles:** Tension d'essai $4 \times U_0$, niveau < 2 pC, 20 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:** Tirage 12 × Ø extérieur, Montage 10 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 20 N/mm² (1 × section × 20 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 620 S1, HD 622 part 1 et 4
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Faible dégagement de fumée:** CEI 61034, EN 50268-2
- **Résistance au feu:** CEI 60332-1, EN 50265
- **Non propagateur du feu:** CEI 60332-3, EN 50266-2

Spécialités

- Certificat ASE Plus pour la conformité et la qualité
- Exécution spéciale avec écran tubulaire en cuivre sur demande
- **Recommandations:** Pour la connection optimale de l'écran utiliser les éléments de connection et les extrémités de la maison LEONI Studer AG.

Vorteile

- Flammwidrig, keine Brandfortleitung
- Längs- und querwasserdicht
- Lange Lebensdauer
- Halogenfrei / Ökologie
- Reduzierte Schirmverluste
- Robuster abriebfester Mantel
- Kompakt / leicht / modular

Avantages

- Résistant au feu, pas de propagation du feu
- Étanchéité à l'eau, longitudinale et radiale
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Pertes réduites dans l'écran
- Robuste / gaine extérieure tenace
- Compact / léger / modulaire

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Leiterisolations-Ø Ø conducteur isol.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³	Brandlast Charge calorifique
n × mm ²		mm	mm	kg / 100 m	mm	max. kN	kWh/m
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	300174	19,80	70,60	401	848 / 706	3,0	20,3
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	300175	23,40	78,30	494	940 / 783	5,7	24,1
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	300176	26,10	83,50	579	1'003 / 835	9,0	27,2
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	300177	27,90	87,40	629	1'049 / 874	11,1	28,5
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	300178	30,20	92,40	712	1'109 / 924	14,4	31,3

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 12 × Aussen-Ø

² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 10 × Aussen-Ø

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 20 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: ≥ 12 × Ø extérieur

² Base de calcul Montage: ≥ 10 × Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 20 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	113 / 133	142 / 167	168	
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	166 / 195	208 / 245	246	
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	214 / 252	270 / 318	319	
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	243 / 286	306 / 361	362	
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	283 / 332	356 / 419	421	
		Verlegung in Luft Pose aérienne		
3 × 1 × 50 AI / 27 AI	131	184	231	
3 × 1 × 95 AI / 32 AI	198	278	349	
3 × 1 × 150 AI / 34 AI	257	362	455	
3 × 1 × 185 AI / 38 AI	296	417	524	
3 × 1 × 240 AI / 39 AI	349	492	619	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom (Anwendung vor allem für Energieerzeugungsanlagen)

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 % (principale application: centrales de production)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Technische Informationen Mittelspannungskabel


Informations techniques câbles moyenne tension

	Seite	Page
Zulässiger Leiter-Kurzschlussstrom ...		
... in Cu-Seil Klasse 2 und Cu-Litze Klasse 5	62	
... im Al-Seil Klasse 2	63	
... in Cu-Litze verzinkt Klasse 5	64	
Kurzschlussfestigkeit Leiter	65	
Vergleich Kurzschlussfestigkeit Kupfer- und Aluminiumleiter	66	
 Zulässiger Kurzschlussstrom im Al-Rohrschirm	72	
Kurzschlussfestigkeit im Al-Rohrschirm	73	
 Zulässiger Kurzschlussstrom im Cu-Drahtschirm	74	
Kurzschlussfestigkeit im Cu-Drahtschirm	75	
 Gleichstromwiderstand	76	
 Wechselstromwerte ...		
... drei Einleiterkabel XDMZ-MONO in einer Ebene	78	
... drei Einleiterkabel XDME-MONO in einer Ebene	79	
... Dreileiterkabel XDMZ und XDMZ-Y	80	
... Dreileiterkabel XDME-E und XDME-Y	81	
... drei Einleiterkabel XDALZ-MONO in einer Ebene	82	
... drei Einleiterkabel XDALE-MONO in einer Ebene	83	
... Dreileiterkabel XDALZ und XDALZ-Y	84	
... Dreileiterkabel XDALE-E und XDALE-Y	85	
... drei Einleiterkabel XFLEX-MONO in einer Ebene	86	
... drei Einleiterkabel XFLEXE-MONO in einer Ebene	87	
... Dreileiterkabel XFLEX-Y	88	
... Dreileiterkabel XFLEXE-Y	89	
... Dreileiterkabel XFLEX-DELTA	90	
... Dreileiterkabel XFLEXE-DELTA	91	
... drei Einleiterkabel POWERFLEX BF145-MONO in einer Ebene	92	
... drei Einleiterkabel POWERFLEX BF145-MONO im Dreieck	93	
 <i>Courant de court-circuit admissible ...</i>		
<i>... dans le conducteur corde Cu classe 2 et torons de fils Cu classe 5</i>	<i>62</i>	
<i>... dans le conducteur corde aluminium classe 2</i>	<i>63</i>	
<i>... dans le conducteur torons de fils Cu étamé classe 5</i>	<i>64</i>	
<i>Résistance au court-circuit conducteur</i>	<i>65</i>	
<i>Comparaison résistance du court-circuit en conducteurs corde Cu et corde Al</i>	<i>66</i>	
 <i>Courant court-circuit admissible dans l'écran en aluminium</i>	<i>72</i>	
<i>Résistance au court-circuit admissible dans l'écran en aluminium</i>	<i>73</i>	
 <i>Courant court-circuit admissible dans l'écran en fils de cuivre</i>	<i>74</i>	
<i>Résistance au court-circuit admissible dans l'écran en fils de cuivre</i>	<i>75</i>	
 <i>Résistance en courant continu</i>	<i>76</i>	
 <i>Valeurs du courant alternatif ...</i>		
<i>... de trois câbles unipolaire XDMZ-MONO dans un même plan</i>	<i>78</i>	
<i>... de trois câbles unipolaire XDME-MONO dans un même plan</i>	<i>79</i>	
<i>... pour câble tripolaire XDMZ et XDMZ-Y</i>	<i>80</i>	
<i>... pour câble tripolaire XDME-E et XDME-Y</i>	<i>81</i>	
<i>... de trois câbles unipolaire XDALZ-MONO dans un même plan</i>	<i>82</i>	
<i>... de trois câbles unipolaire XDALE-MONO dans un même plan</i>	<i>83</i>	
<i>... pour câble tripolaire XDALZ et XDALZ-Y</i>	<i>84</i>	
<i>... pour câble tripolaire XDALE-E et XDALE-Y</i>	<i>85</i>	
<i>... de trois câbles unipolaire XFLEX-MONO dans un même plan</i>	<i>86</i>	
<i>... de trois câbles unipolaire XFLEXE-MONO dans un même plan</i>	<i>87</i>	
<i>... pour câble tripolaire XFLEX-Y</i>	<i>88</i>	
<i>... pour câble tripolaire XFLEXE-Y</i>	<i>89</i>	
<i>... pour câble tripolaire XFLEX-DELTA</i>	<i>90</i>	
<i>... pour câble tripolaire XFLEXE-DELTA</i>	<i>91</i>	
<i>... de trois câbles unipolaire POWERFLEX BF145-MONO dans un même plan</i>	<i>92</i>	
<i>... de trois câbles unipolaire POWERFLEX BF145-MONO en triangle</i>	<i>93</i>	

Zulässiger Leiter-Kurzschlussstrom in Cu-Seil Klasse 2 und Cu-Litze Klasse 5

Courant de court-circuit admissible dans le conducteur corde Cu classe 2 et torons de fils Cu classe 5

XDMZ, XDME und XFLEX, XFLEX Einleiter und Dreileiter
XDMZ, XDME et XFLEX, XFLEXE unipolaire et tripolaire

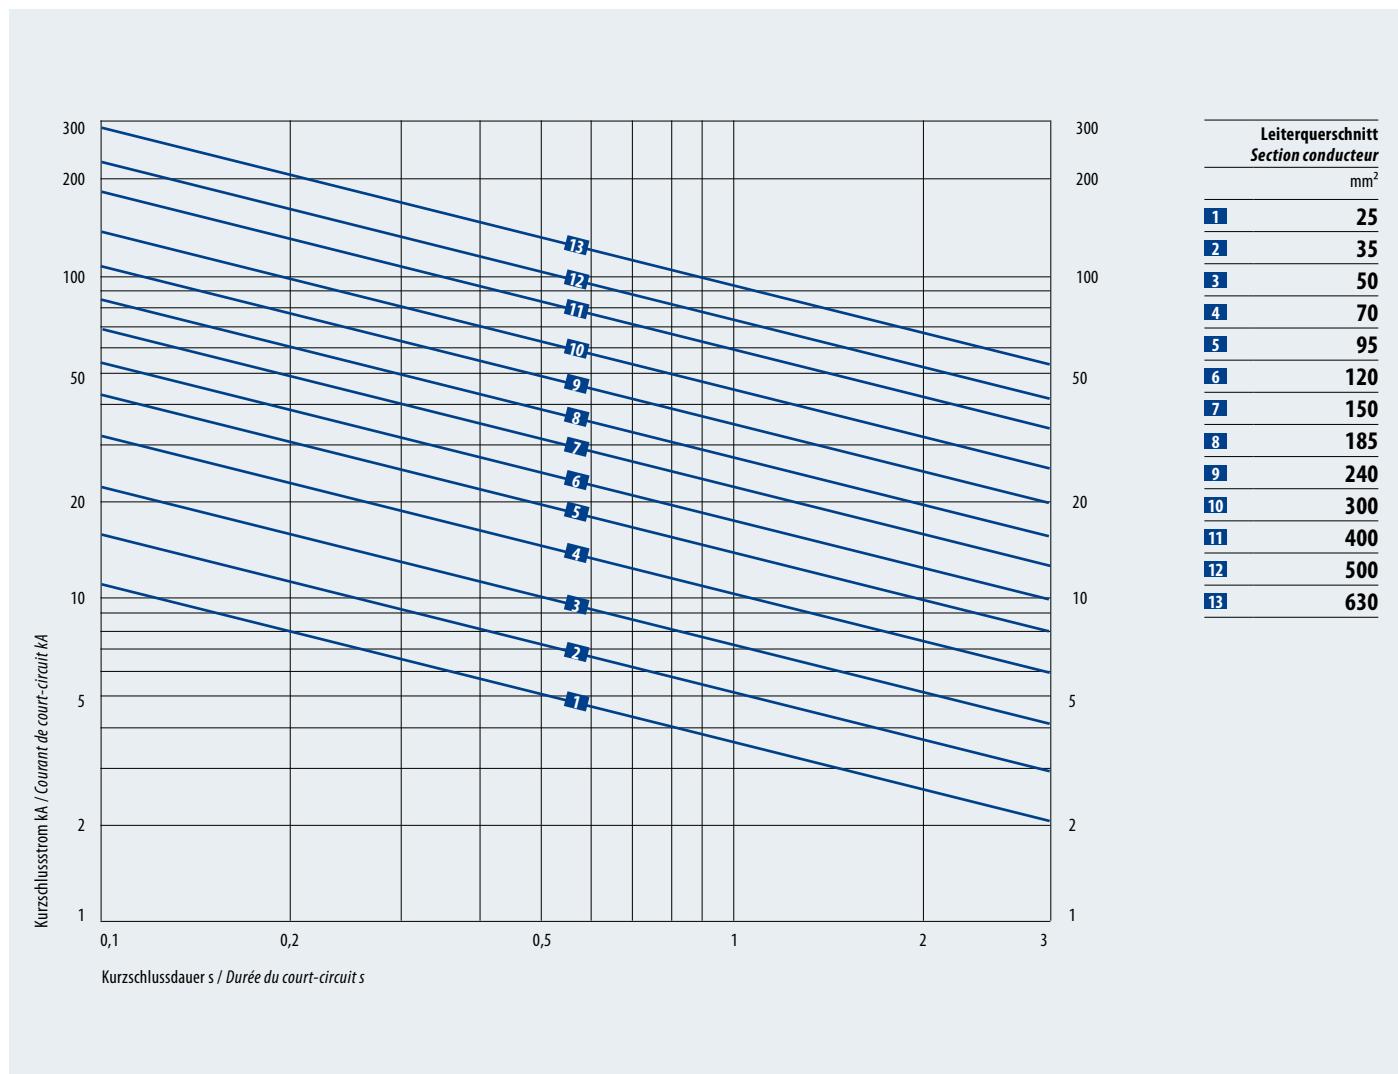

Anfangstemperatur des Leiters 90 °C.

Bei Erdverlegung mit Leitertemperatur 60 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 10 % höher.

Bei Luftverlegung mit Leitertemperatur 70 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 6 % höher.

Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993.

Bei Einleiterkabeln sind Vorkehrungen zur Aufnahme der dynamischen Kurzschlusskräfte zu treffen, z.B. Kabelbriden oder Gurten.

Température du conducteur 90 °C

Pour une pose enterrée avec température du conducteur de 60 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 10 % plus élevées.

Pour une pose à l'air libre avec température du conducteur de 70 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 6 % plus élevées.


La température finale du conducteur est 250 °C, selon CEI 502:1994 et CEI 287:1993

Il faut prendre des mesures pour absorber les forces issues du courant de court-circuit dynamique au niveau des câbles unipolaires. Par exemple des bretelles spéciales.

Zulässiger Leiter-Kurzschlussstrom im Al-Seil Klasse 2 *Courant court-circuit admissible dans le conducteur corde aluminium classe 2*

XDALZ und XDALE, Einleiter und Dreileiter

XDALZ et XDALE, unipolaire et tripolaire

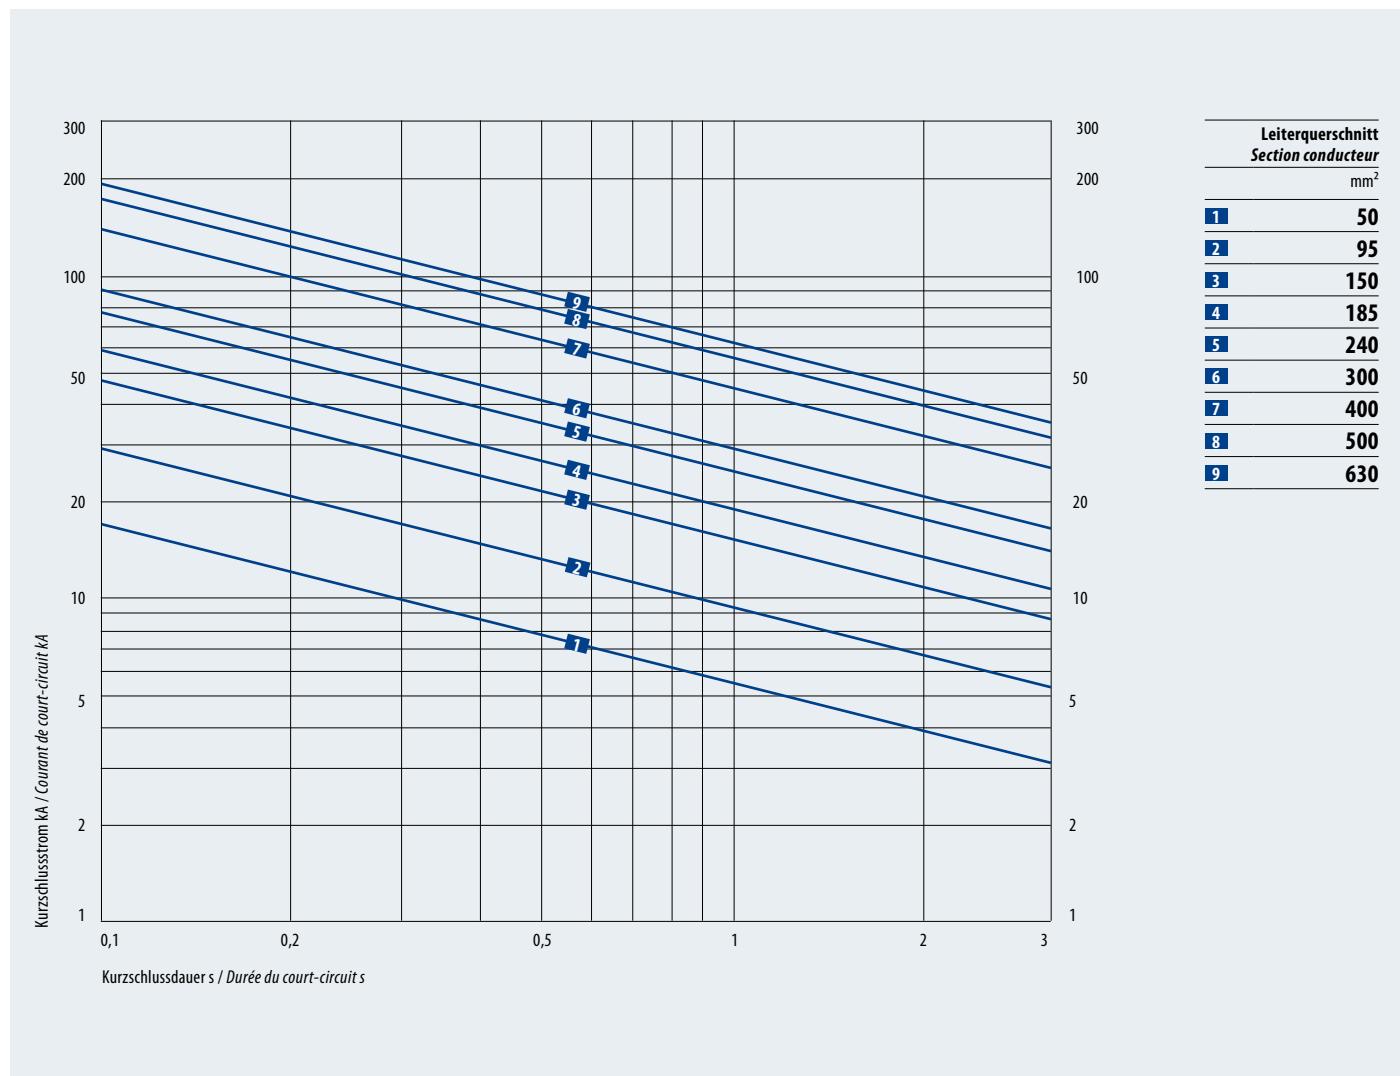

Anfangstemperatur des Leiters 90 °C.

Bei Erdverlegung mit Leitertemperatur 60 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 10 % höher.

Bei Luftverlegung mit Leitertemperatur 70 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 6 % höher.

Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993.

Bei Einleiterkabeln sind Vorkehrungen zur Aufnahme der dynamischen Kurzschlusskräfte zu treffen, z.B. Kabelbriden oder Gurten.

Température du conducteur 90 °C

Pour une pose enterrée avec température du conducteur de 60 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 10 % plus élevées.

Pour une pose à l'air libre avec température du conducteur de 70 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 6 % plus élevées.

La température final du conducteur est 250 °C, selon CEI 502:1994 et CEI 287:1993


Il faut prendre des mesures pour absorber les forces issues du courant de court-circuit dynamique au niveau des câbles unipolaires. Par exemple des brides spéciales.

Zulässiger Leiter-Kurzschlussstrom in Cu-Litze verzinnt Klasse 5

Courant de court-circuit admissible dans le conducteur torons de fils Cu étamé classe 5

POWERFLEX-MONO Einleiter

POWERFLEX-MONO unipolaire

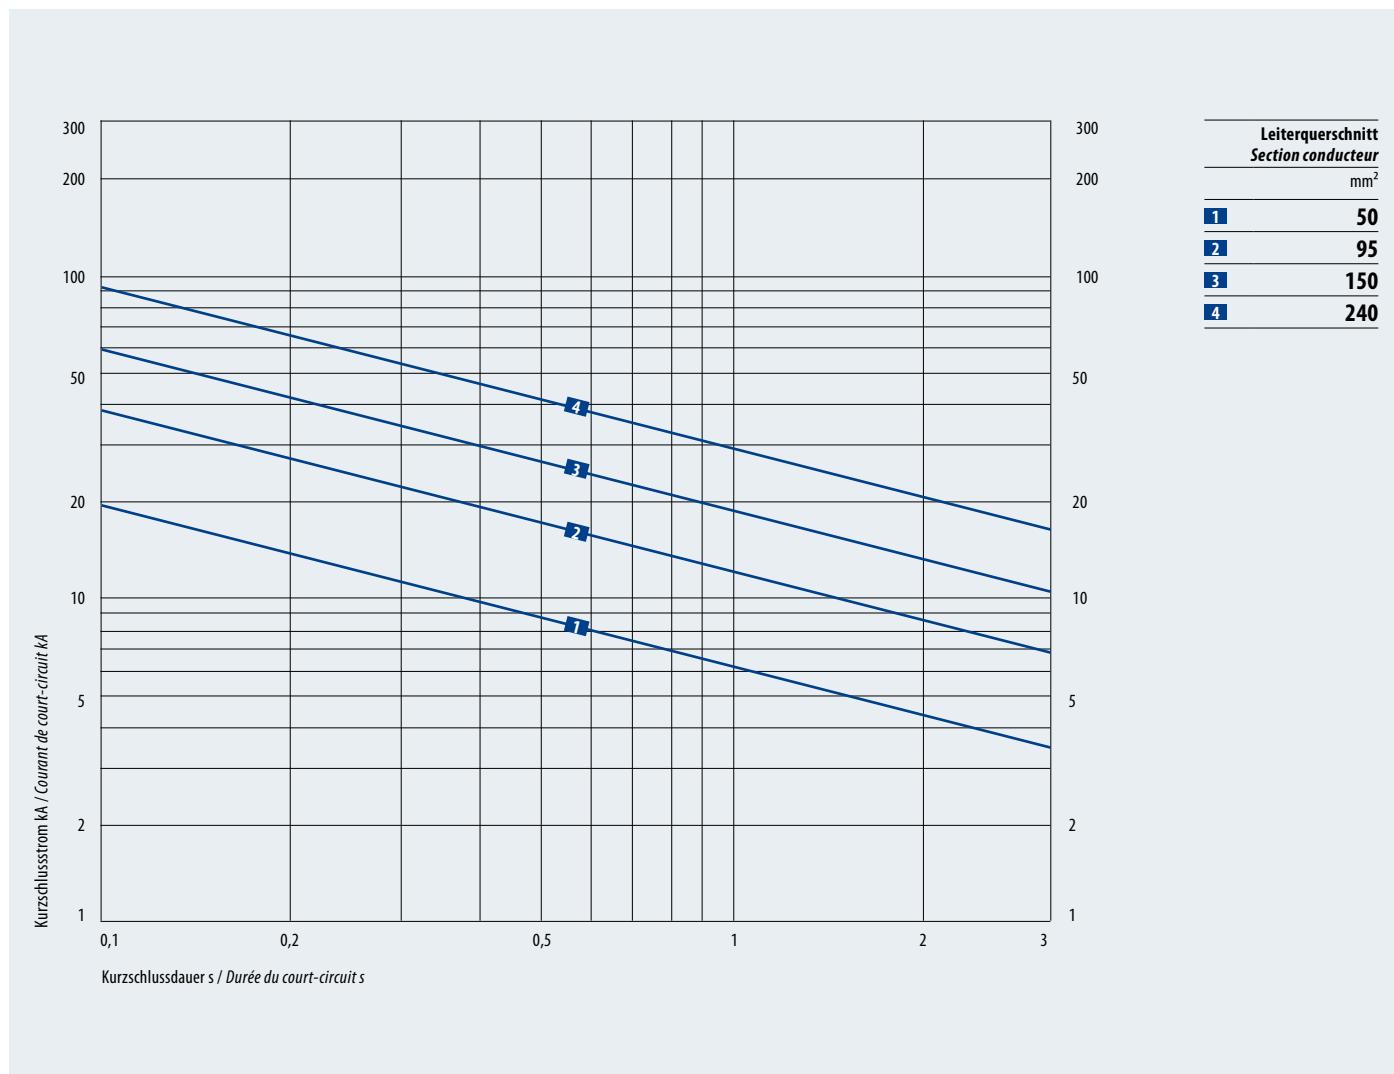

Anfangstemperatur des Leiters 90 °C.

Bei Erdverlegung mit Leiterrichteratur 60 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 10 % höher.

Bei Luftverlegung mit Leiterrichteratur 70 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 6 % höher.

Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993.

Bei Einleiterkabeln sind Vorkehrungen zur Aufnahme der dynamischen Kurzschlusskräfte zu treffen, z.B. Kabelbriiden oder Gurten.

Température du conducteur 90 °C

Pour une pose enterrée avec température du conducteur de 60 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 10 % plus élevées.

Pour une pose à l'air libre avec température du conducteur de 70 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 6 % plus élevées.

La température final du conducteur est 250 °C, selon CEI 502:1994 et CEI 287:1993

Il faut prendre des mesures pour absorber les forces issues du courant de court-circuit dynamique au niveau des câbles unipolaires. Par exemple des briides spéciales.

Kurzschlussfestigkeit Leiter Résistance au court-circuit conducteur

XDMZ, XDME, XFLEX, XFLEXE Einleiter und Dreileiter und POWERFLEX-MONO


XDMZ, XDME, XFLEX, XFLEXE unipolaire et tripolaire et POWERFLEX-MONO

Leiterquerschnitt <i>Section conducteur</i>	Cu Seil Cu Litze Corde Cu Torons Cu Kl./cl. 2 + 5	Cu Litze verzinnt Torons Cu étamé Kl./cl. 5	Al Seil Al Corde Kl./cl. 2	Cu Seil Cu Litze Corde Cu Torons Cu Kl./cl. 2 + 5	Cu Litze verzinnt Torons Cu étamé Kl./cl. 5	Al Seil Al Corde Kl./cl. 2	Cu Seil Cu Litze Corde Cu Torons Cu Kl./cl. 2 + 5	Cu Litze verzinnt Torons Cu étamé Kl./cl. 5	Al Seil Al Corde Kl./cl. 2	Cu Seil Cu Litze Corde Cu Torons Cu Kl./cl. 2 + 5	Cu Litze verzinnt Torons Cu étamé Kl./cl. 5	Al Seil Al Corde Kl./cl. 2			
			Dauer / Temps	0,1 s			0,2 s			0,3 s			0,4 s		
mm ²	kA	kA	kA		kA	kA	kA		kA		kA		kA		
25	11,29	9,43	—		7,99	6,67	—		6,52	5,45	—		5,65	4,72	—
50	22,59	18,87	14,85		15,97	13,34	10,50		13,04	10,89	8,58		11,29	9,43	7,43
95	42,92	35,85	28,22		30,35	25,35	19,96		24,78	20,70	16,29		21,46	17,92	14,11
150	67,77	56,60	44,56		47,92	40,02	31,51		39,13	32,68	25,73		33,88	28,30	22,28
185	83,58	69,81	54,96		59,10	49,36	38,86		48,26	40,30	31,73		41,79	34,90	27,48
240	108,43	90,56	71,30		76,67	64,04	50,41		62,60	52,29	41,16		54,22	45,28	35,65
300	135,54	113,20	89,12		95,84	80,05	63,02		78,25	65,36	51,45		67,77	56,60	44,56
400	180,72	150,93	118,83		127,79	106,73	84,02		104,34	87,14	68,60		90,36	75,47	59,41
500	225,90	188,67	148,53		159,73	133,41	105,03		130,42	108,93	85,75		112,95	94,33	74,27
630	284,63	237,72	187,15		201,26	168,09	132,33		164,33	137,25	108,05		142,31	118,86	93,57
			Dauer / Temps	0,5 s			0,6 s			0,7 s			0,8 s		
	kA	kA	kA		kA	kA	kA		kA		kA		kA		
25	5,05	4,22	—		4,61	3,85	—		4,27	3,57	—		3,99	3,34	—
50	10,10	8,44	6,64		9,22	7,70	6,06		8,54	7,13	5,61		7,99	6,67	5,25
95	19,19	16,03	12,62		17,52	14,63	11,52		16,22	13,55	10,67		15,17	12,67	9,98
150	30,31	25,31	19,93		27,67	23,11	18,19		25,61	21,39	16,84		23,96	20,01	15,75
185	37,38	31,22	24,58		34,12	28,50	22,44		31,59	26,38	20,77		29,55	24,68	19,43
240	48,49	40,50	31,88		44,27	36,97	29,11		40,98	34,23	26,95		38,34	32,02	25,21
300	60,61	50,63	39,86		55,33	46,21	36,38		51,23	42,79	33,68		47,92	40,02	31,51
400	80,82	67,50	53,14		73,78	61,62	48,51		68,30	57,05	44,91		63,89	53,36	42,01
500	101,02	84,38	66,43		92,22	77,02	60,64		85,38	71,31	56,14		79,87	66,70	52,51
630	127,29	106,31	83,70		116,20	97,05	76,40		107,58	89,85	70,74		100,63	84,05	66,17
			Dauer / Temps	0,9 s			1,0 s			2,0 s			3,0 s		
	kA	kA	kA		kA	kA	kA		kA		kA		kA		
25	3,76	3,14	—		3,57	2,98	—		2,53	2,11	—		2,06	1,72	—
50	7,53	6,29	4,95		7,14	5,97	4,70		5,05	4,22	3,32		4,12	3,44	2,71
95	14,31	11,95	9,41		13,57	11,34	8,92		9,60	8,02	6,31		7,84	6,54	5,15
150	22,59	18,87	14,85		21,43	17,90	14,09		15,15	12,66	9,96		12,37	10,33	8,14
185	27,86	23,27	18,32		26,43	22,08	17,38		18,69	15,61	12,29		15,26	12,75	10,03
240	36,14	30,19	23,77		34,29	28,64	22,55		24,25	20,25	15,94		19,80	16,53	13,02
300	45,18	37,73	29,71		42,86	35,80	28,18		30,31	25,31	19,93		24,75	20,67	16,27
400	60,24	50,31	39,61		57,15	47,73	37,58		40,41	33,75	26,57		32,99	27,56	21,69
500	75,30	62,89	49,51		71,43	59,66	46,97		50,51	42,19	33,21		41,24	34,45	27,12
630	94,88	79,24	62,38		90,01	75,17	59,18		63,65	53,16	41,85		51,97	43,40	34,17
			Dauer / Temps	4,0 s			5,0 s								
	kA	kA	kA		kA	kA	kA								
25	1,79	1,49	—		1,60	1,33	—								
50	3,57	2,98	2,35		3,19	2,67	2,10								
95	6,79	5,67	4,46		6,07	5,07	3,99								
150	10,72	8,95	7,05		9,58	8,00	6,30								
185	13,22	11,04	8,69		11,82	9,87	7,77								
240	17,14	14,32	11,27		15,33	12,81	10,08								
300	21,43	17,90	14,09		19,17	16,01	12,60								
400	28,57	23,86	18,79		25,56	21,35	16,80								
500	35,72	29,83	23,48		31,95	26,68	21,01								
630	45,00	37,59	29,59		40,25	33,62	26,47								


Vergleich Kurzschlussfestigkeit Kupfer- und Aluminiumleiter

Comparaison résistance du court-circuit en conducteurs corde Cu et corde Al

— Kupfer 25 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer verzinnt 25 mm² Kl. 5 — Aluminium 25 mm² Kl. 2 --- Aluminium 50 mm² Kl. 2 äquivalent
 — Cuivre 25 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 25 mm² Cl. 5 — Aluminium 25 mm² Cl. 2 --- Aluminium 50 mm² Cl. 2 équivalent

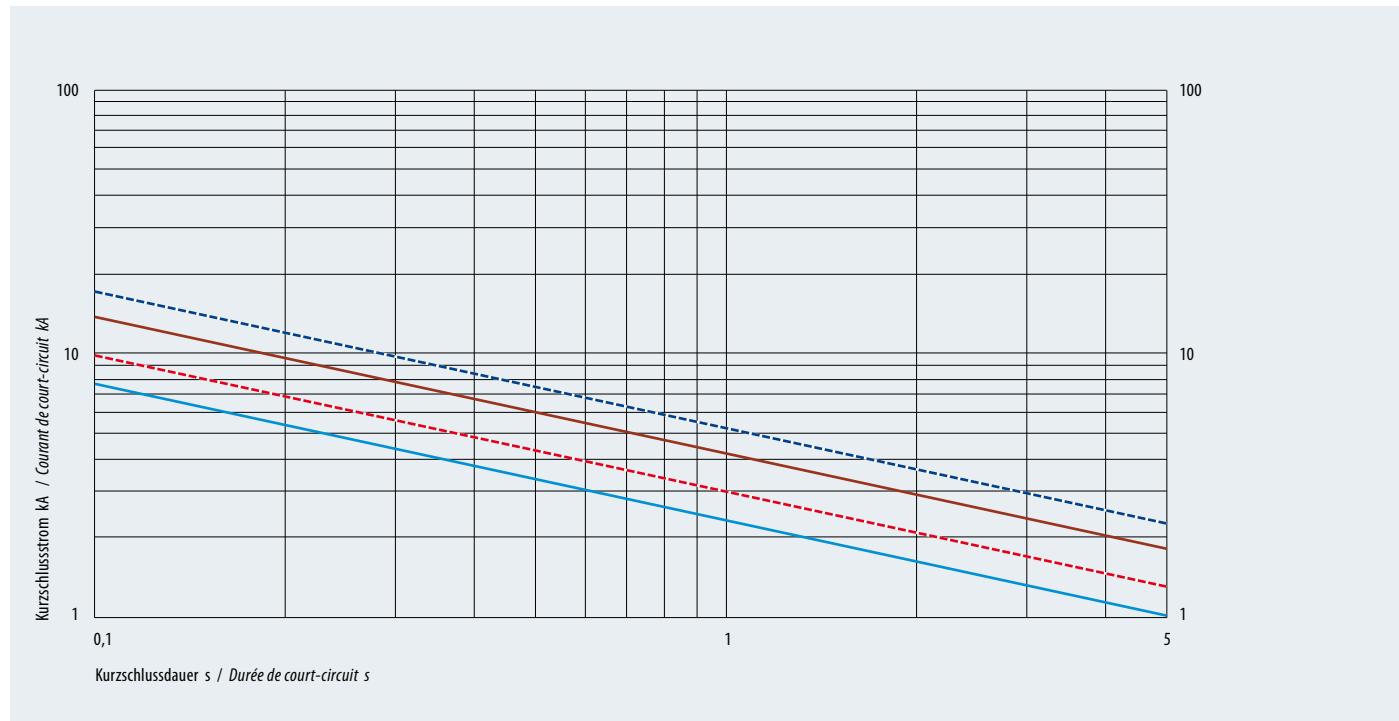


— Kupfer 50 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer verzinnt 50 mm² Kl. 5 — Aluminium 50 mm² Kl. 2 --- Aluminium 95 mm² Kl. 2 äquivalent
 — Cuivre 50 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 50 mm² Cl. 5 — Aluminium 50 mm² Cl. 2 --- Aluminium 95 mm² Cl. 2 équivalent

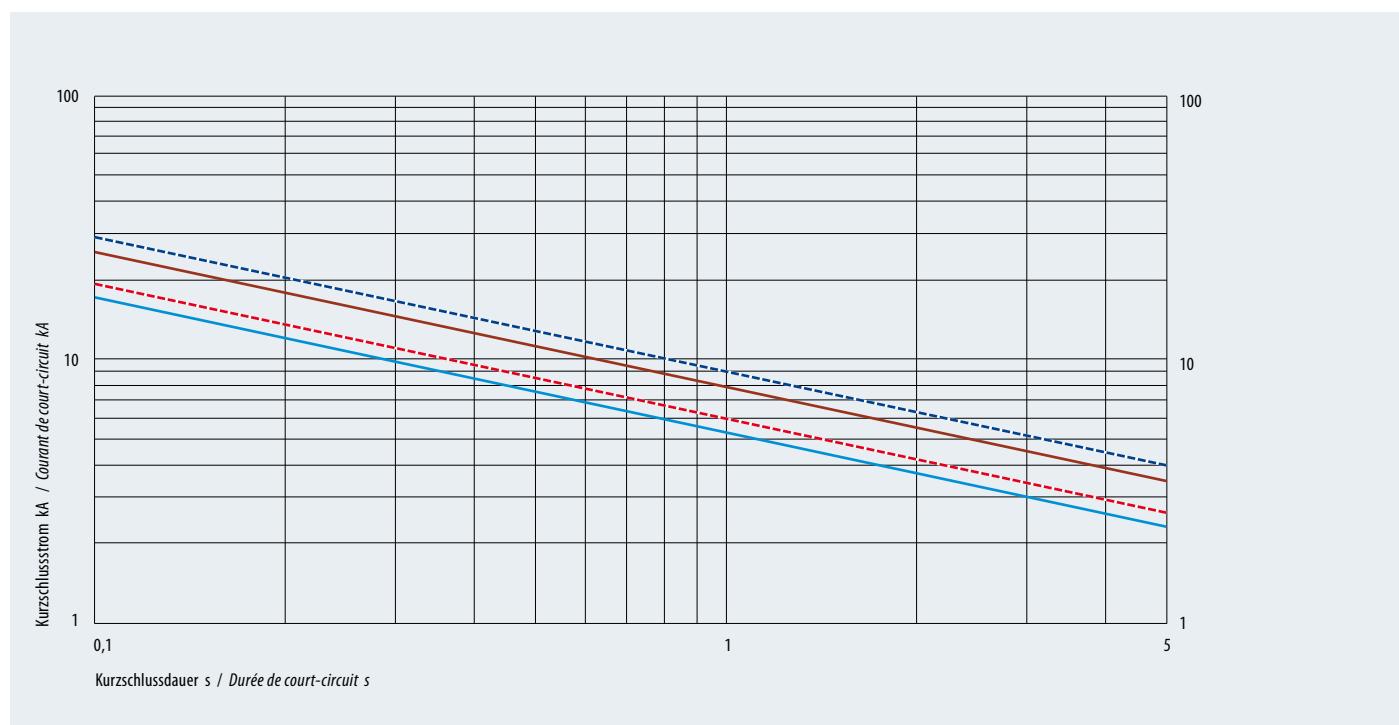


Anfangstemperatur des Leiters 90 °C
Betriebstemperatur des Leiters 90 °C
Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993

Temperature initiale du conducteur 90 °C
Temperature de service du conducteur 90 °C
Temperature finale du conducteur 250 °C selon CEI 502:1994 et CEI 287:1993

— Kupfer 95 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer vezinnt 95 mm² Kl. 5 — Aluminium 95 mm² Kl. 2 --- Aluminium 150 mm² Kl. 2 äquivalent
— Cuivre 95 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 95 mm² Cl. 5 — Aluminium 95 mm² Cl. 2 --- Aluminium 150 mm² Cl. 2 équivalent

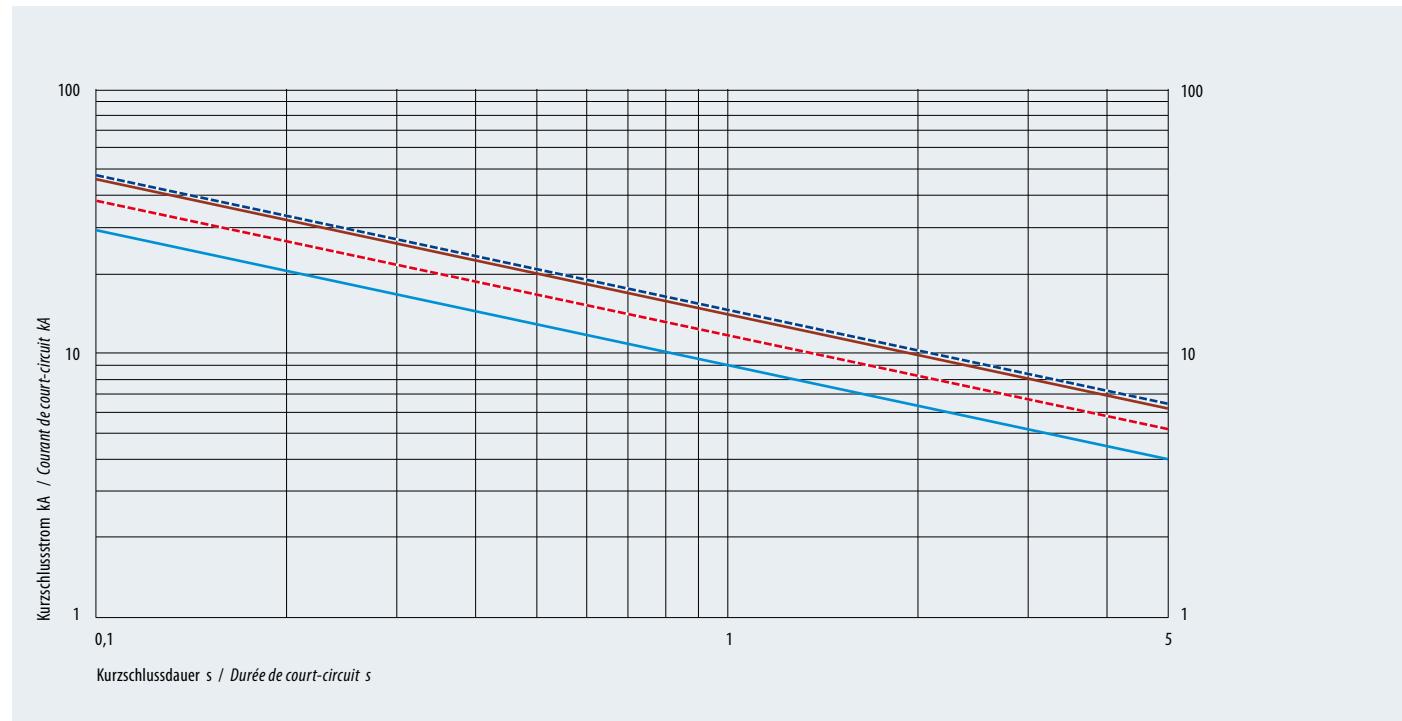


— Kupfer 150 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer vezinnt 150 mm² Kl. 5 — Aluminium 150 mm² Kl. 2 --- Aluminium 240 mm² Kl. 2 äquivalent
— Cuivre 150 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 150 mm² Cl. 5 — Aluminium 150 mm² Cl. 2 --- Aluminium 240 mm² Cl. 2 équivalent

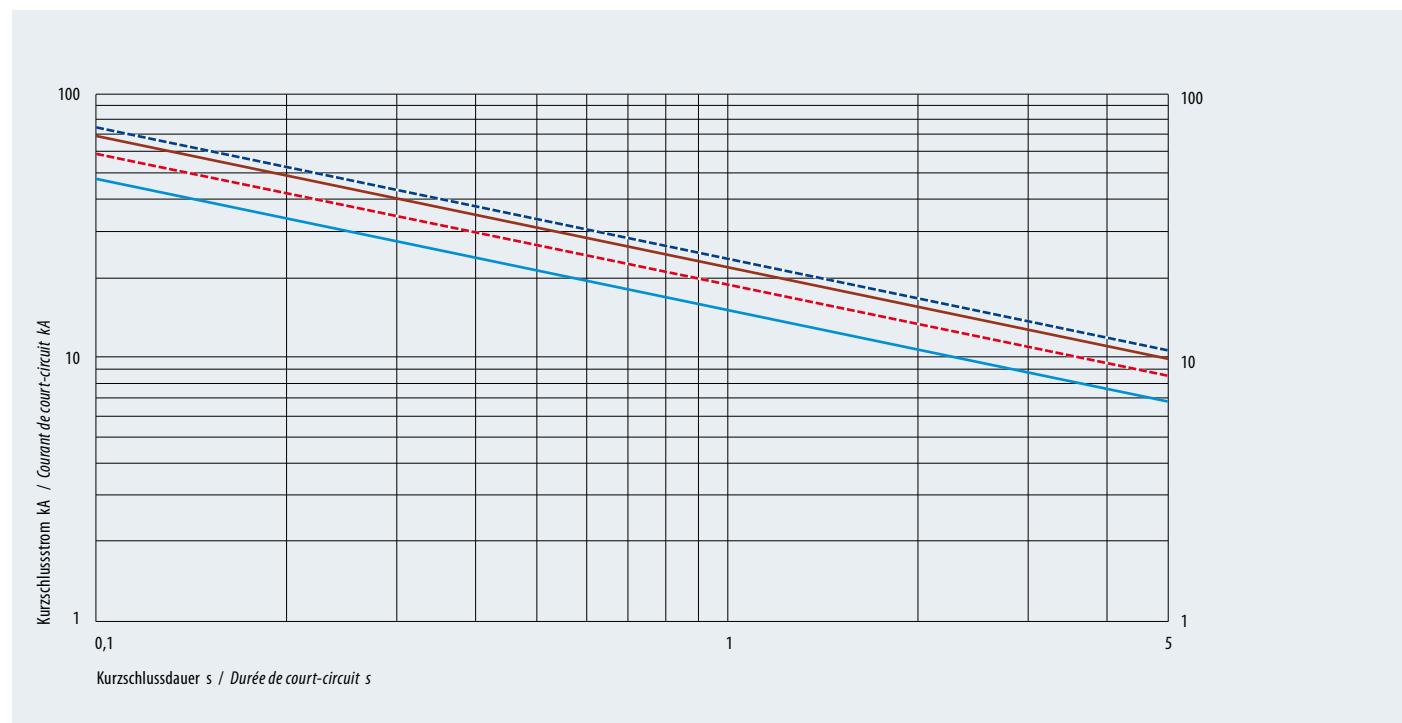


Anfangstemperatur des Leiters 90 °C
Betriebstemperatur des Leiters 90 °C
Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993

Temperature initiale du conducteur 90 °C
Temperature de service du conducteur 90 °C
Temperature finale du conducteur 250 °C selon CEI 502:1994 et CEI 287:1993

— Kupfer 185 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer vezinnt 185 mm² Kl. 5 — Aluminium 185 mm² Kl. 2 --- Aluminium 300 mm² Kl. 2 équivalent
 — Cuivre 185 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 185 mm² Cl. 5 — Aluminium 185 mm² Cl. 2 --- Aluminium 300 mm² Cl. 2 équivalent

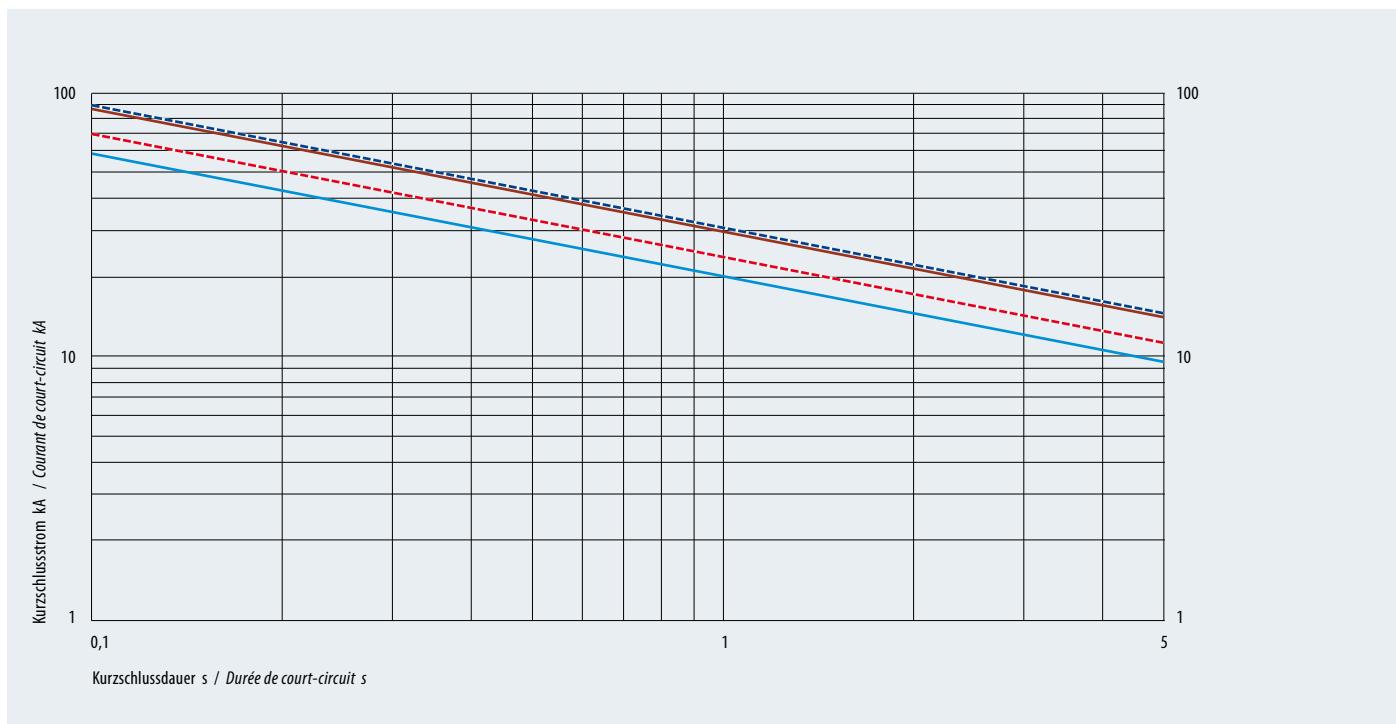


— Kupfer 240 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer vezinnt 240 mm² Kl. 5 — Aluminium 240 mm² Kl. 2 --- Aluminium 400 mm² Kl. 2 équivalent
 — Cuivre 240 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 240 mm² Cl. 5 — Aluminium 240 mm² Cl. 2 --- Aluminium 400 mm² Cl. 2 équivalent

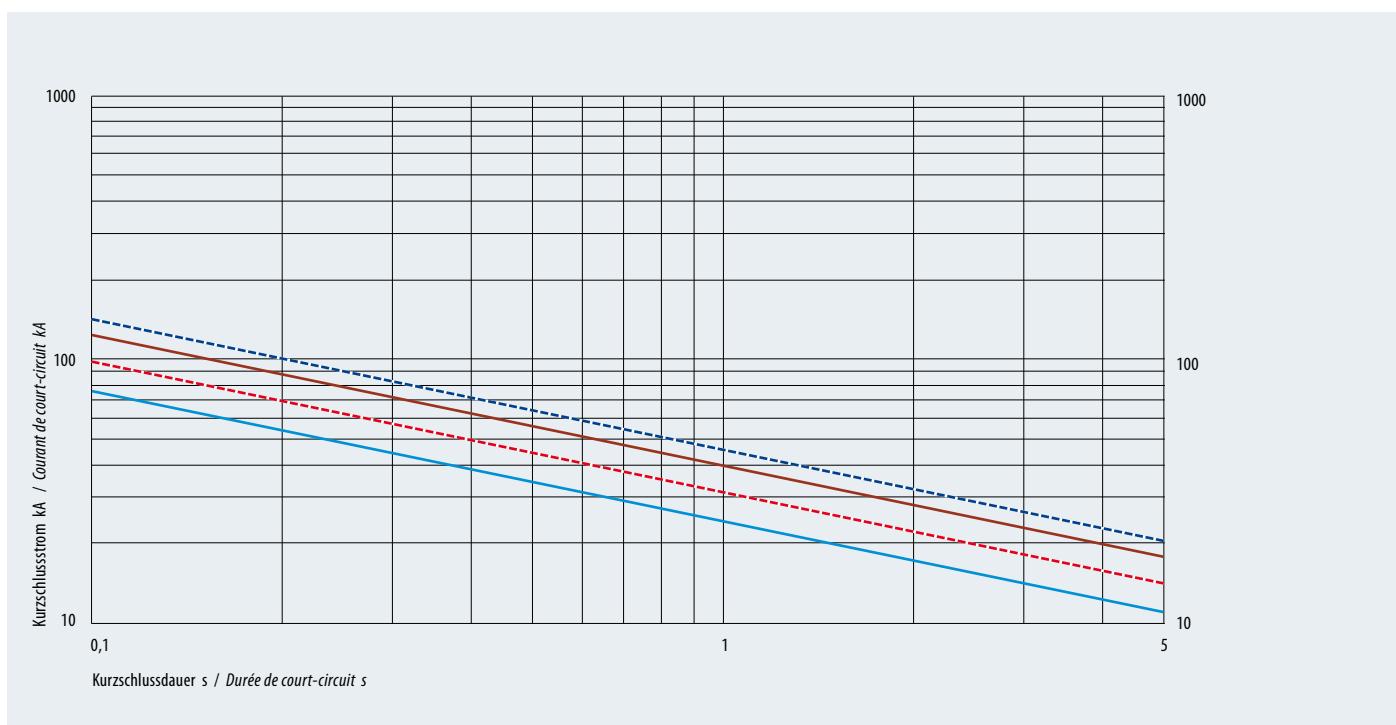


Anfangstemperatur des Leiters 90 °C
Betriebstemperatur des Leiters 90 °C
Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993

Temperatur initiale du conducteur 90 °C
Temperatur de service du conducteur 90 °C
Temperature finale du conducteur 250 °C selon CEI 502:1994 et CEI 287:1993

— Kupfer 300 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer vezinnt 300 mm² Kl. 5 — Aluminium 300 mm² Kl. 2 --- Aluminium 500 mm² Kl. 2 équivalent
— Cuivre 300 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 300 mm² Cl. 5 — Aluminium 300 mm² Cl. 2 --- Aluminium 500 mm² Cl. 2 équivalent

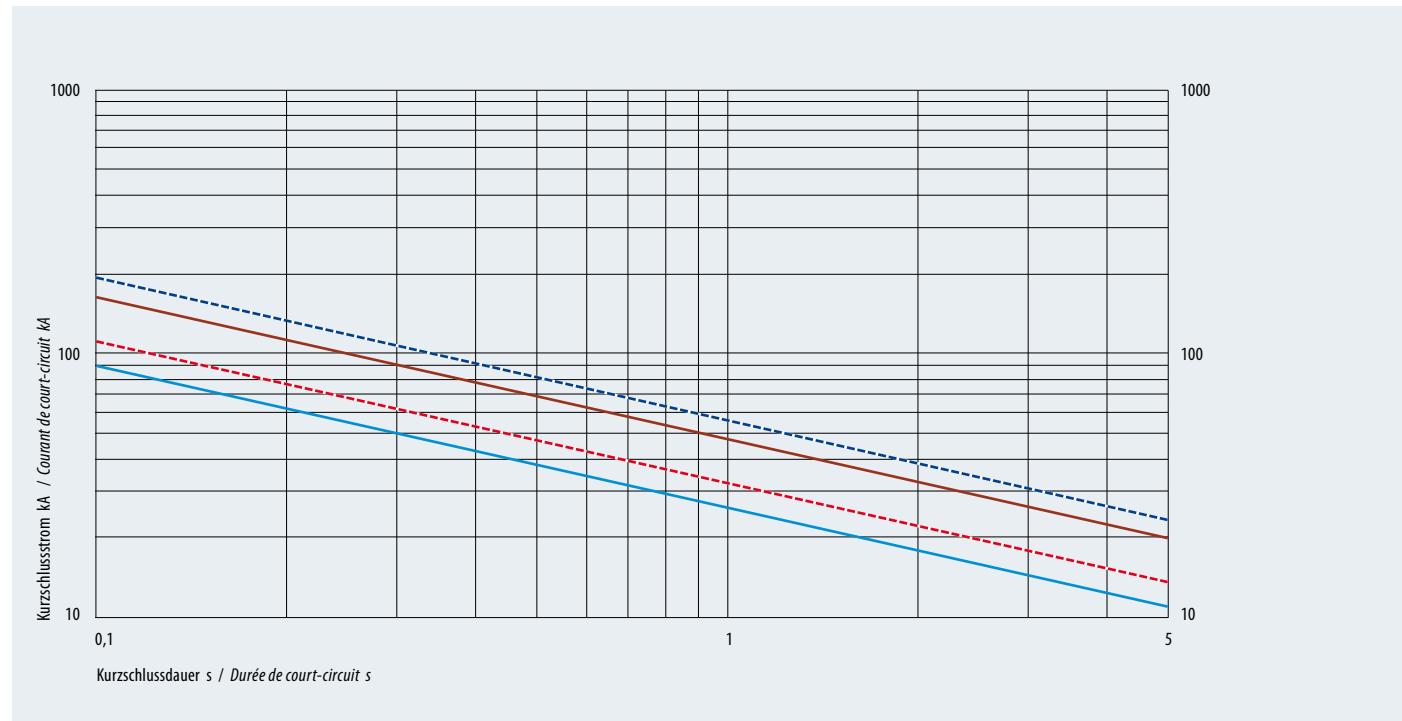


— Kupfer 400 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer vezinnt 400 mm² Kl. 5 — Aluminium 400 mm² Kl. 2 --- Aluminium 630 mm² Kl. 2 équivalent
— Cuivre 400 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 400 mm² Cl. 5 — Aluminium 400 mm² Cl. 2 --- Aluminium 630 mm² Cl. 2 équivalent

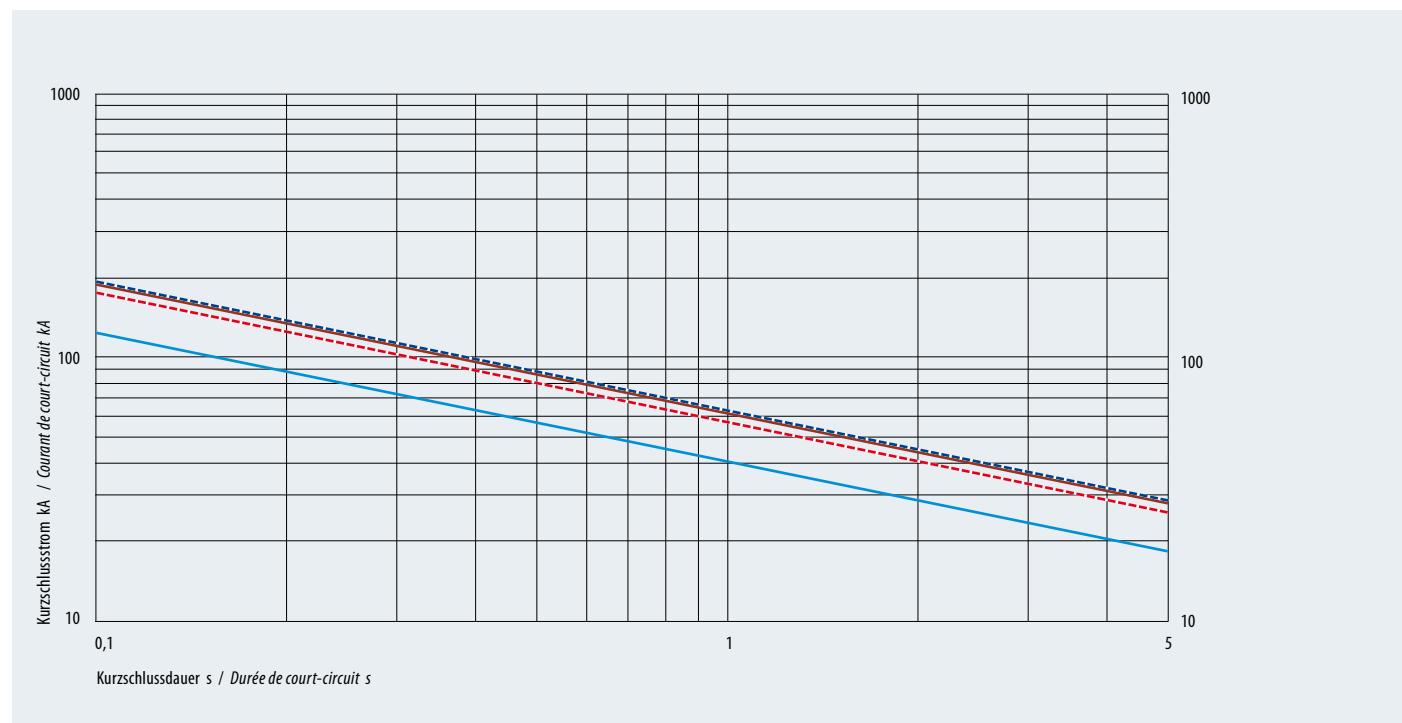


Anfangstemperatur des Leiters 90 °C
Betriebstemperatur des Leiters 90 °C
Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993

Temperature initiale du conducteur 90 °C
Temperature de service du conducteur 90 °C
Temperature finale du conducteur 250 °C selon CEI 502:1994 et CEI 287:1993

— Kupfer 500 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer vezinnt 500 mm² Kl. 5 — Aluminium 500 mm² Kl. 2 äquivalent
— Cuivre 500 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 500 mm² Cl. 5 — Aluminium 500 mm² Cl. 2 équivalent

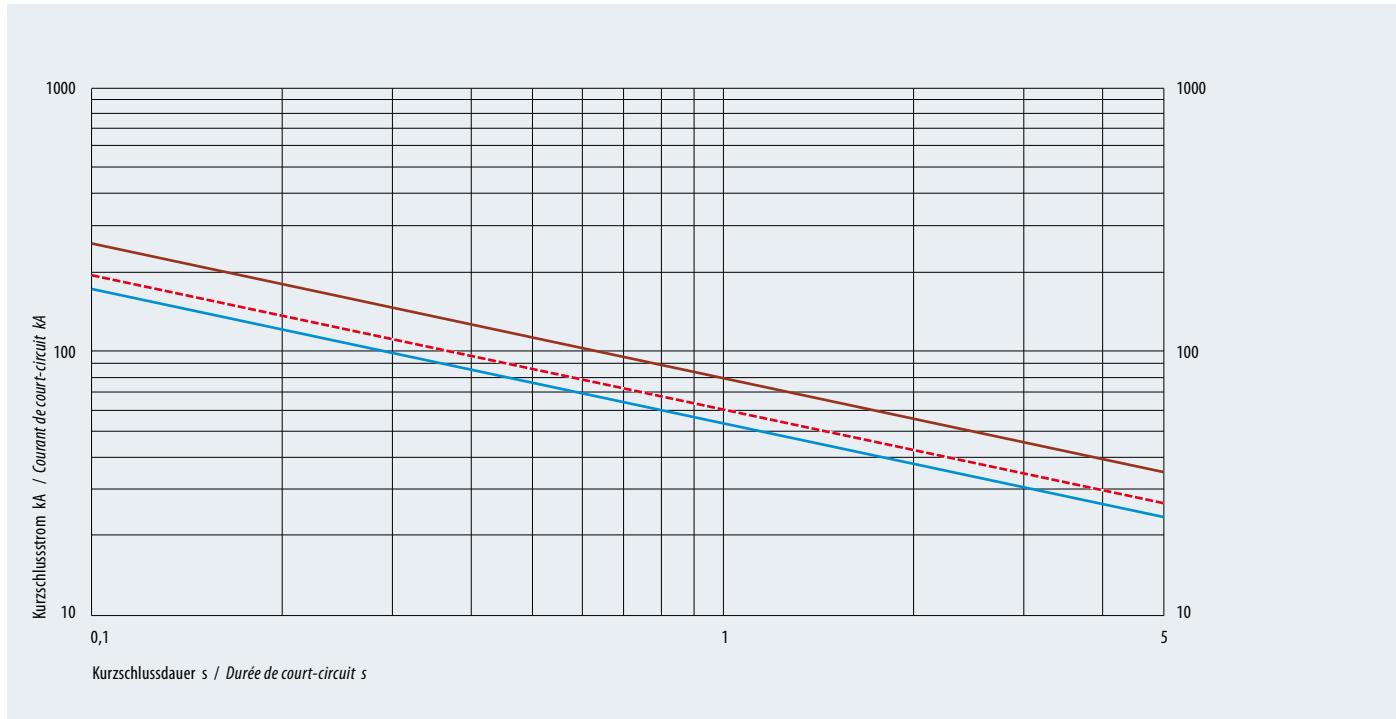

— Kupfer 630 mm² Kl. 2 + 5 --- Kupfer vezinnt 630 mm² Kl. 5 — Aluminium 630 mm² Kl. 2 äquivalent
— Cuivre 630 mm² Cl. 2 + 5 --- Cuivre étamé 630 mm² Cl. 5 — Aluminium 630 mm² Cl. 2 équivalent

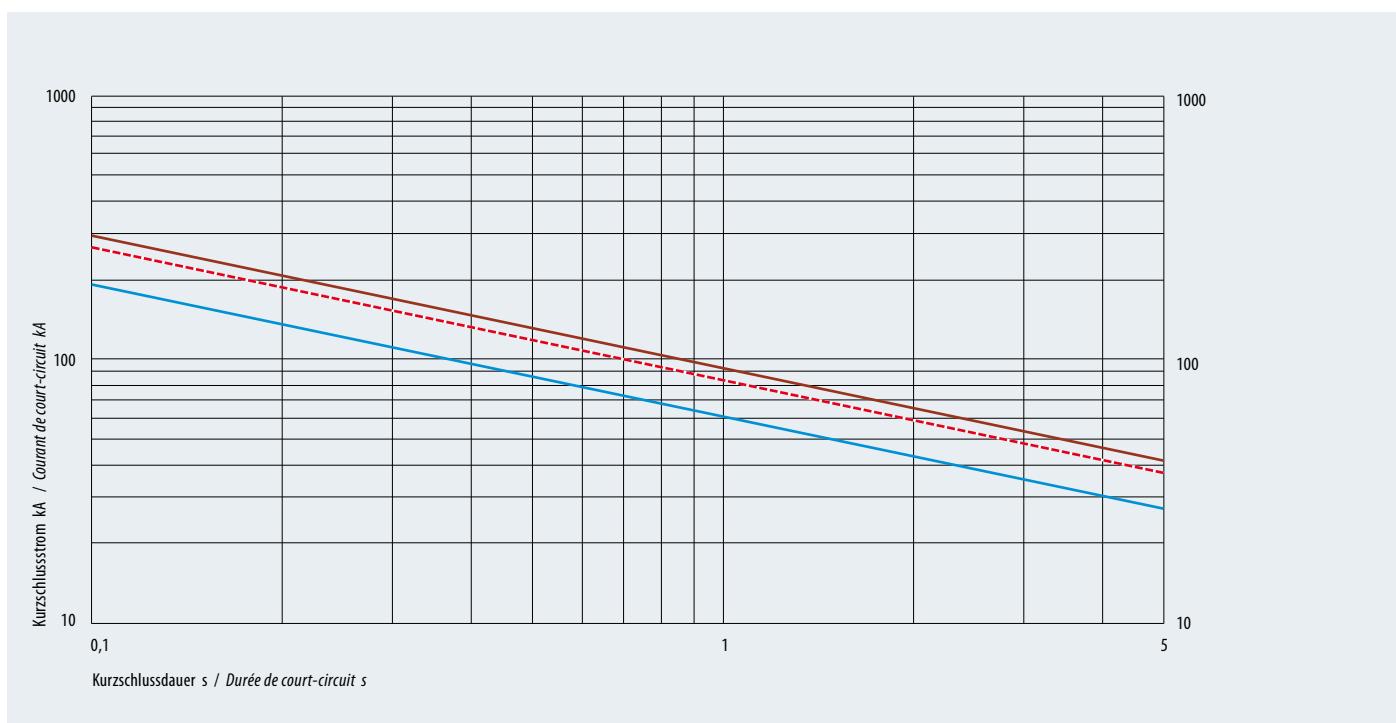


Anfangstemperatur des Leiters 90 °C
Betriebstemperatur des Leiters 90 °C
Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993

Temperature initiale du conducteur 90 °C
Temperature de service du conducteur 90 °C
Temperature finale du conducteur 250 °C selon CEI 502:1994 et CEI 287:1993

Zulässiger Kurzschlussstrom im Al-Rohrschirm *Courant court-circuit admissible dans l'écran en aluminium*

XDMZ, XDME, XDALZ, XDALE, Einleiter und Dreileiter
XDMZ, XDME, XDALZ, XDALE, unipolaire et tripolaire

Écran en Al

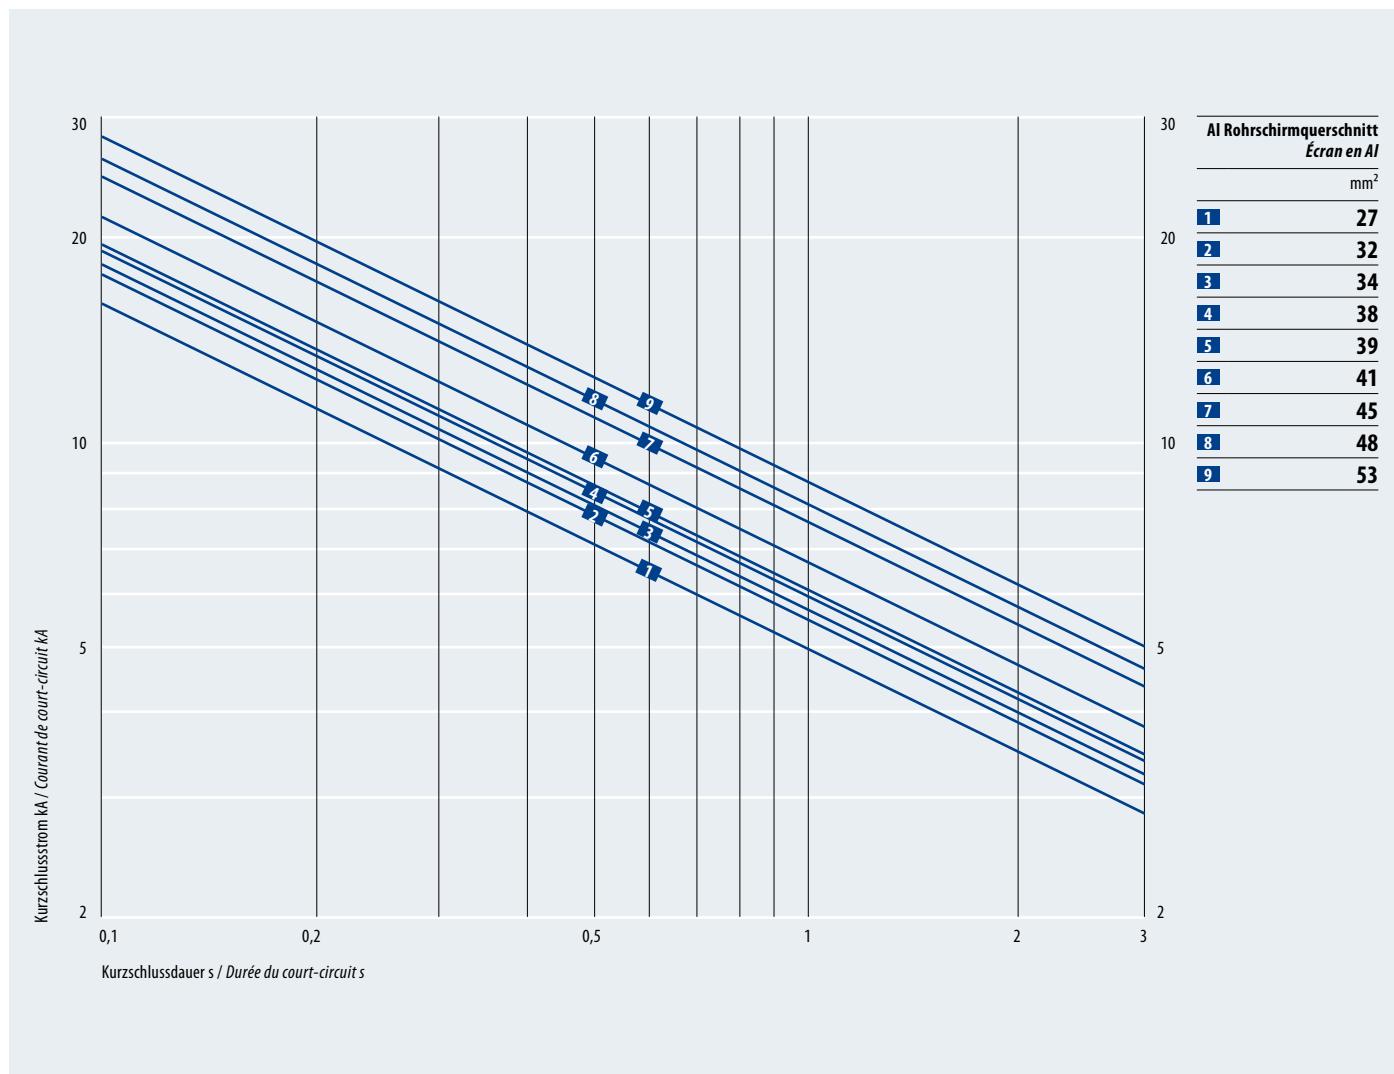

Anfangstemperatur des Schirms 50 °C, entsprechend einer Leitertemperatur von 60 °C.

Bei Verlegung mit Leitertemperatur 90 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 5 % tiefer. Endtemperatur des Schirms > 250 °C.

Die Endtemperatur des Schirms darf 250 °C überschreiten, ohne dass eine thermische oder mechanische Beschädigung des Kabels eintritt.

Für eine Endtemperatur des Schirms von 250 °C sind die Kurzschlussstromwerte ca. 10 % geringer.

Température de l'écran au départ 50 °C, ce qui correspond à une température du conducteur de 60 °C.

Pour une pose avec une température du conducteur de 90 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 5 % plus basses. Température finale de l'écran > 250 °C.

La température finale de l'écran peut dépasser le 250 °C sans entraîner un endommagement thermique ou mécanique du câble.

Avec une température finale de 250 °C de l'écran, les valeurs de courant de court-circuit sont env. 10 % plus faibles.

Kurzschlussfestigkeit im Al-Rohrschirm

Résistance au court-circuit admissible dans l'écran en aluminium

XDMZ, XDME, XDALZ, XDALE, Einleiter und Dreileiter

XDMZ, XDME, XDALZ, XDALE, unipolaire et tripolaire

Schirmquerschnitt Section de l'écran	Dauer/Temps 0,1 s	0,2 s	0,3 s	0,4 s	0,5 s	0,6 s	0,7 s
mm ²	kA	kA	kA	kA	kA	kA	kA
27	13,6	9,6	7,9	6,9	6,2	5,7	5,3
32	15,7	11,2	9,2	8,0	7,2	6,6	6,1
34	16,9	12,0	9,9	8,6	7,7	7,1	6,6
38	18,6	13,2	10,9	9,4	8,5	7,8	7,2
39	19,3	13,7	11,3	9,8	8,8	8,1	7,5
41	20,3	14,4	11,8	10,3	9,2	8,5	7,9
45	22,0	15,6	12,8	11,1	10,0	9,2	8,5
48	23,7	16,8	13,8	12,0	10,8	9,9	9,2
53	25,9	18,4	15,1	13,1	11,8	10,8	10,0
Dauer/Temps 0,8 s	0,9 s	1,0 s	2,0 s	3,0 s	4,0 s	5,0 s	
	kA	kA	kA	kA	kA	kA	
27	5,0	4,7	4,5	3,3	2,7	2,4	2,2
32	5,8	5,5	5,2	3,8	3,1	2,8	2,5
34	6,2	5,9	5,6	4,0	3,4	2,9	2,7
38	6,8	6,4	6,1	4,4	3,7	3,2	2,9
39	7,0	6,7	6,3	4,6	3,8	3,3	3,0
41	7,4	7,0	6,7	4,8	4,0	3,5	3,2
45	8,0	7,6	7,2	5,2	4,3	3,8	3,4
48	8,6	8,1	7,7	5,6	4,6	4,1	3,7
53	9,4	8,9	8,5	6,1	5,1	4,4	4,0

Al-Schirm im Kurzschlussfall


Die Erhöhung des Schirmwiderstands (Al-Schirm) zieht keine Einbusse an Sicherheit im Kurzschlussfall nach sich. Denn die grossflächige Auflage des Aluminiumbandschirms an die äusseren und inneren Kunststoffschichten des Kabels ermöglichen eine bessere Wärmeabfuhr des Schirms an die Umgebung, als dies bei runden Kupferdrähten der Fall ist. Dieser Kühlleffekt kompensiert die Wirkung der geringeren Leitfähigkeit von Aluminium.

Écran aluminium en cas de court-circuit

L'augmentation de la résistance de l'écran (Al) n'engendre aucune perte de sécurité en cas de court-circuit. En comparaison avec des fils ronds en cuivre, la bande aluminium parvient à mieux dissiper la chaleur vers l'extérieur. Cet effet de refroidissement compense la conductivité plus faible de l'aluminium.


Längsschnitt durch den Schirmbereich

Coupe longitudinale de la partie écran

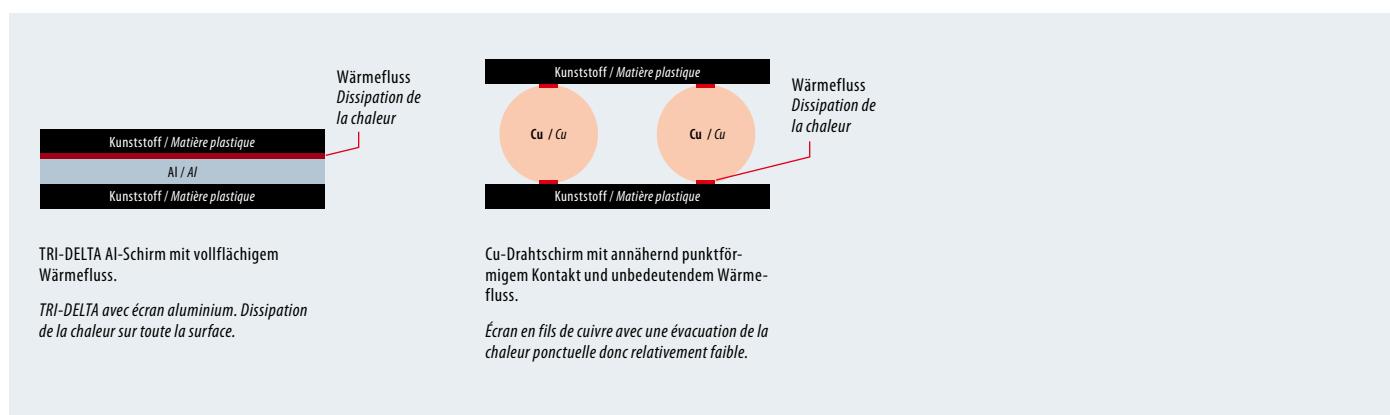

Zulässiger Kurzschlussstrom im Cu-Drahtschirm *Courant court-circuit admissible dans l'écran en fils de cuivre*

XFLEX-MONO, XFLEXE-MONO, POWERFLEX-MONO, XFLEX-Y, XFLEXE-Y, XFLEX-DELTA, XFLEXE-DELTA
XFLEX-MONO, XFLEXE-MONO, POWERFLEX-MONO, XFLEX-Y, XFLEXE-Y, XFLEX-DELTA, XFLEXE-DELTA

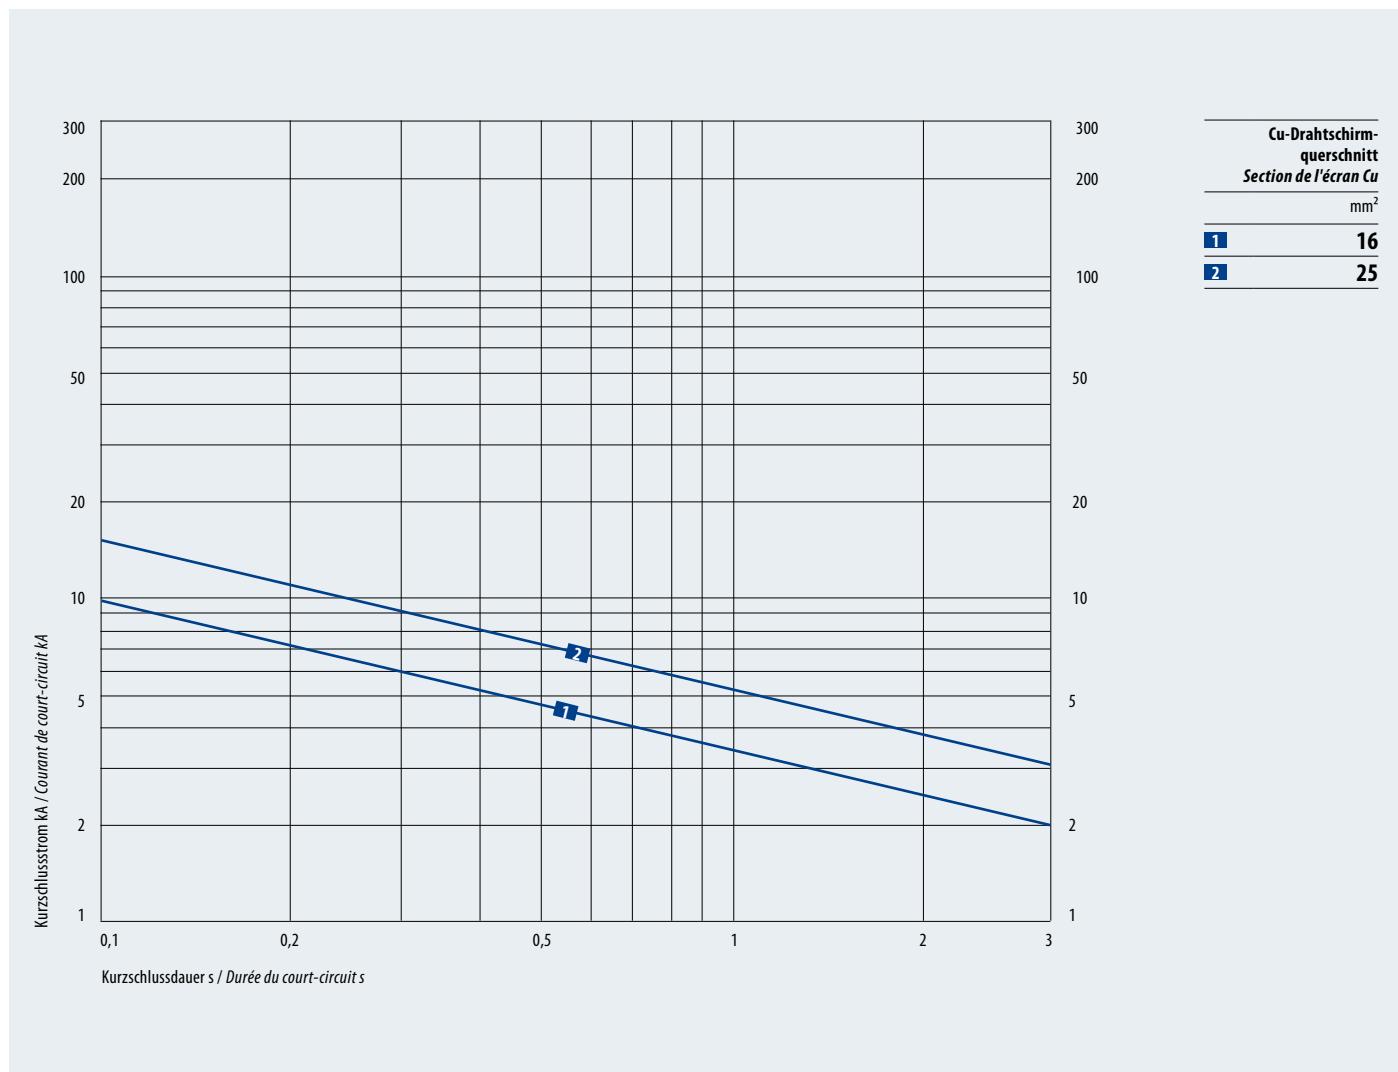

Anfangstemperatur des Schirms 50 °C, entsprechend einer Leitertemperatur von 60 °C.

Bei Verlegung mit Leitertemperatur 90 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 5 % tiefer. Endtemperatur des Schirms > 250 °C.

Die Endtemperatur des Schirms darf 250 °C überschreiten, ohne dass eine thermische oder mechanische Beschädigung des Kabels eintritt.

Für eine Endtemperatur des Schirms von 250 °C sind die Kurzschlussstromwerte ca. 10 % geringer.

Température de l'écran au départ 50 °C, ce qui correspond à une température du conducteur de 60 °C.

Pour une pose avec une température du conducteur de 90 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 5 % plus basses. Température finale de l'écran > 250 °C.

La température finale de l'écran peut dépasser le 250 °C sans entraîner un endommagement thermique ou mécanique du câble.

Avec une température finale de 250 °C de l'écran, les valeurs de courant de court-circuit sont env. 10 % plus faibles.

Kurzschlussfestigkeit im Cu-Drahtschirm *Résistance au court-circuit admissible dans l'écran en fils de cuivre*

XFLEX-MONO, XFLEXE-MONO, POWERFLEX-MONO, XFLEX-Y, XFLEXE-Y, XFLEX-DELTA, XFLEXE-DELTA

XFLEX-MONO, XFLEXE-MONO, POWERFLEX-MONO, XFLEX-Y, XFLEXE-Y, XFLEX-DELTA, XFLEXE-DELTA

Schirmquerschnitt <i>Section de l'écran</i>	Dauer/Temps 0,1 s	0,2 s	0,3 s	0,4 s	0,5 s	0,6 s	0,7 s
mm ²	kA	kA	kA	kA	kA	kA	kA
16	9,5	6,8	5,6	4,9	4,4	4,0	3,8
25	14,2	10,1	8,3	7,3	6,5	6,0	5,6
Dauer/Temps 0,8 s	0,9 s	1,0 s	2,0 s	3,0 s	4,0 s	5,0 s	
	kA	kA	kA	kA	kA	kA	kA
16	3,6	3,4	3,2	2,4	2,0	1,8	1,6
25	5,3	5,0	4,7	3,5	2,9	2,6	2,3

Gleichstromwiderstand

Résistance en courant continu

XDMZ, XDME, XFLEX, XFLEXE Einleiter und Dreileiter und POWERFLEX-MONO

XDMZ, XDME, XFLEX, XFLEXE unipolaire et tripolaire et POWERFLEX-MONO

Leiterquerschnitt <i>Section conducteur</i>	Cu Seil <i>Corde Cu</i> KL/d. 2	Cu Litze <i>Torons Cu</i> KL/d. 5	Cu Litze verzinnt <i>Torons Cu étamé</i> KL/d. 5	Al Seil <i>Corde Al</i> KL/d. 2
mm ²	R ₂₀ Ω/km	R _{20°C} Ω/km	R _{20°C} Ω/km	R _{20°C} Ω/km
50	0,387	0,386	0,393	0,641
95	0,193	0,206	0,210	0,320
150	0,124	0,129	0,132	0,206
185	0,099	—	—	0,164
240	0,075	0,080	0,082	0,125
300	0,060	—	—	0,100
400	0,047	—	—	0,078
500	0,037	—	—	0,061
630	0,028	—	—	0,047

Temperaturkoeffizient:
 $\alpha_{Cu} = 0,00393 \text{ } 1/\text{°C}$
 $\alpha_{Al} = 0,00403 \text{ } 1/\text{°C}$

Coefficient de température:
 $\alpha_{Cu} = 0,00393 \text{ } 1/\text{°C}$
 $\alpha_{Al} = 0,00403 \text{ } 1/\text{°C}$

Widerstand des Al-Schirms bei 50 °C (entspricht einer Leiterr temperatur von 60 °C)

Résistance de l'écran Al avec une température de 50 °C (correspond à une température du conducteur de 60 °C)

Querschnitt <i>Section</i>	R _{50°C} pro Phase <i>R_{50°C} par phase</i>
mm ²	Ω/km
27	1,173
32	0,990
34	0,932
38	0,834
39	0,812
41	0,773
45	0,704
48	0,660
53	0,598

Umrechnungsfaktoren bei von 20 °C abweichenden Temperaturen für Gleichstromwiderstände (Al-Leiter)

Facteurs de conversion pour des écarts de température par rapport au 20 °C pour la résistance en courant continu (conducteur en aluminium)

Temperatur <i>Température</i>	Korrektur-Faktor <i>Facteurs de correction</i>
°C	Ω/km
20	1,000
30	1,040
40	1,081
50	1,121
60	1,161
70	1,202
80	1,242
90	1,282

Gleichstromwiderstand *Résistance en courant continu*

Widerstand des Cu-Schirms bei 50 °C (entspricht einer LeiterTemperatur von 60 °C)

Résistance de l'écran Cu avec une température de 50 °C (correspond à une température du conducteur de 60 °C)

Querschnitt <i>Section</i>	R _{50 °C} pro Phase <i>R_{50 °C} par phase</i>
mm ²	Ω/km
16	1,247
25	0,832

Umrechnungsfaktoren bei von 20 °C abweichenden Temperaturen für Gleichstromwiderstände (Cu-Leiter)

Facteurs de conversion pour des écarts de température par rapport au 20 °C pour la résistance en courant continu (conducteur en cuivre)

Temperatur <i>Température</i>	Korrektur-Faktor <i>Facteurs de correction</i>
°C	Ω/km
20	1,000
30	1,039
40	1,079
50	1,118
60	1,157
70	1,196
80	1,236
90	1,275

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel XDMZ-MONO in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire XDMZ-MONO dans un même plan



Leitertemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50/27 AI	0,448	0,182	0,686	0,569	0,179	0,482
95/32 AI	0,224	0,230	0,865	0,533	0,167	0,279
150/34 AI	0,144	0,265	0,998	0,513	0,161	0,216
185/38 AI	0,116	0,288	1,087	0,503	0,158	0,196
240/39 AI	0,088	0,318	1,199	0,497	0,156	0,179
300/41 AI	0,071	0,348	1,312	0,487	0,153	0,169
400/45 AI	0,056	0,387	1,458	0,477	0,150	0,160
500/48 AI	0,045	0,427	1,609	0,468	0,174	0,154
630/53 AI	0,036	0,480	1,808	0,458	0,144	0,148

Leitertemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50/27 AI	0,494	0,182	0,686	0,569	0,179	0,525
95/32 AI	0,246	0,230	0,865	0,533	0,167	0,298
150/34 AI	0,159	0,265	0,998	0,513	0,161	0,226
185/38 AI	0,127	0,288	1,087	0,503	0,158	0,203
240/39 AI	0,097	0,318	1,199	0,497	0,156	0,184
300/41 AI	0,078	0,348	1,312	0,487	0,153	0,172
400/45 AI	0,062	0,387	1,458	0,477	0,150	0,162
500/48 AI	0,049	0,427	1,609	0,468	0,147	0,155
630/53 AI	0,039	0,480	1,808	0,458	0,144	0,149

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = $1 \times D$)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Inductivité par phase (distance de l'axe = $1 \times D$)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel XDME-MONO in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire XDME-MONO dans un même plan



Leitertemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	R _{60°C} Ω/km	C μF/km	I _C A/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{60°C} Ω/km
50 / 27 AI	0,448	0,182	0,686	0,592	0,186	0,485
95 / 32 AI	0,224	0,230	0,865	0,553	0,174	0,283
150 / 34 AI	0,144	0,265	0,998	0,531	0,167	0,220
185 / 38 AI	0,116	0,288	1,087	0,520	0,163	0,200
240 / 39 AI	0,088	0,318	1,199	0,508	0,159	0,182
300 / 41 AI	0,071	0,348	1,312	0,497	0,156	0,172
400 / 45 AI	0,056	0,387	1,458	0,485	0,152	0,162
500 / 48 AI	0,045	0,427	1,609	0,476	0,149	0,156
630 / 53 AI	0,036	0,480	1,808	0,465	0,146	0,150

Leitertemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	R _{90°C} Ω/km	C μF/km	I _C A/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{90°C} Ω/km
50 / 27 AI	0,494	0,182	0,686	0,592	0,186	0,528
95 / 32 AI	0,246	0,230	0,865	0,553	0,174	0,302
150 / 34 AI	0,159	0,265	0,998	0,531	0,167	0,230
185 / 38 AI	0,127	0,288	1,087	0,520	0,163	0,207
240 / 39 AI	0,097	0,318	1,199	0,508	0,159	0,187
300 / 41 AI	0,078	0,348	1,312	0,497	0,156	0,175
400 / 45 AI	0,062	0,387	1,458	0,485	0,152	0,164
500 / 48 AI	0,049	0,427	1,609	0,476	0,149	0,157
630 / 53 AI	0,039	0,480	1,808	0,465	0,146	0,151

R_{60/90°C} Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei U₀ = 12 kV, 50 Hz

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz (X_L = 2 πf × L, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

Z_{60/90°C} Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

R_{60/90°C} Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à U₀ = 12 kV, 50 Hz


L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz (X_L = 2 pf × L, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

Z_{60/90°C} Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte Dreileiterkabel XDMZ und XDMZ-Y

Valeurs du courant alternatif pour câble tripolaire XDMZ et XDMZ-Y



Leitertemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 27 AI	0,448	0,182	0,686	0,384	0,121	0,464
95 / 32 AI	0,224	0,230	0,865	0,348	0,109	0,249
150 / 34 AI	0,145	0,265	0,998	0,328	0,103	0,178
185 / 38 AI	0,116	0,288	1,087	0,318	0,100	0,153
240 / 39 AI	0,089	0,318	1,199	0,312	0,098	0,133
300 / 41 AI	0,072	0,348	1,312	0,303	0,095	0,119

Leitertemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 27 AI	0,494	0,182	0,686	0,384	0,121	0,508
95 / 32 AI	0,247	0,230	0,865	0,348	0,109	0,270
150 / 34 AI	0,159	0,265	0,998	0,328	0,103	0,190
185 / 38 AI	0,128	0,288	1,087	0,318	0,100	0,162
240 / 39 AI	0,098	0,318	1,199	0,312	0,098	0,139
300 / 41 AI	0,079	0,348	1,312	0,303	0,095	0,124

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$


L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte Dreileiterkabel XDME-E und XDME-Y

Valeurs du courant alternatif pour câble triphasé XDME-E et XDME-Y



LeiterTemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 27 Al	0,448	0,182	0,686	0,408	0,128	0,466
95 / 32 Al	0,224	0,230	0,865	0,368	0,116	0,252
150 / 34 Al	0,145	0,265	0,998	0,346	0,109	0,181
185 / 38 Al	0,116	0,288	1,087	0,335	0,105	0,157
240 / 39 Al	0,089	0,318	1,199	0,323	0,101	0,135

LeiterTemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 27 Al	0,494	0,182	0,686	0,408	0,128	0,510
95 / 32 Al	0,247	0,230	0,865	0,368	0,116	0,272
150 / 34 Al	0,159	0,265	0,998	0,346	0,109	0,193
185 / 38 Al	0,128	0,288	1,087	0,335	0,105	0,165
240 / 39 Al	0,098	0,318	1,199	0,323	0,101	0,141

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine LeiterTemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = $1 \times D$)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegearrangement davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C LeiterTemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Inductivité par phase (distance de l'axe = $1 \times D$)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel XDALZ-MONO in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire XDALZ-MONO dans un même plan



Leiter temperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 AI / 27 AI	0,744	0,182	0,686	0,569	0,179	0,766
95 AI / 32 AI	0,372	0,230	0,865	0,533	0,167	0,408
150 AI / 34 AI	0,240	0,265	0,998	0,513	0,161	0,289
185 AI / 38 AI	0,191	0,288	1,087	0,503	0,158	0,248
240 AI / 39 AI	0,146	0,318	1,199	0,497	0,156	0,214
300 AI / 41 AI	0,117	0,348	1,312	0,487	0,153	0,193
400 AI / 45 AI	0,091	0,387	1,458	0,477	0,150	0,176
500 AI / 48 AI	0,072	0,427	1,609	0,468	0,147	0,164
630 AI / 53 AI	0,056	0,480	1,808	0,458	0,144	0,155

Leiter temperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 AI / 27 AI	0,822	0,182	0,686	0,569	0,179	0,841
95 AI / 32 AI	0,411	0,230	0,865	0,533	0,167	0,443
150 AI / 34 AI	0,264	0,265	0,998	0,513	0,161	0,310
185 AI / 38 AI	0,211	0,288	1,087	0,503	0,158	0,263
240 AI / 39 AI	0,161	0,318	1,199	0,497	0,156	0,224
300 AI / 41 AI	0,129	0,348	1,312	0,487	0,153	0,200
400 AI / 45 AI	0,101	0,387	1,458	0,477	0,150	0,181
500 AI / 48 AI	0,079	0,427	1,609	0,468	0,147	0,167
630 AI / 53 AI	0,062	0,480	1,808	0,458	0,144	0,157

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leiter temperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leiter temperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L, f = \text{fréquence}$).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel XDALE-MONO in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire XDALE-MONO dans un même plan



LeiterTemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	R _{60°C} Ω/km	C μF/km	I _C A/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{60°C} Ω/km
50 AI / 27 AI	0,744	0,182	0,686	0,592	0,186	0,767
95 AI / 32 AI	0,372	0,230	0,865	0,553	0,174	0,410
150 AI / 34 AI	0,240	0,265	0,998	0,531	0,167	0,292
185 AI / 38 AI	0,191	0,288	1,087	0,520	0,163	0,251
240 AI / 39 AI	0,146	0,318	1,199	0,508	0,159	0,216
300 AI / 41 AI	0,117	0,348	1,312	0,497	0,156	0,195
400 AI / 45 AI	0,091	0,387	1,458	0,485	0,152	0,178
500 AI / 48 AI	0,072	0,427	1,609	0,476	0,149	0,166
630 AI / 53 AI	0,056	0,480	1,808	0,465	0,146	0,157

LeiterTemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	R _{90°C} Ω/km	C μF/km	I _C A/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{90°C} Ω/km
50 AI / 27 AI	0,822	0,182	0,686	0,592	0,186	0,843
95 AI / 32 AI	0,411	0,230	0,865	0,553	0,174	0,446
150 AI / 34 AI	0,264	0,265	0,998	0,531	0,167	0,313
185 AI / 38 AI	0,211	0,288	1,087	0,520	0,163	0,267
240 AI / 39 AI	0,161	0,318	1,199	0,508	0,159	0,227
300 AI / 41 AI	0,129	0,348	1,312	0,497	0,156	0,203
400 AI / 45 AI	0,101	0,387	1,458	0,485	0,152	0,183
500 AI / 48 AI	0,079	0,427	1,609	0,476	0,149	0,169
630 AI / 53 AI	0,062	0,480	1,808	0,465	0,146	0,159

R_{60/90°C} Wechselstromwiderstand für eine LeiterTemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei U₀ = 12 kV, 50 Hz

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegearrangement davon ab.

Z_{60/90°C} Impedanz pro Phase bei 60/90 °C LeiterTemperatur

R_{60/90°C} Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à U₀ = 12 kV, 50 Hz

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

Z_{60/90°C} Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte Dreileiterkabel XDALZ und XDALZ-Y

Valeurs du courant alternatif pour câble tripolaire XDALZ et XDALZ-Y



Leitertemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	R _{60°C} Ω/km	C μF/km	I _C A/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{60°C} Ω/km
50 AI / 27 AI	0,745	0,182	0,686	0,384	0,121	0,754
95 AI / 32 AI	0,372	0,230	0,865	0,348	0,109	0,388
150 AI / 34 AI	0,240	0,265	0,998	0,328	0,103	0,261
185 AI / 38 AI	0,191	0,288	1,087	0,318	0,100	0,216
240 AI / 39 AI	0,146	0,318	1,199	0,312	0,098	0,176

Leitertemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	R _{90°C} Ω/km	C μF/km	I _C A/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{90°C} Ω/km
50 AI / 27 AI	0,822	0,182	0,686	0,384	0,121	0,831
95 AI / 32 AI	0,411	0,230	0,865	0,348	0,109	0,425
150 AI / 34 AI	0,265	0,265	0,998	0,328	0,103	0,284
185 AI / 38 AI	0,211	0,288	1,087	0,318	0,100	0,234
240 AI / 39 AI	0,161	0,318	1,199	0,312	0,098	0,189

R_{60/90°C} Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei U₀ = 12 kV, 50 Hz

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

Z_{60/90°C} Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

R_{60/90°C} Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à U₀ = 12 kV, 50 Hz

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

Z_{60/90°C} Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte Dreileiterkabel XDALE-E und XDALE-Y

Valeurs du courant alternatif pour câble triphasé XDALE-E et XDALE-Y



LeiterTemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$ Ω/km	C $\mu\text{F}/\text{km}$	I_c A/km	L mH/km	X_L Ω/km	$Z_{60^\circ\text{C}}$ Ω/km
50 AI / 27 AI	0,744	0,182	0,686	0,408	0,128	0,755
95 AI / 32 AI	0,372	0,230	0,865	0,368	0,116	0,390
150 AI / 34 AI	0,240	0,265	0,998	0,346	0,109	0,263
185 AI / 38 AI	0,191	0,288	1,087	0,335	0,105	0,218
240 AI / 39 AI	0,146	0,318	1,199	0,323	0,101	0,178

LeiterTemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$ Ω/km	C $\mu\text{F}/\text{km}$	I_c A/km	L mH/km	X_L Ω/km	$Z_{90^\circ\text{C}}$ Ω/km
50 AI / 27 AI	0,822	0,182	0,686	0,408	0,128	0,832
95 AI / 32 AI	0,411	0,230	0,865	0,368	0,116	0,427
150 AI / 34 AI	0,265	0,265	0,998	0,346	0,109	0,286
185 AI / 38 AI	0,211	0,288	1,087	0,335	0,105	0,236
240 AI / 39 AI	0,161	0,318	1,199	0,323	0,101	0,191

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine LeiterTemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_c Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = $1 \times D$)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegearrangement davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C LeiterTemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_c Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Inductivité par phase (distance de l'axe = $1 \times D$)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel XFLex-MONO in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire XFLex-MONO dans un même plan



Leitertemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,447	0,192	0,723	0,571	0,179	0,482
95 / 16	0,239	0,228	0,859	0,543	0,171	0,293
150 / 25	0,150	0,278	1,047	0,518	0,163	0,221
240 / 25	0,094	0,325	1,225	0,499	0,157	0,183

Leitertemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,492	0,192	0,723	0,571	0,179	0,524
95 / 16	0,263	0,228	0,859	0,543	0,171	0,314
150 / 25	0,165	0,278	1,047	0,518	0,163	0,232
240 / 25	0,103	0,325	1,225	0,499	0,157	0,188

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel XFLXE-MONO in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire XFLXE-MONO dans un même plan



LeiterTemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,447	0,192	0,723	0,571	0,179	0,482
95 / 16	0,239	0,228	0,859	0,543	0,171	0,293
150 / 25	0,150	0,278	1,047	0,518	0,163	0,221
240 / 25	0,094	0,325	1,225	0,499	0,157	0,183

LeiterTemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,492	0,192	0,723	0,571	0,179	0,524
95 / 16	0,263	0,228	0,859	0,543	0,171	0,314
150 / 25	0,165	0,278	1,047	0,518	0,163	0,232
240 / 25	0,103	0,325	1,225	0,499	0,157	0,188

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine LeiterTemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}$, 50 Hz

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C LeiterTemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}$, 50 Hz

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte Dreileiterkabel XFLEX-Y

Valeurs du courant alternatif pour câble tripolaire XFLEX-Y



Leitertemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,447	0,192	0,723	0,386	0,121	0,463
95 / 16	0,239	0,228	0,859	0,358	0,113	0,264
150 / 25	0,150	0,278	1,047	0,333	0,105	0,183
240 / 25	0,095	0,325	1,225	0,314	0,099	0,137

Leitertemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,492	0,192	0,723	0,386	0,121	0,507
95 / 16	0,263	0,228	0,859	0,358	0,113	0,286
150 / 25	0,166	0,278	1,047	0,333	0,105	0,196
240 / 25	0,104	0,325	1,225	0,314	0,099	0,143

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte Dreileiterkabel XFLEXE-Y

Valeurs du courant alternatif pour câble triphasé XFLEXE-Y



Leitertemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,447	0,192	0,723	0,386	0,121	0,463
95 / 16	0,239	0,228	0,859	0,358	0,113	0,264
150 / 25	0,150	0,278	1,047	0,333	0,105	0,183
240 / 25	0,095	0,325	1,225	0,314	0,099	0,137

Leitertemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,492	0,192	0,723	0,386	0,121	0,507
95 / 16	0,263	0,228	0,859	0,358	0,113	0,286
150 / 25	0,166	0,278	1,047	0,333	0,105	0,196
240 / 25	0,104	0,325	1,225	0,314	0,099	0,143

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}$, 50 Hz

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}$, 50 Hz

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte Dreileiterkabel XFLEX-DELTA

Valeurs du courant alternatif pour câble tripolaire XFLEX-DELTA



Leitertemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,447	0,192	0,723	0,350	0,110	0,460
95 / 16	0,239	0,228	0,859	0,326	0,102	0,260
150 / 25	0,151	0,278	1,047	0,305	0,096	0,178
240 / 25	0,095	0,325	1,225	0,289	0,091	0,131

Leitertemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,493	0,192	0,723	0,350	0,110	0,505
95 / 16	0,263	0,228	0,859	0,326	0,102	0,283
150 / 25	0,166	0,278	1,047	0,305	0,096	0,191
240 / 25	0,104	0,325	1,225	0,289	0,091	0,138

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte Dreileiterkabel XFLEXE-DELTA

Valeurs du courant alternatif pour câble triphasé XFLEXE-DELTA



LeiterTemperatur 60 °C

20 kV

Température du conducteur à 60 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_c	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,447	0,192	0,723	0,350	0,110	0,460
95 / 16	0,239	0,228	0,859	0,326	0,102	0,260
150 / 25	0,151	0,278	1,047	0,305	0,096	0,178
240 / 25	0,095	0,325	1,225	0,289	0,091	0,131

LeiterTemperatur 90 °C

20 kV

Température du conducteur à 90 °C

20 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_c	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,493	0,192	0,723	0,350	0,110	0,505
95 / 16	0,263	0,228	0,859	0,326	0,102	0,283
150 / 25	0,166	0,278	1,047	0,305	0,096	0,191
240 / 25	0,104	0,325	1,225	0,289	0,091	0,138

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine LeiterTemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_c Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}$, 50 Hz

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C LeiterTemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_c Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}$, 50 Hz

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel POWERFLEX BF145-MONO in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire POWERFLEX BF145-MONO dans un même plan



Leitertemperatur 60 °C

6 / 3,6 kV

Température du conducteur à 60 °C

6 / 3,6 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,455	0,504	0,570	0,532	0,167	0,485
95 / 16	0,243	0,629	0,711	0,503	0,158	0,290
150 / 25	0,153	0,781	1,883	0,487	0,153	0,217
240 / 25	0,096	0,940	1,063	0,470	0,148	0,176

Leitertemperatur 90 °C

6 / 3,6 kV

Température du conducteur à 90 °C

6 / 3,6 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,501	0,504	0,570	0,532	0,167	0,528
95 / 16	0,268	0,629	0,711	0,503	0,158	0,311
150 / 25	0,169	0,781	1,883	0,487	0,153	0,228
240 / 25	0,105	0,940	1,063	0,470	0,148	0,181

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}, 50 \text{ Hz}$

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte Drei Einleiterkabel POWERFLEX BF145-MONO im Dreieck

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire POWERFLEX BF145-MONO en triangle



Leiter temperatur 60 °C

6 / 3,6 kV

Température du conducteur à 60 °C

6 / 3,6 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,455	0,504	0,570	0,347	0,109	0,468
95 / 16	0,244	0,629	0,711	0,318	0,100	0,263
150 / 25	0,154	0,781	1,883	0,302	0,095	0,181
240 / 25	0,097	0,940	1,063	0,285	0,089	0,132

Leiter temperatur 90 °C

6 / 3,6 kV

Température du conducteur à 90 °C

6 / 3,6 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	C	I_C	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	μF/km	A/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
50 / 16	0,501	0,504	0,570	0,347	0,109	0,513
95 / 16	0,268	0,629	0,711	0,318	0,100	0,286
150 / 25	0,169	0,781	1,883	0,302	0,095	0,194
240 / 25	0,106	0,940	1,063	0,285	0,089	0,139

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leiter temperatur von 60/90 °C

C Betriebskapazität zwischen Leiter und Schirm beim Einleiterkabel

I_C Ladestrom pro Phase bei $U_0 = 12 \text{ kV}$, 50 Hz

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leiter temperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

C Capacité de service d'un câble monophasé entre conducteur et l'écran

I_C Courant de charge par phase à $U_0 = 12 \text{ kV}$, 50 Hz

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Niederspannungsnetzkabel

Câbles de réseau basse tension

	Seite
Übersicht	96
Belastbar und sicher	98
Innovative Produkte	100
1-Leiter GKN-Mäander	102
1-Leiter GKN-AL-Mäander	104
4-Leiter GKN-Mäander	106
4-Leiter GKN-AL-Mäander	108
5-Leiter GKN-Mäander	110
5-Leiter GKN-TNS	112
1-Leiter GN-CLCuN	114
Mehrleiter GN-CLN	116
1-Leiter TRAFO-FLEX	118
4-Leiter TRAFO-FLEX	120

Technische Informationen Niederspannungsnetzkabel 123

	Page
Sommaire	96
Résistant et fiable	98
Des produits innovants	100
GKN Méandre unipolaire	102
GKN-AL Méandre unipolaire	104
GKN Méandre 4 conducteurs	106
GKN-AL Méandre 4 conducteurs	108
GKN Méandre 5 conducteurs	110
GKN-TNS 5 conducteurs	112
GN-CLCuN unipolaire	114
GN-CLN multipolaire	116
TRAFO-FLEX unipolaire	118
TRAFO-FLEX 4 conducteurs	120

Informations techniques câbles de réseau basse tension 123



Übersicht

Niederspannungsnetzkabel

Sommaire

Câble de réseau basse tension**Niederspannungsnetzkabel****Câble de réseau basse tension**


mit konzentrischem Außenleiter

*avec conducteur concentrique***1-Leiter GKN Mäander**

■ Seite 102

GKN méandre unipolaire

■ Page 102

mit Aluminium-Leiter und
konzentrischem Außenleiter*avec conducteurs en aluminium et
conducteur concentrique***1-Leiter GKN-AL Mäander**

■ Seite 104

GKN-AL méandre unipolaire

■ Page 104

mit konzentrischem Außenleiter
*avec conducteur concentrique***5-Leiter GKN-TNS**

■ Seite 112

GKN-TNS 5 conducteurs

■ Page 112

mit Armierung
*avec armure***1-Leiter GN-CLCuN**

■ Seite 114

GN-CLCuN unipolaire

■ Page 114

**BETAflam® TRAFO-FLEX**

flexibel, flammwidrig

BETAflam® TRAFO-FLEX*flexible, résistant au feu***1-Leiter TRAFO-FLEX**

■ Seite 118

TRAFO-FLEX unipolaire

■ Page 118



4-Leiter GKN Mäander

■ Seite 106

GKN méandre 4 conducteurs

■ Page 106



5-Leiter GKN Mäander

■ Seite 110

GKN méandre 5 conducteurs

■ Page 110



4-Leiter GKN-AL Mäander

■ Seite 108

GKN-AL méandre 4 conducteurs

■ Page 108



Mehrleiter GN-CLN

■ Seite 116

GN-CLN multipolaire

■ Page 116



4-Leiter TRAFO-FLEX

■ Seite 120

TRAFO-FLEX 4 conducteurs

■ Page 120



Belastbar und sicher

GKN- und GN-CLN-Kabel

Résistant et fiable

Câbles GKN et GN-CLN



Robuste Konstruktion für den harten Einsatz

Diese Kabel sind speziell für die Energieversorgung konzipiert. Konstruktion und Materialien bürgen für lange eine Lebensdauer. Sie unterscheiden sich von allgemeinen Installationskabeln durch

- thermisch höher belastbare und wasserbeständige Aderisolation
- druckbeständige Einbettung der Aderverseilung
- robusten und witterungsbeständigen Außenmantel.

Die Kabel können ungeschützt direkt in die Erde verlegt werden. Die Niederspannungsnetzkabel sind in den Typen GKN und GN-CLN erhältlich.

Die GKN-Mäander Kabel

Das Starkstromkabel mit dem mäanderförmig aufgebrachten konzentrischen Außenleiter bietet das optimale Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Kabelkonstruktion garantiert minimale Abmessungen und geringes Gewicht. Sie benötigt keine Armierung. Das Kabel repräsentiert den heutigen Standardtyp mit folgenden betrieblichen Vorteilen:

- Geringer Platzbedarf beim Anschluss
- Kein Unterbruch des Schutzleiters bei Abzweigen
- Kein zusätzliches Ansetzen und Erden einer Kabelarmierung
- Geringe Störmagnetfelder dank symmetrischer Leiteranordnung
- Bei grossen Querschnitten mit 1-Leiterkabeln und mehreren Leitern pro Phase sind nur 3 Kabel pro System notwendig

Erhältlich sind die 1-Leiterkabel von 95 mm² bis 300 mm² und die 3-Leiterkabel von 6 mm² bis 240 mm².

Neu gibt es auch die 5-Leiter-Variante in Querschnitten ab 2,5 mm² für Schutzsysteme mit getrennten Neutral- und Erdleitern (TN-S).

Construction robuste pour des applications contraintes

Ces câbles ont été spécialement conçus pour la distribution d'énergie. Les matériaux et la construction choisis garantissent une durée de vie élevée. Ils se distinguent des câbles d'installation traditionnels par

- une isolation des conducteurs résistante à l'eau et thermiquement plus adaptée à des charges élevées
- un câblage capitonné résistant à la pression
- une gaine extérieure robuste et résistante aux intempéries

Les câbles peuvent être directement posés dans la terre. Les câbles de réseaux basse tension sont disponibles en deux versions: GKN et GN-CLN.

Câble GKN méandre

Ce type de câble avec un conducteur extérieur concentrique en forme de méandre, présente le meilleur rapport qualité / prix. La construction du câble garantie un poids et des dimensions minimums. Il ne nécessite pas d'armure. Ce câble représente le standard actuel avec, au niveau de l'exploitation, les avantages suivants:

- Nécessite peu de place pour le raccordement
- Pas d'interruption du conducteur de protection lors d'une dérivation
- Pas de mise à terre ou de connexion d'une armure à effectuer
- Des perturbations électromagnétiques moindres en raison d'une disposition symétrique des conducteurs
- Pour les liaisons nécessitant 1 ou plusieurs câbles unipolaires de sections importantes, 3 câbles par système suffisent

Ce câble est disponible en version unipolaire de 95 mm² à 300 mm² ou en version multipolaires de 6 mm² à 240 mm².

Dorénavant, il existe également en version à 5 conducteurs à partir de 2,5 mm² pour des systèmes basés sur une protection terre-neutre séparés (TN-S).

Die GN-CLN-Kabel

Die GN-CLN-Typen stehen für die klassischen Starkstromkabel mit leichter Stahlbandarmierung. Diese Kabel sind mit diverser Anzahl Adern und Querschnitten lieferbar. Es ist das typische Kabel für die ungeschützte Verlegung in Erde oder Trassen mit unterschiedlichster Leitungsführung.

Erhältlich sind die 1-Leiterkabel GN-CLCuN von 50 mm² bis 500 mm² und die Mehrleiterkabel von 16 mm² bis 150 mm².

Câble GN-CLN

Les types GN-CLN présentent la forme classique d'un câble de puissance avec une armure légère en feuillard d'acier. Il existe beaucoup de variantes avec différents nombres de conducteurs ou de sections. Ce câble est typiquement utilisé pour des poses non protégées en terre ou lorsque le tracé n'est pas homogène.

Il est disponible en version unipolaire GN-CLCuN de 50 mm² à 500 mm² ou en version multipolaire de 16 mm² à 150 mm².



Innovative Produkte

für eine sichere und kosteneffiziente Energieversorgung von morgen

Des produits innovants

pour garantir demain un approvisionnement en énergie sûr et économique

Traditioneller Weise werden Niederspannungsbezüger seitens EVU mit Niederspannungsnetzkabels des Typs GKN, also mit 3 stromführenden Kupfer- oder Aluminiumadern und einem konzentrischen und wellenförmig aufgebrachten Außenleiter, welcher die Funktion des PEN-Leiters übernimmt, erschlossen. Seit der Einführung dieser Kabelkonstruktion hat sich nicht nur das Konsumverhalten der Energiebezüger, sondern auch die Art und vor allem die Funktionsweise der Verbraucher massiv verändert. So wurden beispielsweise zur Erzeugung von Licht primär Glühlampen, also rein ohmsche Verbraucher eingesetzt. Fernsehgeräte besaßen konventionelle Technik, Computer und weitere elektronische Verbraucher mit ihren getakteten Netzgeräten und Stand by-Schaltungen waren noch nicht in dieser Dichte vorhanden oder erst im Aufbau begriffen. So sind heute bereits über 90 % aller 230 V-Wechselstromverbraucher Oberschwingungserzeuger. Eine merkliche Zunahme Oberschwingungen durch den vermehrten Einsatz von (billigen) Energiesparlampen in Hinblick auf ein Glühlampenverbot, sowie dem Einsatz von energieeffizienten Geräten ist voraussehbar.

Oberschwingungen (OS) gehören zur Gruppen der Netzerückwirkungen und haben ein sehr breites elektromagnetisches Störpotential. Oberschwingungen entstehen vorwiegend durch Verbraucher mit nicht-linearen Lastströmen (z.B. Energiesparlampen, Ladegeräte, Lichtregler, elektronische Vorschaltgeräte von Leuchtstofflampen, Computer, Drucker, Fernsehgeräte, Unterhaltungselektronik, Frequenzumrichter, etc.).

Oberschwingungsströme im Null-System, deren Ordnungszahlen durch 3 teilbar sind (3, 6, 9, 12 ...) addieren sich im Neutral- beziehungsweise PEN-Leiter. Dominant ist hierbei die 3. Oberschwingung mit 150 Hz. Der Strom im N-/PEN-Leiter kann dabei mehr als zwei mal grösser als im dazugehörigen Phasenleiter sein. Zudem erhöhen Oberschwingungen die Impedanz von Kabelleitungen. Diese Strom- und Widerstandserhöhungen führen zur Überlastung im N-/PEN-Leiter und können im Extremfall diesen thermisch zerstören sowie Brände verursachen. Messungen in Transformatorenstationen von Wohngebieten belegen eine Erhöhung der Oberschwingungen innerhalb von 2 Jahren um über 20 %.

Eine weitere, nicht zu vernachlässigende Problematik stellen die unkontrollierbaren vagabundierenden Ausgleichsströme dar. Ausgleichsströme sind parallele Ströme vom Verbraucher zum Transformator. Entdeckt werden diese Ausgleichsströme in der Regel bei der Messung magnetischer Wechselfelder, durch Lochfrass in Wasserleitungen (Elektrokorrosion) oder durch Bildstörungen.

Durch Mehrfacherdungen des PEN-Leiters werden Bedingungen geschaffen, bei denen sich Neutralleiterströme als vagabundierende Ströme im ganzen Gebäude über fremde, leitfähige Teile ausbreiten können. Diese werden beim Übergang vom Nullungssystem TN-S, Fünfleiter (Installation) auf das Nullungssystem TN-C Vierleiter (Energieversorgung durch EVU) aus Gründen der Widerstandsverhältnisse gezwungen, über Systeme wie Wasser- Heizleitungen, Armierungs-, Potenzialausgleichs-, und Erdungs-, sowie Blitzschutzstrukturen zu fliessen (die Gesamtwiderstände werden durch die Vermaschung kleiner). Durch diese vagabundierenden Ausgleichs- und Neutralleiterströme werden elektronische Betriebsmittel, sowie Einrichtungen der Informationstechnik empfindlich gestört. Die Störfähigkeit der elektromagnetischen Störfelder nimmt mit deren Frequenz markant zu. Weiter wird durch die vagabundierenden Ausgleichsströme das Risiko von Elektrokorrosion und dem damit verbundenen Lochfrass massiv erhöht.

Traditionnellement, les utilisateurs de basse tension sont alimentés par les distributeurs au moyen de câbles réseau basse tension de type GKN, à 3 conducteurs en cuivre ou aluminium plus un conducteur extérieur concentrique disposé en méandre qui assure la fonction de conducteur neutre et terre combiné (PEN). Depuis l'introduction de cette structure de câble, c'est non seulement le mode de consommation des utilisateurs qui a changé, mais également le type et surtout le fonctionnement des consommateurs qui a largement évolué. Ainsi, l'éclairage était auparavant principalement assuré par des lampes à incandescence, c'est-à-dire des consommateurs purement ohmiques. Les téléviseurs utilisaient une technique conventionnelle, les ordinateurs et autres consommateurs électroniques avec leurs alimentations cadencées et leurs commutateurs de mise en veille étaient beaucoup moins fréquents ou seulement en projet. Aujourd'hui, plus de 90 % des consommateurs de courant alternatif 230 V sont des générateurs d'harmoniques. Il est à prévoir que l'utilisation croissante d'ampoules basse consommation (bon marché) liée à une interdiction des ampoules à incandescence ainsi que l'utilisation d'appareils à haute efficacité énergétique va entraîner une hausse notable des harmoniques.

Les harmoniques font partie du groupe des perturbations de réseau et possèdent un fort potentiel de perturbation électromagnétique. Les harmoniques sont générés principalement par les consommateurs présentant des charges non linéaires (par ex. lampes basse consommation, chargeurs, variateurs de lumière, ballast électroniques des tubes fluorescents, ordinateurs, imprimantes, téléviseurs, électronique de divertissement, convertisseurs de fréquence, etc.).

Les courants harmoniques de séquence zéro dont le rang est un multiple de 3 (3, 6, 9, 12, etc.) s'ajoutent dans le conducteur neutre ou neutre et terre combiné (PEN), l'harmonique de rang 3 à 150 Hz étant dominant. Le courant présent dans le conducteur N/PEN peut alors être plus du double de celui du conducteur de phase correspondant. En outre, les harmoniques augmentent l'impédance des câbles. Cette augmentation du courant et de la résistance entraîne une surcharge du conducteur N/PEN et peut, dans les cas extrêmes, provoquer des dommages thermiques et aller jusqu'à l'incendie. Les mesures effectuées dans des postes transformateurs de zones résidentielles montrent que les harmoniques ont augmenté de plus de 20 % en 2 ans.

Les vagabondages incontrôlables des courants de compensation représentent un autre problème qu'il ne faut pas négliger. Les courants de compensation sont des courants parallèles allant du consommateur au transformateur. On détecte généralement ces courants lorsqu'on mesure les champs magnétiques alternatifs, par la présence de piqûres de corrosion dans les conduites d'eau (électro-corrosion) ou par les perturbations d'images.

Les mises à la terre multiples du conducteur PEN créent des conditions favorables à la propagation de courants de neutre vagabonds dans tout un bâtiment via les éléments conducteurs extérieurs au circuit. Ces courants passant du schéma de liaison à la terre TS-N, cinq conducteurs (installation), au schéma de liaison à la terre TN-C à quatre conducteurs (alimentation électrique par les distributeurs) sont contraints par les conditions de résistance de s'écouler via des systèmes tels que les canalisations d'eau et de chauffage, les armatures, les structures d'équilibrage de potentiel et de mise à la terre ainsi que les paratonnerre (les résistances totales sont réduites par l'interconnexion). Ces courants de compensation et de neutre vagabonds perturbent sensiblement les appareils électroniques et les équipements informatiques. La capacité de perturbation des champs électromagnétiques augmente nettement avec leur fréquence. Par ailleurs, les courants de compensation vagabonds augmentent fortement les risques d'électro-corrosion et les piqûres de corrosion que celle-ci provoque. Seule l'utilisation systématique du schéma de liaison à la terre TN-S, de la boîte de distribution

Zur Lösung der oben aufgeführten Problematik hilft nur der konsequente Einsatz des TN-S-Nullungssystems. Vom Verteilkasten des EVU bis zum Verbraucher. Der Neutral-/PEN-Leiter muss daher nach den Oberschwingungslasten bemessen werden. Dies führt zwangsläufig zu einer massiven Verstärkung des Neutralleiters gegenüber dem Polleiter. Reduzierte PEN-Leiter sind nicht mehr zeitgemäß.

Sorgen Sie heute schon für eine sichere und EMV-freundliche Energieversorgung von morgen. LEONI Studer AG unterstützt Sie mit innovativen Lösungen, Know-how und Dienstleistungen im Bestreben nach Versorgungssicherheit und Kosten-effizienz!

du fournisseur d'énergie jusqu'au consommateur, permet de résoudre cette problématique. Le conducteur neutre/PEN doit donc être dimensionné en fonction des charges d'harmoniques. Cela entraîne obligatoirement un renforcement massif du conducteur neutre par rapport au conducteur de phase. Les conducteurs PEN minces ne sont plus d'actualité.

Assurez-vous dès aujourd'hui un approvisionnement en énergie sécurisé et compatible CEM. LEONI Studer AG vous apporte ses solutions innovantes, son savoir-faire et ses services en visant la sécurité de l'approvisionnement et la rentabilité maximale!

EW-Netzkabel 4-Leiter TN-C

- Mehrfacherdungen des Netz-PEN-Leiters mit dem Gebäude.
- Netzbedingte, vagabundierende Ausgleichs- und Neutralleiterströme über Schutzleiter, Potenzialausgleichsleiter und leitfähige Teile im Gebäude.

Câble réseau EW 4 conducteurs TN-C



- Mises à la terre multiples du conducteur PEN réseau avec le bâtiment.
- Courants vagabonds de compensation et de conducteur neutre liés au réseau passant par les conducteurs de protection, conducteurs d'équilibrage de potentiel et éléments conducteurs du bâtiment.

EW-Netzkabel 5-Leiter TN-S

- Keine Mehrfacherdungen des Netz-PEN-Leiters mit dem Gebäude.
- Verhinderung von netzbedingten, vagabundierenden Ausgleichs- und Neutralleiterströmen über Schutzleiter, Potenzialausgleichsleiter und leitfähige Teile im Gebäude.

Câble réseau EW 5 conducteurs TN-S

- Pas de mises à la terre multiples du conducteur PEN réseau avec le bâtiment.
- Evite les courants vagabonds de compensation et de conducteur neutre liés au réseau passant par les conducteurs de protection, conducteurs d'équilibrage de potentiel et éléments conducteurs du bâtiment.

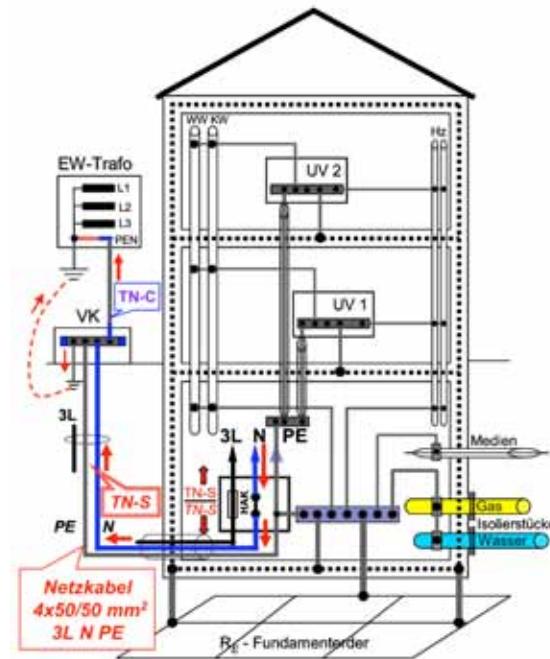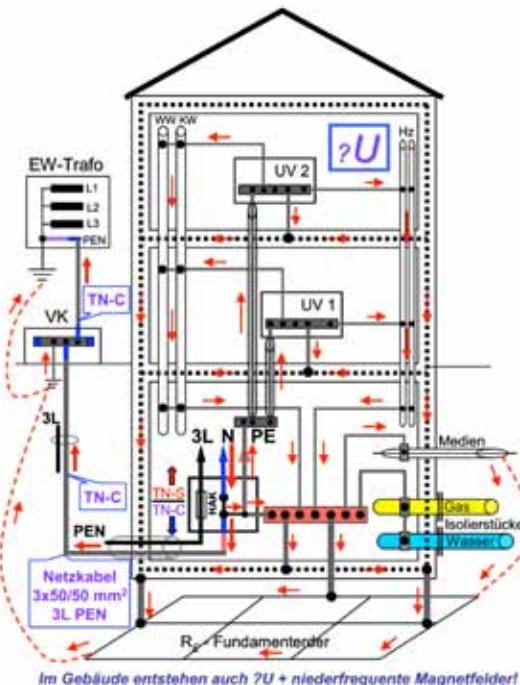

Niederspannungsnetzkabel

1-Leiter GKN-Mäander halogenfrei

Câble de réseau basse tension

GKN Méandre unipolaire sans halogènes



Anwendung

Ideal bei Hochstromverbindungen mit mehreren parallelen Leitern pro Phase. Verlegung in Schutzrohren, Kanälen, auf Trassen oder direkt in Erde.

Aufbau

- **Leiter** ①: Kupferseil (Klasse 2)
- **Isolation** ②: Vernetztes Copolymer auf PE-Basis
- **Aderkennzeichnung:** L1 = schwarz
- **Aussenleiter** ③: Konzentrisch, mäanderförmig angebrachte blanke Kupferleiter, mit unterlegtem Kupferband
- **Mantel** ④: Polyäthylen (LDPE) schwarz, witterungsbeständig
- **Kabelkennzeichnung:** Zwei gelbe Längsstreifen, Hersteller, Fabrikationscode, Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt, approximative Metermarkierung.

Technische Daten

- **Nennspannung:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Prüfspannung:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90°C
Notbetrieb $130^\circ\text{C} (< 8 \text{ h/d}; < 100 \text{ h/a})$
Kurzschluss 250°C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug $12 \times$ Aussen- \varnothing
Montage $10 \times$ Aussen- \varnothing
- **Einzug am Leiter:** Max. 60 N/mm^2 ($1 \times$ Leiterquerschnitt $\times 60 \text{ N/mm}^2$)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 603 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454

Besonderheiten

- Der konzentrische Aussenleiter darf in schutzgeerdeten Netzen nicht als Neutral- oder PEN-Leiter verwendet werden.
- Versionen mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Idéal pour des liaisons de puissance qui nécessitent plusieurs câbles en parallèle par phase. Pose dans des tubes, caniveaux, chemins de câble ou directement dans la terre.

Construction

- **Conducteur** ①: Cuivre multibrins (classe 2)
- **Isolation** ②: Copolymère réticulé, à base de PE
- **Identification des conducteurs:** L1 = noir
- **Conducteur extérieur** ③: Forme concentrique, fils en cuivre nu disposés en ménandre, ruban de cuivre en dessous
- **Gaine de protection** ④: Polyéthylène (LDPE) noir, résistante aux intempéries
- **Marquage:** Deux bandes longitudinales jaunes, nom du fabriquant, code de fabrication, type de câble, nombre de conducteur et section, marquage approximative des mètres.

Données techniques

- **Tension nominal:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Tension d'essai:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Plage de température:**

En permanence 90°C
Régime de secours $+130^\circ\text{C} (< 8 \text{ h/j}; < 100 \text{ h/a})$

En cas de court-circuit 250°C (max. 5 s)

- **Rayons de courbure:**

Tirage $12 \times \varnothing$ extérieur

Montage $10 \times \varnothing$ extérieur

- **Tirage sur conducteur:** Max. 60 N/mm^2 ($1 \times$ section $\times 60 \text{ N/mm}^2$)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 603 S1
- **Sans halogène:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454

Spécialités

- Dans le cas de réseaux avec une protection de terre, le conducteur concentrique ne doit pas être utilisé comme conducteur de neutre ou comme conducteur de neutre et de terre combiné, mais uniquement en tant que conducteur de protection.
- Exécutions résistant au feu et d'autres sections sur demande.

Vorteile

- Überlastsicher dank vernetzter Leiterisolation
- UV-stabilisierter Aussemantel
- Halogenfrei
- Keine korrosive und giftige Gase
- Geringer Einzugswiderstand dank zähem PE-Mantel
- Keine klebrige Einbettmasse
- Kabellebensdauer > 40 Jahre

Avantages

- Protection contre les surcharges grâce à une isolation réticulée
- Gaine extérieure résistante aux UV
- Sans halogènes
- Absence de gaz corrosifs ou toxiques
- Efforts de tirage diminués grâce à gaine PE extrêmement tenace
- Pas de masse de bourrage collante
- Durée de vie du câble > 40 ans

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du cond.	Aderfarben Couleur du cond.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³
n × mm ²				mm	kg / 100 m	mm	max. kN
1 × 95/35	211427	L PE	● ○	21,3	134	255 / 213	5,7
1 × 150/50	211429	L PE	● ○	25,2	200	302 / 252	9,0
1 × 240/80	211437	L PE	● ○	30,8	321	370 / 308	14,4
1 × 300/100	211440	L PE	● ○	34,4	418	412 / 344	18,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 60 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 60 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴						Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³					
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A				60 °C A	90 °C A	130 °C A
1 × 95/35	203 / 238	255 / 301	302				247 / 291	311 / 367	368	
1 × 150/50	262 / 309	331 / 389	392				319 / 375	402 / 473	475	
1 × 240/80	349 / 411	441 / 519	522				423 / 498	534 / 629	632	
1 × 300/100	397 / 468	502 / 591	596				483 / 568	610 / 717	722	
		Verlegung in Luft Pose aérienne						Verlegung in Luft Pose aérienne		
1 × 95/35	241	351	452				284	412	528	
1 × 150/50	323	470	605				381	552	708	
1 × 240/80	446	650	839				529	766	984	
1 × 300/100	520	759	980				620	899	1'155	

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraussendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Niederspannungsnetzkabel

1-Leiter GKN-AL Mäander halogenfrei

Câble de réseau basse tension

GKN-AL Méandre unipolaire sans halogènes



Anwendung

Ideal bei Hochstromverbindungen mit mehreren parallelen Leitern pro Phase. Verlegung in Schutzrohren, Kanälen, auf Trassen oder direkt in Erde.

Aufbau

- **Leiter** 1: Aluminiumseil (Klasse 2)
- **Isolation** 2: Vernetztes Copolymer auf PE-Basis
- **Aderkennzeichnung:** L1 = schwarz
- **Aussenleiter** 3: Konzentrisch, mäanderförmig angebrachte blanke Kupferleiter, mit unterlegtem Kupferband
- **Mantel** 4: Polyäthylen (LDPE) schwarz, witterungsbeständig
- **Kabelkennzeichnung:** Zwei gelbe Längsstreifen, Hersteller, Fabrikationscode, Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt, approximative Metermarkierung.

Technische Daten

- **Nennspannung:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Prüfspannung:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90°C
Notbetrieb $130^\circ\text{C} (< 8 \text{ h/d}; < 100 \text{ h/a})$
Kurzschluss 250°C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug $12 \times$ Außen- \varnothing
Montage $10 \times$ Außen- \varnothing
- **Einzug am Leiter:** Max. 30 N/mm^2 ($1 \times$ Leiterquerschnitt $\times 30 \text{ N/mm}^2$)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 603 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454

Besonderheiten

- Der konzentrische Aussenleiter darf in schutzgeerdeten Netzen nicht als Neutral- oder PEN-Leiter verwendet werden.
- Versionen mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Idéal pour des liaisons de puissance qui nécessitent plusieurs câbles en parallèle par phase. Pose dans des tubes, caniveaux, chemins de câble ou directement dans la terre.

Construction

- **Conducteur** 1: Aluminium multibrins (classe 2)
- **Isolation** 2: Copolymère réticulé, à base de PE
- **Identification des conducteurs:** L1 = noir
- **Conducteur extérieur** 3: Forme concentrique, fils en cuivre nu disposés en mäander, ruban de cuivre en dessous
- **Gaine de protection** 4: Polyéthylène (LDPE) noir, résistante aux intempéries
- **Marquage:** Deux bandes longitudinales jaunes, nom du fabriquant, code de fabrication, type de câble, nombre de conducteur et section, marquage approximative des mètres.

Données techniques

- **Tension nominal:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Tension d'essai:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Plage de température:**

En permanence 90°C
Régime de secours $+130^\circ\text{C} (< 8 \text{ h/j}; < 100 \text{ h/a})$

En cas de court-circuit 250°C (max. 5 s)

■ Rayons de courbure:

Tirage $12 \times$ \varnothing extérieur
Montage $10 \times$ \varnothing extérieur

■ **Tirage sur conducteur:** Max. 30 N/mm^2 ($1 \times$ section $\times 30 \text{ N/mm}^2$)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 603 S1
- **Sans halogène:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454

Spécialités

- Dans le cas de réseaux avec une protection de terre, le conducteur concentrique ne doit pas être utilisé comme conducteur de neutre ou comme conducteur de neutre et de terre combiné, mais uniquement en tant que conducteur de protection.
- Exécutions résistant au feu et d'autres sections sur demande.

Vorteile

- Überlastsicher dank vernetzter Leiterisolation
- UV-stabilisierter Aussemantel
- Halogenfrei
- Keine korrosive und giftige Gase
- Geringer Einzugswiderstand dank zähem PE-Mantel
- Keine klebrige Einbettmasse
- Kabellebensdauer > 40 Jahre

Avantages

- Protection contre les surcharges grâce à une isolation réticulée
- Gaine extérieure résistante aux UV
- Sans halogènes
- Absence de gaz corrosifs ou toxiques
- Efforts de tirage diminués grâce à gaine PE extrêmement tenace
- Pas de masse de bourrage collante
- Durée de vie du câble > 40 ans

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du cond.	Aderfarben Couleur du cond.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³
n × mm ²				mm	kg / 100 m	mm	max. kN
1 × 95 Al/16	300887	L PE	● ○	19,7	561	236 / 197	5,7
1 × 150 Al/32	300889	L PE	● ○	23,8	906	286 / 238	9,0
1 × 240 Al/50	300891	L PE	● ○	28,9	1'408	347 / 289	14,4
1 × 300 Al/62	300892	L PE	● ○	31,3	1'716	376 / 313	18,0
1 × 400 Al/80	300893	L PE	● ○	36,3	2'309	436 / 363	24,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 30 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 30 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴			Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	130 °C A
1 × 95 Al/16	154 / 182	194 / 229	230	189 / 222	238 / 280	281
1 × 150 Al/32	201 / 236	253 / 298	299	244 / 287	307 / 362	363
1 × 240 Al/50	268 / 316	338 / 398	400	325 / 382	409 / 481	483
1 × 300 Al/62	305 / 358	384 / 452	454	368 / 433	464 / 546	548
1 × 400 Al/80	354 / 417	447 / 525	529	427 / 503	539 / 634	637
		Verlegung in Luft Pose aérienne			Verlegung in Luft Pose aérienne	
1 × 95 Al/16	182	264	339	214	310	397
1 × 150 Al/32	244	355	457	288	416	534
1 × 240 Al/50	338	492	632	399	577	739
1 × 300 Al/62	391	567	730	461	666	853
1 × 400 Al/80	468	679	874	553	798	1'022

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraussendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegtiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Niederspannungsnetzkabel

4-Leiter GKN-Mäander halogenfrei

Câble de réseau basse tension

GKN Méandre 4 conducteurs sans halogènes

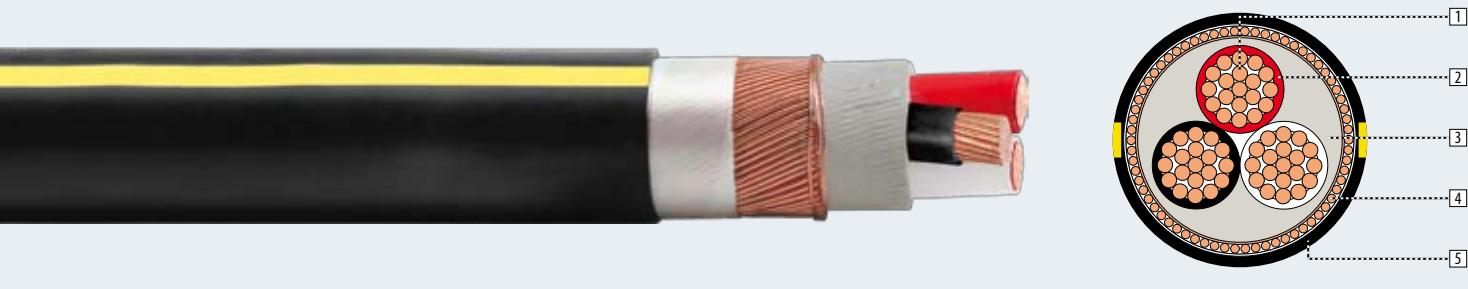

Anwendung

Ideal für die Verkabelung von Niederspannungsverteilnetzen mit Verlegung in Erde, Schutzrohren oder Kanälen. Dank vernetzter Leiterisolation optimale Sicherheit im Kurzschlussfall und bei langandauernder Überlast.

Aufbau

- **Leiter** 1: Kupferdraht (Klasse 1) 6 mm² und 10 mm², Kupferseil (Klasse 2) 10 mm² bis 240 mm².
- **Isolation** 2: Vernetztes Copolymer auf PE-Basis
- **Aderkennzeichnung:** L1=schwarz, L2=rot, L3=weiss
- **Füllmaterial** 3: Plastischer Kunststoff ohne Verklebung um das Kabelbündel, ausbrechbar
- **Aussenleiter** 4: Konzentrisch, mäanderförmig angebrachte blanke Kupferleiter, mit unterlegtem Kupferband
- **Mantel** 5: Polyäthylen (LDPE) schwarz, witterungsbeständig
- **Kabelkennzeichnung:** Zwei gelbe Längsstreifen, Hersteller, Fabrikationscode, Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt, approximative Metermarkierung.

Technische Daten

- **Nennspannung:** U₀/U = 600/1000 V
- **Prüfspannung:** U = 3500 V, 50 Hz, 5 min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; <100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 10 × Aussen-Ø
Montage 9 × Aussen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (3 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 603 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454

Besonderheiten

- Der konzentrische Aussenleiter darf in schutzgeerdeten Netzen nicht als Neutral-oder PEN-Leiter verwendet werden.
- Versionen mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Idéal pour les réseaux de distribution basse tension avec une pose dans la terre, dans des tubes ou des caniveaux. Une protection optimale en cas de court-circuit ou en cas de surcharge prolongée grâce à une isolation réticulée.

Construction

- **Conducteur** 1: Fil de cuivre (classe 1) 6 mm² et 10 mm², Corde de cuivre (classe 2) 10 mm² à 240 mm².
- **Isolation** 2: Copolymère réticulé, à la base de PE.
- **Identification des conducteurs:** L1 = noir, L2 = rouge, L3 = blanc
- **Matériau de bourrage** 3: Matière plastique positionnée autour des conducteurs, effritable
- **Conducteur extérieur** 4: Forme concentrique, fils en cuivre nus disposés en mäander, ruban de cuivre en dessous
- **Gaine de protection** 5: Polyéthylène (LDPE) noir, résistante aux intempéries
- **Marquage:** Deux bandes longitudinales jaunes, nom du fabricant, code de fabrication, type de câble, nombre de conducteur et section, marquage approximative des mètres

Données techniques

- **Tension nominal:** U₀/U = 600/1000 V
- **Tension d'essai:** U = 3500 V, 50 Hz, 5 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (<8 h/j; <100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 10 × Ø extérieur
Montage 9 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (3 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 603 S1
- **Sans halogène:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454

Spécialités

- Dans le cas de réseaux avec une protection de terre, le conducteur concentrique ne doit pas être utilisé comme conducteur de neutre ou comme conducteur de neutre et de terre combiné, mais uniquement en tant que conducteur de protection.
- Exécutions résistant au feu et d'autres sections sur demande.

Vorteile

- Überlastsicher dank vernetzter Leiterisolation
- UV-stabilisierter Aussemantel
- Halogenfrei
- Keine korrosive und giftige Gase
- Geringer Einzugswiderstand dank zähem PE-Mantel
- Keine klebrige Einbettmasse
- Kabellebensdauer > 40 Jahre

Avantages

- Protection contre les surcharges grâce à une isolation réticulée
- Gaine extérieure résistante aux UV
- Sans halogènes
- Absence de gaz corrosifs ou toxiques
- Efforts de tirage diminués grâce à gaine PE extrêmement tenace
- Pas de masse de bourrage collante
- Durée de vie du câble > 40 ans

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du cond.	Aderfarben Couleur du cond.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³
n × mm ²				mm	kg / 100 m	mm	max. kN
3 × 6/6 Draht / Fil	211456	3LPEN	● ● ○ ○	15,8	43	158 / 142	0,7
3 × 6/6 Draht / Fil	211773	2LNPE	● ● ○ ○	15,8	43	158 / 142	0,7
3 × 10/10 Draht / Fil	211458	3LPEN	● ● ○ ○	17,8	61	178 / 160	1,2
3 × 10/10 Draht / Fil	213860	2LNPE	● ● ○ ○	17,8	61	178 / 160	1,2
3 × 10/10	211994	3LPEN	● ● ○ ○	19,3	66	193 / 174	1,2
3 × 10/10	214453	2LNPE	● ● ○ ○	19,3	66	193 / 174	1,2
3 × 16/16	211394	3LPEN	● ● ○ ○	21,1	92	211 / 190	1,9
3 × 25/25	211423	3LPEN	● ● ○ ○	25,5	137	255 / 230	3,0
3 × 50/50	211425	3LPEN	● ● ○ ○	32,2	251	322 / 290	6,0
3 × 95/95	211121	3LPEN	● ● ○ ○	41,1	468	411 / 370	11,4
3 × 150/150	211431	3LPEN	● ● ○ ○	52,3	734	523 / 471	18,0
3 × 185/185	211436	3LPEN	● ● ○ ○	58,5	919	585 / 527	22,2
3 × 240/240	211439	3LPEN	● ● ○ ○	65,7	1'173	657 / 591	28,8

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 9 \times \text{Aussen-Ø}$

² Base de calcul Montage: $\geq 9 \times \text{Ø extérieur}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴				Verlegung in Luft Pose aérienne			
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	
n × mm ²									
3 × 6/6 Draht / Fil		38 / 44	48 / 56	56			39	55	71
3 × 10/10 Draht / Fil		51 / 60	64 / 75	76			53	76	97
3 × 10/10		52 / 61	65 / 77	77			55	78	100
3 × 16/16		67 / 79	85 / 100	100			72	103	131
3 × 25/25		89 / 104	112 / 132	132			96	138	176
3 × 50/50		129 / 152	162 / 191	192			143	205	261
3 × 95/95		193 / 227	244 / 287	289			222	319	406
3 × 150/150		249 / 293	315 / 371	374			293	419	533
3 × 185/185		280 / 330	356 / 418	423			334	478	608
3 × 240/240		323 / 380	410 / 483	489			391	560	712

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraussendurchmesser

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegteife 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Niederspannungsnetzkabel

4-Leiter GKN-AL Mäander halogenfrei

Câble de réseau basse tension

GKN-AL Méandre 4 conducteurs sans halogènes

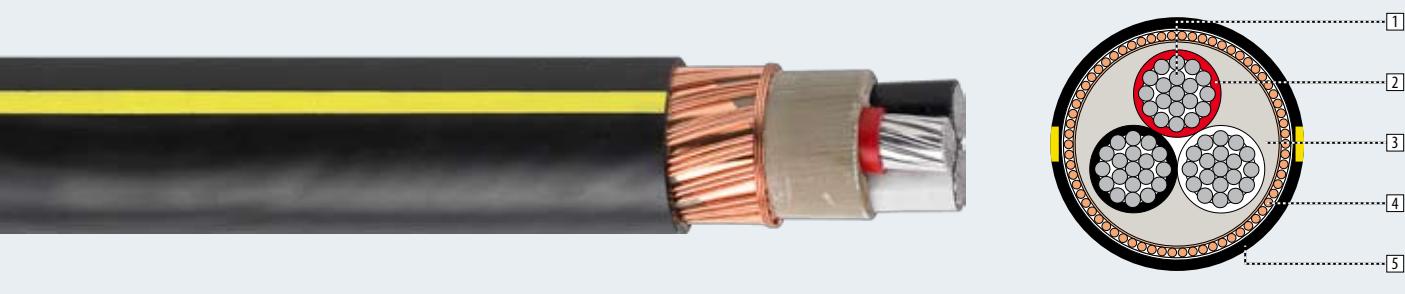

Anwendung

Ideal für die Verkabelung von Niederspannungsverteilnetzen mit Verlegung in Erde, Schutzrohren oder Kanälen. Dank vernetzter Leiterisolation optimale Sicherheit im Kurzschlussfall und bei langdauernder Überlast.

Aufbau

- **Leiter** ①: Aluminiumseil (Klasse 2)
- **Isolation** ②: Vernetztes Copolymer auf PE-Basis
- **Aderkennzeichnung:** L1=schwarz, L2=rot, L3=weiss
- **Füllmaterial** ③: Plastischer Kunststoff ohne Verklebung um das Kabelbündel, ausbrechbar
- **Aussenleiter** ④: Konzentrisch, mäanderförmig angebrachte blanke Kupferleiter, mit unterlegtem Kupferband
- **Mantel** ⑤: Polyäthylen (LDPE) schwarz, witterungsbeständig
- **Kabelkennzeichnung:** Zwei gelbe Längsstreifen, Hersteller, Fabrikationscode, Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt, approximative Metermarkierung.

Technische Daten

- **Nennspannung:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Prüfspannung:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90°C
Notbetrieb $130^\circ\text{C} (< 8 \text{ h/d}; < 100 \text{ h/a})$
Kurzschluss 250°C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug $10 \times$ Aussen- \varnothing
Montage $9 \times$ Aussen- \varnothing
- **Einzug am Leiter:** Max. 20 N/mm^2 ($3 \times$ Leiterquerschnitt $\times 30 \text{ N/mm}^2$)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 603 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454

Besonderheiten

- Der konzentrische Aussenleiter darf in schutzgeerdeten Netzen nicht als Neutral- oder PEN-Leiter verwendet werden.
- Versionen mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Idéal pour les réseaux de distribution basse tension avec une pose dans la terre, dans des tubes ou des caniveaux. Une protection optimale en cas de court-circuit ou en cas de surcharge prolongée grâce à une isolation réticulée.

Construction

- **Conducteur** ①: Corde en aluminium (classe 2)
- **Isolation** ②: Copolymère réticulé, à la base de PE
- **Identification des conducteurs:** L1 = noir, L2 = rouge, L3 = blanc
- **Matériau de bourrage** ③: Matière plastique positionnée autour des conducteurs, effritable
- **Conducteur extérieur** ④: Forme concentrique, fils en cuivre nus disposés en mäander, ruban de cuivre en dessous
- **Gaine de protection** ⑤: Polyéthylène (LDPE) noir, résistant aux intempéries
- **Marquage:** Deux bandes longitudinales jaunes, nom du fabricant, code de fabrication, type de câble, nombre de conducteur et section, marquage approximative des mètres

Données techniques

- **Tension nominale:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Tension d'essai:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Plage de température:**
En permanence 90°C
Régime de secours $+130^\circ\text{C} (< 8 \text{ h/j}; < 100 \text{ h/a})$
En cas de court-circuit 250°C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage $10 \times \varnothing$ extérieur
Montage $9 \times \varnothing$ extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 20 N/mm^2 ($3 \times$ section $\times 30 \text{ N/mm}^2$)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 603 S1
- **Sans halogène:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454

Spécialités

- Dans le cas de réseaux avec une protection de terre, le conducteur concentrique ne doit pas être utilisé comme conducteur de neutre ou comme conducteur de neutre et de terre combiné, mais uniquement en tant que conducteur de protection.
- Exécutions résistant au feu et d'autres sections sur demande.

Vorteile

- Geringes Gewicht
- Lange Lebensdauer (> 40 Jahre)
- Halogenfrei / Ökologie
- Robuster, abriebfester und hochzäher Schutzmantel mit geringen Einzugskräften
- Überlastsicher dank vernetzter Leiterisolation
- Keine klebrige Einbettmasse (Füller)

Avantages

- Faible poids
- Espérance de vie très élevée
- Sans halogène / écologique
- Robuste, forces de tirage faible grâce à la gaine extérieure extrêmement tenace
- Sécurité en surcharge grâce à l'isolation réticulé
- Pas de masse collante (bourrage)

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du cond.	Aderfarben Couleur du cond.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³
n × mm ²				mm	kg / 100 m	mm	max. kN
3 × 35 Al/16	300896	3LPEN	● ● ○ ○	27,50	96	275 / 248	2,1
3 × 50 Al/25	300897	3LPEN	● ● ○ ○	30,60	124	306 / 275	3,0
3 × 95 Al/50	300899	3LPEN	● ● ○ ○	38,90	230	389 / 350	5,7
3 × 150 Al/95	300901	3LPEN	● ● ○ ○	48,20	360	482 / 434	9,0
3 × 240 Al/150	300903	3LPEN	● ● ○ ○	60,30	564	603 / 543	14,4

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 10 \times$ Aussen-Ø

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 9 \times$ Aussen-Ø

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 20 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 10 \times$ Ø extérieur

² Base de calcul Montage: $\geq 9 \times$ Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 20 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴				Verlegung in Luft Pose aérienne			
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	
n × mm ²									
3 × 35 Al/16	83 / 97	104 / 123	123				91	130	165
3 × 50 Al/25	99 / 117	125 / 147	148				110	158	200
3 × 95 Al/50	149 / 175	188 / 221	222				171	244	310
3 × 150 Al/95	193 / 227	243 / 286	288				225	322	408
3 × 240 Al/150	256 / 301	323 / 380	383				307	439	557

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleitaussendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.


Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Niederspannungsnetzkabel

5-Leiter GKN-Mäander halogenfrei

Câble de réseau basse tension

GKN Méandre 5 conducteurs sans halogènes

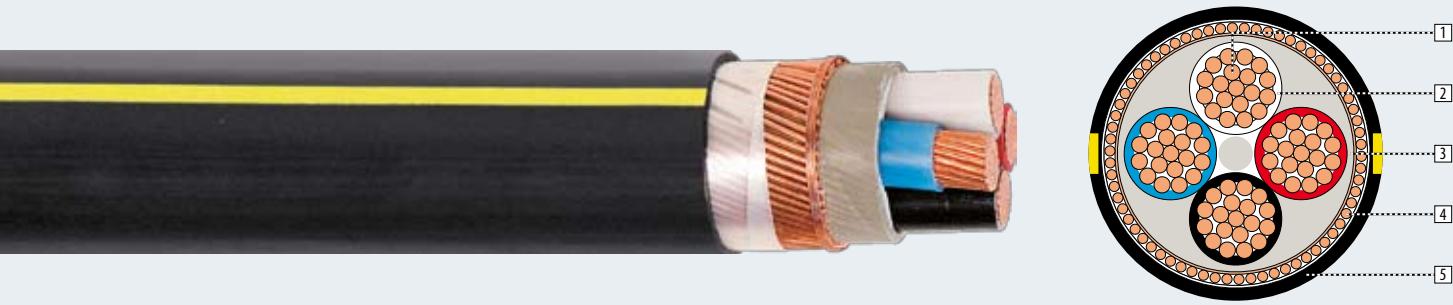

Anwendung

Geeignet für die EMV-optimierte Energieversorgung im 5-Leitersystem TN-S und der Speisung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Kupferdraht (Klasse 1) 2,5 mm² bis 6 mm², Kupferseil (Klasse 2) 10 mm² bis 240 mm².
- **Isolation** ②: Vernetztes Copolymer auf PE-Basis
- **Aderkennzeichnung:** L1=schwarz, L2=rot, L3=weiss, N= blau
- **Füllmaterial** ③: Plastischer Kunststoff ohne Verklebung um das Kabelbündel, ausbrechbar
- **Aussenleiter** ④: Konzentrisch, mäanderförmig angebrachte blanke Kupferleiter, mit unterlegtem Kupferband
- **Mantel** ⑤: Polyäthylen (LDPE) schwarz, witterungsbeständig
- **Kabelkennzeichnung:** Zwei gelbe Längsstreifen, Hersteller, Fabrikationscode, Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt, approximative Metermarkierung.

Technische Daten

- **Nennspannung:** U₀/U = 600/1000 V
- **Prüfspannung:** U = 3500 V, 50 Hz, 5 min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 10 × Aussen-Ø
Montage 9 × Aussen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (4 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 603 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454

Besonderheiten

- Der konzentrische Aussenleiter darf in schutzgeerdeten Netzen nicht als Neutral- oder PEN-Leiter verwendet werden.
- Versionen mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Prédisposé pour une distribution d'énergie optimisée CEM dans des systèmes à 5 conducteurs TN-S et pour l'alimentation des installations d'éclairage public.

Construction

- **Conducteur** ①: Corde en cuivre (classe 1) 2,5 mm² à 6 mm², Fil multibrins en cuivre (classe 2) 10 mm² à 240 mm²
- **Isolation** ②: Copolymère réticulé, à base de PE
- **Identification des conducteurs:** L1 = noir, L2 = rouge, L3 = blanc, N = bleu
- **Matériau de bourrage** ③: Matière plastique positionnée autour des conducteurs, effritable
- **Conducteur extérieur** ④: Forme concentrique, fils en cuivre nus disposés en mäander, ruban de cuivre en dessous
- **Gaine de protection** ⑤: Polyéthylène (LDPE) noir, résistante aux intempéries
- **Marquage:** Deux bandes longitudinales jaunes, nom du fabricant, code de fabrication, type de câble, nombre de conducteur et section, marquage approximative des mètres.

Données techniques

- **Tension nominale:** U₀/U = 600/1000 V
- **Tension d'essai:** U = 3500 V, 50 Hz, 5 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 10 × Ø extérieur
Montage 9 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (4 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 603 S1
- **Sans halogène:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454

Spécialités

- *Dans le cas de réseaux avec une protection de terre, le conducteur concentrique ne doit pas être utilisé comme conducteur de neutre ou comme conducteur de neutre et de terre combiné, mais uniquement en tant que conducteur de protection.*
- *Éxécutions résistant au feu et d'autres sections sur demande.*

Vorteile

- Überlastsicher dank vernetzter Leiterisolation
- UV-stabilisierter Aussemantel
- Halogenfrei, keine korrosive und giftige Gase
- 5-Leiternetz vom Transformator bis zum Verbraucher
- Geringer Einzugswiderstand dank zähem PE-Mantel
- Keine klebrige Einbettmasse
- Kabellebensdauer > 40 Jahre

Avantages

- Protection contre les surcharges grâce à une isolation réticulée
- Gaine extérieure résistante aux UV
- Sans halogènes, absence de gaz corrosifs ou toxiques
- Système à 5 conducteurs du trafo au consommateur
- Efforts de tirage diminués grâce à gaine PE extrêmement tenace
- Pas de masse de bourrage collante
- Durée de vie du câble > 40 ans

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du cond.	Aderfarben Couleur du cond.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³
n × mm ²				mm	kg / 100 m	mm	max. kN
4 × 2,5/2,5 Draht / Fil	222741	3LNPE	● ● ○ ○ ○	14,8	31	148 / 133	0,4
4 × 4/4 Draht / Fil	218851	3LNPE	● ● ○ ○ ○	16,4	42	164 / 148	0,6
4 × 6/6 Draht / Fil	215890	3LNPE	● ● ○ ○ ○	17,7	53	177 / 159	1,0
4 × 10/10	223552	3LNPE	● ● ○ ○ ○	20,5	78	205 / 185	1,6
4 × 16/16	225055	3LNPE	● ● ○ ○ ○	23,2	108	232 / 209	2,6
4 × 25/25	224716	3LNPE	● ● ○ ○ ○	27,3	156	273 / 246	4,0
4 × 50/50	224621	3LNPE	● ● ○ ○ ○	34,3	295	343 / 309	8,0
4 × 95/95	224717	3LNPE	● ● ○ ○ ○	45,4	531	454 / 409	15,2
4 × 150/150	224699	3LNPE	● ● ○ ○ ○	58,0	869	580 / 522	24,0
4 × 185/185	225355	3LNPE	● ● ○ ○ ○	64,6	1'072	646 / 581	29,6
4 × 240/240	302041	3LNPE	● ● ○ ○ ○	71,2	1'386	712 / 641	38,4

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 10 \times$ Aussen-Ø

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 9 \times$ Aussen-Ø

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 10 \times$ Ø extérieur

² Base de calcul Montage: $\geq 9 \times$ Ø extérieur

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴			Verlegung in Luft Pose aérienne		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³		Dauerlast ¹ Charge permanente ¹	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	130 °C A
4 × 2,5/2,5 Draht / Fil	24 / 28	30 / 35	35		24	34	43
4 × 4/4 Draht / Fil	31 / 36	39 / 46	46		32	45	58
4 × 6/6 Draht / Fil	39 / 45	49 / 57	58		40	57	73
4 × 10/10	53 / 62	67 / 78	79		56	80	102
4 × 16/16	69 / 81	87 / 102	103		74	106	135
4 × 25/25	91 / 107	114 / 134	135		99	142	181
4 × 50/50	131 / 155	166 / 195	196		148	212	269
4 × 95/95	197 / 232	249 / 293	295		229	328	418
4 × 150/150	253 / 298	321 / 377	381		301	430	547
4 × 185/185	286 / 336	363 / 427	432		345	494	629
4 × 240/240	328 / 386	417 / 491	497		403	579	738

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraußendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire


⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Niederspannungsnetzkabel 5-Leiter GKN-TNS halogenfrei

Câble de réseau basse tension
GKN-TNS 5 conducteurs sans halogènes

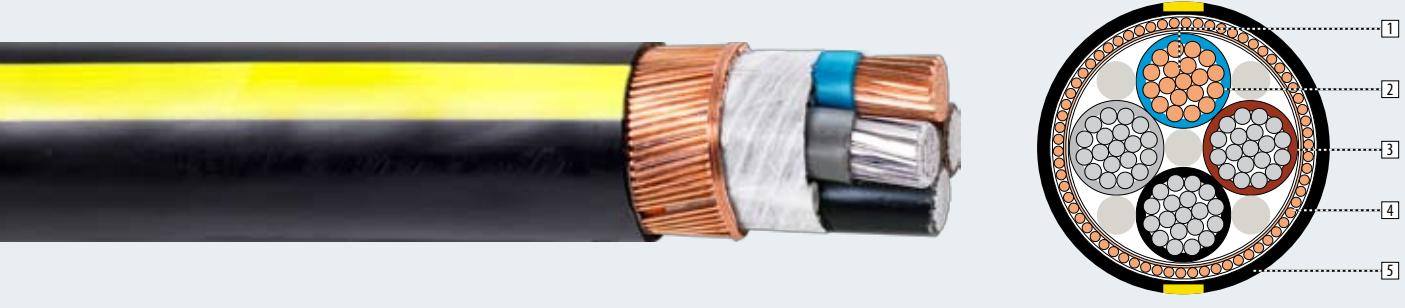

Anwendung

Geeignet für die EMV-optimierte Energieversorgung im 5-Leitersystem TN-S und der Speisung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Aufbau

- **Leiter** ①: Kupferseil (Klasse 2), Aluminiumseil (Klasse 2)
- **Isolation** ②: Vernetztes Copolymer auf PE-Basis
- **Aderkennzeichnung:** L1=schwarz, L2=rot, L3=weiss, N= blau
- **Füllmaterial** ③: Plastischer Kunststoff ohne Verklebung um das Kabelbündel, ausbrechbar
- **Aussenleiter** ④: Konzentrisch, mäanderförmig angebrachte blanke Kupferleiter, mit unterlegtem Kupferband
- **Mantel** ⑤: Polyäthylen (LDPE) schwarz, witterungsbeständig
- **Kabelkennzeichnung:** Zwei gelbe Längsstreifen, Hersteller, Fabrikationscode, Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt, approximative Metermarkierung.

Technische Daten

- **Nennspannung:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Prüfspannung:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90°C
Notbetrieb $130^\circ\text{C} (< 8 \text{ h/d}; < 100 \text{ h/a})$
Kurzschluss 250°C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug $10 \times$ Aussen- \varnothing
Montage $9 \times$ Aussen- \varnothing
- **Einzug am Leiter:** Max. 20 N/mm^2 ($4 \times$ Leiterquerschnitt $\times 20 \text{ N/mm}^2$)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 603 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454

Besonderheiten

- Der konzentrische Aussenleiter darf in schutzgeerdeten Netzen nicht als Neutral- oder PEN-Leiter verwendet werden.
- Versionen mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Prédisposé pour une distribution d'énergie optimisée CEM dans des systèmes à 5 conducteurs TN-S et pour l'alimentation des installations d'éclairage public.

Construction

- **Conducteur** ①: Corde en cuivre (classe 2), Corde en aluminium (classe 2)
- **Isolation** ②: Copolymère réticulé, à base de PE
- **Identification des conducteurs:** L1 = noir, L2 = rouge, L3 = blanc, N = bleu
- **Matériau de bourrage** ③: Matière plastique positionnée autour des conducteurs, effritable
- **Conducteur extérieur** ④: Forme concentrique, fils en cuivre nus disposés en ménage, ruban de cuivre en dessous
- **Gaine de protection** ⑤: Polyéthylène (LDPE) noir, résistant aux intempéries
- **Marquage:** Deux bandes longitudinales jaunes, nom du fabricant, code de fabrication, type de câble, nombre de conducteur et section, marquage approximative des mètres.

Données techniques

- **Tension nominal:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Tension d'essai:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Plage de température:**
En permanence 90°C
Régime de secours $+130^\circ\text{C} (< 8 \text{ h/j}; < 100 \text{ h/a})$
En cas de court-circuit 250°C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage $10 \times \varnothing$ extérieur
Montage $9 \times \varnothing$ extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 20 N/mm^2 ($4 \times$ section $\times 20 \text{ N/mm}^2$)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 603 S1
- **Sans halogène:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454

Spécialités

- Dans le cas de réseaux avec une protection de terre, le conducteur concentrique ne doit pas être utilisé comme conducteur de neutre ou comme conducteur de neutre et de terre combiné, mais uniquement en tant que conducteur de protection.
- Exécutions résistant au feu et d'autres sections sur demande.

Vorteile

- Verstärkter Neutralleiter
- EMV-freundlich
- Für eine Erschließung vom Transformator bis zum Hausanschluss in 5-Leiter-technik (TNS)
- Hoher Investitionsschutz
- Abriebfester und hochzäher Schutzmantel mit geringen Einzugskräften
- Überlastsicher dank vernetzter Leiterisolation

Avantages

- Conducteur neutre renforcé
- CEM compatible
- Pour la liaison du trafo jusqu'à boîte de raccordement domestique à 5 conducteurs (TNS)
- Haute protection de l'investition
- Gaine extérieure tenace et robuste avec forces de tirage faibles
- Grâce à l'isolation réticulé sûre en cas de surcharge

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du cond.	Aderfarben Couleur du cond.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³
n × mm ²				mm	kg / 100 m	mm	max. kN
3 × 35 AI + 35/35	301435	3LNPE	● ● ● ○ ○	28,40	130	284 / 256	3,5
3 × 50 AI + 50/50	301436	3LNPE	● ● ● ○ ○	32,30	175	323 / 291	5,0
3 × 70 AI + 70/70	301437	3LNPE	● ● ● ○ ○	37,40	242	374 / 337	7,0
3 × 95 AI + 95/95	301438	3LNPE	● ● ● ○ ○	42,50	323	425 / 383	9,5
3 × 120 AI + 120/120	301439	3LNPE	● ● ● ○ ○	47,10	405	471 / 424	12,0
3 × 150 AI + 150/150	301440	3LNPE	● ● ● ○ ○	51,90	492	519 / 467	15,0
3 × 185 AI + 185/185	301441	3LNPE	● ● ● ○ ○	58,80	623	588 / 529	18,5
3 × 240 AI + 240/240	301442	3LNPE	● ● ● ○ ○	65,70	790	657 / 591	24,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 9 \times \text{Aussen-Ø}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 20 N/mm² am Leiter

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

² Base de calcul Montage: $\geq 9 \times \text{Ø extérieur}$

³ Base de calcul Force de tirage max.: 20 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴				Verlegung in Luft Pose aérienne		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A
n × mm ²								
3 × 35 AI + 35/35		85 / 100	107 / 126	127			94	136
3 × 50 AI + 50/50		102 / 120	128 / 151	152			115	165
3 × 70 AI + 70/70		127 / 149	160 / 188	189			145	209
3 × 95 AI + 95/95		153 / 181	194 / 228	229			179	257
3 × 120 AI + 120/120		176 / 207	222 / 261	263			208	298
3 × 150 AI + 150/150		198 / 233	250 / 294	297			237	340
3 × 185 AI + 185/185		225 / 265	285 / 336	339			274	393
3 × 240 AI + 240/240		261 / 307	331 / 389	393			322	463

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraussendurchmesser

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température de sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Niederspannungsnetzkabel

1-Leiter GN-CLCuN halogenfrei

Câble de réseau basse tension

GN-CLCuN unipolaire sans halogènes



Anwendung

Für Verbindungen mit grossen Querschnitten und/oder mehreren Leitern pro Phase. Robustes Kabel in klassischer Bauweise für die ungeschützte Verlegung in Rohren, Kanälen, Trassen, direkt in Erde oder im Freien.

Aufbau

- **Leiter** ①: Kupferseil (Klasse 2)
- **Isolation** ②: Vernetztes Copolymer auf PE-Basis
- **Aderkennzeichnung:** L1 = schwarz oder PE = grün-gelb
- **Armierung** ③: Zwei Kupferbänder gleichsinnig gewickelt
- **Mantel** ④: Polyäthylen (LDPE) schwarz, witterungsbeständig
- **Kabelkennzeichnung:** Zwei blaue Längsstreifen, Hersteller, Fabrikationscode, Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt, approximative Metermarkierung.

Technische Daten

- **Nennspannung:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Prüfspannung:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Temperaturbereich:**
 - Dauerbetrieb 90°C
 - Notbetrieb $+130^\circ \text{C} (< 8 \text{ h/d}; < 100 \text{ h/a})$
 - Kurzschluss 250°C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
 - Einzug $12 \times$ Außen- \varnothing
 - Montage $10 \times$ Außen- \varnothing
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm^2 ($1 \times$ Leiterquerschnitt $\times 40 \text{ N/mm}^2$)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 603 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454

Besonderheiten

- Nichtmagnetische Armierung
- Nagetiergeschützt

Application

Pour des liaisons nécessitant des sections importantes et/ou plusieurs conducteurs par phase. Câble robuste, de construction classique, pour une pose non protégée en tubes, caniveaux, chemins de câbles, directement dans la terre ou à l'air libre.

Construction

- **Conducteur** ①: Corde en cuivre (classe 2)
- **Isolation** ②: Copolymère réticulé à base de PE
- **Identification des conducteurs:** L1 = noir ou PE = vert-jaune
- **Armure** ③: Deux rubans de cuivre bobinés dans le même sens
- **Gaine de protection** ④: Polyéthylène (LDPE) noir, résistante aux intempéries
- **Marquage:** Deux bandes longitudinales bleus, nom du fabricant, code de fabrication, type de câble, nom du conducteur et section, marquage approximative des mètres.

Données techniques

- **Tension nominal:** $U_0/U = 600/1000 \text{ V}$
- **Tension d'essai:** $U = 3500 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, 5 \text{ min.}$
- **Plage de température:**
 - En permanence 90°C
 - Régime de secours $+130^\circ \text{C} (< 8 \text{ h/j}; < 100 \text{ h/a})$
 - En cas de court-circuit 250°C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
 - Tirage $12 \times$ \varnothing extérieur
 - Montage $10 \times$ \varnothing extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm^2 ($1 \times$ section $\times 40 \text{ N/mm}^2$)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 603 S1
- **Sans halogène:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454

Spécialités

- **Armure amagnétique**
- **Protection contre les rongeurs**

Vorteile

- Temperatur- und überlastbeständiger als Installationskabel
- Mechanisch robuste, dauerhafte Konstruktion
- Witterungsbeständig

Avantages

- Plus régulièrement que des câbles d'installation
- Construction robuste et durable
- Resistante aux intempéries

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du cond.	Aderfarben Couleur du cond.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³
n × mm ²				mm	kg / 100 m	mm	max. kN
1 × 50	216173 / Ø	L / PE	● / ○	17,6	62	211 / 176	3,0
1 × 70	Ø / Ø	L / PE	● / ○	19,5	84	234 / 195	4,2
1 × 95	212986 / Ø	L / PE	● / ○	22,0	112	264 / 220	5,7
1 × 120	212988 / Ø	L / PE	● / ○	23,8	138	286 / 238	7,2
1 × 150	212990 / Ø	L / PE	● / ○	26,0	143	312 / 260	9,0
1 × 185	212992 / Ø	L / PE	● / ○	28,6	173	343 / 286	11,1
1 × 240	212993 / Ø	L / PE	● / ○	31,7	213	380 / 317	14,4
1 × 300	216829 / Ø	L / PE	● / ○	35,5	337	426 / 355	18,0
1 × 500	Ø / Ø	L / PE	● / ○	43,8	531	526 / 438	30,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 12 \times \text{Aussen-Ø}$

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 12 \times \text{Ø extérieur}$

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 10 \times \text{Aussen-Ø}$

² Base de calcul Montage: $\geq 10 \times \text{Ø extérieur}$

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴			Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A
n × mm ²	60 °C A	90 °C A	130 °C A	60 °C A	90 °C A	130 °C A
1 × 50	139 / 164	175 / 206	207	169 / 199	214 / 251	253
1 × 70	172 / 202	216 / 255	256	209 / 245	263 / 309	311
1 × 95	208 / 245	262 / 309	310	252 / 296	317 / 373	375
1 × 120	238 / 280	300 / 353	355	288 / 339	363 / 427	429
1 × 150	269 / 317	340 / 400	402	325 / 382	409 / 482	484
1 × 185	306 / 361	387 / 455	458	369 / 434	465 / 547	551
1 × 240	357 / 421	451 / 531	535	430 / 506	543 / 639	643
1 × 300	407 / 497	515 / 606	611	491 / 578	620 / 730	743
1 × 500	537 / 632	682 / 802	812	642 / 756	812 / 956	964
	○ ○ ○ ○	Verlegung in Luft Pose aérienne		○ ○ ○ ○	Verlegung in Luft Pose aérienne	
1 × 50	158	229	294	185	266	340
1 × 70	199	289	371	232	335	428
1 × 95	247	357	458	288	414	529
1 × 120	287	416	533	335	483	617
1 × 150	329	477	612	384	554	707
1 × 185	381	552	708	445	640	817
1 × 240	453	656	843	530	763	975
1 × 300	528	766	985	621	894	1'142
1 × 500	707	1'030	1'330	845	1218	1'559

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraußendurchmesser

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Niederspannungsnetzkabel

Mehrleiter GN-CLN halogenfrei

Câble de réseau basse tension
GN-CLN multipolaire sans halogènes



Anwendung

Halogenfreies, armiertes Netzkabel mit Kupferleitern für die Energieversorgung von Niederspannungsverbrauchern. Robustes Kabel in klassischer Bauweise für die ungeschützte Verlegung in Rohren, Kanälen, Trassen, direkt in Erde oder im Freien.

Aufbau

- **Leiter** ①: Mehrdräftiges blankes Kupferseil (Klasse 2) 16 mm² bis 150 mm²
- **Isolation** ②: Vernetztes Copolymer auf PE-Basis
- **Aderkennzeichnung:** L1 = schwarz, L2 = rot, L3 = weiss, N = blau, PE = grün-gelb
- **Mantel** ③: Polyäthylen
- **Armierung** ④: Zwei verzinkte Flachstahlbänder gleichsinnig gewickelt
- **Mantel** ⑤: Polyäthylen (LDPE) schwarz, witterungsbeständig
- **Kabelkennzeichnung:** Zwei blaue Längsstreifen, Hersteller, Fabrikationscode, Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt, approximative Metermarkierung.

Technische Daten

- **Nennspannung:** U₀/U = 600/1000 V
- **Prüfspannung:** U = 3500 V, 50 Hz, 5 min.
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 10 × Außen-Ø
Montage 9 × Außen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (N × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** CENELEC HD 603 S1
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454

Besonderheiten

- Nagetiergehützt

Application

Pour des liaisons nécessitant des sections importantes et/ou plusieurs conducteurs par phase. Câble robuste, de construction classique, pour une pose non protégée en tubes, caniveaux, chemins de câbles, directement dans la terre ou à l'air libre.

Construction

- **Conducteur** ①: Fils en cuivre (classe 2) de 16 mm² à 150 mm²
- **Isolation** ②: Copolymère réticulé, à base de PE
- **Identification des conducteurs:** L1 = noir, L2 = rouge, L3 = blanc, N = bleu, PE = vert-jaune
- **Gaine du câble** ③: Polyéthylène
- **Armure** ④: Deux rubans de cuivre bobinés dans le même sens
- **Gaine de protection** ⑤: Polyéthylène (LDPE) noir, résistante aux intempéries
- **Marquage:** Deux bandes longitudinales bleus, nom du fabricant, code de fabrication, type de câble, nombre de conducteur et section, marquage approximative des mètres.

Données techniques

- **Tension nominal:** U₀/U = 600/1000 V
- **Tension d'essai:** U = 3500 V, 50 Hz, 5 min.
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 10 × Ø extérieur
Montage 9 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (N × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** CENELEC HD 603 S1
- **Sans halogène:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454

Spécialités

- Protection contre les rongeurs

Vorteile

- Temperatur- und überlastbeständiger als Installationskabel
- Mechanisch robuste dauerhafte Konstruktion
- Witterungsbeständig

Avantages

- Plus régulièrement que des câbles d'installation
- Construction robuste et durable
- Resistante aux intempéries

Abmessungen, Gewichte

Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du cond.	Aderfarben Couleur du cond.	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft ³ Force de tirage ³
n × mm ²				mm	kg / 100 m	mm	max. kN
4 × 16	211585	3LPE	● ● ○ ○ ○	22,9	92	275 / 229	2,0
4 × 25	211587	3LPE	● ● ○ ○ ○	26,8	133	322 / 268	4,0
4 × 35	∅	3LPE	● ● ○ ○ ○	29,4	173	353 / 294	5,6
4 × 50	211589	3LPE	● ● ○ ○ ○	34,1	239	409 / 341	8,0
5 × 50	214143	3LNPE	● ● ○ ○ ○ ○	37,4	293	449 / 374	10,0
4 × 95	211590	3LPE	● ● ○ ○ ○	44,3	442	532 / 443	15,2
4 × 150	212658	3LPE	● ● ○ ○ ○	54,7	573	656 / 547	24,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: $\geq 10 \times$ Aussen-Ø

¹ Base de calcul Tirage: $\geq 10 \times$ Ø extérieur

² Berechnungsgrundlage Montage: $\geq 9 \times$ Aussen-Ø

² Base de calcul Montage: $\geq 9 \times$ Ø extérieur

³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter

³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur

Strombelastbarkeit

Courant maximal admissible

Kabelaufbau Construction		Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴			Verlegung in Luft Pose aérienne		
		Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	Dauerlast ¹ Charge permanente ¹	Notbetrieb ³ Régime de secours ³		
n × mm ²		60 °C A	90 °C A	130 °C A		60 °C A	90 °C A
4 × 16	68 / 80	86 / 101	101			73	104
4 × 25	89 / 105	113 / 132	133			97	139
4 × 35	109 / 128	137 / 161	162			120	172
4 × 50	130 / 153	164 / 193	194			145	208
5 × 50	133 / 157	168 / 198	199			150	214
4 × 95	197 / 232	248 / 292	294			227	324
4 × 150	255 / 300	322 / 379	381			301	430
							545

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom

¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %

² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)

² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)

³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr

³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année

⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraussendurchmesser

⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire

⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser

⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegtet 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

BETAflam®

TRAFO-FLEX flexible 1-Leiterkabel

BETAflam®

TRAFO-FLEX Câble unipolaire flexible**Anwendung**

Feste oder flexible Verlegung bei mässiger mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Spezieller Litzenaufbau erlaubt problemlosen Anschluss mit Standard- oder DIN-Kabelschuhen. Sichere elektrische Verbindung dank Ethylen-Propylen-Kautschuk-Isolation.

Aufbau

- **Aufbau 1:** Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 60288 / IEC 60228 Klasse 5
- **Isolation 2:** Ethylene-Propylene-Rubber (EPR), vernetzt
- **Mantel 3:** Polyolefin Copolymer, grau

Technische Daten

- **Nennspannung:** 600 / 1000 V (bei fester Verlegung)
- **Prüfspannung:** 3500 V
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 8 × Aussen-∅
Montage 6 × Aussen-∅
- **Einzug am Leiter:** Max. 60 N/mm² (1 × Leiterquerschnitt × 60 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** nach VDE 60288 / IEC 60228 Klasse 5
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1

Besonderheiten

- Für Anchluss- und Befestigungstechnik verlangen Sie bei uns das passende Zubehör.
- Versionen mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Idéal pour une installation fixe ou flexible, avec des contraintes mécaniques moyennes, dans des locaux secs, humides ou mouillés. La construction spéciale du conducteur permet sans problèmes un raccordement avec des cosses standards ou DIN. Liaison électrique fiable grâce à une isolation en Ethylène-Propylène-Rubber (EPR).

Construction

- **Construction 1:** Torons de fils nu, multibrins selon VDE 60288 / CEI 60228 classe 5
- **Isolation 2:** Ethylène-Propylène-Rubber (EPR), réticulé
- **Gaine 3:** Polyolefin Copolymer, grise

Données techniques

- **Tension nominale:** 600 / 1000 V (à l'installation fixe)
- **Tension d'essai:** 3500 V
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 8 × ∅ extérieur
Montage 6 × ∅ extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 60 N/mm² (1 × section × 60 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** selon VDE 60288 / CEI 60228 classe 5
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Résistant au feu:** CEI 60332-1

Spécialités

- Pour le raccordement et la fixation, demandez les accessoires appropriés.
- Exécutions résistant au feu et d'autres sections sur demande.

Vorteile

- Halogenfrei und flammwidrig
- Kompakter Litzenaufbau geeignet für Standard- oder DIN-Kabelschuhe
- Vernetzte EPR-Isolation

Avantages

- Sans halogènes et résistant au feu
- Construction du conducteur compacte, apte à les cosses standard ou DIN
- Isolation EPR réticulée

Abmessungen, Gewichte / Dimensions, Poids

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du conducteur	Litzenaufbau Construction du torons	Litzen-Ø Ø du torons	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft Force de tirage
n × mm ²			n × mm Ø	mm	mm	kg / 100 m	mm	kN
1 × 95	221227	L	437 × 0,5	13,2	20,6	105	165 / 124	5,7
1 × 95	221891	PE / PEN	437 × 0,5	13,2	20,6	105	165 / 124	5,7
1 × 120	221532	L	570 × 0,5	15,0	22,8	134	182 / 137	7,2
1 × 120	221894	PE / PEN	570 × 0,5	15,0	22,8	134	182 / 137	7,2
1 × 150	221029	L	702 × 0,5	17,4	25,6	164	205 / 154	9,0
1 × 150	221896	PE / PEN	702 × 0,5	17,4	25,6	164	205 / 154	9,0
1 × 185	221239	L	864 × 0,5	18,9	27,9	197	223 / 167	11,1
1 × 185	221897	PE / PEN	864 × 0,5	18,9	27,9	197	223 / 167	11,1
1 × 240	221030	L	1'147 × 0,5	21,4	31,0	255	248 / 186	14,4
1 × 240	221210	PE / PEN	1'147 × 0,5	21,4	31,0	255	248 / 186	14,4
1 × 300	221533	L	1'406 × 0,5	23,5	33,7	312	270 / 202	18,0
1 × 300	302287	PE / PEN	1'406 × 0,5	23,5	33,7	312	270 / 202	18,0
1 × 400	221976	L	1'488 × 0,5	27,5	39,1	430	313 / 235	24,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 8 × Aussen-Ø² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 6 × Aussen-Ø³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 60 N/mm² am Leiter¹ Base de calcul Tirage: ≥ 8 × Ø extérieur² Base de calcul Montage: ≥ 6 × Ø extérieur³ Base de calcul Force de tirage max.: 60 N/mm² sur conducteur**Strombelastbarkeit / Courant maximal admissible**

Kabelaufbau Construction	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴			Verlegung in Rohr in Erde ⁵ Pose dans un tube en terre ⁵		
	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A	Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³	60 °C A
n × mm ²						
1 × 95	200 / 235	252 / 296	298	244 / 287	307 / 361	363
1 × 120	231 / 272	292 / 343	345	281 / 331	354 / 417	419
1 × 150	265 / 312	334 / 393	396	321 / 378	405 / 477	479
1 × 185	297 / 349	374 / 441	443	359 / 423	453 / 533	536
1 × 240	347 / 409	439 / 516	520	420 / 495	530 / 624	628
1 × 300	393 / 462	496 / 584	589	476 / 560	600 / 706	711
1 × 400	458 / 539	580 / 682	689	557 / 655	703 / 827	833
	Verlegung in Luft Pose aérienne			Verlegung in Luft Pose aérienne		
1 × 95	236	342	440	277	400	513
1 × 120	278	404	519	326	472	605
1 × 150	325	473	608	383	553	709
1 × 185	370	537	690	435	628	804
1 × 240	441	641	825	520	751	962
1 × 300	506	736	948	599	865	1'107
1 × 400	606	882	1138	722	1'042	1'334

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraussendurchmesser⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protégé contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

BETAflam®

TRAFO-FLEX flexible 4-Leiterkabel

BETAflam®

TRAFO-FLEX Câble 4 conducteurs, flexible**Anwendung**

Feste oder flexible Verlegung bei mässiger mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Spezieller Litzenaufbau erlaubt problemlosen Anschluss mit Standard- oder DIN-Kabelschuhen. Sichere elektrische Verbindung dank Ethylen-Propylen-Kautschuk-Isolation.

Aufbau

- **Aufbau ①:** Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 60288 / IEC 60228 Klasse 5
- **Isolation ②:** Ethylene-Propylene-Rubber (EPR), vernetzt
- **Mantel ③:** Polyolefin Copolymer, grau
- **Konstruktion:** 4 Einleiterkabel vereilt

Technische Daten

- **Nennspannung:** 600/1000 V (bei fester Verlegung)
- **Prüfspannung:** 3500 V
- **Temperaturbereich:**
Dauerbetrieb 90 °C
Notbetrieb 130 °C (< 8 h/d; < 100 h/a)
Kurzschluss 250 °C (max. 5 s)
- **Biegeradien:**
Einzug 8 × Aussen-Ø
Montage 4 × Aussen-Ø
- **Einzug am Leiter:** Max. 40 N/mm² (4 × Leiterquerschnitt × 40 N/mm²)

Normen / Materialeigenschaften

- **Aufbau:** nach VDE 60288 / IEC 60228 Klasse 5
- **Halogenfrei:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
- **Keine korrosiven Gase:** IEC 60754-2, EN 50267-2-2
- **Keine toxischen Gase:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Flammwidrig:** IEC 60332-1

Besonderheiten

- Für Anchluss- und Befestigungstechnik verlangen Sie bei uns das passende Zubehör.
- Versionen mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und weitere Querschnitte auf Anfrage.

Application

Idéal pour une installation fixe ou flexible, avec des contraintes mécaniques moyennes, dans des locaux secs, humides ou mouillés. La construction spéciale du conducteur permet sans problèmes un raccordement avec des cosses standards ou DIN. Liaison électrique fiable grâce à une isolation en Ethylène-Propylène-Rubber (EPR).

Construction

- **Construction ①:** Torons de fils nu, multibrins selon VDE 60288 / CEI 60228 classe 5
- **Isolation ②:** Ethylène-Propylène-Rubber (EPR), réticulé
- **Gaine ③:** Polyolefin Copolymer, grise
- **Construction:** 4 câbles unipolaires torsadés

Données techniques

- **Tension nominal:** 600/1000 V (à l'installation fixe)
- **Tension d'essai:** 3500 V
- **Plage de température:**
En permanence 90 °C
Régime de secours +130 °C (< 8 h/j; < 100 h/a)
En cas de court-circuit 250 °C (max. 5 s)
- **Rayons de courbure:**
Tirage 8 × Ø extérieur
Montage 4 × Ø extérieur
- **Tirage sur conducteur:** Max. 40 N/mm² (4 × section × 40 N/mm²)

Normes / Propriétés des matériaux

- **Construction:** selon VDE 60288 / CEI 60228 classe 5
- **Sans halogènes:** CEI 60754-1, EN 50267-2-1
- **Pas de gaz corrosifs:** CEI 60754-2, EN 50267-2-2
- **Pas de gaz toxiques:** NES 02-713, NFC 20-454
- **Résistant au feu:** CEI 60332-1

Spécialités

- Pour le raccordement et la fixation, demandez les accessoires appropriés.
- Exécutions résistant au feu et d'autres sections sur demande.

Vorteile

- Halogenfrei und flammwidrig
- Kompakter Litzenaufbau geeignet für Standard- oder DIN-Kabelschuhe
- Vernetzte EPR-Isolation

Avantages

- Sans halogènes et résistant au feu
- Construction du conducteur compacte, apte à les cosses standard ou DIN
- Isolation EPR réticulée

Abmessungen, Gewichte**Dimensions, Poids**

Kabelaufbau Construction	Artikel-Nr. No d'article	Aderfunktion Fonction du conducteur	Litzenaufbau Construction du torons	Litzen-Ø Ø du torons	Aussen-Ø Ø extérieur	Gewicht Poids	Biegeradius Einzug ¹ / Montage ² Rayon de courbure Tirage ¹ / Montage ²	Zugkraft Force de tirage
n × mm ²			n × mm Ø	mm	mm	kg / 100m		
4 × 1 × 95	Ø	4L	437 × 0,5	13,2	49,8	426	398 / 199	11,4
4 × 1 × 120	Ø	4L	570 × 0,5	15,0	55,1	544	441 / 220	14,4
4 × 1 × 150	Ø	4L	702 × 0,5	17,4	61,8	666	494 / 247	18,0
4 × 1 × 185	Ø	4L	864 × 0,5	18,9	67,4	800	539 / 270	22,2
4 × 1 × 240	Ø	4L	1'147 × 0,5	21,4	74,9	1'035	599 / 300	28,8
4 × 1 × 300	Ø	4L	1'406 × 0,5	23,5	81,4	1'267	651 / 326	36,0

¹ Berechnungsgrundlage Einzug: ≥ 8 × Aussen-Ø² Berechnungsgrundlage Montage: ≥ 4 × Aussen-Ø³ Berechnungsgrundlage max. Zugkraft: 40 N/mm² am Leiter¹ Base de calcul Tirage: ≥ 8 × Ø extérieur² Base de calcul Montage: ≥ 4 × Ø extérieur³ Base de calcul Force de tirage max.: 40 N/mm² sur conducteur**Strombelastbarkeit****Courant maximal admissible**

Kabelaufbau Construction		88	Verlegung in Rohr in Erde ⁴ Pose dans un tube en terre ⁴				88	Verlegung in Luft Pose aérienne
			Dauerlast ¹ / Industrielast ² Charge permanente ¹ / industrielle ²	Notbetrieb ³ Régime de secours ³				
n × mm ²			60 °C A	90 °C A	130 °C A			
4 × 1 × 95	205 / 241	258 / 304	306			236	342	440
4 × 1 × 120	237 / 279	299 / 352	353			278	404	519
4 × 1 × 150	271 / 319	342 / 403	405			326	473	609
4 × 1 × 185	304 / 357	383 / 451	454			370	537	691
4 × 1 × 240	355 / 417	448 / 527	531			442	642	826
4 × 1 × 300	408 / 480	516 / 607	612			507	738	950

¹ Belastungsgrad 24 h, 100 % Nennstrom² Belastungsgrad 10 h, 100 % und 14 h, 60 % Nennstrom (Standardanwendung)³ Maximal während 8 h pro Tag und maximal 100 h pro Jahr⁴ Rohrinnendurchmesser mindestens 3 × Einzelleiteraußendurchmesser⁵ Rohrinnendurchmesser mindestens 1,5 × Kabeldurchmesser¹ Facteur de charge 24 h, courant nominal 100 %² Facteur de charge 10 h, 100 % et 14 h, 60 % du courant nominal (utilisation habituelle)³ Au maximum 8 h par jour et 100 h par année⁴ Ø intérieur du tube: minimum 3 × Ø du câble unipolaire⁵ Ø intérieur du tube: minimum 1,5 × Ø du câble

Berechnungsgrundlagen: Verlegetiefe 1 m, Bodentemperatur 20 °C, Lufttemperatur 30 °C, Schirme beidseitig geerdet, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens 1K m/W, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt, ein Kabelsystem einzeln verlegt.

Bases de calcul: Profondeur de pose 1 m, température du sol 20 °C, température de l'air 30 °C, écran mis à la terre des 2 côtés, résistance thermique spécifique du sol 1K m/W, protège contre l'irradiation solaire directe, 1 seul système de câble posé.

Technische Informationen Niederspannungsnetzkabel

Informations techniques câbles de réseau basse tension

	Seite	Page	
Zulässiger Leiter-Kurzschlussstrom in Cu-Seil Klasse 2 und Cu-Litze Klasse 5	124	<i>Courant de court-circuit admissible dans le conducteur corde Cu classe 2 et torons de fils Cu classe 5</i>	124
Zulässiger Kurzschlussstrom im Al-Seil	125	<i>Courant court-circuit admissible corde aluminium</i>	125
Kurzschlussfestigkeit Leiter	126	<i>Résistance au court-circuit conducteur</i>	126
Zulässiger Kurzschlussstrom im Cu-Drahtschirm	127	<i>Courant court-circuit admissible dans l'écran en fils de cuivre</i>	127
Wechselstromwerte ...			
... drei Einleiterkabel GKN in einer Ebene	128	<i>Valeurs du courant alternatif ...</i>	
... drei Einleiterkabel GKN im Dreieck	129	<i>... de trois câbles unipolaire GKN dans un même plan</i>	128
... drei Einleiterkabel GKN-AL in einer Ebene	130	<i>... de trois câbles unipolaire GKN-AL posés en triangle</i>	129
... drei Einleiterkabel GKN-AL im Dreieck	131	<i>... de trois câbles unipolaire GKN-AL dans un même plan</i>	130
... 4-Leiter GKN-Mäander	132	<i>... de trois câbles unipolaire GKN-AL posés en triangle</i>	131
... 5-Leiter GKN-Mäander	133	<i>... GKN Méandre 4 conducteurs</i>	132
... 4-Leiter GKN-AL Mäander	134	<i>... GKN Méandre 5 conducteurs</i>	133
... 5-Leiter GKN-TNS	135	<i>... GKN-AL Méandre 4 conducteurs</i>	134
... drei Einleiterkabel GN-CLCuN in einer Ebene	136	<i>... GKN-TNS 5 conducteurs</i>	135
... drei Einleiterkabel GN-CLCuN im Dreieck	137	<i>... de trois câbles unipolaire GN-CLCuN dans un même plan</i>	136
... drei Einleiterkabel TRAFO-FLEX in einer Ebene	138	<i>... de trois câbles unipolaire GN-CLCuN posés en triangle</i>	137
... drei Einleiterkabel TRAFO-FLEX im Dreieck	139	<i>... de trois câbles unipolaire TRAFO-FLEX dans un même plan</i>	138
... 4-Leiterkabel TRAFO-FLEX	140	<i>... de trois câbles unipolaire TRAFO-FLEX posés en triangle</i>	139
		<i>Câble 4 conducteurs TRAFO-FLEX</i>	140




Zulässiger Leiter-Kurzschlussstrom in Cu-Seil Klasse 2 und Cu-Litze Klasse 5

Courant de court-circuit admissible dans le conducteur corde Cu classe 2 et torons de fils Cu classe 5

GKN-Mäander, GKN-TNS, GN-CLCuN, GN-CLN und TRAFO-FLEX

GKN Méandre, GKN-TNS, GN-CLCuN, GN-CLN et TRAFO-FLEX

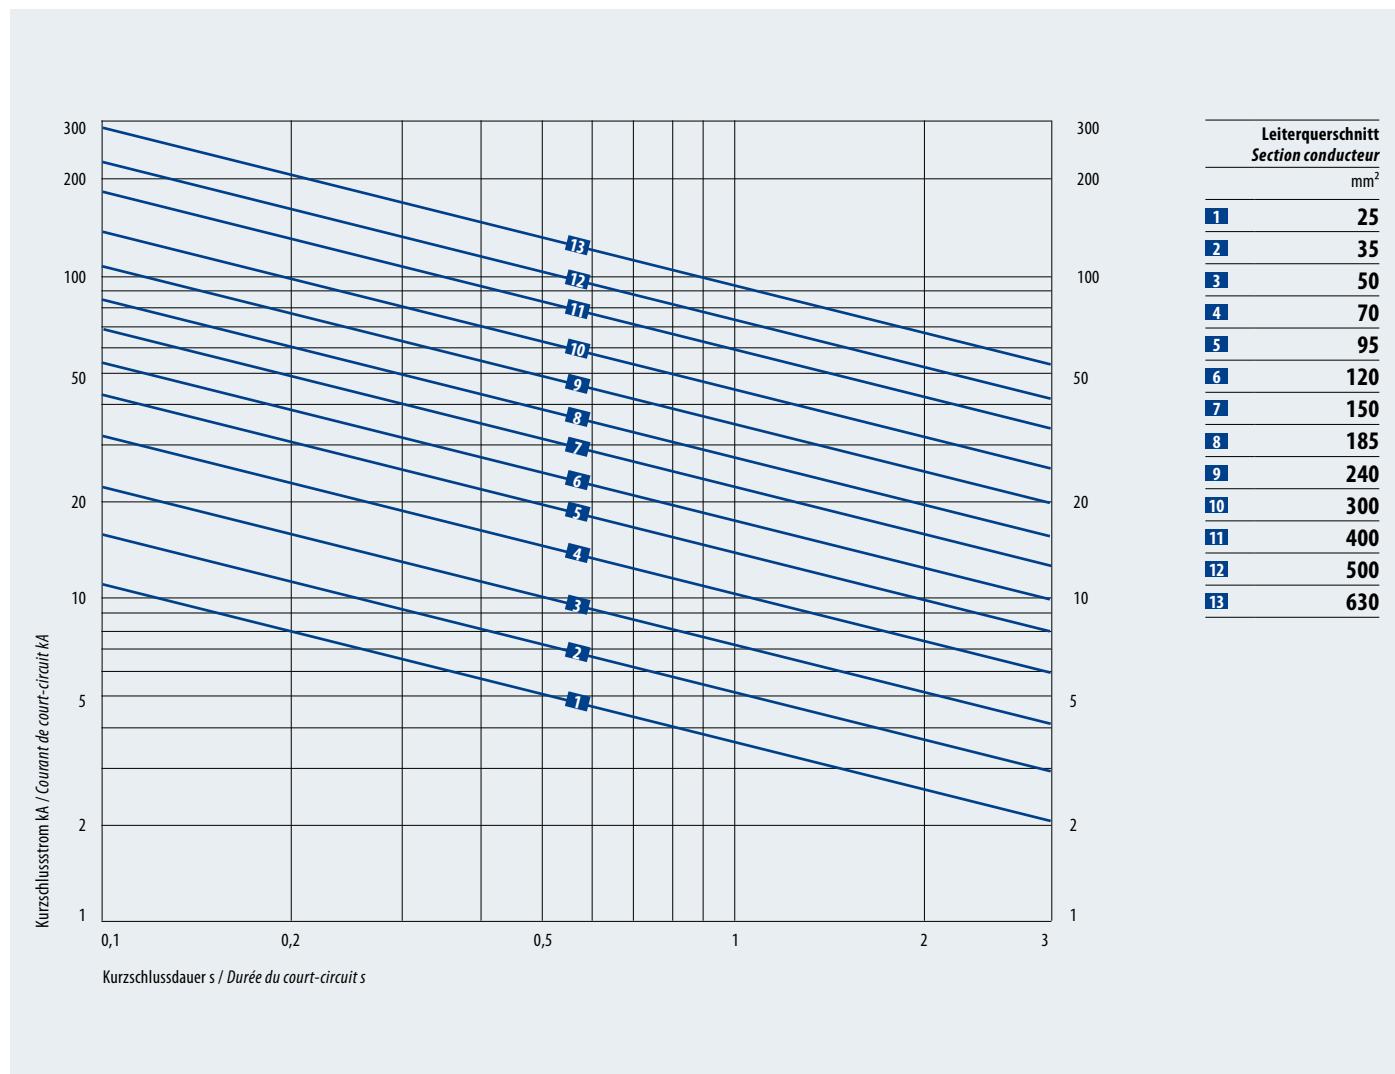

Anfangstemperatur des Leiters 90 °C.

Bei Erdverlegung mit Leitertemperatur 60 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 10 % höher.

Bei Luftverlegung mit Leitertemperatur 70 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 6 % höher.

Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993.

Bei Einleiterkabeln sind Vorkehrungen zur Aufnahme der dynamischen Kurzschlusskräfte zu treffen, z.B. Kabelbriden oder Gurten.

Température du conducteur 90 °C

Pour une pose enterrée avec température du conducteur de 60 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 10 % plus élevées.

Pour une pose à l'air libre avec température du conducteur de 70 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 6 % plus élevées.


La température final du conducteur est 250 °C, selon CEI 502:1994 et CEI 287:1993

Il faut prendre des mesures pour absorber les forces issues du courant de court-circuit dynamique au niveau des câbles unipolaires. Par exemple des bretelles spéciales.

Zulässiger Kurzschlussstrom im Al-Seil *Courant court-circuit admissible corde aluminium*

GKN-AL-Mäander und GKN-TNS

GKN-AL Méandre et GKN-TNS

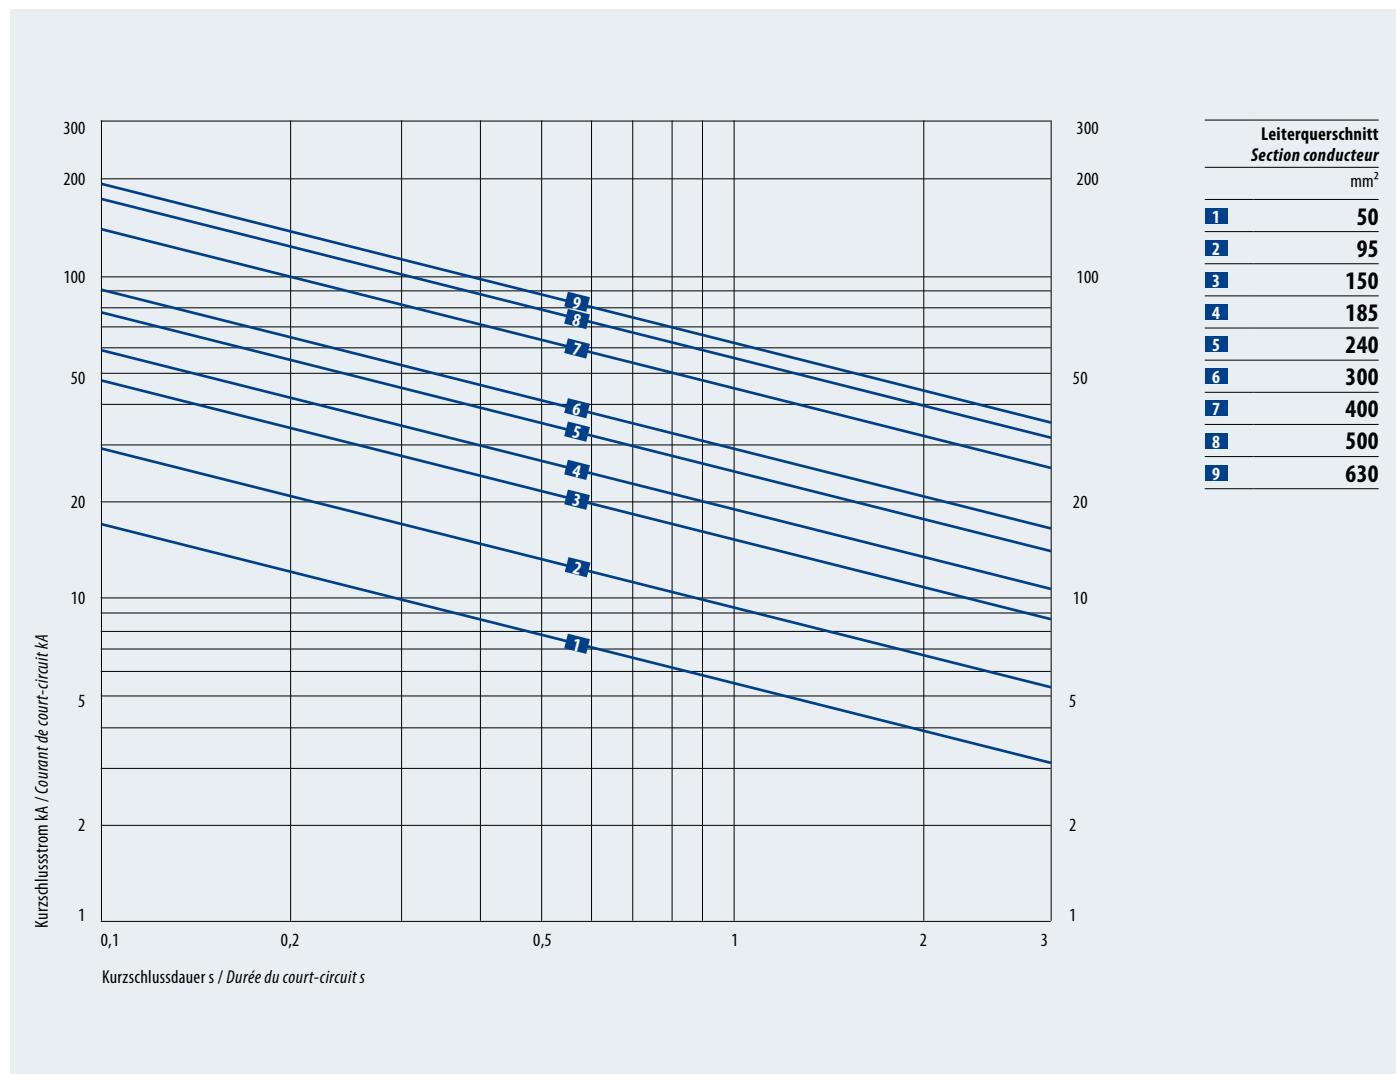

Anfangstemperatur des Leiters 90 °C.

Bei Erdverlegung mit Leitertemperatur 60 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 10 % höher.

Bei Luftverlegung mit Leitertemperatur 70 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 6 % höher.

Endtemperatur des Leiters 250 °C gemäss IEC 502:1994 und IEC 287:1993.

Bei Einleiterkabeln sind Vorkehrungen zur Aufnahme der dynamischen Kurzschlusskräfte zu treffen, z.B. Kabelbriden oder Gurten.

Température du conducteur 90 °C

Pour une pose enterrée avec température du conducteur de 60 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 10 % plus élevées.

Pour une pose à l'air libre avec température du conducteur de 70 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 6 % plus élevées.

La température final du conducteur est 250 °C, selon CEI 502 :1994 et CEI 287 :1993

Il faut prendre des mesures pour absorber les forces issues du courant de court-circuit dynamique au niveau des câbles unipolaires. Par exemple des brides spéciales.


Kurzschlussfestigkeit Leiter**Résistance au court-circuit conducteur****GKN-Mäander, GKN-AL-Mäander, GKN-TNS, GN-CLCuN, GN-CLN und TRAFO-FLEX****GKN Méandre, GKN-AL Méandre, GKN-TNS, GN-CLCuN, GN-CLN et TRAFO-FLEX**

Leiterquerschnitt Section conducteur	Cu Seil Cu Litze Corde Cu Torons Cu Kl./cl. 2 + 5	Al Seil Al Corde Kl./cl. 2	Cu Seil Cu Litze Corde Cu Torons Cu Kl./cl. 2 + 5	Al Seil Al Corde Kl./cl. 2	Cu Seil Cu Litze Corde Cu Torons Cu Kl./cl. 2 + 5	Al Seil Al Corde Kl./cl. 2	Cu Seil Cu Litze Corde Cu Torons Cu Kl./cl. 2 + 5	Al Seil Al Corde Kl./cl. 2
mm²	kA	kA	kA	kA	kA	kA	kA	kA
25	11,29	—	7,99	—	6,52	—	5,65	—
50	22,59	14,85	15,97	10,50	13,04	8,58	11,29	7,43
95	42,92	28,22	30,35	19,96	24,78	16,29	21,46	14,11
150	67,77	44,56	47,92	31,51	39,13	25,73	33,88	22,28
185	83,58	54,96	59,10	38,86	48,26	31,73	41,79	27,48
240	108,43	71,30	76,67	50,41	62,60	41,16	54,22	35,65
300	135,54	89,12	95,84	63,02	78,25	51,45	67,77	44,56
400	180,72	118,83	127,79	84,02	104,34	68,60	90,36	59,41
500	225,90	148,53	159,73	105,03	130,42	85,75	112,95	74,27
630	284,63	187,15	201,26	132,33	164,33	108,05	142,31	93,57
Dauer / Temps 0,1 s		0,2 s		0,3 s		0,4 s		
25	5,05	—	4,61	—	4,27	—	3,99	—
50	10,10	6,64	9,22	6,06	8,54	5,61	7,99	5,25
95	19,19	12,62	17,52	11,52	16,22	10,67	15,17	9,98
150	30,31	19,93	27,67	18,19	25,61	16,84	23,96	15,75
185	37,38	24,58	34,12	22,44	31,59	20,77	29,55	19,43
240	48,49	31,88	44,27	29,11	40,98	26,95	38,34	25,21
300	60,61	39,86	55,33	36,38	51,23	33,68	47,92	31,51
400	80,82	53,14	73,78	48,51	68,30	44,91	63,89	42,01
500	101,02	66,43	92,22	60,64	85,38	56,14	79,87	52,51
630	127,29	83,70	116,20	76,40	107,58	70,74	100,63	66,17
Dauer / Temps 0,5 s		0,6 s		0,7 s		0,8 s		
25	3,76	—	3,57	—	2,53	—	2,06	—
50	7,53	4,95	7,14	4,70	5,05	3,32	4,12	2,71
95	14,31	9,41	13,57	8,92	9,60	6,31	7,84	5,15
150	22,59	14,85	21,43	14,09	15,15	9,96	12,37	8,14
185	27,86	18,32	26,43	17,38	18,69	12,29	15,26	10,03
240	36,14	23,77	34,29	22,55	24,25	15,94	19,80	13,02
300	45,18	29,71	42,86	28,18	30,31	19,93	24,75	16,27
400	60,24	39,61	57,15	37,58	40,41	26,57	32,99	21,69
500	75,30	49,51	71,43	46,97	50,51	33,21	41,24	27,12
630	94,88	62,38	90,01	59,18	63,65	41,85	51,97	34,17
Dauer / Temps 0,9 s		1,0 s		2,0 s		3,0 s		
25	1,79	—	1,60	—	—	—	—	—
50	3,57	2,35	3,19	2,10	—	—	—	—
95	6,79	4,46	6,07	3,99	—	—	—	—
150	10,72	7,05	9,58	6,30	—	—	—	—
185	13,22	8,69	11,82	7,77	—	—	—	—
240	17,14	11,27	15,33	10,08	—	—	—	—
300	21,43	14,09	19,17	12,60	—	—	—	—
400	28,57	18,79	25,56	16,80	—	—	—	—
500	35,72	23,48	31,95	21,01	—	—	—	—
630	45,00	29,59	40,25	26,47	—	—	—	—
Dauer / Temps 4,0 s		5,0 s						

Zulässiger Kurzschlussstrom im Cu-Drahtschirm *Courant court-circuit admissible dans l'écran en fils de cuivre*

GKN-Mäander, GKN-AL-Mäander und GKN-TNS

GKN Méandre, GKN-AL Méandre et GKN-TNS

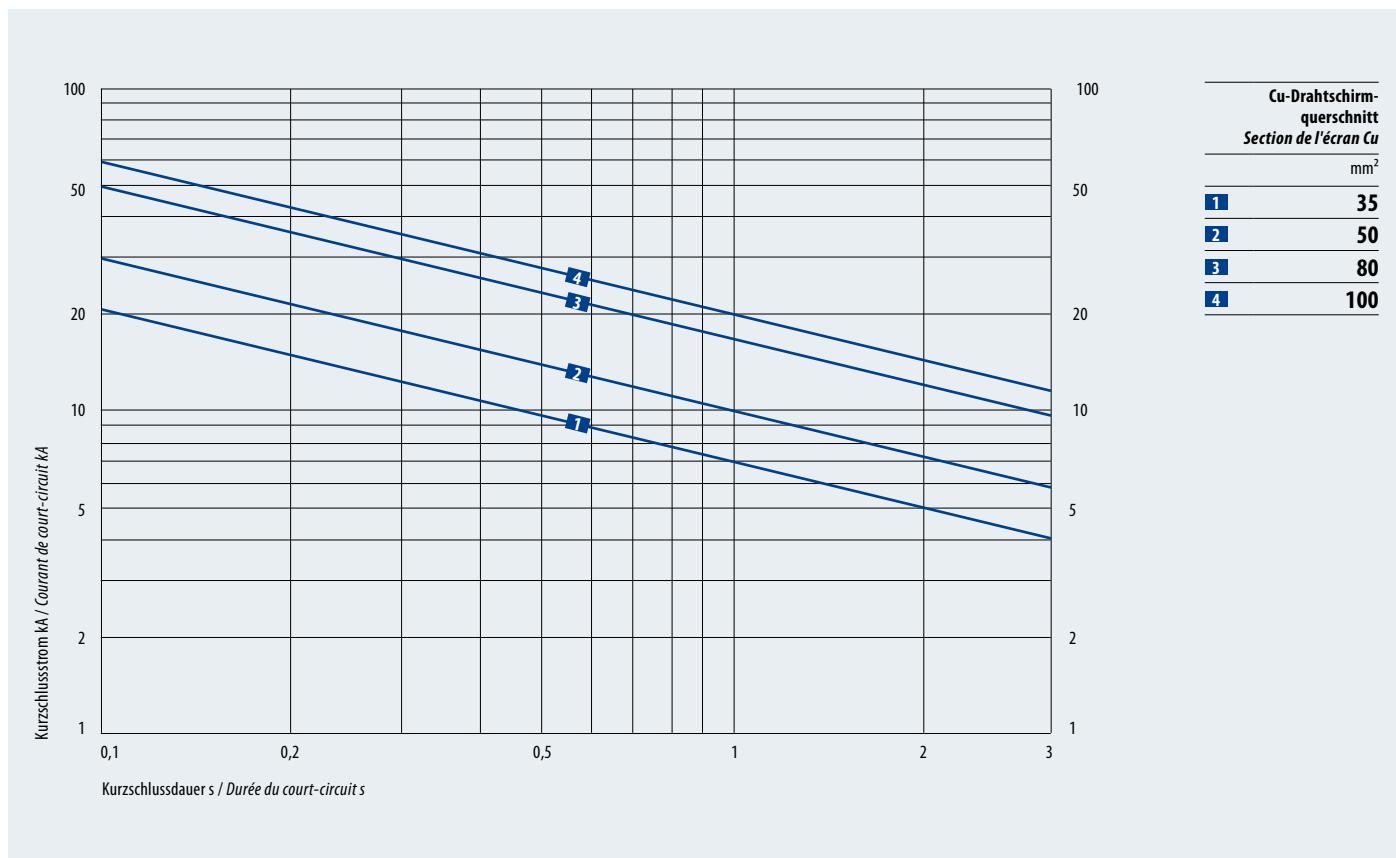

Anfangstemperatur des Schirms 50 °C, entsprechend einer Leitertemperatur von 60 °C.

Bei Verlegung mit Leitertemperatur 90 °C, Kurzschlussstromwerte ca. 5 % tiefer. Endtemperatur des Schirms > 250 °C.

Die Endtemperatur des Schirms darf 250 °C überschreiten, ohne dass eine thermische oder mechanische Beschädigung des Kabels eintritt.

Für eine Endtemperatur des Schirms von 250 °C sind die Kurzschlussstromwerte ca. 10 % geringer.

Température de l'écran au départ 50 °C, ce qui correspond à une température du conducteur de 60 °C.

Pour une pose avec une température du conducteur de 90 °C, les valeurs du courant de court-circuit sont env. 5 % plus basses. Température finale de l'écran > 250 °C.

La température finale de l'écran peut dépasser le 250 °C sans entraîner un endommagement thermique ou mécanique du câble.

Avec une température finale de 250 °C de l'écran, les valeurs de courant de court-circuit sont env. 10 % plus faibles.

Cu-Drahtschirm- querschnitt Section de l'écran Cu	Dauer/Temps 0,1 s	0,2 s	0,3 s	0,4 s	0,5 s	0,6 s	0,7 s
	kA	kA	kA	kA	kA	kA	kA
35	20,1	14,3	11,8	10,3	9,2	8,5	7,9
50	29,6	21,1	17,3	15,1	13,6	12,4	11,6
80	49,1	34,9	28,6	24,9	22,4	20,5	19,0
100	58,3	41,4	33,9	29,5	26,5	24,3	22,6
Dauer/Temps 0,8 s		0,9 s	1,0 s	2,0 s	3,0 s	4,0 s	5,0 s
		kA	kA	kA	kA	kA	kA
35	7,4	7,0	6,7	4,9	4,0	3,6	3,2
50	10,9	10,3	9,8	7,1	5,9	5,2	4,7
80	17,9	16,9	16,1	11,6	9,6	8,4	7,6
100	21,2	20,0	19,1	13,7	11,4	10,0	9,0

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel GKN in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire GKN dans un même plan



Leitertemperatur 60 °C

0,6/1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6/1 kV

Querschnitt Section	$R_{60\text{°C}}$	L	X_L	$Z_{60\text{°C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
1 × 95/35	0,224	0,489	0,154	0,271
1 × 150/50	0,144	0,475	0,149	0,207
1 × 240/80	0,088	0,465	0,146	0,171
1 × 300/100	0,071	0,457	0,143	0,160

Leitertemperatur 90 °C

0,6/1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6/1 kV

Querschnitt Section	$R_{90\text{°C}}$	L	X_L	$Z_{90\text{°C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
1 × 95/35	0,247	0,489	0,154	0,290
1 × 150/50	0,159	0,475	0,149	0,218
1 × 240/80	0,097	0,465	0,146	0,176
1 × 300/100	0,078	0,457	0,143	0,163

$R_{60/90\text{°C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90\text{°C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90\text{°C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90\text{°C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel GKN im Dreieck

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire GKN-AL posés en triangle



Leiter temperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	R _{60°C} Ω/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{60°C} Ω/km
mm ²				
1 × 95/35	0,224	0,304	0,096	0,244
1 × 150/50	0,145	0,290	0,091	0,171
1 × 240/80	0,090	0,281	0,088	0,126
1 × 300/100	0,073	0,272	0,085	0,112

Leiter temperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	R _{90°C} Ω/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{90°C} Ω/km
mm ²				
1 × 95/35	0,247	0,304	0,096	0,265
1 × 150/50	0,159	0,290	0,091	0,184
1 × 240/80	0,098	0,281	0,088	0,132
1 × 300/100	0,080	0,272	0,085	0,117

R_{60/90°C} Wechselstromwiderstand für eine Leiter temperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

Z_{60/90°C} Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leiter temperatur

R_{60/90°C} Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

Z_{60/90°C} Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel GKN-AL in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire GKN-AL dans un même plan



LeiterTemperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{60\text{°C}}$	L	X_L	$Z_{60\text{°C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
1 × 95 Al/16	0,372	0,481	0,151	0,401
1 × 150 Al/32	0,240	0,473	0,149	0,282
1 × 240 Al/50	0,146	0,464	0,146	0,206
1 × 300 Al/62	0,117	0,461	0,145	0,186
1 × 400 Al/80	0,092	0,459	0,144	0,171

LeiterTemperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{90\text{°C}}$	L	X_L	$Z_{90\text{°C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
1 × 95 Al/16	0,411	0,481	0,151	0,437
1 × 150 Al/32	0,265	0,473	0,149	0,303
1 × 240 Al/50	0,161	0,464	0,146	0,217
1 × 300 Al/62	0,129	0,461	0,145	0,194
1 × 400 Al/80	0,101	0,459	0,144	0,176

$R_{60/90\text{°C}}$ Wechselstromwiderstand für eine LeiterTemperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90\text{°C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C LeiterTemperatur

$R_{60/90\text{°C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90\text{°C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel GKN-AL im Dreieck

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire GKN-AL posés en triangle



Leiter temperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	R _{60°C} Ω/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{60°C} Ω/km
1 × 95 Al/16	0,372	0,296	0,093	0,384
1 × 150 Al/32	0,240	0,288	0,091	0,257
1 × 240 Al/50	0,147	0,279	0,088	0,171
1 × 300 Al/62	0,118	0,276	0,087	0,147
1 × 400 Al/80	0,093	0,274	0,086	0,127

Leiter temperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	R _{90°C} Ω/km	L mH/km	X _L Ω/km	Z _{90°C} Ω/km
1 × 95 Al/16	0,411	0,296	0,093	0,421
1 × 150 Al/32	0,265	0,288	0,091	0,280
1 × 240 Al/50	0,162	0,279	0,088	0,184
1 × 300 Al/62	0,130	0,276	0,087	0,156
1 × 400 Al/80	0,102	0,274	0,086	0,134

R_{60/90°C} Wechselstromwiderstand für eine Leiter temperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

Z_{60/90°C} Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leiter temperatur

R_{60/90°C} Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

Z_{60/90°C} Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte 4-Leiter GKN-Mäander

Valeurs du courant alternatif GKN Méandre 4 conducteurs



Leiter temperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
3 × 6/6 Draht / Fil	3,564	0,279	0,088	3,565
3 × 10/10 Draht / Fil	2,118	0,262	0,082	2,119
3 × 10/10	2,118	0,252	0,079	2,119
3 × 16/16	1,331	0,246	0,077	1,333
3 × 25/25	0,842	0,243	0,076	0,845
3 × 50/50	0,449	0,235	0,074	0,455
3 × 95/95	0,225	0,228	0,072	0,236
3 × 150/150	0,146	0,225	0,071	0,162
3 × 185/185	0,118	0,225	0,071	0,137
3 × 240/240	0,091	0,223	0,070	0,115

Leiter temperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
3 × 6/6 Draht / Fil	3,927	0,279	0,088	3,928
3 × 10/10 Draht / Fil	2,334	0,262	0,082	2,335
3 × 10/10	2,334	0,252	0,079	2,335
3 × 16/16	1,467	0,246	0,077	1,469
3 × 25/25	0,927	0,243	0,076	0,930
3 × 50/50	0,494	0,235	0,074	0,500
3 × 95/95	0,247	0,228	0,072	0,258
3 × 150/150	0,160	0,225	0,071	0,175
3 × 185/185	0,129	0,225	0,071	0,147
3 × 240/240	0,100	0,223	0,070	0,122

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leiter temperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leiter temperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte 5-Leiter GKN-Mäander

Valeurs du courant alternatif GKN Méandre 5 conducteurs



Leitertemperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$ Ω/km	L mH/km	X_L Ω/km	$Z_{60^\circ\text{C}}$ Ω/km
4 × 2,5/2,5 Draht / Fil	8,575	0,340	0,107	8,576
4 × 4/4 Draht / Fil	5,335	0,317	0,100	5,336
4 × 6/6 Draht / Fil	3,564	0,302	0,095	3,565
4 × 10/10	2,118	0,275	0,087	2,120
4 × 16/16	1,331	0,269	0,085	1,334
4 × 25/25	0,842	0,266	0,084	0,846
4 × 50/50	0,448	0,258	0,081	0,456
4 × 95/95	0,225	0,251	0,079	0,238
4 × 150/150	0,145	0,248	0,078	0,165
4 × 185/185	0,117	0,248	0,078	0,141
4 × 240/240	0,091	0,246	0,077	0,119

Leitertemperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$ Ω/km	L mH/km	X_L Ω/km	$Z_{90^\circ\text{C}}$ Ω/km
4 × 2,5/2,5 Draht / Fil	9,449	0,340	0,107	9,449
4 × 4/4 Draht / Fil	5,878	0,317	0,100	5,879
4 × 6/6 Draht / Fil	3,927	0,302	0,095	3,929
4 × 10/10	2,334	0,275	0,087	2,335
4 × 16/16	1,467	0,269	0,085	1,469
4 × 25/25	0,927	0,266	0,084	0,931
4 × 50/50	0,494	0,258	0,081	0,501
4 × 95/95	0,247	0,251	0,079	0,260
4 × 150/150	0,160	0,248	0,078	0,178
4 × 185/185	0,129	0,248	0,078	0,150
4 × 240/240	0,099	0,246	0,077	0,126

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = $1 \times D$)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist). Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegearrangement davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = $1 \times D$)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence). Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte 4-Leiter GKN-AL Mäander

Valeurs du courant alternatif GKN-AL Méandre 4 conducteurs



Leitertemperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{60\text{°C}}$	L	X_L	$Z_{60\text{°C}}$
mm²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
3 × 35 Al/16	1,005	0,239	0,075	1,008
3 × 50 Al/25	0,742	0,236	0,074	0,746
3 × 95 Al/50	0,371	0,226	0,071	0,378
3 × 150 Al/95	0,240	0,227	0,071	0,250
3 × 240 Al/150	0,147	0,225	0,071	0,163

Leitertemperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{90\text{°C}}$	L	X_L	$Z_{90\text{°C}}$
mm²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
3 × 35 Al/16	1,107	0,239	0,075	1,110
3 × 50 Al/25	0,818	0,236	0,074	0,821
3 × 95 Al/50	0,409	0,226	0,071	0,415
3 × 150 Al/95	0,264	0,227	0,071	0,273
3 × 240 Al/150	0,162	0,225	0,071	0,176

$R_{60/90\text{°C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90\text{°C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90\text{°C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90\text{°C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte 5-Leiter GKN-TNS

Valeurs du courant alternatif GKN-TNS 5 conducteurs



Leiter temperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{60\text{ °C}}$	L	X_L	$Z_{60\text{ °C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
3 × 35 Al + 35/35	1,008	0,257	0,081	1,011
3 × 50 Al + 50/50	0,745	0,256	0,080	0,749
3 × 70 Al + 70/70	0,515	0,252	0,079	0,521
3 × 95 Al + 95/95	0,372	0,247	0,078	0,380
3 × 120 Al + 120/120	0,295	0,247	0,078	0,305
3 × 150 Al + 150/150	0,240	0,245	0,077	0,252
3 × 185 Al + 185/185	0,192	0,245	0,077	0,207
3 × 240 Al + 240/240	0,147	0,244	0,077	0,166

Leiter temperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{90\text{ °C}}$	L	X_L	$Z_{90\text{ °C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
3 × 35 Al + 35/35	1,113	0,257	0,081	1,116
3 × 50 Al + 50/50	0,822	0,256	0,080	0,826
3 × 70 Al + 70/70	0,568	0,252	0,079	0,574
3 × 95 Al + 95/95	0,411	0,247	0,078	0,418
3 × 120 Al + 120/120	0,325	0,247	0,078	0,334
3 × 150 Al + 150/150	0,265	0,245	0,077	0,276
3 × 185 Al + 185/185	0,212	0,245	0,077	0,225
3 × 240 Al + 240/240	0,162	0,244	0,077	0,179

$R_{60/90\text{ °C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leiter temperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90\text{ °C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leiter temperatur

$R_{60/90\text{ °C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90\text{ °C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel GN-CLCuN in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire GN-CLCuN dans un même plan



LeiterTemperatur 60 °C

0,6/1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6/1 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
1 × 50	0,448	0,524	0,164	0,477
1 × 70	0,310	0,507	0,159	0,349
1 × 95	0,224	0,497	0,156	0,273
1 × 120	0,178	0,486	0,153	0,234
1 × 150	0,144	0,482	0,152	0,209
1 × 185	0,116	0,479	0,150	0,190
1 × 240	0,088	0,472	0,148	0,173
1 × 300	0,071	0,464	0,146	0,162
1 × 500	0,045	0,455	0,143	0,150

LeiterTemperatur 90 °C

0,6/1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6/1 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
1 × 50	0,494	0,524	0,164	0,520
1 × 70	0,342	0,507	0,159	0,377
1 × 95	0,246	0,497	0,156	0,292
1 × 120	0,196	0,486	0,153	0,248
1 × 150	0,159	0,482	0,152	0,219
1 × 185	0,127	0,479	0,150	0,197
1 × 240	0,097	0,472	0,148	0,177
1 × 300	0,078	0,464	0,146	0,165
1 × 500	0,049	0,455	0,143	0,151

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine LeiterTemperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C LeiterTemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel GN-CLCuN im Dreieck

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire GN-CLCuN posés en triangle



Leiter temperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$ Ω/km	L mH/km	X_L Ω/km	$Z_{60^\circ\text{C}}$ Ω/km
1 × 50	0,448	0,339	0,106	0,461
1 × 70	0,311	0,322	0,101	0,327
1 × 95	0,224	0,312	0,098	0,245
1 × 120	0,178	0,301	0,095	0,202
1 × 150	0,145	0,297	0,093	0,172
1 × 185	0,116	0,294	0,092	0,149
1 × 240	0,090	0,288	0,090	0,127
1 × 300	0,073	0,279	0,088	0,114
1 × 500	0,047	0,271	0,085	0,097

Leiter temperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$ Ω/km	L mH/km	X_L Ω/km	$Z_{90^\circ\text{C}}$ Ω/km
1 × 50	0,494	0,339	0,106	0,505
1 × 70	0,342	0,322	0,101	0,357
1 × 95	0,247	0,312	0,098	0,266
1 × 120	0,196	0,301	0,095	0,218
1 × 150	0,159	0,297	0,093	0,185
1 × 185	0,128	0,294	0,092	0,158
1 × 240	0,098	0,288	0,090	0,134
1 × 300	0,080	0,279	0,088	0,118
1 × 500	0,051	0,271	0,085	0,099

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leiter temperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = $1 \times D$)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leiter temperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = $1 \times D$)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel TRAFO-FLEX in einer Ebene

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire TRAFO-FLEX dans un même plan



Leertemperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
1 × 95	0,239	0,462	0,145	0,280
1 × 120	0,187	0,457	0,144	0,236
1 × 150	0,150	0,451	0,142	0,206
1 × 185	0,124	0,451	0,142	0,188
1 × 240	0,094	0,448	0,141	0,169
1 × 300	0,076	0,446	0,140	0,159
1 × 400	0,058	0,444	0,139	0,151

Leertemperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
1 × 95	0,263	0,462	0,145	0,301
1 × 120	0,206	0,457	0,144	0,251
1 × 150	0,165	0,451	0,142	0,218
1 × 185	0,136	0,451	0,142	0,196
1 × 240	0,103	0,448	0,141	0,174
1 × 300	0,083	0,446	0,140	0,163
1 × 400	0,064	0,444	0,139	0,153

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leertemperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).
Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte drei Einleiterkabel TRAFO-FLEX im Dreieck

Valeurs du courant alternatif de trois câbles unipolaire TRAFO-FLEX posés en triangle



Leitertemperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$ Ω/km	L mH/km	X_L Ω/km	$Z_{60^\circ\text{C}}$ Ω/km
1 × 95	0,239	0,278	0,087	0,255
1 × 120	0,188	0,272	0,086	0,206
1 × 150	0,151	0,266	0,084	0,173
1 × 185	0,125	0,266	0,084	0,150
1 × 240	0,095	0,263	0,083	0,126
1 × 300	0,078	0,261	0,082	0,113
1 × 400	0,061	0,259	0,081	0,101

Leitertemperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$ Ω/km	L mH/km	X_L Ω/km	$Z_{90^\circ\text{C}}$ Ω/km
1 × 95	0,264	0,278	0,087	0,278
1 × 120	0,206	0,272	0,086	0,223
1 × 150	0,166	0,266	0,084	0,186
1 × 185	0,137	0,266	0,084	0,161
1 × 240	0,105	0,263	0,083	0,133
1 × 300	0,085	0,261	0,082	0,118
1 × 400	0,066	0,259	0,081	0,105

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegearrangement davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2 \pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Wechselstromwerte 4-Leiterkabel TRAFO-FLEX

Valeurs du courant alternatif Câble 4 conducteurs TRAFO-FLEX



Leitertemperatur 60 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 60 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{60^\circ\text{C}}$	L	X_L	$Z_{60^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
4 × 1 × 95	0,239	0,301	0,094	0,257
4 × 1 × 120	0,187	0,295	0,093	0,209
4 × 1 × 150	0,151	0,289	0,091	0,176
4 × 1 × 185	0,124	0,290	0,091	0,154
4 × 1 × 240	0,095	0,286	0,090	0,131
4 × 1 × 300	0,077	0,284	0,089	0,118

Leitertemperatur 90 °C

0,6 / 1 kV

Température du conducteur à 90 °C

0,6 / 1 kV

Querschnitt Section	$R_{90^\circ\text{C}}$	L	X_L	$Z_{90^\circ\text{C}}$
mm ²	Ω/km	mH/km	Ω/km	Ω/km
4 × 1 × 95	0,263	0,301	0,094	0,280
4 × 1 × 120	0,206	0,295	0,093	0,226
4 × 1 × 150	0,166	0,289	0,091	0,189
4 × 1 × 185	0,137	0,290	0,091	0,164
4 × 1 × 240	0,104	0,286	0,090	0,138
4 × 1 × 300	0,084	0,284	0,089	0,123

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Wechselstromwiderstand für eine Leitertemperatur von 60/90 °C

L Phaseninduktivität (Achsdistanz = 1 × D)

X_L Reaktanz pro Phase bei 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, wobei f die Frequenz ist)

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die Werte der einzelnen Phasenleiter weichen wegen der unsymmetrischen Verlegeanordnung davon ab.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impedanz pro Phase bei 60/90 °C Leitertemperatur

$R_{60/90^\circ\text{C}}$ Résistance du courant alternatif pour une température du conducteur à 60/90 °C

L Inductivité par phase (distance de l'axe = 1 × D)

X_L Réactance par phase pour une fréquence de 50 Hz ($X_L = 2\pi f \times L$, f = fréquence).

Les valeurs données sont des valeurs en moyenne. En raison d'une disposition asymétrique des phases après la pose, les valeurs des conducteurs par phase peuvent varier.

$Z_{60/90^\circ\text{C}}$ Impédance par phase à 60/90 °C température du conducteur

Kabeldimensionierung und Berechnung

Dimensionnement des câbles et calculation

	Seite
Korrekturfaktoren zur Strombelastbarkeit	142
Kabeldimensionierung	144
Standarddimensionierung mit EVU-Last	148

	Page
Facteurs de correction du courant maximal admissible	142
Dimensionnement des câbles	144
Dimensionnement standard avec charges des distributeurs d'énergie	148



Korrekturfaktoren zur Strombelastbarkeit

Facteurs de correction du courant maximal admissible

Berechnungsgrundlagen der Datenblätter

- Betriebsart Industrielast (10 h, 100 %, 14 h, 60 %): Belastungsgrad $m = 0,767$
- Bodentemperatur 20 °C, spezifischer thermischer Widerstand des Bodens $1 \text{ K} \times \text{m/W}$, Verlegetiefe 1 m
- Lufttemperatur 30 °C, ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Bei abweichenden Bedingungen errechnet sich der zulässige Betriebsstrom, wenn alle für den betreffenden Fall anwendbaren Korrekturfaktoren mit dem Stromwert aus der Kabeltabelle multipliziert werden.

Belastungsgrad

Der Belastungsgrad entspricht dem Verhältnis von Tagesablauf-Belastung zu möglicher Dauerlast. Es wird berechnet nach der Formel:

$$m = \frac{1}{24 \times I_{\max}} \times \int_0^{24} I(t) dt$$


Base de calcul des spécifications techniques

- Type d'utilisation charge industrielle (10 h, 100 %, 14 h, 60 %): taux de charge $m = 0,767$
- Température du sol 20 °C, résistance thermique spécifique du sol $1 \text{ K} \times \text{m/W}$, profondeur de pose 1 m
- Température de l'air 30 °C, sans exposition aux rayons du soleil
- En présence d'autres conditions, le courant maximal admissible est calculé en multipliant tous les facteurs de correction applicables au cas concerné par la valeur de courant indiquée dans le tableau des câbles.

Taux de charge

Le taux de charge est le rapport ; charge journalière/charge permanente possible.
Il se calcule en utilisant la formule:

$$m = \frac{1}{24 \times I_{\max}} \times \int_0^{24} I(t) dt$$

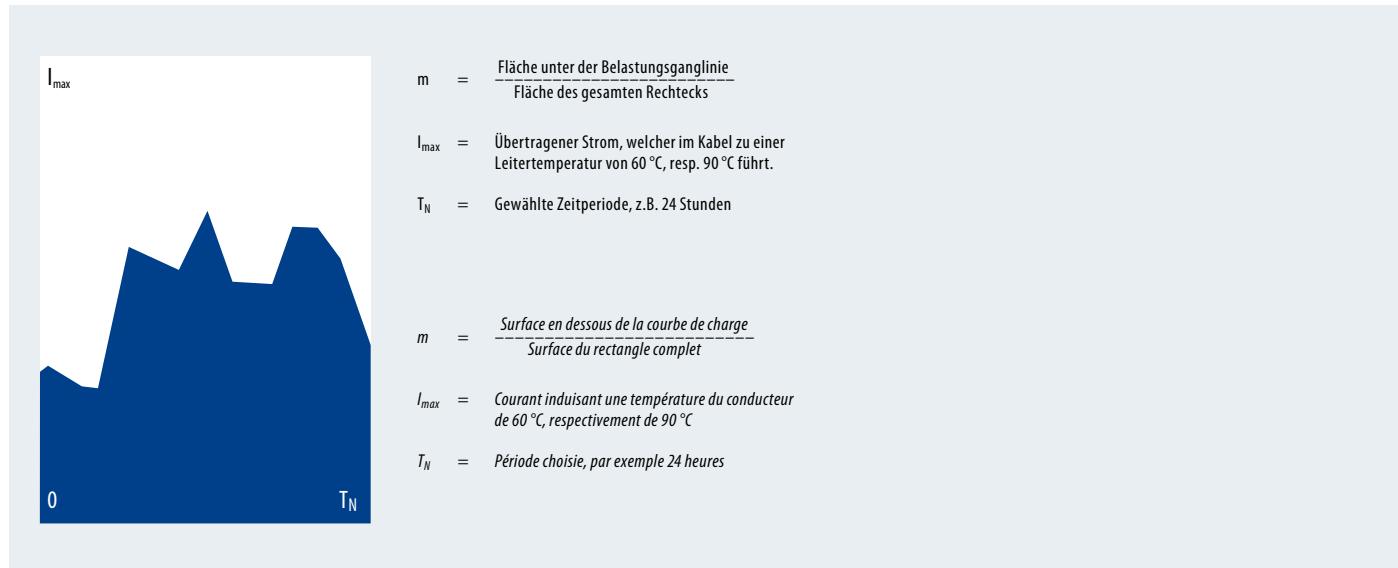

	Belastungsgrad / Taux de charge				
	0,50 m	0,60 m	0,70 m	0,825 m	1,00 m
in Erde / dans la terre	1,11	1,08	1,05	1,00	0,97
in Erde in Rohr / dans tube enterré	1,07	1,04	1,01	1,00	0,99
in Luft / à l'air libre	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Korrekturfaktor spezifischer thermischer Bodenwiderstand

Résistance thermique spécifique du sol

Bodenbeschaffenheit / Caractéristique du sol						
Lehmhaltige Erde, Sand Terre glaise, sable	feucht humide	trocken sec				
Schweizer Mittelland (typisch) Plateau suisse (typique)	feucht humide	trocken sec				
Kies Gravier					trocken sec	
K × m/W	0,50	0,70	1,00	1,50	2,00	2,50
in Erde / dans la terre	1,18	1,10	1,00	0,88	0,78	0,73
in Erde in Rohr / dans tube enterré	1,12	1,06	1,00	0,91	0,85	0,80

Korrekturfaktor bei Umgebungstemperatur

Facteurs de correction à température environnante

in Erde in Rohr dans tube enterré	LeiterTemperatur Temp. du conducteur	Bodentemperatur Température du sol			
		10 °C	20 °C	30 °C	40 °C
	60 °C	1,12	1,00	0,87	0,71
	90 °C	1,07	1,00	0,92	0,84
in Luft à l'air libre	LeiterTemperatur Temp. du conducteur	Lufttemperatur Température ambiante			
		10 °C	20 °C	30 °C	40 °C
	60 °C	1,22	1,12	1,00	0,87
	90 °C	1,15	1,09	1,00	0,91

Korrekturfaktor bei parallelen Installationen

Facteurs de correction pour des installations en parallèle

Verlegung im selben Rohr Pose dans le même tube		Anzahl parallelle Systeme Nombre de systèmes de câbles parallèles			
		1	2	3	4
		1,00	0,84	0,73	0,66
Verlegung in mehreren parallelen Rohren (Rohrböcke) mit je 1 Kabelsystem pro Rohr Pose dans plusieurs tubes parallèles (blocs de tubes) avec 1 système de câble par tube		Anzahl parallele Kabelsysteme (Achsdistanz 20 cm) Tubes parallèles (entre-axes 20 cm)			
		1	2	3	4
		1,00	0,90	0,84	0,80
					0,76
Verlegung parallel in Erde Pose parallèle dans la terre		Anzahl parallele Kabelsysteme (Achsdistanz 15 cm) Tubes parallèles (entre-axes 15 cm)			
		1	2	3	4
		1,00	0,85	0,75	0,70
					0,66
Verlegung parallel in Luft Pose parallèle à l'air libre		Parallele Kabelsysteme (Kabel an Kabel nebeneinander) Systèmes de câbles parallèles (pose côté à côté)			
		1	2	3	4
		1,00	0,98	0,96	0,95
					0,94

Kabeldimensionierung

Dimensionnement des câbles

Für die Dimensionierung von Kabelanlagen sind folgende Angaben notwendig:

- Betriebsspannung
- Max. Übertragungsleistung oder max. Betriebsstrom
- Betriebszyklus bzw. Belastungsdauer
- Kurzschlussstrom und -dauer
- Art der Verlegung
- Kabellänge

Vorgehen im Drehstromnetz

Für die einfache Bestimmung praxisgerechter Richtwerte können die folgenden vereinfachten Formeln eingesetzt werden.

1. Bestimmen des Betriebsstroms

$$I_B = \frac{S}{\sqrt{3} \times U_V} \quad \frac{\text{kVA}}{\text{kV}} = A$$

S = Scheinleistung in kVA

U_V = Netzspannung verkettet in kV

2. Bestimmen des Kurzschlussstromes

Insbesondere für Mittelspannungsanlagen

$$I_K = \frac{P_K(S_A)^*}{\sqrt{3} \times U_V}$$

P_K = Kurzschlusswechselstromleistung

S_A = Auschaltleistung des speisenden Schalters

* Wenn die Kurzschlussleistung nicht bekannt ist, kann als Alternative nach dem Abschaltvermögen der speisenden Anlage dimensioniert werden.

3. Bestimmen des Leiterquerschnittes

Strombelastbarkeit

- Auswahl des Kabels mit den Strombelastungswerten für 60 °C auf den entsprechenden Katalogseiten.
- Überprüfen und eventuell Anpassen der Auswahl aufgrund besonderer Betriebsbedingungen anhand der Korrekturfaktoren in den folgenden Tabellen
- Die Werte für 90 °C LeiterTemperatur sind Grenzwerte und sollten nicht für die Standarddimensionierung verwendet werden.

Kurzschlussfestigkeit

- Bei Mittelspannung, Kontrolle des Leiterquerschnittes anhand der Tabellen zulässiger Kurzschlussstrom

4. Bestimmen des Spannungsabfalls

- Bei gegebenem Strom:

$$\Delta u = \frac{I \times \sqrt{3} \times L \times 100 \times (R_{30} \times \cos\varphi + XL \times \sin\varphi)}{U_V} \quad \text{in \%}$$

- Bei gegebener Leistung:

$$\Delta u = \frac{P \times L \times 100 \times (R_{30} \times \cos\varphi + XL \times \sin\varphi)}{U_V^2 \times \cos\varphi} \quad \text{in \%}$$

P = Übertragungsleistung in kW

I = Betriebsstrom in A

L = einfache Länge der Leitung in m

R_{30} = Wirkwiderstand bei 30 °C in Ω/km

XL = Reaktanz in Ω/km

U_V = Verkettete Netzspannung in Volt

φ = Phasenwinkel der Last

Bei Niederspannungsanlagen sind 3 ... 5 % vernünftige Werte. Verteilkabinen zum Anschluss weiterer Leitungen sollen max. 4 % aufweisen.

Pour le dimensionnement des installations câblées, les indications suivantes sont

nécessaires:

- Tension de service
- Puissance transittée max. ou courant de service max.
- Cycle de travail respectivement durée de charge
- Courant de court-circuit et sa durée
- Mode de pose
- Longueur du câble

Processus dans réseaux à courant triphasé

Les formules simplifiées ci-dessous permettent d'obtenir des valeurs indicatives souvent suffisantes dans la pratique.

1. Calcul du courant de service

$$I_B = \frac{S}{\sqrt{3} \times U_V} \quad \frac{\text{kVA}}{\text{kV}} = A$$

S = Puissance apparente en kVA

U_V = Tension réseau composé en kV

2. Calcul du courant court-circuit

Spécialement pour des installations moyenne tension

$$I_K = \frac{P_K(S_A)^*}{\sqrt{3} \times U_V}$$

P_K = Puissance du courant de court-circuit alternatif

S_A = Puissance de déclenchement du disjoncteur d'injection

* Si la valeur de la puissance de court-circuit n'est pas connue, on peut utiliser comme alternative la puissance déclencheable par l'installation.

3. Calcul de la section du conducteur

Capacité de charge admissible

- Choix du câble en fonction de la capacité de charge admissible pour une température de 60 °C conformément à notre catalogue.
- Contrôle et adaptation éventuelle du choix, en fonction des conditions d'exploitation particulières à l'aide des facteurs de correction issus des tableaux suivants.
- La température du conducteur de 90 °C est une valeur limite qui ne devrait pas être utilisée pour le dimensionnement standard.

Résistance aux courts-circuits

- En moyenne tension, contrôle du choix de la section du conducteur en fonction des courants de court-circuit admissibles indiqués dans le tableau.

4. Calcul de la chute de tension

- Lors d'une courant donnée:

$$\Delta u = \frac{I \times \sqrt{3} \times L \times 100 \times (R_{30} \times \cos\varphi + XL \times \sin\varphi)}{U_V} \quad \text{en V}$$

- Lors d'une performance donnée:

$$\Delta u = \frac{P \times L \times 100 \times (R_{30} \times \cos\varphi + XL \times \sin\varphi)}{U_V^2 \times \cos\varphi} \quad \text{en \%}$$

P = Puissance de transfert en kW

I = Courant de service en A

L = Longueur du câble en m

R_{30} = Résistance en cuivre à 30 °C en Ω/km

XL = Réactance en Ω/km

U_V = Tension réseau composé en Volt

φ = Angle de phase de puissance

Pour les installations basse tension, des valeurs comprises entre 3 et 5 % sont raisonnables. Les cabines de distribution avec des raccordements sur de nouveaux départs ne devraient pas dépasser les 4 %.

5. Bestimmen der Wirtschaftlichkeit

Jahreskosten

Die Jahreskosten ergeben sich aus dem Kapaldienst K_d und den Jahresverlustkosten K_V

$$K = K_d + K_V$$

Der Kapaldienst beträgt

$$K_d = \frac{K_a(T+T_R)}{100} \text{ in CHF / Jahr}$$

K_a = Anschaffungskosten

T_R = Tilgungszuschlag für Wartung/Reparatur ca. 0,5 %

T = Tilgungssatz (Amortisation)

5. Calcul de la rentabilité

Coûts annuels

Les coûts annuels résultent de la somme entre la valeur du capital K_d et le coût des pertes annuelles K_V

$$K = K_d + K_V$$

La valeur du capital est

$$K_d = \frac{K_a(T+T_R)}{100} \text{ en CHF / an}$$

K_a = Frais d'acquisition

T_R = Supplément pour l'amortissement lié à l'entretien env. 0,5 %

T = Amortissement

Zins / Intérêts	Tilgungsdauer in Jahren / Durée de l'amortissement en années					
	10	15	20	25	30	35
0,00	10,00	6,67	5,00	4,00	3,33	2,86
3,00	11,73	8,38	6,72	5,74	5,10	4,65
3,25	11,83	8,53	6,88	5,90	5,27	4,83
3,50	12,02	8,68	7,04	6,07	5,44	5,00
3,75	12,18	8,84	7,20	6,23	5,61	5,18
4,00	12,33	8,99	7,36	6,40	5,78	5,36
4,25	12,48	9,15	7,52	6,57	5,96	5,54
4,50	12,64	9,31	7,69	6,74	6,14	5,73
4,75	12,80	9,47	7,86	6,92	6,32	5,92
5,00	12,95	9,63	8,02	7,10	6,50	6,11
5,50	13,27	9,96	8,37	7,46	6,88	6,50
6,00	13,59	10,30	8,72	7,82	7,27	6,90
7,00	14,24	10,98	9,44	8,58	8,06	7,72
8,00	14,90	11,68	10,19	9,37	8,88	8,58

Verlustkosten pro Jahr

$$K_V = L \times n \times (K_E \times T_B \times P_V) \text{ in CHF / Jahr}$$

L = Leitungslänge in m

n = Anzahl stromführender Adern

K_E = Energiekosten CHF / Wh (kWh/1000)

T_B = Jahresbetriebszeit

P_V = Verlustleistung in W/m

Coûts des pertes annuelles

$$K_V = L \times n \times (K_E \times T_B \times P_V) \text{ en CHF / an}$$

L = Longueur du câble en m

n = Nombre de conducteurs qui transmettent du courant

K_E = Coûts de l'énergie CHF / Wh (kWh/1000)

T_B = Temps de service annuel

P_V = Puissance de perte en W/m

Betriebsart Type d'entreprise	Belastungsgrad Facteur de charge	Stunden/Jahr Heures/an
EVU / Service Electrique	0,70	3000
	0,85	4300
Industrie / Industrie	0,85	4700
	1,00	6300

Verlustleistung pro Ader

$$P_V = I^2 \times R \text{ in VA}$$

R = Wirkwiderstand (siehe Kabeldatenblatt)

Die weiteren Verluste sind derart gering, dass die Rechnung mit dem Wirkwiderstand genügt.

Puissance de perte par conducteur

$$P_V = I^2 \times R \text{ en VA}$$

R = Résistance active (voir fiche technique du câble)

Les autres pertes sont quasi négligeables, de sorte qu'un calcul ne tenant compte que de la résistance active est amplement suffisant.

Beispiel

- Kabel 95 mm²
- Länge 350 m
- Strom 165 A
- EVU-Betrieb mit 70 % Belastung
- Anschaffungskosten CHF 11'830,00
- Amortisation in 20 Jahren, Zins 4,0 %
- Energiekosten CHF 0,12 / kWh

Exemple

- Câble 95 mm²
- Longueur 350 m
- Courant 165 A
- Régime type Service Electrique avec une de charge de 70 %
- Coûts d'acquisition CHF 11'830,00
- Amortissement en 20 ans, intérêt de 4,0 %
- Coûts de l'énergie CHF 0,12 / kWh

Kapaldienst

$$K_D = \frac{11830 (7,36 + 0,5)}{100} = 929,85 \text{ CHF / Jahr}$$

Valeur du capital

$$K_D = \frac{11830 (7,36 + 0,5)}{100} = 929,85 \text{ CHF / an}$$

Verluste

$$P_V = 165^2 \times 0,225 \times 10^{-3} = 6,125 \text{ W/m}$$

Verlustkosten

$$K_V = 350 \times 3 (0,12 \cdot 10^{-3} \times 3000 \times 6,125) = \text{CHF } 2315,25$$

Jahreskosten

$$K = 929,85 + 2315,25 = \text{CHF } 3245,10$$

Durch den Vergleich verschiedener Querschnitte kann der Wirtschaftlichste ermittelt werden.

Stromkräfte

Für die Berechnung der elektromagnetischen Auswirkungen des Kurzschlussstromes liegen nur wenige geeignete Projektierungsregeln vor. Verseilte Mehrleiterkabel beherrschen die auftretenden Kräfte. Einleiterkabel müssen jedoch in kurzen Abständen fixiert werden. Die tangentiale Zugspannung einer die die Adern umgebende Hülle ($F_{B\text{and}}$) beträgt:

$$F_B = \beta \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{l_{KS}^2}{s} \text{ kN/m}$$

β = Faktor für tangentiales Band = 0,5
(Faktor für radiale Kräfte = 0,866)

μ_0 = Induktionskonstante $4\pi \times 10^{-7}$
($\mu_0 / 2\pi = 0,2 \times 10^{-6}$)

s = Distanz zwischen den Leitern = Kabel- \varnothing in mm

l_{KS} = Scheitelwert des Kurzschlussstromes
 $\neq 2,2 \times$ Kurzschlussstrom I_K

$$\text{Faktor } 2,2 = 1,8 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

= Scheitelwert für Drehstromnetze

Vereinfachte Formel:

$$F_B = \frac{200 \times (2,2 \times I_K)^2}{\text{Kabel-}\varnothing} \left(\frac{\text{N kA}^2}{\text{A}^2 \text{ mm}} \right)$$

Tangentielle Stromkraft

$$F_B = \frac{200 \times (2,2 \times I_K)^2}{\text{Kabel-}\varnothing} = \text{kN/m}$$

$$I_K^2 = \text{in kA } \varnothing \text{ in mm}$$

Befestigungsabstand

Die in Versuchen ermittelte zulässige Belastung ergibt einen Faktor. Damit und mit den Werten für den Kurzschlussstromscheitelwert und dem Leiterabstand bzw. dem Kabeldurchmesser lässt sich der maximale Bündelungsabstand ermitteln.

$$L_{Max} = 280 \times \frac{d^2}{l_{KS}} \text{ in cm}$$

d = Kabel- \varnothing in cm

l_{KS} = Kurzschlussstrom-Scheitelwert in kA

Pertes

$$P_V = 165^2 \times 0,225 \times 10^{-3} = 6,125 \text{ W/m}$$

Coûts des pertes

$$K_V = 350 \times 3 (0,12 \cdot 10^{-3} \times 3000 \times 6,125) = \text{CHF } 2315,25$$

Coûts annuels

$$K = 929,85 + 2315,25 = \text{CHF } 3245,10$$

En comparant différentes sections, en trouve la variante la plus économique.

Forces induites par le courant

Pour calculer les effets électromagnétiques du courant court-circuit, il n'existe que peu de règles de prévision applicables. Les câbles multipolaires torsadés absorbent les efforts qui surviennent. Les câbles unipolaires, par contre, doivent être fixés régulièrement sur des distances relativement courtes:

$$F_B = \beta \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{l_{KS}^2}{s} \text{ kN/m}$$

β = Facteur pour bande tangentielle = 0,5
(facteur pour des forces radiales = 0,866)

μ_0 = Constante d'induction permanente $4\pi \times 10^{-7}$
($\mu_0 / 2\pi = 0,2 \times 10^{-6}$)

s = Distance entre les conducteurs = \varnothing du câble en mm

l_{KS} = Valeur de crête du courant court-circuit
 $\neq 2,2 \times$ courant de court-circuit I_K

$$\text{facteur } 2,2 = 1,8 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

= Valeur de crête pour réseaux triphasés

Formule simplifiée:

$$F_B = \frac{200 \times (2,2 \times I_K)^2}{\varnothing \text{ câble}} \left(\frac{\text{N kA}^2}{\text{A}^2 \text{ mm}} \right)$$

Forces tangentielles induites par le courant

$$F_B = \frac{200 \times (2,2 \times I_K)^2}{\varnothing \text{ câble}} = \text{kN/m}$$

$$I_K^2 = \text{en kA } \varnothing \text{ en mm}$$

Distance des fixations

L'effort admissible déterminé par expérimentation est représenté par un facteur.

Ce dernier, associé à la valeur de crête du courant court-circuit et la distance entre les conducteurs respectivement le diamètre des câbles permet de calculer la distance maximale des fixations.

$$L_{Max} = 280 \times \frac{d^2}{l_{KS}} \text{ en cm}$$

d = \varnothing câble en cm

l_{KS} = valeur de crête du courant de court-circuit en kA

Anzahl Lagen mit Befestigungsband 45 BK

Die notwendige Anzahl Lagen ist abhängig von der auftretenden Stromkraft, dem Befestigungsabstand und der Bruchkraft des Befestigungsbandes. Für das Scotch 45 Bk beträgt diese 700 N/cm.

Mit den bisherigen Formeln lässt sich errechnen:

$$n = \frac{I_{KS} \times L_{Max}}{700 \times d \times b} + 1$$

I_{KS} = Kurzschlussstromscheitelwert in kA

L_{Max} = Befestigungsabstand in cm

d = Kabel-Ø in cm

b = 1,9 (Breite des Bandes in cm)

Beispiel

Kabel XDMZ, 1 × 240/39Al, Ø 38 mm

Kurzschlussstrom 13,5 kA

Tangentielle Stromkraft

$$F_B = \frac{200 \times (2,2 \times 13,5)^2}{38} = 4,64 \text{ kN/m}$$

Befestigungsabstand

$$L_{Max} = 280 \times \frac{3,8^2}{(2,2 \times 13,5)} = 136 \text{ cm}$$

Anzahl Lagen des Befestigungsbandes

$$N = \frac{(2,2 \times 13,5)^2 \times 136}{7000 \times 3,8 \times 1,9} = +1 = 1,79 = 2$$

Nombre de couches de la bande de fixation 45 BK

Le nombre de couche nécessaire dépend de l'intensité du courant qui survient, de la distance des fixations et de la force de rupture de la bande, qui est dans ce cas 700 N/cm.

Avec l'aide des formules déjà indiquées, on peut calculer:

$$n = \frac{I_{KS} \times L_{Max}}{700 \times d \times b} + 1$$

I_{KS} = Valeur de crête du courant de court-circuit en kA

L_{Max} = Distance des fixations en cm

d = Ø câble en cm

b = 1,9 (largeur de la bande en cm)

Exemple

Câble XDMZ, 1 × 240/39Al, Ø 38 mm

Courant de court-circuit 13,5 kA

Forces tangentielles induites par le courant

$$F_B = \frac{200 \times (2,2 \times 13,5)^2}{38} = 4,64 \text{ kN/m}$$

Distance des fixations

$$L_{Max} = 280 \times \frac{3,8^2}{(2,2 \times 13,5)} = 136 \text{ cm}$$

Nombre de couches de la bande de fixation

$$N = \frac{(2,2 \times 13,5)^2 \times 136}{7000 \times 3,8 \times 1,9} = +1 = 1,79 = 2$$

Standarddimensionierung mit EVU-Last

Dimensionnement standard avec charges des distributeurs d'énergie



Leistung Puissance	Nennstrom Courant nominal	Nenn-Querschnitt Section nominale	maximale Kabellänge Longueur max. du câble	minimaler Querschnitt Section minimale		
bei $400\text{ V cos } \varphi 0.92$	Sicherung NHS Fusibles NHS	Leiter < 60°C im Rohrblock Conducteur < 60°C dans tubes	$\Delta U < 4\%$ $\Delta U < 4\%$	Schutz < 5 s. Protection < 5 s.	Leiter $\leq 70^\circ\text{C}$ Conducteur $\leq 70^\circ\text{C}$	Leiter $\leq 90^\circ\text{C}$ Conducteur $\leq 90^\circ\text{C}$
► 1	► 2	► 3	► 4	► 5	► 6	► 7
kW	A	mm ²	m	m	mm ²	mm ²
40	63	16	100	250	16	10
52	80	25	120	330	16	16
65	100	25	100	260	25	16
80	125	50	150	360	35	25
105	160	70	150	380	50	35
130	200	95	160	400	70	50
145	224	120	180	280	95	70
160	250	150	200	270	120	95
200	315	185	190	250	150	120
230	355	240	200	280	185	150

Ausgangspunkt ist

entweder: die zu übertragende Wirkleistung ► 1

oder: die gegebene Vorsicherung, bzw. der Nennstrom
für die gegebene Leistung ► 2

Bestimmt wird

der Kabelquerschnitt ► 3

die maximale Kabellänge für Spannungsabfall < 4 % bei Volllast ► 4

die maximale Kabellänge unter Einhaltung
der Schutzbestimmungen $t_{aus} < 5\text{ s}$ ► 5

Weitere Informationen ohne Berücksichtigung der Nullungsbedingungen

Nennstrom für die Leistung ► 2

der minimale Kabelquerschnitt für Normalbetrieb (Leiter $\leq 70^\circ\text{C}$) ► 6

der minimale Kabelquerschnitt für Notbetrieb (Leiter $\leq 90^\circ\text{C}$) ► 7

La donnée de départ est

soit: la puissance active à transmettre ► 1

ou: la dimension du fusible de protection, respectivement le courant nominal pour
une puissance donnée ► 2

Les résultats recherchés sont

la section du câble ► 3

la longueur maximale du câble garantissant une chute de tension
à pleine charge < à 4 % ► 4

la longueur maximale du câble en respectant les prescriptions
de protection $tps_{décl} < 5\text{ s}$ ► 5

Informations complémentaires sans tenir compte des conditions de mise à terre
du point neutre

courant nominal pour la puissance ► 2

la section minimale du câble pour une exploitation normale (conducteur $\leq 70^\circ\text{C}$) ► 6

la section minimale du câble pour une exploitation d'urgence (conducteur $\leq 90^\circ\text{C}$) ► 7

Transport, Verlegung und Montage

Transport, pose et montage

	Seite
Transport, Verlegung und Montage	150
Stromaufteilung im 3-Phasen-System	152
Kabel-Spulen	154
Unsere Dienstleistungen – Mehrwert für Sie!	156
Daten Verlegefahrzeuge	157

	Page
Transport, pose et montage	150
Répartition du courant dans le système triphasé	152
Bobines / Tourets	154
Nos services – une plus-value pour vous!	156
Caractéristiques des véhicules de pose	157



Der zähe Z-Mantel wird sowohl für Einleiter als auch für Dreileiterkabel verwendet.

Bei Verlegung in Bögen erhöht sich die benötigte Zugkraft merklich. Der Erhöhungsfaktor beträgt bei 45° Richtungsänderung:

- 1,2 bis 1,4 in trockenen Kunststoffrohren
- 1,1 bis 1,2 in gefetteten Kunststoffrohren

sowie bei 90° Richtungsänderung

- 1,5 bis 2,0 in trockenen Kunststoffrohren
- 1,2 bis 1,5 in gefetteten Kunststoffrohren

Zur Bestimmung der zu erwartenden Zugkräfte ist noch die Neigung des Terrains zu berücksichtigen.

Haben Sie weitere Fragen zur Verlegung und Montage des TRI-DELTA®-Kabels?

Unser Montageteam berät Sie gerne.

Für Arbeiten vor Ort stellen wir unsere erfahrenen Praktiker mit modernstem Gerät zur Verfügung. Verlegungen mit Kabelzug in Erde, Luft und Wasser erfolgen mit firmeneigenen Spezialfahrzeugen, die eigens für diese Zwecke konzipiert wurden. Auch für den Kabelauszug und die entsprechende Entsorgung sind wir der richtige Ansprechpartner.

Kabelzubehör

Grundsätzlich können alle handelsüblichen Mittelspannungskabel mit dem TRI-DELTA®-Kabel verbunden werden. Bei Einhalten der vorgegebenen Anweisungen wird eine dem Kabel gleichwertige Verbindung erzielt, d. h. optimale galvanische Übergänge und Dichtheit, somit keine Schwächung der Kabelanlage.

Wir bieten komplette Muffen- und Endverschluss-Sets mit entsprechender Montageanleitung an. Für die Befestigung der Kabel liefern wir alle entsprechenden Befestigungselemente. Bei Bedarf steht Ihnen das Verkaufsteam mit geschultem Fachpersonal gerne zur Verfügung.

Notfälle

Für Notfälle während und ausserhalb der Arbeitszeit ist der Pikett-Dienst unter der aktuellen Haupt-Telefonnummer jederzeit für Sie erreichbar.

La gaine Z extrêmement tenace est utilisée pour les câbles unipolaires et tripolaires.

Pour la pose avec des coudes, la force de traction augmente considérablement. Pour une courbe à 45°, le coefficient d'augmentation est de:

- 1,2 à 1,4 dans des tubes en matières plastiques secs*
- 1,1 à 1,2 dans des tubes en matières plastiques graissés*

Pour une courbe de 90°, il se situe de

- 1,5 à 2,0 dans des tubes en matières plastiques secs*
- 1,2 à 1,5 dans des tubes en matières plastiques graissés*

Pour définir les forces de tractions probables, il faut également prendre en compte la pente du terrain.

Le service après-vente de l'entreprise LEONI Studer AG se tient à votre disposition si vous avez des questions concernant le tirage et le montage du câble TRI-DELTA® et pour toutes autres questions.

Pour les travaux sur place, nous disposons d'un personnel expérimenté, ainsi qu'un parc de véhicules et de machines très modernes. La pose enterrée, aérienne ou aquatique est effectuée avec nos propres outils qui ont été conçus et adaptés pour cet usage spécifique. Au-delà de la pose, l'entreprise STUDER est également un partenaire reconnu pour le retirage et l'élimination d'anciens câbles.

Accessoires de câble

En règle générale, tous les câbles moyenne tension du marché peuvent se raccorder sur le câble TRI-DELTA®. Si les instructions ont correctement suivies, ce genre de transitions ne posent aucun problème et n'engendre pas un point faible au niveau du réseau.

LEONI Studer AG propose des kits complets de manchons et d'extrémités avec les notices de montage adaptées. Pour la fixation de câble, LEONI Studer AG possède une large gamme de produits et bridage. En cas de besoin un personnel formé et expérimenté est à votre disposition.

Cas d'urgence

En cas d'urgence, en dehors des horaires de travail réguliers, notre service de piquet est disponible sous le numéro de téléphone général.

Stromaufteilung im 3-Phasen-System

Répartition du courant dans le système triphasé

Anleitung zum Auskreuzen von 3 Einleitern und mehrerer parallel geschalteter Kabel

Ein Dreileiterkabel mit regelmässiger Verseilung stellt ein perfektes symmetrisches System mit ausgeglichenen Phasenreaktanzen dar. Sind grosse Ströme zu übertragen, können mehrere Kabel parallel geschaltet werden. Durch die Wahl gleicher Querschnitte und Verlegelängen wird eine sehr gute Stromverteilung erreicht. Wird mit Einleiterkabeln gearbeitet, ist als erstes auf gleiche Induktivitäten der Parallel-Leiter jeder Phase zu achten. Für 2 und 4 Systeme ist es einfach, eine bzw. zwei Symmetriearchsen zu ermitteln. Jeder Leiter einer Phase ist somit demselben Einfluss durch alle anderen Leiter ausgesetzt.

Verlegung über grosse Distanzen

Sind grosse Längen mit Parallelsystemen zu verlegen (einige hundert Meter), werden in den einzelnen Systemen die Phasen regelmässig ausgekreuzt. Die Strecke wird dazu in drei gleiche Längen oder in ein Vielfaches davon aufgeteilt. Null-Leiter werden mit Vorteil in die Mitte des Systems verlegt, damit die Symmetrie gewahrt bleibt.

Anordnung von Einleiterkabeln mit 2 bis 4 Systemen

In gleicher Ebene

L1–L2–L3 L3–L2–L1 L1–L2–L3 L3–L2–L1

Im Dreieck

L2	L2	L2	L2
L1–L3	L3–L1	L1–L3	L3–L1

In Lagen auf Pritschen (Distanz 300 mm)

L1–L2–L3	L3–L2–L1
L3–L2–L1	L1–L2–L3
L1–L2–L3	L3–L2–L1

Instructions pour le croisement de 3 monoconducteurs et de plusieurs câbles montés en parallèle

Un câble à 3 conducteurs présentant un torsadage régulier constitue un système parfaitement symétrique et dont les réactances des phases sont équilibrées. Si des intensités élevées doivent être transmises, plusieurs câbles peuvent être montés en parallèles. En choisissant des sections et des longueurs de câble identiques, on obtient une très bonne distribution du courant.

Si des câbles monoconducteurs sont utilisés, il est important de faire tout d'abord en sorte que les inductances des conducteurs parallèles de chaque phase soient identiques. Pour 2 et 4 systèmes, il est facile de définir un ou deux axes de symétrie. Chaque conducteur de phase est par conséquent exposé à la même influence issue des autres conducteurs.

Pose sur des longues distances

Si de grandes longueurs de câble (plusieurs centaines de mètres) doivent être posées en parallèle, le croisement régulier des phases à l'intérieur de chaque système est fortement conseillé. On divise la longueur de câblage en trois longueurs identiques ou selon un autre multiple. Afin de ne pas nuire à la symétrie, il est préférable de placer les conducteurs neutres au centre du système.

Disposition de câbles monoconducteurs dans le cas de 2 à 4 systèmes

Dans un même plan

L1–L2–L3 L3–L2–L1 L1–L2–L3 L3–L2–L1

En triangle


L2	L2	L2	L2
L1–L3	L3–L1	L1–L3	L3–L1

En nappes sur des chemins de câbles (distance 300 mm)

L1–L2–L3	L3–L2–L1
L3–L2–L1	L1–L2–L3
L1–L2–L3	L3–L2–L1

Auskreuzen von zwei Parallelsystemen

Le croisement de deux systèmes parallèles

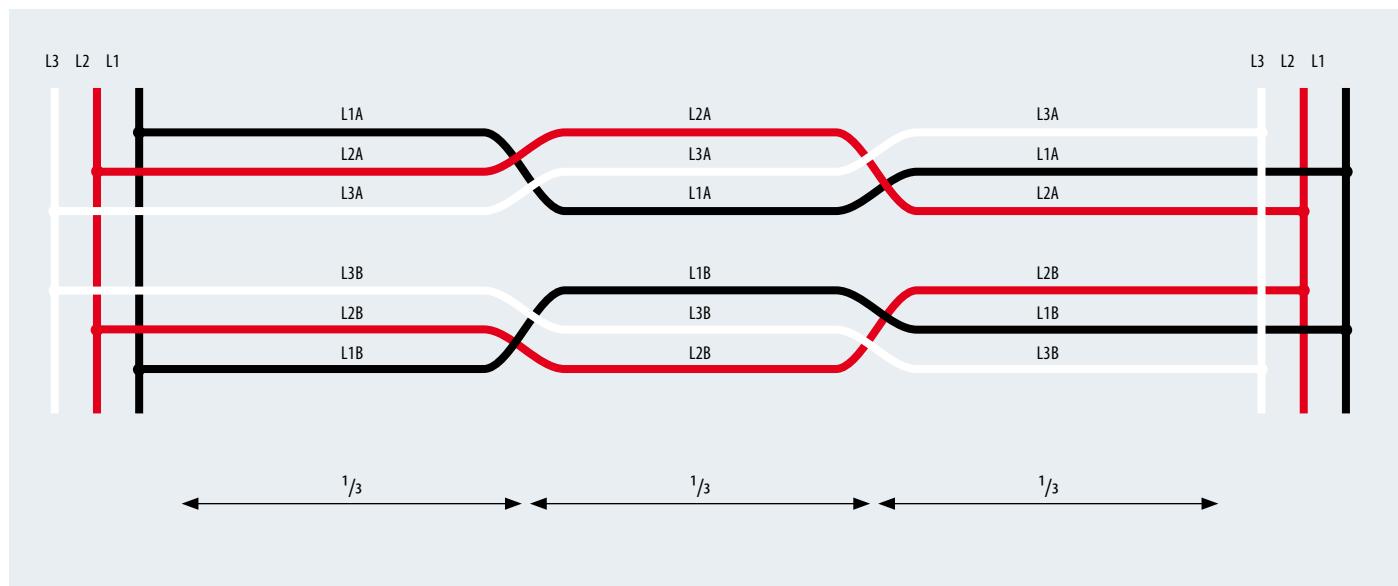

Kabel-Spulen

Bobines / Tourets

Für Lieferungen in der Schweiz werden die Kabel in der Regel auf Stahlspulen geliefert. Um eine einwandfreie Qualität des Kabels zu gewährleisten, muss der Spulen-Kerndurchmesser d_2 dem Kabdurchmesser angepasst sein.

Minimaler Kerndurchmesser

Niederspannungskabel	$20 \times \emptyset$
Mittelspannungskabel	
1-Leiterkabel	$20 \times \emptyset$
3-Leiterkabel	$25 \times \emptyset$

Pour des livraisons en suisse, les câbles sont normalement livrés sur bobines en acier à titre de prêts. Pour garantir une qualité irrécusable du câble, le diamètre de la bobine d_2 doit être adapté en rapport avec le diamètre du câble.


Diamètre minimal du centre de la bobine

Câble basse tension	$20 \times \emptyset$
Câble moyenne tension	
unipolaire	$20 \times \emptyset$
tripolaire	$25 \times \emptyset$

Kabelspulen / -Trommeln, Abmessungen, Gewichte

Bobines / Tourets de câble, Dimensions, Poids

	STE105	STE140	STE165	STE190	STE220	STE260	STE300	STE301	STE315
	mm	mm	mm						
D1	1050	1400	1650	1900	2200	2600	3000	3000	3150
d2	550	800	965	1160	1400	1680	2000	2000	2000
d3	82	82	82	82	82	82	106	106	106
B	590	725	725	1120	1175	1175	1200	1560	1560
bis Kabel-Ø / jusqu'à câbles Ø	≤ 27	≤ 40	≤ 48	≤ 58	≤ 70	≤ 84	≤ 100	≤ 100	≤ 100
	kg	kg	kg						
Tara	85	132	165	290	340	550	750	770	870
Tragkraft / Capacité limite	640	1600	2500	4000	6400	10000	12000	12000	15000

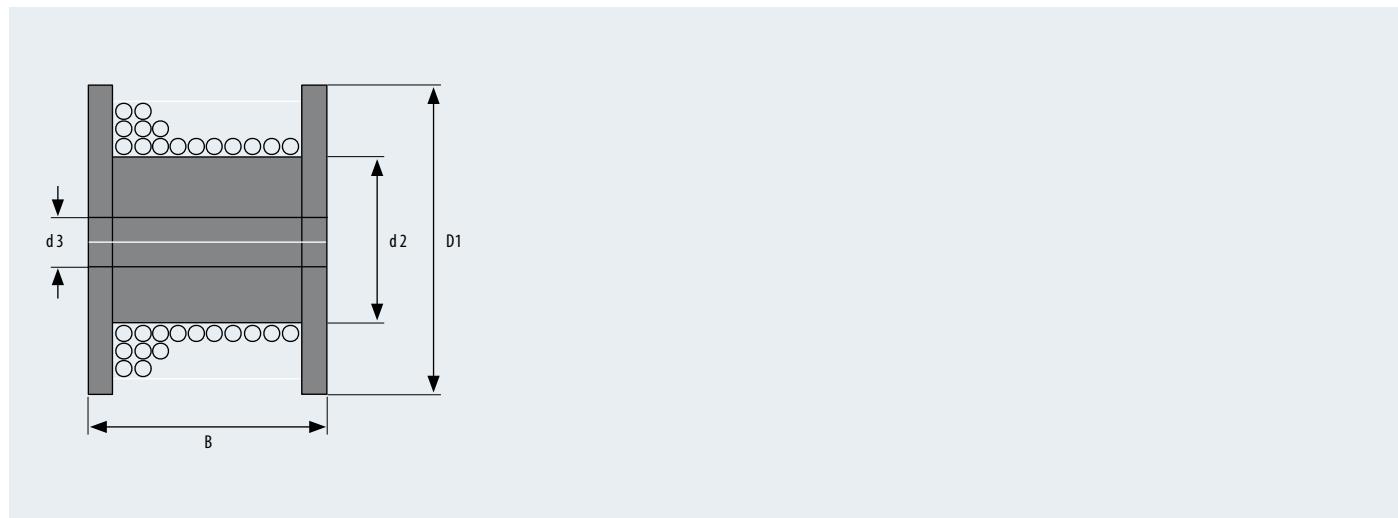

Fassungsvermögen

Capacité

Kabeldurchmesser <i>Diamètre du câble</i>	STE105	STE140	STE165	STE190	STE220	STE260	STE300	STE301	STE315
mm Ø	m	m	m	m	m	m	m	m	m
15	964	2003	2788	6015					
16	830	1760	2482	5390	6800				
17	712	1543	2208	4520	6110				
18	682	1348	1961	4033	5490	7573			
19	580	1295	1740	3590	4925	6860			
20	560	1127	1535	3450	4415	6210	8010		
22	457	941	1302	2721	3520	5070	6620	9005	
24	369	782	1103	2323	3020	4415	5445	7405	8895
26	294	646	932	1979	2594	3564	4765	6480	7870
28	278	528	783	1680	2220	3090	4175	5680	6535
30	501	652	1420	1895	2677	4972	5775	7400	
32	404	621	1350	1605	2310	4345	5100	6615	
34	386	513	1130	1527	2200	2785	3790	4495	
36	306	490	940	1285	1895	2420	3290	3955	
38	293	400	900	1230	1620	2090	2840	3465	
40	282	384	862	1030	1550	2003	2725	3325	
42	306	706	990	1320	1720	2340	2905		
44	295	680	811	1270	1655	2250	2520		
46	285	546	782	1065	1410	1920	2430		
48	275	527	756	1030	1360	1850	2100		
50		510	731	993	1315	1790	2030		
52		495	590	820	1110	1510	1970		
54		386	572	795	1075	1460	1680		
56		375	555	773	1045	1420	1630		
58		364	540	750	865	1180	1590		
60		354	425	610	843	1145	1340		
65			400	570	660	900	1260		
70			373	433	620	840	1010		
75				409	585	800	960		
80					388	450	610	755	
85					284	425	580	720	
90						405	552	685	
95						300	410	525	
100						285	390	500	

Unsere Dienstleistungen – Mehrwert für Sie!

Nos services – une plus-value pour vous!

Wir betreuen Sie über qualifizierte Gebietsverkaufsleiter und Produktmanager.

Projektierung

Wir bieten als Gesamtpaket Produktauswahl, Dimensionierung, optimales Zubehör, Montage und Logistikkonzepte.

Verlegung und Montage

Beim Kabelzug unterstützen wir Sie in der Planung und Ausführung der Montage mit erfahrenem Personal, Verlegefahrzeugen, technischer Infrastruktur und passendem Zubehör.

Als Schweizer Vertretung für Kableinführungen der Firma Hauff-Technik haben wir die passenden Elemente und Methoden für dichte Gebäude einführungen.

Notdienst

Der 24-Stunden-Bereitschaftsdienst liefert Material und Unterstützung im Notfall.

Schulung

Montagekurse für Netzelektriker.



Nos conseillers de vente régionaux et nos responsables produits, sont à votre disposition pour des conseils professionnels.

Ingénierie de projets

Nous vous proposons des projets en clef en mains; choix des produits, dimensionnement, accessoires adaptés, montage et concepts logistiques.

Pose et montage

Pour le tirage de câble nous vous soutenons avec une équipe de montage efficace et éprouvée, l'infrastructure technique et nos propres accessoires adaptés aux besoins.

En tant que représentant de la technique et des passe-câbles Hauff, pour la suisse, nous avons à disposition des éléments et des méthodes pour vous garantir des entrées de bâtiments étanches.

Dépannage

Notre service de dépannage est disponible 24/24 h en cas d'urgence. Il est atteignable 365 jours par année pour des livraisons ou des conseils spéciaux.

Formation

Nous vous proposons des cours de montage pour des électriques de réseaux.

Daten Verlegefahrzeuge

Caractéristiques des véhicules de pose



Verlegefahrzeug mit Welaki-System

- Leergewicht: 14 t
- Nutzlast: 12 t
- Gesamtgewicht: 26 t
- Länge: 8,0 m
- Breite: 2,5 m
- Spulen-Ø: 260 / 340 cm

Véhicule de pose avec système welaki

- Poids à vide: 14 t
- Charge utile: 12 t
- Poids total: 26 t
- Longueur: 8,0 m
- Largeur: 2,5 m
- Ø bobine: 260 / 340 cm



Tiefladeanhänger

- Leergewicht: 4 t
- Nutzlast: 14 t
- Gesamtgewicht: 18 t
- Länge: 8,5 m
- Breite: 2,5 m
- Spulen-Ø: 165 – 340 cm

Remorque surbaissée

- Poids à vide: 4 t
- Charge utile: 14 t
- Poids total: 18 t
- Longueur: 8,5 m
- Largeur: 2,5 m
- Ø bobine: 165 – 340 cm



Verlegefahrzeug UNIMOG-LANCIER

- Leergewicht: 6,5 t
- Nutzlast: 8,5 t
- Gesamtgewicht: 15 t
- Länge: 6,3 m
- Breite: 2,5 m
- Höhe (r = Spulenradius): r + 1,9 m

Véhicule de pose UNIMOG-LANCIER

- Poids à vide: 6,5 t
- Charge utile: 8,5 t
- Poids total: 15 t
- Longueur: 6,3 m
- Largeur: 2,5 m
- Hauteur (r = rayon de bobine): r + 1,9 m

Kabelzubehör

Accessoires pour câbles

	Seite
Übersicht	160
Muffen 1 kV	162
Schrumpf-Endgarnituren 1 kV	164
Muffen 20 kV / 30 kV und Halbschalen	166
Endverschlüsse 20 kV / 30 kV	170
Verbindungselemente	174
Befestigungsmaterial	182
Diverses Material	192
Schrumpfmaterial	196

	Page
Sommaire	160
Boîtes 1 kV	162
Garnitures d'extrémité 1 kV	164
Boîtes 20 kV / 30 kV et Caniveaux	166
Extrémités 20 kV / 30 kV	170
Connecteurs	174
Matériaux de fixation	182
Matériaux divers	192
Matériaux rétractables	196



Übersicht Kabelzubehör

Sommaire

Accessoires pour câbles

Muffen 1 kV

■ Seite 162

Boîtes 1 kV

■ Page 162



Schrumpf-Endgarnituren 1 kV

■ Seite 164

Garnitures d'extrémité 1 kV

■ Page 164



Muffen 20 kV / 30 kV und Halbschalen

■ Seite 166

Boîtes 20 kV/30 kV et Caniveaux

■ Page 166



Endverschlüsse 20 kV / 30 kV

■ Seite 170

Extrémités 20 kV / 30 kV

■ Page 170



Verbindungselemente

■ Seite 174

Connecteurs

■ Page 174



Befestigungsmaterial

■ Seite 182

Matériaux de fixation

■ Page 182



Diverses Material

■ Seite 192

Matériaux divers

■ Page 192



Schrumpfmaterial

■ Seite 196

Matériaux rétractables

■ Page 196





Kabelzubehör

Muffen 1 kV

Accessoires pour câbles


Boîtes 1 kV

M Verbindungsmaße mit Harz und Härter, ohne Verbinder**M Boîtes de jonction avec résine à couler, sans connecteurs**

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L Longueur L	Stamm Principal GKN 3×...	Stamm Principal GKN 4×...	Stamm Principal GN-CLN 4×...
		mm	mm ²	mm ²	mm ²
M 0	191448	185	—	—	—
M 1	191449	240	10/10	6/6	—
M 2	191450	265	25/25	16/16	16
M 2½	191451	310	35/35	25/25	35
M 3	191452	355	50/50	50/50	50
M 4	191453	430	95/95	70/70	95
M 5	191454	550	150/150	120/120	120
M 6	191455	660	240/240	240/240	240

**Y Abzweigmuffe mit Harz und Härter, ohne Verbinder****Y Boîte de dérivation avec résine à couler, sans connecteurs**

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L Longueur L	Stamm Principal GKN 3×...	Abzweiger Dérivation GKN 3×...	Stamm Principal GKN 4×...	Abzweiger Dérivation GKN 4×...	Stamm Principal GN-CLN 4×...	Abzweiger Dérivation GN-CLN 4×...
		mm	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
Y 0	191456	185	4/4	4/4	—	—	4	4
Y 1	191457	240	10/10	10/10	6/6	6/6	6	4
Y 2	191458	285	16/16	10/10	10/10	10/10	16	10
Y 3	191459	240	25/25	16/16	16/16	16/16	16	10
Y 3½	191460	300	35/35	25/25	25/25	25/25	35	25
Y 4	191461	285	70/70	25/25	50/50	25/25	50	35
Y 4½	191462	335	120/120	95/95	95/95	95/95	95	50
Y 5	191463	382	150/150	95/95	120/120	95/95	150	95
Y 6	191464	570	240/240	150/150	150/150	150/150	240	150

**G Harz und Härter****G Résine à couler**

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Inhalt Contenu
		ml
G 286	211774	286
G 464	211775	464



SM Universal-Verbindungsmuffe
ohne Verbinder, für Kabel GKN / GN-CLN

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Stamm <i>Principal</i> GKN 3×...	Stamm <i>Principal</i> GKN 4×...
		mm	mm ²	mm ²
SM 4 - 10	191473	400	4 - 10	4 - 10
SM 16 - 50	191474	500	16 - 50	16 - 50
SM 50 - 95	191475	750	50 - 95	50 - 95
SM 120 - 240	191476	1000	120 - 240	120 - 240



ZS Zusatzset
für Kabel PPb

ZS Set supplémentaire
pour câbles PPb

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Stamm <i>Principal</i> PPb 4×...
		mm ²
ZS - PPb 16 - 35	218578	16 - 35
ZS - PPb 50 - 95	218579	50 - 95
ZS - PPb 120 - 240	218580	120 - 240



Kabelzubehör

Schrumpf-Endgarnituren 1 kV

Accessoires pour câbles

Garnitures d'extrémité 1 kV**SGF 4 Schrumpf-Endgarnitur**

für Kabel GN-CLN/GKN, ohne Verbinder, Freiluft

SGF 4 Garniture d'extrémité

pour câbles GN-CLN/GKN, sans connecteurs, lignes aériennes

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Kabel Câble
mm ²		
SGF 4-10 - 25	189007	10 - 25
SGF 4 - 35 - 70	189008	35 - 70
SGF 4 - 95 - 150	189009	95 - 150
SGF 4-185 - 240	189010	185 - 240

**SGI MN Schrumpf-Endgarnitur**für 3 Einleiter-Kabel GKN, ohne Kabelschuhe,
Schrumpfschlauch grün-gelb**SGI MN Garniture d'extrémité**pour 3 câbles unipolaires GKN, sans cosses,
tube rétractable vert-jaune

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Kabel Câble
mm ²		
SGI MN - 95 / 35 - 150 / 50	190759	95 / 35 - 150 / 50
SGI MN - 240 / 80	190760	240 / 80

**SGI 4 Schrumpf-Endgarnitur**

für Kabel GN-CLN, ohne Kabelschuhe

SGI 4 Garniture d'extrémité

pour câbles GN-CLN, sans cosses

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Kabel Câble
mm ²		
SGI 4 - 10 - 25	189022	10 - 25
SGI 4 - 35 - 70	189023	35 - 70
SGI 4 - 95 - 150	189024	95 - 150
SGI 4 - 185 - 240	189025	185 - 240




SGI 4MS Schrumpf-Endgarnitur

für Kabel GKN 3- und 4-Leiter, ohne Kabelschuhe,
Schrumpfschlauch grün-gelb, L = 50 cm

SGI 4MS Garniture d'extrémité

pour câbles GKN 3- et 4-conducteurs, sans cosses,
tube rétractable vert-jaune, L = 50 cm

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Kabel <i>Câble</i> mm ²
SGI 4MS - 10 - 25	189038	10 - 25
SGI 4MS - 35 - 70	189039	35 - 70
SGI 4MS - 95 - 150	189040	95 - 150
SGI 4MS - 185 - 240	189041	185 - 240

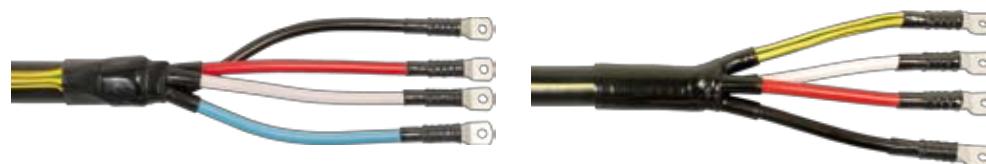

Kabelzubehör

Muffen 20 kV / 30 kV und Halbschalen

Accessoires pour câbles

Boîtes 20 kV / 30 kV et Caniveaux**93 - AP Kaltschrumpfmuffe**

für TRI-DELTA®, inkl. 2 Aufteilkappen, ohne Verbinder

93 - AP Jonction rétractable à froid

pour TRI-DELTA®, incl. 2 extrémités, sans connecteurs

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L Longueur L	Kunststoffkabel Câble synthétique 20 kV, 3 × 1 × ...
		mm	mm ²
93 - AP 611 - 3 MT	214755	680	50 - 95
93 - AP 621 - 3 MT	214742	680	95 - 300

**93 - AP Kaltschrumpfmuffe**

ohne Verbinder

93 - AP Jonction rétractable à froid

sans connecteurs

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L Longueur L	Kunststoffkabel Câble synthétique 20 kV, 1 × 1 × ...	Kunststoffkabel Câble synthétique 20 kV, 3 × 1 × ...
		mm	mm ²	mm ²
93 - AP 611 - 1	214753	680	50 - 95	
93 - AP 621 - 1	214381	680	95 - 300	
93 - AP 631 - 1	214754	700	240 - 400	
93 - WDS	Wasserdampfsperre / Barrière vapeur	214438	50 - 500	
93 - P610-3	Querschnitterweiterung / Augmentation de section	216251		93-AP 611-1 25 - 35
93 - P620-3	Querschnitterweiterung / Augmentation de section	220075		93-AP 621-1 35 - 70
				93-AP 631-1 95 - 185

**QSG Kaltschrumpfmuffe**

für TRI-DELTA®, inkl. 2 Aufteilkappen, ohne Verbinder

QSG Jonction rétractable à froid


pour TRI-DELTA®, incl. 2 extrémités, sans connecteurs

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L Longueur L	Kunststoffkabel Câble synthétique 20 kV, 3 × 1 × ...
		mm	mm ²
QSG 150 - AP - 3 MT	220168	680	50 - 150
QSG 300 - AP - 3 MT	220169	680	95 - 300




QSG Einleiter-Kaltschrumpfmuffe
ohne Verbinder

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L Longueur L	Kunststoffkabel Câble synthétique 20 kV, 1×1×...
		mm	mm ²
QSG 150 AP-1	219951	680	50 - 150
QSG 300 AP-1	219952	680	95 - 300



94 - AC Einleiter-Kaltschrumpfmuffe
ohne Verbinder

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L Longueur L	Kunststoffkabel Câble synthétique 20 kV, 1×1×...	Kunststoffkabel Câble synthétique 30 kV, 1×1×...
		mm	mm ²	mm ²
94 - AC 642 - 1	219950	940	500 - 630	300 - 630



93 - FP Übergangs-Kaltschrumpf-Muffe
für 3PPb – PE, ohne Verbinder

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L Longueur L	Kunststoffkabel Câble synthétique 20 kV, 3×1×...	Bleikabel Câble PPb 20 kV, 3×1×...
		mm	mm ²	mm ²
93 - FP 250 - 3	225065	1180	50 - 95	25 - 70
93 - FP 260 - 3	225066	1200	95 - 240	95 - 240



93 - FP Übergangs-Kaltschrumpf-Muffe
für PPb – PE, ohne Verbinder

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L Longueur L	Kunststoffkabel Câble synthétique 20 kV, 3×1×...	Bleikabel Câble PPb 20 kV, 3×1×...
		mm	mm ²	mm ²
93 - FP 210 - 3	225067	1180	50 - 95	25 - 70
93 - FP 220 - 3	225068	1200	95 - 240	95 - 240



KH Kabelhalbschale

KH Caniveau

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L <i>Longueur L</i>
mm		
KH 150	190727	1000



KHG Kabelhalbschale gebogen

KHG Caniveau coudé

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>
KHG 150	214014



Kabelzubehör

Endverschlüsse 20 kV / 30 kV

Accessoires pour câbles

Extrémités 20 kV / 30 kV**93 - EB Garnitur 3 Kaltschrumpf-Endverschlüsse**

für TRI-DELTA®, Innenraum, QuickTerm II 3M
inkl. Erdungsset, ohne Kabelschuhe

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	$3 \times 1 \times \dots$ 20 kV mm mm ²
93 - EB62-1-ME	218565	254	25 - 95
93 - EB63-1-ME	218566	254	120 - 240

**93 - EB Garnitur 3 Kaltschrumpf-Endverschlüsse**

Innenraum, QuickTerm II 3M, ohne Kabelschuhe

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	$3 \times 1 \times \dots$ 20 kV mm mm ²
93 - EB62 -1	214731	254	25 - 95
93 - EB63 -1	214734	254	70 - 240
93 - EB64 -1	214735	279	185 - 500
93 - EB65 -1	214736	286	400 - 800

**93 - EB Garnitur 3 Kaltschrumpf-Endverschlüsse**

für TRI-DELTA®, Freiluft, Quick Term II 3M, inkl. Erdungsset,
ohne Anschlussbolzen

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	$3 \times 1 \times \dots$ 20 kV mm mm ²
94 - EB62-1-ME	223949	330	25 - 95
94 - EB63-1-ME	223950	330	120 - 240

**94 - EB Garnitur 3 Kaltschrumpf-Endverschlüsse**

Freiluft 20 kV, QuickTerm II 3M, Innenraum 30 kV
ohne Anschlussbolzen/Kabelschuhe

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	$3 \times 1 \times \dots$ 20 kV mm mm ²	$3 \times 1 \times \dots$ 30 kV mm ²
94 - EB62 -1	223946	330	25 - 95	25 - 50
94 - EB63 -1	223947	330	70 - 240	50 - 150
94 - EB64 -1	223948	368	185 - 500	120 - 300
94 - EB65 -1	220920	375	400 - 800	240 - 630



ZB - ME Erdungsset
für TRI-DELTA®, für 3 Einleiter XDMZ-M20

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	3 × 1 × ... 20 kV mm²
ZB - ME 20/25 - 95	218464	25 - 95
ZB - ME 20/120 - 240	218465	120 - 240



ZB1 - ME Erdungsset
für TRI-DELTA®, für 3 Einleiter XDMZ

ZB1 - ME Set de mise à terre
pour TRI-DELTA®, pour 3 câbles unipolaire XDMZ

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	3 × 1 × ... mm²	kV
ZB1 - ME 1 - 3	224665	400 - 630	10
		300 - 500	20
		150 - 300	30
ZB1 - ME 2 - 3	224759	630	20
		400 - 630	30



PST - 3F SET Aufteilkappe
für TRI-DELTA®, Kaltschrumpf

PST - 3F Set extrémité
pour TRI-DELTA®, rétractable à froid

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	3 × 1 × ... 20 kV mm²
8554 PST-3F/MT/25-150	218572	25 - 150
8555 PST-3F/MT/95-300	218574	95 - 300



SKE und SSB Schrumpfset
für TRI-DELTA®, Warmschrumpf

SKE et SSB Garniture d'extrémité
pour TRI-DELTA®, rétractable à chaud

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	3 × 1 × ... 20 kV mm²
SKE 3F / 6 - MT / 25 - 300	212400	25 - 300
SSB 500 - 600 / MT / 240 - 630	213057	240 - 630



AMV Winkel-Steckendverschluss 250 A

AMV Fiche coudée 250 A

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	Leiter <i>Conducteur</i>	1×1×... 20 kV mm²
AMV - K158 LR - FG - 50 +11TL	220376	1)	Cu	50
AMV - K158 LR - GAB - 95 +11TL	223054	1)	Cu	95
AMV - K158 LR - GAB - 95AI +11TL	300938	2)	Al	95

AMV Gerader Steckendverschluss 250 A

AMV Fiche droite 250 A

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	Leiter <i>Conducteur</i>	1×1×... 20 kV mm²
AMV - K152 SR - FG - 50 +11TL	218584	2)	Cu	50
AMV - K152 SR - GAB - 95 +11TL	223840	2)	Cu	95
AMV - K152 SR - GAB - 95AI +11TL	301292	2)	Al	95

AMV Winkel-Steckendverschluss 630 A

AMV Fiche coudée 630 A

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	Leiter <i>Conducteur</i>	1×1×... 20 kV mm²
AMV - K 400 LB - 15 - 50	220375	3)	Cu	50
AMV - K 400 LB - 19 - 95	223742	3)	Cu	95
AMV - K 400 LB - 22 - 150	219805	3)	Cu	150
AMV - K 400 LB - 22 - 240	223857	3)	Cu	240

AMV Abzweig-Steckendverschluss 630 A

AMV Fiche de dérivation 630 A

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	Leiter <i>Conducteur</i>	1×1×... 20 kV mm²
AMV - K 400 LBG - 15 / 050 S	301464	3)	Cu / Al	50
AMV - K 400 LBG - 19 / 070 - 120 S	301465	3)	Cu / Al	70 - 120
AMV - K 400 LBG - 22 / 150 - 240 S	301466	3)	Cu / Al	150 - 240

AMV Abzweig-Steckendverschluss 630 A

AMV Fiche de dérivation 630 A

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	Leiter <i>Conducteur</i>	1×1×... 20 kV mm²
AMV - K 400 TBG - 15 / 035 - 050 S	301467	4)	Cu / Al	35 - 50
AMV - K 400 TBG - 19 / 070 - 120 S	301468	4)	Cu / Al	70 - 120
AMV - K 400 TBG - 22 / 150 - 240 S	301469	4)	Cu / Al	150 - 240
AMV - K 400 TBG - 27 / 240 - 300 S	301470	4)	Cu / Al	240 - 300
AMV - K 400 TBG - 32 / 400 - 500 S	301471	4)	Cu / Al	400 - 500
AMV - K 400 TBG - 37 / 630 S	301472	4)	Cu / Al	630



1)

Winkel-Steckendverschluss 250 A
Fiche coudée 250 A



2)

Gerader Steckendverschluss 250 A
Fiche droite 250 A



3)

Winkel-Steckendverschluss 630 A
Fiche coudée 630 A



4)

Abzweig-Steckendverschluss 630 A
Fiche de dérivation 630 A

AMV Abzweig-Steckendverschluss 630 A

AMV Fiche de dérivation 630 A

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	Leiter <i>Conducteur</i>	1×1×... 20 kV mm ²
AMV - K 430 TBG - 16 / 025 - 095 S	301250	5)	Cu / Al	25 - 95
AMV - K 430 TBG - 18 / 095 - 240 S	225241	5)	Cu / Al	95 - 240

AMV Abzweig-Steckendverschluss

für Doppelanschluss mit AMV-K 430, 630 A

AMV Fiche de dérivation

pour raccordement double avec AMV- K 430, 630 A

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	Leiter <i>Conducteur</i>	1×1×... 20 kV mm ²
AMV - K 300 PBG - 16 / 025 - 095 S	301473	6)	Cu / Al	25 - 95
AMV - K 300 PBG - 18 / 095 - 240 S	225243	6)	Cu / Al	95 - 240

AMV Gerader Steckendverschluss 630 A

AMV Fiche droite 630 A

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	Leiter <i>Conducteur</i>	1×1×... 20 kV mm ²
AMV - K 450 SR - 06 - 50 + 11 TL	225348	7)	Cu / Al	50
AMV - K 450 SR - 08 - 95 + 11 TL	225137	7)	Cu / Al	95
AMV - K 450 SR - 10 - 150 + 11 TL	300554	7)	Cu / Al	150
AMV - K 450 SR - 12 - 240 + 11 TL	270130	7)	Cu / Al	240

AMV Überspannungsableiter 630 A

AMV Parafoudre 630 A

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	U _c kV eff.	U _r kV eff.	kA
AMV 400 PB - 10 SA - 15 N	225693	8)	12,0	15	10
AMV 400 PB - 10 SA - 24 N	224034	8)	19,6	24	10
AMV 400 PB - 10 SA - 30 N	301043	8)	24,0	30	10
AMV 400 PB - 10 SA - 36 N	223125	8)	28,8	36	10
AMV 300 PB - 10 SA - 15 N	301478	9)	12,0	15	10
AMV 300 PB - 10 SA - 24 N	301239	9)	19,6	24	10
AMV 300 PB - 10 SA - 30 N	301479	9)	24,0	30	10



5)
Abzweig-Steckendverschluss 630 A
Fiche de dérivation 630 A



6)
Abzweig-Steckendverschluss für
Doppelanschluss mit AMV-K 430 ... 630 A
*Fiche de dérivation pour raccordement
double avec AMV- K 430 ... 630 A*



7)
Gerader Steckendverschluss
630 A
*Fiche droite
630 A*



8)
Überspannungsableiter
630 A
*Parafoudre
630 A*



9)
Überspannungsableiter
630 A
*Parafoudre
630 A*

Kabelzubehör

Verbindungselemente


Accessoires pour câbles

Connecteurs

PAB und PAD Pressanschluss-Bolzen

für Endverschluss, Mittelspannung


Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L1 Longueur L1	Länge L2 Longueur L2	Kennzahl Matrice	A A	1×1× ...
		mm	mm	DIN K	∅ mm	mm ²
PAB 50/Cu	215087	100	50	14	16	50
PAB 95/Cu	215486	115	50	18	16	95
PAB 150/Cu	214237	125	55	22	22	150
PAB 240/Cu	215487	130	60	28	26	240
PAB 300/Cu	215488	140	60	32	26	300
PAB 400/Cu	216247	170	65	38	30	400
PAB 500/Cu	216241	180	70	42	35	500
PAB 630/Cu	215129	180	70	44	35	630
PAD 240/Cu	300522	185	125	28	30	240
PAD 400/Cu	220958	210	125	38	30	400
PAD 630/Cu	220955	220	125	44	30	630

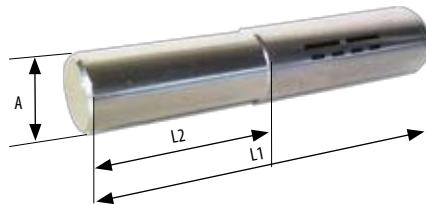

ACC Schraubanschluss-Bolzen

mit Abreisskopschraube, für Cu- und Al-Leiter

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge L1 Longueur L1	Bolzen-∅ d ∅ Goujon d	Aussen-∅ D ∅ extérieur D	Cu / Al	Anzahl Schrauben Quantité vis
		mm	mm	mm	mm ²	
ACC - D3M01 / C016 - 095 - PIN20L = 80	301487	80	20	24	16 - 95	1
ACC - D3M01 / C150 - 095 - PIN20L = 80	301488	80	20	30	50 - 150	2
ACC - D3M01 / C095 - 240 - PIN20L = 80	301489	80	20	33	95 - 240	2
ACC - D3M01 / C120 - 300 - PIN30L = 110	301490	110	30	38	120 - 300	2
ACC - D3M01 / C400 - 630 - PIN30L = 110	301492	110	30	52	400 - 630	3

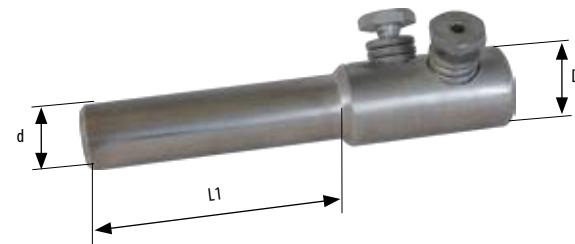

ACC Schraubverbinder, längsdicht
mit Abreisskopfschraube, für Cu- und Al-Leiter

ACC Serre-fils à visser, à étanchéité longitudinale
avec tête fusible, conducteurs en Cu et Al

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L1 <i>Longueur L1</i>	Ø-Aussen <i>Ø extérieur</i>	Cu	Al	Anzahl Schrauben <i>Quantité vis</i>
			mm ²	mm ²	mm ²	
ACC - D6M01 / M016 - 095	300568	70	24	16 - 95	16 - 95	1
ACC - D6M01 / M050 - 150	300567	85	30	50 - 120	50 - 150	2
ACC - D6M01 / M095 - 240	224483	120	33	95 - 240	95 - 240	2
ACC - D6M01 / M185 - 400	300569	170	42	185 - 400	185 - 400	2
ACC - D6M01 / M400 - 630	301493	200	52	400 - 630	400 - 630	3



ACC Schraubkabelschuh, längsdicht
mit Abreisskopfschraube, für Cu- und Al-Leiter

ACC Cosse à visser, à étanchéité longitudinale
avec tête fusible, conducteurs en Cu et Al

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L1 <i>Longueur L1</i>	Ø-Aussen <i>Ø extérieur</i>	Cu	Al	Anzahl Schrauben <i>Quantité vis</i>
			mm ²	mm ²	mm ²	
ACC - D1M01 / C016 - 095	300570	60	24	16 - 95	16 - 95	1
ACC - D1M01 / C095 - 240	300571	95	33	95 - 240	95 - 240	2
ACC - D1M01 / C185 - 230	300572	120	42	185 - 300	185 - 400	3



AJT Werkzeug

AJT Outilage

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	
AJT - GH33U		Ø



FLK Freileitungsklemme

FLK Serre-fils, lignes aériennes

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Abzweiger <i>Dérivation</i>	Hauptleiter Al / Cu <i>Principal Al / Cu</i>
		mm ²	mm ²
FLK 35	108685	4 - 35	35
FLK 50	108677	10 - 50	50
FLK 95	108650	10 - 70	95
FLK 150	211144	16 - 95	150



KK Kreuzklemme, Erdungsmaterial

KK Serre fils de dérivation, contacts de terre

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>
KK 10 - 50	160342



AKT Konusabzweigklemme, Erdungsmaterial

AKT Connecteur de dérivation, contacts de terre

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>
AKT Konus 8	186072



KS Konuskabelschuh, Erdungsmaterial

KS Cosse cônique, contacts de terre

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>
KS Konus 8 / M10	186070
KS Konus 8 / M12	210658
KS Konus 8 / M12 - 90°	217385



KV Konusverbinder, Erdungsmaterial

KV Connecteur cône, contacts de terre

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>
KV	187851



ET Erdleitungsträger, Erdungsmaterial

ET Support pour conducteur, contacts de terre


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>
ET 8 - 10	189737



SCK3 Schraubkompakt-Abzweigklemme
SEFAG-PFISTERER 3-Leiter

SCK3 Borne de dérivation compacte
SEFAG-PFISTERER 3 Conducteurs


Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	D	Hauptleiter Principal Alse	Hauptleiter Principal Alrm	Hauptleiter Principal Curm	Abzweiger Alrm / Curm Dérivation Alrm / Curm
mm						
SCK3 330.391-003	211523	87	50	50	50	16 - 50
SCK3 330.391-004	Ø	87	70	70	70	16 - 50
SCK3 330.391-001	Ø	87	95	95	95	16 - 50
SCK3 330.391-987	Ø	87	120	120	120	16 - 50
SCK3 330.391-002	212321	87	150		95 - 120	16 - 50
SCK3 332.124-168	301570	121	150		95 - 120	50-150
SCK3 330.391-986	Ø	87	150	150	150	16 - 50
SCK3 331.013-013	Ø	109	185	185	185	6 - 70
SCK3 331.720-720	210549	92			150	6 - 50
SCK3 331.013-014	Ø	109	240	240	240	6 - 70



SCK4 Schraubkompakt-Abzweigklemme
SEFAG-PFISTERER 4-Leiter

SCK4 Borne de dérivation compacte
SEFAG-PFISTERER 4 Conducteurs


Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	D	Hauptleiter Principal Alse	Hauptleiter Principal Alrm	Hauptleiter Principal Curm	Abzweiger Alrm / Curm Dérivation Alrm / Curm
mm						
mm ²						
SCK4 330.407-457	Ø	83	25-35	16-25	16 - 25	6 - 50
SCK4 330.407-248	Ø	83	50	35	35	6 - 50
SCK4 330.407-915	108472	83	70	50	50	6 - 50
SCK4 330.409-872	Ø	90	95	70	70	6 - 50
SCK4 330.926-012	Ø	93	120	95	95	6 - 50
SCK4 330.499-400	Ø	115	150	120	120	6 - 70
SCK4 330.926-003	134503	93	150		95 - 120	6 - 50
SCK4 330.499-499	Ø	115	185	150	150	6 - 70
SCK4 330.935-935	Ø	124	240	185	185	6 - 70



DVZ und PVB Pressverbinder

längsdicht

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	Kennzahl <i>Matrice</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	Leiter <i>Conducteur</i>
				DIN K	mm
DVZ / CU 10	210944	1)	6	30	10
DVZ / CU 16	210945	1)	8	50	16
DVZ / CU 25	210946	1)	10	50	25
DVZ / CU 35	210947	1)	12	50	35
DVZ / CU 50	210948	1)	14	56	50
DVZ / CU 70	210949	1)	16	56	70
DVZ / CU 95	210950	1)	18	70	95
DVZ / CU 120	210951	1)	20	70	120
DVZ / CU 150	210952	1)	22	80	150
DVZ / CU 185	210953	1)	25	85	185
DVZ / CU 240	210954	1)	28	90	240
DVZ / CU 300	210955	1)	32	100	300
DVZ / CU 400	301397	1)	38	150	400
DVZ / CU 500	301398	1)	42	160	500
DVZ / CU 300 H	189968	2)	32	125	300
DVZ / CU 400 H	210965	2)	38	160	400
DVZ / CU 500 H	216951	2)	42	171	500
PVB / CU 630	218421	2)	44	195	630



AEH Aderhülse

AEH Embout de toron


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Litze <i>Toron</i>	mm ²
AEH 35 / 20	300937	35	
AEH 50 / 22	225283	50	
AEH 150 / 38	221251	150	
AEH 240 / 40	221250	240	



RH Reduzierhülse

DIN


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Verbinder <i>Connecteur</i>	Seil <i>Corde</i>
		mm	mm ²	mm ²
RH 25 / 10	210966	25	25	10
RH 25 / 16	210967	25	25	16
RH 35 / 16	Ø	25	35	16
RH 35 / 25	210970	25	35	25
RH 50 / 16	210971	33	50	16
RH 50 / 25	210972	33	50	25
RH 50 / 35	210973	33	50	35
RH 70 / 25	Ø	33	70	25
RH 70 / 35	Ø	33	70	35
RH 70 / 50	210976	33	70	50
RH 95 / 35	210977	45	95	35
RH 95 / 50	210978	45	95	50
RH 95 / 70	210979	45	95	70
RH 120 / 95	210982	45	120	95
RH 150 / 70	210983	53	150	70
RH 150 / 95	210984	53	150	95
RH 150 / 120	210985	53	150	120
RH 185 / 95	210986	53	185	95
RH 185 / 120	210987	53	185	120
RH 185 / 150	210988	53	185	150
RH 240 / 120	210989	55	240	120
RH 240 / 150	210990	55	240	150
RH 240 / 185	210991	55	240	185



DK Presskabelschuh

DIN 46235 Cu


Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Kennzahl Matrice	Länge L Longueur L	D D	Leiter
					mm ²
DK/CU 6/6	210998	5	24	5,3	6
DK/CU 10/6	210999	6	27	6,4	10
DK/CU 10/8	217237	6	27	8,4	10
DK/CU 16/10	215017	8	36	10,5	16
DK/CU 16/12	211000	8	36	13,0	16
DK/CU 25/10	216926	10	38	10,5	25
DK/CU 25/12	211001	10	38	13,0	25
DK/CU 35/10	216927	12	42	10,5	35
DK/CU 35/12	211002	12	42	13,0	35
DK/CU 50/8	300792	14	52	8,4	50
DK/CU 50/10	216928	14	52	10,5	50
DK/CU 50/12	211003	14	52	13,0	50
DK/CU 50/16	213990	14	52	17,0	50
DK/CU 70/10	224629	16	55	10,5	70
DK/CU 70/12	211004	16	55	13,0	70
DK/CU 95/12	211005	18	65	13,0	95
DK/CU 95/16	213991	18	65	17,0	95
DK/CU 120/12	211006	20	70	13,0	120
DK/CU 120/16	214558	20	70	17,0	120
DK/CU 150/12	210737	22	78	13,0	150
DK/CU 150/16	213992	22	78	17,0	150
DK/CU 185/12	222667	25	82	13,0	185
DK/CU 185/14	211007	25	82	15,0	185
DK/CU 185/16	217701	25	82	17,0	185
DK/CU 240/12	216467	28	92	13,0	240
DK/CU 240/14	221596	28	92	15,0	240
DK/CU 240/16	211008	28	92	17,0	240
DK/CU 300/14	216857	32	100	15,0	300
DK/CU 300/16	210714	32	100	17,0	300
DK/CU 400/14	225327	38	115	15,0	400
DK/CU 400/16	211009	38	115	17,0	400
DK/CU 500/16	216952	42	125	17,0	500
DK/CU 630/16	215130	44	135	17,0	630



DK Presskabelschuh

abgewinkelt 90° DIN 46235 Cu

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Kennzahl Matrice	D D	Leiter
				DIN K ∅ mm mm ²
DK/CU 25/12/90	211011	10	13,0	25
DK/CU 50/12/90	211012	14	13,0	50
DK/CU 95/12/90	211013	18	13,0	95
DK/CU 150/12/90	211014	22	13,0	150
DK/CU 240/12/90	211015	28	13,0	240
DK/CU 240/16/90	216859	28	16,0	240
DK/CU 300/16/90	216858	32	16,0	300



Kabelzubehör

Befestigungsmaterial


Accessoires pour câbles

Matériaux de fixation

BAF und BA Verankerungsbride für TRI-DELTA® Kabel
inkl. Schrauben, ohne Dübel oder Steinhülsen

BAF et BA Bride d'amarrage pour câbles TRI-DELTA®
incl. vis, sans chevilles ou douilles à sceller


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Anz. Schrauben <i>Nombrevis</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	Breite B <i>Largeur B</i>	XDMZ-Z 20 kV <i>3×1×...</i>
			mm	mm	mm ²
BAF 80 - M - 25	212036	4	250	146	25
BAF 80 - M - 50	214197	4	250	146	50
BAF 80 - M - 95	214795	4	250	146	95
BAF 110 - M - 150	214796	4	300	186	150
BAF 110 - M - 240	214797	4	300	186	240
BAF 130 - M - 300	214798	4	316	220	300
BA 80 - M - 25	214814	4	400	146	25
BA 80 - M - 50	214815	4	400	146	50
BA 80 - M - 95	211494	4	400	146	95
BA 110 - M - 150	214816	6	500	186	150
BA 110 - M - 240	214817	6	500	186	240
BA 130 - M - 300	214818	6	500	220	300



BAF Verankerungsbride
inkl. Schrauben, ohne Dübel oder Steinhülsen

BAF Bride d'amarrage
incl. vis, sans chevilles ou douilles à sceller

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Anz.Schrauben <i>Nombre vis</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	Breite B <i>Largeur B</i>	Kabel <i>Câble</i>
			mm	mm	Ø mm
BAF 40 - 24 / 26	Ø	4	180	106	24 - 26
BAF 40 - 26 / 28	Ø	4	180	106	26 - 28
BAF 40 - 28 / 30	Ø	4	180	106	28 - 30
BAF 40 - 30 / 32	Ø	4	180	106	30 - 32
BAF 40 - 32 / 34	Ø	4	180	106	32 - 34
BAF 40 - 34 / 36	Ø	4	180	106	34 - 36
BAF 40 - 36 / 38	Ø	4	180	106	36 - 38
BAF 40 - 38 / 40	Ø	4	180	106	38 - 40
BAF 80 - 41 / 44	Ø	4	250	146	41 - 44
BAF 80 - 44 / 47	Ø	4	250	146	44 - 47
BAF 80 - 47 / 50	Ø	4	250	146	47 - 50
BAF 80 - 50 / 53	Ø	4	250	146	50 - 53
BAF 80 - 53 / 56	Ø	4	250	146	53 - 56
BAF 80 - 56 / 59	Ø	4	250	146	56 - 59
BAF 80 - 59 / 62	Ø	4	250	146	59 - 62
BAF 80 - 62 / 65	Ø	4	250	146	62 - 65
BAF 80 - 65 / 68	Ø	4	250	146	65 - 68
BAF 80 - 68 / 71	220230	4	250	146	68 - 71
BAF 80 - 71 / 74	221135	4	250	146	71 - 74
BAF 80 - 74 / 77	219199	4	250	146	74 - 77
BAF 80 - 77 / 80	217001	4	250	146	77 - 80
BAF 110 - 80 / 83	218528	4	300	186	80 - 83
BAF 110 - 83 / 86	218149	4	300	186	83 - 86
BAF 110 - 86 / 89	221134	4	300	186	86 - 89
BAF 110 - 89 / 92	225334	4	300	186	89 - 92
BAF 110 - 92 / 95	221133	4	300	186	92 - 95
BAF 110 - 95 / 98	Ø	4	300	186	95 - 98
BAF 110 - 98 / 101	217003	4	300	186	98 - 101
BAF 110 - 101 / 104	Ø	4	300	186	101 - 104
BAF 110 - 104 / 107	221132	4	300	186	104 - 107
BAF 110 - 107 / 110	Ø	4	300	186	107 - 110
BAF 130 - 110 / 114	Ø	4	316	220	110 - 114
BAF 130 - 114 / 118	217005	4	316	220	114 - 118
BAF 130 - 118 / 122	Ø	4	316	220	118 - 122
BAF 130 - 122 / 126	Ø	4	316	220	122 - 126
BAF 130 - 126 / 130	Ø	4	316	220	126 - 130




BA Verankerungsbride

inkl. Schrauben, ohne Dübel oder Steinhülsen

BA Bride d'amarrage

incl. vis, sans chevilles ou douilles à sceller


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Anz.Schrauben <i>Nombre vis</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	Breite B <i>Largeur B</i>	Kabel <i>Câble</i>
			mm	mm	Ø mm
BA 40 - 24/26	217577	4	300	106	24 - 26
BA 40 - 26/28	Ø	4	300	106	26 - 28
BA 40 - 28/30	Ø	4	300	106	28 - 30
BA 40 - 30/32	Ø	4	300	106	30 - 32
BA 40 - 32/34	Ø	4	300	106	32 - 34
BA 40 - 34/36	Ø	4	300	106	34 - 36
BA 40 - 36/38	Ø	4	300	106	36 - 38
BA 40 - 38/40	Ø	4	300	106	38 - 40
BA 80 - 41/44	Ø	4	400	146	41 - 44
BA 80 - 44/47	Ø	4	400	146	44 - 47
BA 80 - 47/50	Ø	4	400	146	47 - 50
BA 80 - 50/53	Ø	4	400	146	50 - 53
BA 80 - 53/56	Ø	4	400	146	53 - 56
BA 80 - 56/59	Ø	4	400	146	56 - 59
BA 80 - 59/62	300697	4	400	146	59 - 62
BA 80 - 62/65	Ø	4	400	146	62 - 65
BA 80 - 65/68	Ø	4	400	146	65 - 68
BA 80 - 68/71	225667	4	400	146	68 - 71
BA 80 - 71/74	224648	4	400	146	71 - 74
BA 80 - 74/77	Ø	4	400	146	74 - 77
BA 80 - 77/80	217002	4	400	146	77 - 80
BA 110 - 80/83	300191	6	500	186	80 - 83
BA 110 - 83/86	Ø	6	500	186	83 - 86
BA 110 - 86/89	300193	6	500	186	86 - 89
BA 110 - 89/92	300192	6	500	186	89 - 92
BA 110 - 92/95	Ø	6	500	186	92 - 95
BA 110 - 95/98	Ø	6	500	186	95 - 98
BA 110 - 98/101	217004	6	500	186	98 - 101
BA 110 - 101/104	Ø	6	500	186	101 - 104
BA 110 - 104/107	Ø	6	500	186	104 - 107
BA 110 - 107/110	Ø	6	500	186	107 - 110
BA 130 - 110/114	Ø	6	500	220	110 - 114
BA 130 - 114/118	217006	6	500	220	114 - 118
BA 130 - 118/122	Ø	6	500	220	118 - 122
BA 130 - 122/126	Ø	6	500	220	122 - 126
BA 130 - 126/130	Ø	6	500	220	126 - 130



BAFT Verankerungsbride mit Einlage
inkl. Schrauben, ohne Dübel oder Steinhülsen

BAFT Bride d'amarrage avec insertion
incl. vis, sans chevilles ou douilles à sceller


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Anz.Schrauben <i>Nombrevis</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	Breite B <i>Largeur B</i>	Kabel <i>Câble</i>
			mm	mm	∅ mm
BAFT 40 - 23/25	217603	4	180	106	23 - 25
BAFT 40 - 25/27	217604	4	180	106	25 - 27
BAFT 40 - 27/29	218297	4	180	106	27 - 29
BAFT 40 - 29/31	218754	4	180	106	29 - 31
BAFT 40 - 31/33	216973	4	180	106	31 - 33
BAFT 80 - 34/37	218467	4	250	146	34 - 37
BAFT 80 - 37/40	218048	4	250	146	37 - 40
BAFT 80 - 40/43	216975	4	250	146	40 - 43
BAFT 80 - 43/46	219340	4	250	146	43 - 46
BAFT 80 - 46/49	301190	4	250	146	46 - 49
BAFT 80 - 49/52	216974	4	250	146	49 - 52
BAFT 80 - 52/55	217050	4	250	146	52 - 55
BAFT 80 - 55/58	∅	4	250	146	55 - 58
BAFT 80 - 58/61	218300	4	250	146	58 - 61
BAFT 80 - 61/64	∅	4	250	146	61 - 64
BAFT 80 - 64/67	216972	4	250	146	64 - 67
BAFT 80 - 67/70	∅	4	250	146	67 - 70
BAFT 80 - 70/73	∅	4	250	146	70 - 73
BAFT 110 - 73/76	∅	4	300	186	73 - 76
BAFT 110 - 76/79	∅	4	300	186	76 - 79
BAFT 110 - 79/82	∅	4	300	186	79 - 82
BAFT 110 - 82/85	∅	4	300	186	82 - 85
BAFT 110 - 85/88	∅	4	300	186	85 - 88
BAFT 110 - 88/91	∅	4	300	186	88 - 91
BAFT 110 - 91/94	∅	4	300	186	91 - 94
BAFT 110 - 94/97	∅	4	300	186	94 - 97
BAFT 110 - 97/100	∅	4	300	186	97 - 100
BAFT 110 - 100/103	∅	4	300	186	100 - 103
	∅				
BAFT 130 - 103/107	∅	4	316	220	103 - 107
BAFT 130 - 107/111	∅	4	316	220	107 - 111
BAFT 130 - 111/115	∅	4	316	220	111 - 115
BAFT 130 - 115/119	∅	4	316	220	115 - 119
BAFT 130 - 119/123	∅	4	316	220	119 - 123



BAT Verankerungsbride mit Einlage
inkl. Schrauben, ohne Dübel oder Steinhülsen


BAT Bride d'amarrage avec insertion
incl. vis, sans chevilles ou douilles à sceller

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Anz.Schrauben <i>Nombre vis</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	Breite B <i>Largeur B</i>	Kabel <i>Câble</i>
			mm	mm	∅ mm
BAT 40 - 23/25	219244	4	300	106	23 - 25
BAT 40 - 25/27	221046	4	300	106	25 - 27
BAT 40 - 27/29	∅	4	300	106	27 - 29
BAT 40 - 29/31	222117	4	300	106	29 - 31
BAT 40 - 31/33	217051	4	300	106	31 - 33
BAT 80 - 34/37	∅	4	400	146	34 - 37
BAT 80 - 37/40	∅	4	400	146	37 - 40
BAT 80 - 40/43	∅	4	400	146	40 - 43
BAT 80 - 43/46	∅	4	400	146	43 - 46
BAT 80 - 46/49	225848	4	400	146	46 - 49
BAT 80 - 49/52	217354	4	400	146	49 - 52
BAT 80 - 52/55	∅	4	400	146	52 - 55
BAT 80 - 55/58	∅	4	400	146	55 - 58
BAT 80 - 58/61	220792	4	400	146	58 - 61
BAT 80 - 61/64	∅	4	400	146	61 - 64
BAT 80 - 64/67	224823	4	400	146	64 - 67
BAT 80 - 67/70	∅	4	400	146	67 - 70
BAT 80 - 70/73	224478	4	400	146	70 - 73
BAT 110 - 73/76	∅	6	500	186	73 - 76
BAT 110 - 76/79	∅	6	500	186	76 - 79
BAT 110 - 79/82	∅	6	500	186	79 - 82
BAT 110 - 82/85	∅	6	500	186	82 - 85
BAT 110 - 85/88	∅	6	500	186	85 - 88
BAT 110 - 88/91	∅	6	500	186	88 - 91
BAT 110 - 91/94	∅	6	500	186	91 - 94
BAT 110 - 94/97	∅	6	500	186	94 - 97
BAT 110 - 97/100	∅	6	500	186	97 - 100
BAT 110 - 100/103	∅	6	500	186	100 - 103
BAT 130 - 103/107	∅	6	500	220	103 - 107
BAT 130 - 107/111	∅	6	500	220	107 - 111
BAT 130 - 111/115	∅	6	500	220	111 - 115
BAT 130 - 115/119	∅	6	500	220	115 - 119
BAT 130 - 119/123	∅	6	500	220	119 - 123



APZ Anschlagplatte
für Verankerungsbride

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	L L	B B	H H	D D
		mm	mm	mm	mm
APZ S50	215838	150	200	125	50
APZ S85	215839	200	200	143	85



DM Dübel
M12, zu Verankerungsbride

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	L L
		mm
DM 12	216977	50



SM Steinhülse
M12, zu Verankerungsbride

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	L L
		mm
SM 12	216976	50



BR und BRA Kabelbride rostfrei

BR et BRA Bride de fixation inox


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Bild <i>Image</i>	S mm	XDMZ-Z 20 kV 3 x 1 x ... mm ²	Kabel <i>Câble</i> Ø mm
BR-M-25	191393	1)	110	25	
BR-M-50	191395	1)	110	50	
BR-M-95	191397	1)	110	95	
BR-M-150	191399	1)	130	150	
BR-M-240	191401	1)	130	240	
BRA-M-25	191402	2)		25	
BRA-M-50	191404	2)		50	
BRA-M-95	191406	2)		95	
BRA-M-150	191408	2)		150	
BRA-M-240	191410	2)		240	
BR 24	185284	3)	64		21 - 23,9
BR 27	185285	3)	64		24 - 26,9
BR 30	185286	3)	64		27 - 29,9
BR 34	185287	3)	64		30 - 33,9
BR 38	185288	3)	64		34 - 37,9
BR 42	185289	3)	64		38 - 41,9
BR 46	185290	3)	110		42 - 45,9
BR 50	185291	3)	110		46 - 49,9
BR 54	185294	3)	110		50 - 53,9
BR 58	185292	3)	110		54 - 57,9
BR 62	185293	3)	110		58 - 61,9
BR 68	185295	3)	110		62 - 67,9
BR 74	185296	3)	110		68 - 73,9
BR 80	185297	3)	110		74 - 79,9
BR 86	185298	3)	120		80 - 85,9
BR 92	187869	3)	130		86 - 91,9
BR100	210307	3)	130		92 - 99,9
BRA 24	185269	4)			21 - 23,9
BRA 27	185270	4)			24 - 26,9
BRA 30	185271	4)			27 - 29,9
BRA 34	185272	4)			30 - 33,9
BRA 38	185273	4)			34 - 37,9
BRA 42	185274	4)			38 - 41,9
BRA 46	185275	4)			42 - 45,9
BRA 50	185276	4)			46 - 49,9
BRA 54	187868	4)			50 - 53,9
BRA 58	185277	4)			54 - 57,9
BRA 62	185278	4)			58 - 61,9
BRA 68	185279	4)			62 - 67,9
BRA 74	185280	4)			68 - 73,9
BRA 80	185281	4)			74 - 79,9
BRA 86	185282	4)			80 - 85,9
BRA 92	185283	4)			86 - 91,9
BRA100	210304	4)			92 - 99,9

1)
BR-M mit Einlage
für TRI-DELTA® Kabel
BR-M avec insertion élastique
pour câble TRI-DELTA®

2)
BRA-M mit Einlage
für TRI-DELTA® Kabel an Holzmast
BRA-M avec insertion élastique
pour câble TRI-DELTA®, pour poteaux en bois

3)
BR
BR

4)
BRA für Holzmast
BRA pour poteaux en bois



BFB 1 Befestigungsbride

aus Aluminiumguss, mit rostfreien Schrauben

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Bild Image	S S	Länge L Longueur L	Breite B Largeur B	XDMZ-Z 20 kV 3×1×...	Kabel Câble	Ø mm
			mm	mm	mm	mm ²		
BFB1 - 1078 - M - 25	215462	1)	130	160	60	25		
BFB1 - 1078 - M - 50	215463	1)	130	160	60	50		
BFB1 - 1078 - M - 95	215464	1)	130	160	60	95		
BFB1 - 2098 - M - 150	215465	1)	145	175	60	150		
BFB1 - 2098 - M - 240	215466	1)	145	175	60	240		
BFB1 - 3120 - M - 300		Ø	1)	170	200	60		300
BFB1 - 1078	210676	2)	130	160	60			75,1 - 77,5
BFB1 - 1083	300235	2)	130	160	60			80,1 - 82,5
BFB1 - 2090	224013	2)	145	175	60			87,6 - 90,0
BFB1 - 2093	224032	2)	145	175	60			90,1 - 92,5
BFB1 - 2098	211548	2)	145	175	60			95,1 - 97,5
BFB1 - 3120	212475	2)	170	200	60			117,6 - 120,0



1)
BFB mit Einlage
für TRI-DELTA® Kabel
BFB avec insertion éla-
stique
pour câble
TRI-DELTA®



2)
BFB

BCT 1 Befestigungsbride

aus synthetischem Gummi, mit rostfreien Schrauben

BCT 1 Bride de fixation

en caoutchouc synthétique, avec vis inox

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Bild Image	S S	Länge L Longueur L	Breite B Largeur B	XDMZ-Z 20 kV 3×1×...	Kabel Câble	Ø mm
			mm	mm	mm	mm ²		
BCT1 - 89 - M - 25	215468	1)	115	148	66	25		
BCT1 - 89 - M - 50	215469	1)	115	148	66	50		
BCT1 - 89 - M - 95	215470	1)	115	148	66	95		
BCT1-103 - M - 150	215471	1)	115	148	66	150		
BCT1-103 - M - 240	215472	1)	115	148	66	240		
BCT1-25 - 2	210741	2)	51	72	36			20 - 25
BCT1-30 - 2	190022	2)	51	72	36			26 - 30
BCT1-35 - 2	190023	2)	51	72	36			31 - 35
BCT1-40 - 2	190024	2)	70	95	45			36 - 40
BCT1-45 - 2	190025	2)	70	95	45			41 - 45
BCT1-52 - 2	191483	2)	70	95	45			46 - 52
BCT1-65 - 2	191484	2)	115	148	66			53 - 65
BCT1-77 - 2	191485	2)	115	148	66			66 - 77
BCT1-89 - 2	191486	2)	115	148	66			78 - 89
BCT1-103 - 2	191487	2)	115	148	66			90 - 103



1)
BCT1 mit Einlage
für TRI-DELTA® Kabel
BCT1 avec
insertion
élastique
pour câble
TRI-DELTA®



2)
BCT1

Zuteilungstabellen für BETAflam® TRAFO-FLEX-Kabel


Tableau de choix pour câbles BETAflam® TRAFO-FLEX

mm ²	Typ / Type
4×1× 95	BCT1-52 - 2
4×1×120	BCT1-52 - 2
4×1×150	BCT1-65 - 2
4×1×185	BCT1-65 - 2
4×1×240	BCT1-77 - 2
4×1×300	BCT1-89 - 2

BAF...E Einlage
für TRI-DELTA® Kabel zu Verankерungsbride

BAF...E Insertion élastique
pour câbles TRI-DELTA® pour bride d'amarage BAF


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	D	XDMZ-Z 20 kV <i>3×1×...</i>
			mm	Ø mm
BAF 80E - M - 25 / 250	191384	250	78	25
BAF 80E - M - 50 / 250	191386	250	78	50
BAF 80E - M - 95 / 250	191388	250	78	95
BAF 110E - M - 150 / 300	191390	300	98	150
BAF 110E - M - 240 / 300	191392	300	98	240
BAF 130E - M - 300 / 300	212426	300	110	300

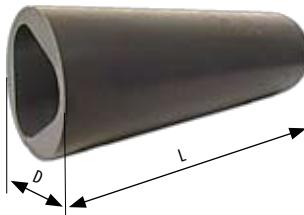

BRE - M Einlage
für TRI-DELTA® Kabel zu Kabelbride BR(A)

BRE - M Insertion élastique
pour câbles TRI-DELTA® pour bride BR(A)


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	D	XDMZ-Z 20 kV <i>3×1×...</i>
			mm	Ø mm
BRE - M - 25 / 35	191281	35	78	25
BRE - M - 50 / 35	191283	35	78	50
BRE - M - 95 / 35	191285	35	78	95
BRE - M - 150 / 35	191287	35	98	150
BRE - M - 240 / 35	191289	35	98	240



BFE - M Einlage
für TRI-DELTA® Kabel zu Kabelbride BR(A)

BFE - M Insertion élastique
pour câbles TRI-DELTA® pour bride BR(A)


Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	D	XDMZ-Z 20 kV <i>3×1×...</i>
			mm	Ø mm
BFE - M - 50 / 50	191296	50	78	50
BFE - M - 95 / 50	191298	50	78	95
BFE - M - 150 / 50	191300	50	98	150
BFE - M - 240 / 50	191302	50	98	240
BFE - M - 300 / 50	212425	50	118	300



BE 3 Einlage
für 3 Einleiterkabel

BE 3 Insertion élastique
pour 3 câbles unipolaires

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge L <i>Longueur L</i>	D <i>D</i>	Einleiter <i>Unipolaire</i>
		mm	mm	Ø mm
BE 3 2529	211247	60	75	25 - 29
BE 3 2933	211653	60	85	29 - 33
BE 3 3340	211655	60	90	33 - 40
BE 3 3946	214073	60	95	39 - 46



Zuteilungstabelle für BE 3 Einlagen

Tableau de choix pour BE 3 insertion élastique

Kabel <i>Câbles</i>	Einlage <i>Insertion</i>	Alu-Bride <i>Bride en alu</i>	Gummi-Bride <i>Bride en caoutchouc</i>	Bügel-Bride <i>Bride inox</i>
Ø mm				
25	BE3 - 2529	BFB 1 - 1070	BCT1 - 77 - 2	BR - 68
26	BE3 - 2529	BFB1 - 1070	BCT1 - 77 - 2	BR - 74
27	BE3 - 2529	BFB1 - 1070	BCT1 - 77 - 2	BR - 74
28	BE3 - 2529	BFB1 - 1075	BCT1 - 89 - 2	BR - 74
29	BE3 - 2529	BFB1 - 1075	BCT1 - 89 - 2	BR - 74
30	BE3 - 2933	BFB1 - 1080	BCT1 - 89 - 2	BR - 80
31	BE3 - 2933	BFB1 - 1080	BCT1 - 89 - 2	BR - 80
32	BE3 - 2933	BFB1 - 1083	BCT1 - 89 - 2	BR - 80
33	BE3 - 2933	BFB1 - 1083	BCT1 - 89 - 2	BR - 86
34	BE3 - 3340	BFB1 - 1085	BCT1 - 89 - 2	BR - 86
35	BE3 - 3340	BFB1 - 1085	BCT1 - 103 - 2	BR - 92
36	BE3 - 3340	BFB1 - 2090	BCT1 - 103 - 2	BR - 92
37	BE3 - 3340	BFB1 - 2090	BCT1 - 103 - 2	BR - 92
38	BE3 - 3340	BFB1 - 2090	BCT1 - 103 - 2	
39	BE3 - 3946	BFB1 - 2093	BCT1 - 103 - 2	
40	BE3 - 3946	BFB1 - 2093	BCT1 - 103 - 2	
41	BE3 - 3946	BFB1 - 2095	BCT1 - 103 - 2	
42	BE3 - 3946	BFB1 - 2095	BCT1 - 103 - 2	
43	BE3 - 3946	BFB1 - 2095	BCT1 - 103 - 2	
44	BE3 - 3946	BFB1 - 2098	BCT1 - 103 - 2	
45	BE3 - 3946	BFB1 - 2100	BCT1 - 103 - 2	
46	BE3 - 3946	BFB1 - 3103	BCT1 - 103 - 2	

Kabelzubehör


Diverses Material

Accessoires pour câbles
Matériaux divers

STKR Stützkreuz

zur Befestigung von BF/BCT-Briden

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	L1 mm	L2 mm	B1 mm	B2 mm	S mm	M ∅ mm
STKR	210.290	175	94	145	54	13	14

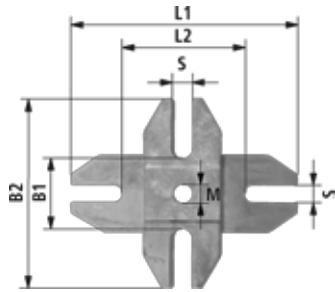

KG Kabelgurte

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	D ∅ mm
KG 350/40	219655	25 - 34
KG 420/40	219656	35 - 45
KG 600/40	219657	46 - 62



BK Band

Typ Type	Artikel-Nr. No d'article	Länge Longueur m	Breite Largeur mm
45 BK	222336	20	19



MBS Markierband

MBS Bande marquage

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Aufdruck <i>Impression</i>	Länge <i>Longueur</i> m	Breite <i>Largeur</i> mm
MBS - L1	301593	L1	10	19
MBS - L2	301594	L2	10	19
MBS - L3	301595	L3	10	19
MBS - N	301650	N	10	19
MBS - PE	301649	PE	10	19



BH 1F Befestigungsbügel

BH 1F Support pour extrémité

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	
BH 1F / BH	223057	Holz/Beton / Bois/Béton



BH 1F AA Befestigungsbügel

BH 1F AA Support pour extrémité

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	
BH 1F AA / H	189735	Holz / Bois
BH 1F AA / B	191503	Beton / Béton



SVE Profilschiene

SVE Profilé d'ancre

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	
SVE 30	214338	



NSTF Nutenstein, verzinkt mit Feder

NSTF Plaque à tête, taraudée, zingué

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	
NSTF - M8	213827	



KF und LUB Kabelgleitfett

KF et LUB Graisse pour lubrification des câbles

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Inhalt <i>Contenu</i>
Liter / Litres		
KF 5000	218410	5
LUB-P 3.8	220956	3,8



PP 4 Kabeleinzugsseil

PP 4 Corde en polypropylène

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Seil-Ø <i>Ø Corde</i>	Länge <i>Longueur</i>	Zugkraft <i>Force de tirage</i>
		mm	m	kN
PP 4 / 500 / 250	216947	4	500	2,5



Kabelzubehör

Schrumpfmaterial

Accessoires pour câbles

Matériaux rétractables

SR 2 Warmschrumpfschlauch mittelwandig schwarz, ohne Klebstoff

SR 2 Tube thermorétractable à paroi moyenne noire, sans adhésif

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Lieferung <i>Livraison</i>	geschrumpft rétraction max.
		mm	Ø mm	Ø mm
SR 2 40 -12	188955	1000	40	12
SR 2 75 - 22	188956	1000	75	22
SR 2 95 - 26	188950	1000	95	26
SR 2 120 - 34	188951	1000	120	34



SR 2 Warmschrumpfschlauch dünnwandig grün-gelb, ohne Klebstoff

SR 2 Tube thermorétractable à paroi mince vert-jaune, sans adhésif

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Lieferung <i>Livraison</i>	geschrumpft rétraction max.
		mm	Ø mm	Ø mm
SR 2 12 - 3	188949	5000	12,0	3,0
SR 2 27 - 8	188952	25000	27,0	8,0
STW - GYS 1½"	187909	1200	38,1	19,1



SRH 2 Warmschrumpfschlauch mittelwandig schwarz, mit Klebstoff

SRH 2 Tube thermorétractable à paroi moyenne noire, avec adhésif

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Lieferung <i>Livraison</i>	geschrumpft rétraction max.
		mm	Ø mm	Ø mm
SRH 2 12 - 3	216054	1000	12	3
SRH 2 22 - 6	188946	1000	22	6
SRH 2 34 - 7	188947	1000	34	7
SRH 2 40 -12	188948	1000	40	12
SRH 2 56 -16	191489	1000	56	16
SRH 2 75 - 22	191490	1000	75	22
SRH 2 95 - 26	191491	1000	95	26
SRH 2 120 - 34	191492	1000	120	34



SRH 3, WCSM und SST Warmschrumpfschlauch dickwandig schwarz, mit Klebstoff

SRH 3, WCSM et SST Tube thermorétractable à paroi épaisse noire, avec adhésif

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge <i>Longueur</i>	Lieferung <i>Livraison</i>	geschrumpft rétraction max.
		mm	Ø mm	Ø mm
SRH 3 92 - 25	191493	1000	92	25
SRH 3 130 - 34	191494	1000	130	34
WCSM 160 - 50 / 1000	191495	1000	160	50
SST 180 / 50	191496	1000	180	50



SGW Warmschrumpf-Reparaturmanschette

SGW Manchon fendus thermorétractable

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge <i>Longueur</i>	von <i>de</i>	bis <i>jusqu'à</i>
		mm	Ø mm	Ø mm
SGW 53/13	191497	1000	40	13
SGW 84/20	213450	1000	67	20
SGW 107/29	213909	1000	80	29
SGW 143/36	191498	1000	110	36
SGW 198/55	191499	1000	140	55



SEH 2 Warmschrumpf-Aufteilkappe

für Einleiter-Kabel GKN

**SEH 2 Extrémité thermorétractable
pour câbles unipolaires GKN**

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	von <i>de</i>	bis <i>jusqu'à</i>
		mm ²	mm ²
SEH 2 60 - 20	190725	1 × 95 / 35	1 × 300 / 100



SKE und 402-W Warmschrumpf-Aufteilkappe

für 3-Leiterkabel MS, 20 kV

**SKE et 402-W Extrémité thermorétractable
pour câbles tripolaires MT, 20 kV**

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	von <i>de</i>	bis <i>jusqu'à</i>
		mm ²	mm ²
SKE 3F / 6 110 - 35 50 -17	190614	25	300
402-W439 / S	212712	240	600



SEH 4 Warmschrumpf-Aufteilkappe

für 4-Leiterkabel NS, 1 kV

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	von <i>de</i> mm ²	bis <i>jusqu'à</i> mm ²
SEH 4 28 - 9	180947	1,5	10
SEH 4 35 - 15	180939	6	35
SEH 4 60 - 25	180920	35	150
SEH 4 78 - 36	188945	95	240
SEH 4 95 - 36	180912	120	300



Reduktion

Warmschrumpf-Reduktion für 1-Leiterkabel

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	von <i>de</i> Ø mm	bis <i>jusqu'à</i> Ø mm
209 R 020 / S	190881	100 - 60	40 - 15
LSTB 135 -105 / 28 -10	190882	135 - 105	28 - 10
LSTB 135 -105 / 50 - 24	190883	135 - 105	50 - 24



PST - 3 F Warmschrumpf-Aufteilkappe

für 3-Leiterkabel MS, 20 kV

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	von <i>de</i> mm ²	bis <i>jusqu'à</i> mm ²
8554 PST-3F/D	218570	25	150
8555 PST-3F/E	218571	150	300



Warmschrumpf-Endkappe

PST - 3 F Extrémité thermorétractable

pour câbles tripolaires MT, 20 kV

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Länge <i>Longueur</i> mm	von <i>de</i> Ø mm	bis <i>jusqu'à</i> Ø mm
SSC 045	187924	35	4	10
102L 022/S	187925	60	8	20
102L 033/S	187926	105	15	35
102L 048/S	187927	130	32	75
102L 055/S	187857	170	45	100
LSTC 130-105	190880	100	105	135



Halogenfreiheit und Brandverhalten

Exemption d'halogènes et comportement au feu

	Seite
Halogenfreiheit	200
Korrosivität der Brandgase	201
Rauchgasdichte	202
Brandverhalten / flammwidrig	203
Keine Brandfortleitung	204
Isolationserhalt bei Feuereinwirkung	205

	Page
<i>Exemption d'halogène</i>	200
<i>Corrosivité des gaz d'incendie</i>	201
<i>Densité de fumée</i>	202
<i>Comportement au feu pour câbles ininflammables</i>	203
<i>Comportement au feu / non propagateur du feu</i>	204
<i>Maintien de l'isolation en cas d'incendie</i>	205



Halogenfreiheit Exemption d'halogène

Als Halogene bezeichnet man die Elemente der Gruppe 7 im Periodensystem:
Chlor (Cl), Fluor (F), Brom (Br), Jod (I).

Halogenfreie Kabel sind frei von all diesen Elementen.

Sie werden Halogene genannt, weil sie mit Laugen zusammen Salze bilden (Hals: griechisch für Salz); Chlor bildet mit Natrium Kochsalz (NaCl).

Die Halogene bilden einen Bestandteil vieler Säuren

- HCl = Salzsäure
- HF = Hydrogenfluorid
- HBr = Hydrogenbromid

Der weitest verbreitete halogenhaltige Kunststoff ist PVC (Polyvinylchlorid). Im Brandfall wird Salzsäure abgespalten. Daher besteht die Tendenz, halogenhaltige Kunststoffe durch halogenfreie zu ersetzen. So wird beispielsweise PVC in grossem Massen durch Polyolefine ersetzt, wie zum Beispiel Polyäthylen.

Dank halogenfreier Kabel verhindert man das Entstehen von korrosiven und giftigen Gasen.

Prüfverfahren

1000 mg Material werden auf einem vorher ausgeglühten Kupferdraht an den äusseren Rand einer Gasflamme gehalten.

Anforderung

Der Werkstoff gilt als halogenfrei, wenn keine grüne bis blaugrüne Verfärbung der Flamme auftritt.

Chlor und Brom verfärbten die Flamme, Fluor kann nicht sicher nachgewiesen werden.

Prüfnorm

IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Les halogènes sont les éléments du groupe 7 de la classification périodique des éléments:
Chlore(Cl), Fluore(F), Brome(Br), Jode (I).

Les câbles sans halogène ne contiennent aucun de ces éléments.

On les appelle halogènes parce qu'en combinaison avec des alcalins, ils forment des sels; (hals = sel en grec); Le chlore et le sodium forment du sel de cuisine (NaCl).

On trouve des halogènes dans un grand nombre d'acides

- HCl = Acide chlorhydrique
- HF = Hydrogenfluorid
- HBr = Hydrogenbromid

La matière plastique la plus répandue contenant un halogène est le PVC (chlorure de polyvinyle). Dans un incendie, le chlore se sépare et en combinaison avec de l'eau il forme de l'acide chlorhydrique (HCl). C'est pour cette raison que l'on a tendance à remplacer ces plastiques par des plastiques sans halogènes. On remplace déjà à grande échelle le PVC par des polyoléfines tels que le polyéthylène.

Grâce aux câbles sans halogène on empêche la formation des gaz corrosifs et toxiques.

Méthode d'essai

On dispose 1000 mg de matériau sur un fil de cuivre précédemment surchauffé et on tient le tout en contact avec le bord d'une flamme de brûleur à gaz.


Exigences

Le matériau est considéré comme exempt d'halogènes si la flamme ne vire pas au vert ou au bleu-vert.

Le chlore et le bromé font virer la flamme, le fluor ne peut pas être détecté avec certitude.

Norme d'essai

CEI 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

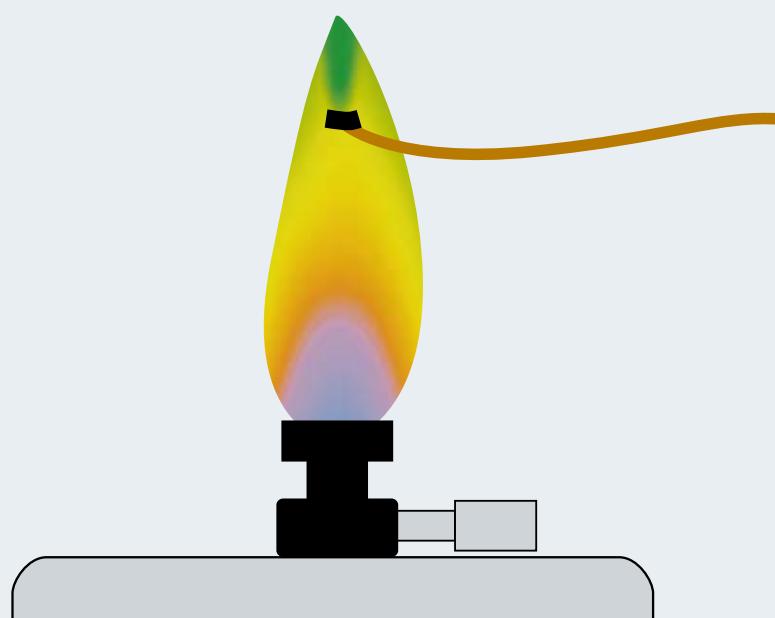

Korrosivität der Brandgase Corrosivité des gaz d'incendie

Korrosiv wirkende Gase verbinden sich mit der Feuchtigkeit zu aggressiven Säuren, die Metallteile angreifen und hier, selbst bei geringem direkten Brandschaden, grosse Folgeschäden verursachen. Dies betrifft auch nicht direkt vom Brandereignis betroffene Stellen. Besonders gefährdet sind elektrische Kontakte, elektronische Bauteile und Apparate, Maschinen und Metallkonstruktionen. Sogar das von Beton eingeschlossene Armierungseisen wird angegriffen.

Prüfverfahren

1000 mg Isoliermaterial wird in einem Verbrennungsofen bei $\geq 935^{\circ}\text{C}$ mit definierter Luftzufuhr verbrannt (≥ 30 min). Mit zwei Gaswaschflaschen im Abluftstrom wird die Leitfähigkeit und der pH-Wert gemessen. Damit lassen sich schon geringe Mengen halogenhaltiger Stoffe nachweisen.

Die Prüfung ist bestanden, wenn

- der pH-Wert $> 4,3$
- die Leitfähigkeit $< 10 \mu\text{S}/\text{mm}$ betragen.

Prüfnorm

IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Les gaz à effet corrosif se combinent avec l'humidité pour former des acides corrosifs qui attaquent les métaux et produisent des dommages secondaires très importants, même si les dégâts dus à l'incendie sont faibles. Ceci concerne aussi les parties non touchées directement par le feu. Les éléments à risque sont en particulier les éléments et appareils électriques et électroniques, les machines et les constructions métalliques. Même les armatures se trouvant dans le béton armé ne sont pas épargnées.

Méthode d'essai


On brûle 1000 mg de matériau isolant dans un four à $\geq 935^{\circ}\text{C}$ avec un apport d'air défini (≥ 30 min). A l'aide de deux épurateurs pour gaz introduits dans le circuit d'évacuation de l'air, on mesure la conductivité et la valeur du PH. Cette méthode permet de détecter la présence de faibles quantités d'halogènes.

L'essai est concluant si

- la valeur du pH est $> 4,3$
- la conductivité $< 10 \mu\text{S}/\text{mm}$

Norme d'essai

CEI 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

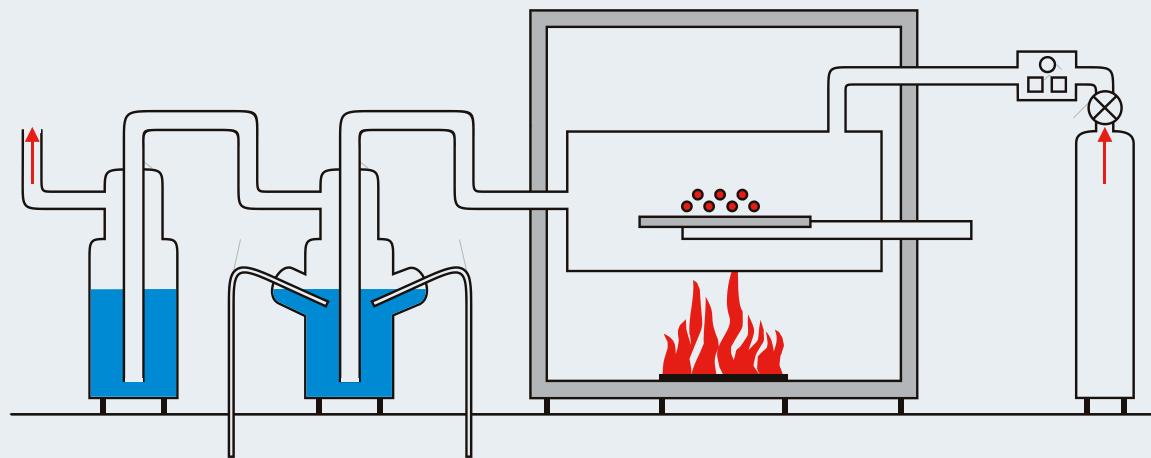

Rauchgasdichte Densité de fumée

Das Entstehen von Rauch hat mehrere unangenehme Folgen. Zum einen beeinträchtigt es durch die Sichttrübung die Fluchtmöglichkeiten der vom Brand Eingeschlossenen und behindert die Lösch- und Rettungsmassnahmen, zum anderen führt es zu Rauchvergiftungen (Kohlenmonoxid). Bezuglich Rauchgasentwicklung schneidet PVC besonders schlecht ab. Dies ist aber nicht, wie irrtümlicherweise häufig angenommen wird, auf das PVC als solches zurückzuführen, sondern auf die Additive, die dem PVC beigegeben werden. Insbesondere die Weichmacher führen normalerweise zu einer beträchtlichen Rauchentwicklung.

Prüfverfahren

Die Prüfung der Rauchdichte brennender Kabel erfolgt durch Messen der Lichtdurchlässigkeit. Kabelproben werden in einer Prüfkammer (Würfel mit 3 m Kantenlänge) mit Alkohol entzündet. Der mit einem kleinen Ventilator gleichmäßig verteilte Rauch beeinflusst eine Lichtmessstrecke.

Die Prüfung ist bestanden, wenn folgende Lichtdurchlässigkeiten erreicht werden

Gefahrenniveau	Anforderung
HL 1	–
HL 2 und HL 3	60 %
HL 4	70 %

Prüfnorm

IEC 61034, EN 61034, VDE 0482-1034-2

La formation de fumée entraîne plusieurs conséquences désagréables. D'une part une restriction de visibilité des voies de secours pour les personnes emprisonnées par le feu et un empêchement pour les pompiers et les équipes de secours, d'autre part une intoxication par la fumée (monoxyde de carbone). Le PVC développe particulièrement une grande quantité de fumée. La raison n'est pas le PVC lui-même comme on le pensait souvent par erreur, ce sont plutôt les additifs au PVC, en particulier les plastifiants qui dégagent une grande quantité de fumée.

Méthode d'essai


Contrôle de la densité de fumée d'un câble en feu en mesurant la perméabilité à la lumière. Les échantillons de câbles sont enflammés dans une chambre d'essai (cube de 3 m de longueur d'arête) à l'aide alcool. La fumée répartie régulièrement par un petit ventilateur influence une cellule photométrique.

L'essai est concluant si les perméabilités suivantes sont atteintes:

Niveau de risque	Exigence
HL 1	–
HL 2 und HL 3	60 %
HL 4	70 %

Norme d'essai

CEI 61034, EN 61034, VDE 0482-1034-2

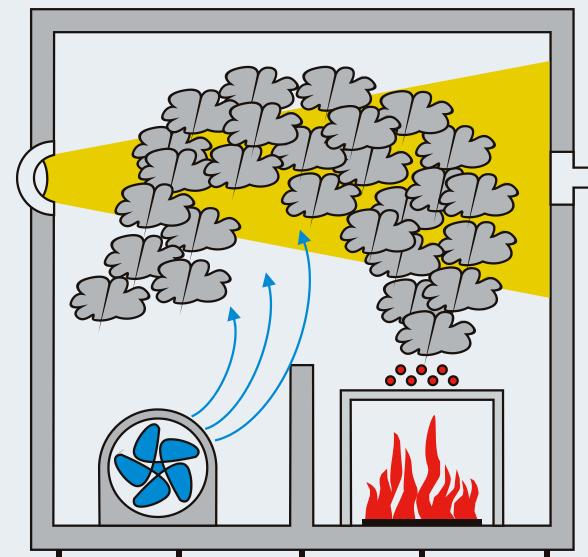

Brandverhalten / flammwidrig *Comportement au feu pour câbles ininflammables*

Flammwidrig sind Kabel, die zwar durch eine Zündflamme zum Brennen gebracht werden können, deren Brand sich aber beim Einzelkabel nur wenig über den Brandbereich hinaus ausbreitet und nach Entfernen der Zündflamme von selbst erloscht.

Bei senkrechter Bündelanordnung, z. B. in Kabelsteigschächten, kann jedoch ein Weiterbrennen nicht verhindert werden (Kamineffekt). Um dies zu unterbinden, braucht es Kabel mit der zusätzlichen Eigenschaft «Keine Brandfortleitung».

Prüfverfahren

Dieses Prüfverfahren beschreibt die minimale Anforderung an flammwidrige Leitungen. Sie gilt nur für einzelne Adern oder einzelne Kabel.

Eine einzelne Ader oder Leitung wird mit einem Propan-Luft-Brenner beflammt (1 kW Flamme).

Prüfdauer

- $\varnothing \leq 25$ = 60 s
- $\varnothing 25 \dots 50$ = 120 s
- $\varnothing 50 \dots 75$ = 240 s
- $\varnothing > 75$ = 480 s

Sobald die Brandquelle entfernt wird, muss das brennende Kabel wieder selber verlöschen. Die Brandbeschädigung darf nicht höher als 60 cm sein.

Die Prüfung ist bestanden, wenn:

Die Probe nicht gebrannt hat und die Schäden (Verkohlung) das obere oder untere Ende der Probe nicht erreicht haben (> 50 mm).

Prüfnorm

IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1

Les câbles ininflammables sont ceux qui, bien que mis en combustion par une veilleuse d'allumage, ne propagent l'incendie que très peu au-delà de la plage soumise à la flamme (on ne test qu'un seul câble à la fois); une fois que le brûleur est éloigné, ils s'éteignent d'eux-mêmes.

Dans le cas d'une disposition verticale des faisceaux de câbles, p. ex. dans des puits à câbles verticaux, il peut cependant se produire une propagation de l'incendie le long du câble (effet de cheminée). Pour empêcher cela, il faut utiliser des câbles ayant l'appellation «non propagateur de l'incendie».

Méthode d'essai

Cette méthode d'essai décrit l'exigence minimum à l'ininflammabilité. Elle n'est valable que pour un fil ou un câble seul.

Un fil ou un câble seul est exposé à la flamme d'un brûleur à propane/air (flamme de 1 kW).

Durée d'essai

- $\varnothing \leq 25$ = 60 s
- $\varnothing 25 \dots 50$ = 120 s
- $\varnothing 50 \dots 75$ = 240 s
- $\varnothing > 75$ = 480 s


Dès que la source de chaleur est retirée, le câble en feu doit s'éteindre tout seul. La détérioration par le feu ne doit pas dépasser 60 cm.

L'essai est concluant si:

L'échantillon n'a pas brûlé et la détérioration (carbonisation) n'a pas atteint l'extrémité supérieure ou inférieure de l'échantillon (> 50 mm).

Norme d'essai

CEI 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1

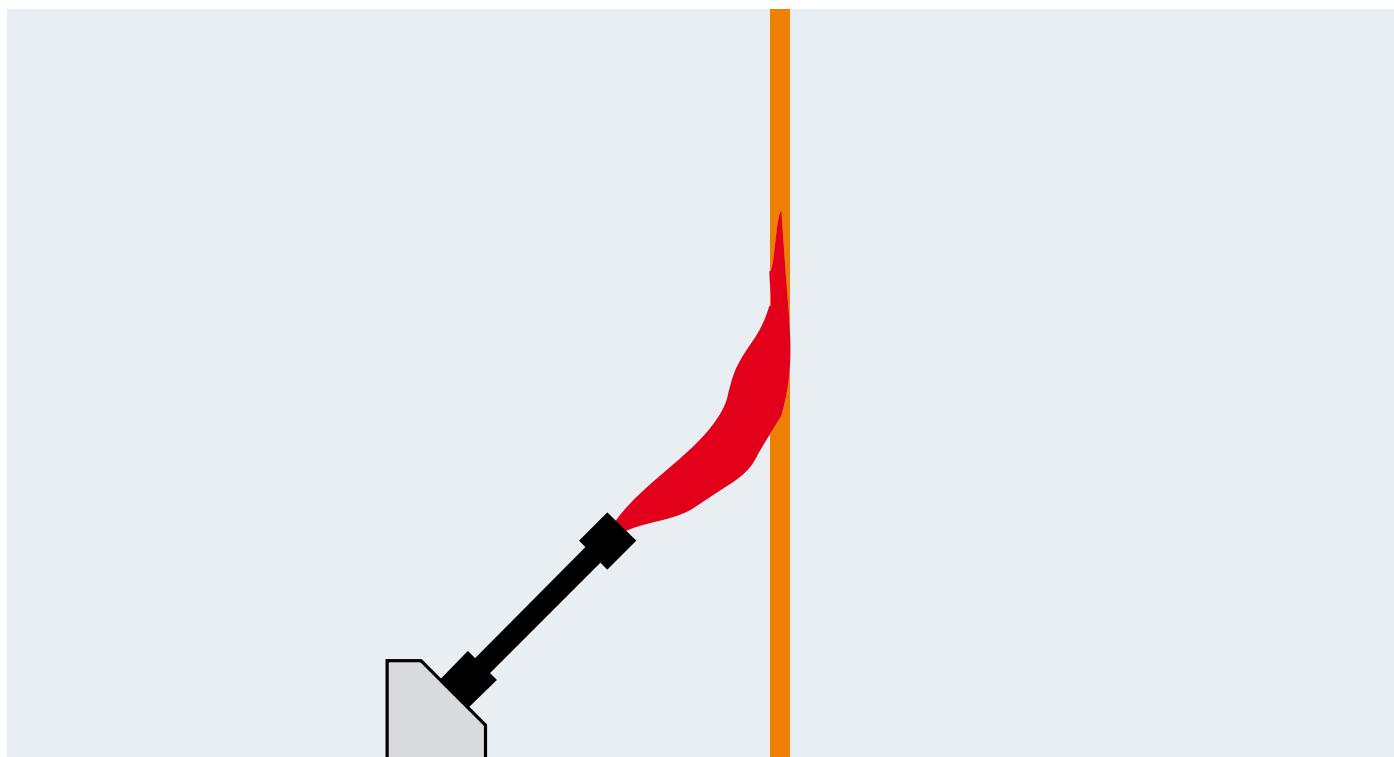

Keine Brandfortleitung

Comportement au feu / non propagateur du feu

Nicht brandfortleitend sind Kabel, die durch eine Zündflamme entzündet werden können, deren Brand aber auch bei senkrechter Anordnung von Kabelbündeln nicht weitergeleitet wird und die beim Verlöschen des Brandherdes von selbst erloschen.

Prüfverfahren

Diese Prüfung simuliert die Kaminwirkung von vertikalen Kabelanlagen. In einem genormten Schrank wird das Kabelbündel mit einem Brenner während 20 - 40 Minuten in Brand gehalten (Gasbrenner $75 \pm 5 \text{ MJ/h}$). Die Temperatur wird dabei auf 750°C reguliert. Man unterscheidet je nach dem Volumen nichtmetallischen (brennbaren) Materials pro Laufmeter die Kategorien A F/R, A, B, C und D.

Kategorie	A F/R	A	B	C	D
■ Liter (dm ³) Isolierstoff auf 1 m Probe	7	7	3,5	1,5	0,5
■ Beflammszeit (min)	40	40	40	20	20

Nach dem Test müssen die Kabel selber verlöschen. Sie dürfen bis zu einer Höhe von 2,5 m ab Brenner abgebrannt sein. Bei Studer-Kabeln beträgt diese Höhe etwa 50 bis 60 cm.

Prüfnorm

Kategorie	IEC	EN	VDE 0482
A F/R	60332-3-21	50266-2-1	Teil 266-2-1
A	60332-3-22	50266-2-2	Teil 266-2-2
B	60332-3-23	50266-2-3	Teil 266-2-3
C	60332-3-24	50266-2-4	Teil 266-2-4
D	60332-3-25	50266-2-5	Teil 266-2-5

Un câble non propagateur du feu est un câble qui peut être allumé par un brûleur mais dont la flamme s'éteint toute seule quant on retire ce dernier. Cette situation doit rester valable si on rassemble plusieurs câbles en faisceau et qu'on les place verticalement.

Méthode d'essai


Cet essai est une simulation de l'effet de cheminée que l'on retrouve dans des chemins de câbles verticaux. Dans une armoire normalisée on soumet un faisceau de câbles pendant 20 à 40 minutes à la flamme d'un brûleur (brûleur à gaz $75 \pm 5 \text{ MJ/h}$). La température est régulée à 750°C . On réparti en fonction du volume de matériau non métallique (combustible) par mètre dans des catégories A F/R, A, B, C et D.

Catégories	A F/R	A	B	C	D
■ Quantité d'isolant en litre (dm ³) par m d'échantillon	7	7	3,5	1,5	0,5
■ Durée d'exposition à la flamme (min)	40	40	40	20	20

Après cet essai, les câbles doivent s'éteindre tout seul. Ils peuvent être calcinés jusqu'à une hauteur de 2,5 m au dessus du brûleur. Pour les câbles de sécurité Studer, cette hauteur est de 50 à 60 cm.

Norme d'essai

Catégories	CEI	EN	VDE 0482
A F/R	60332-3-21	50266-2-1	partie 266-2-1
A	60332-3-22	50266-2-2	partie 266-2-2
B	60332-3-23	50266-2-3	partie 266-2-3
C	60332-3-24	50266-2-4	partie 266-2-4
D	60332-3-25	50266-2-5	partie 266-2-5

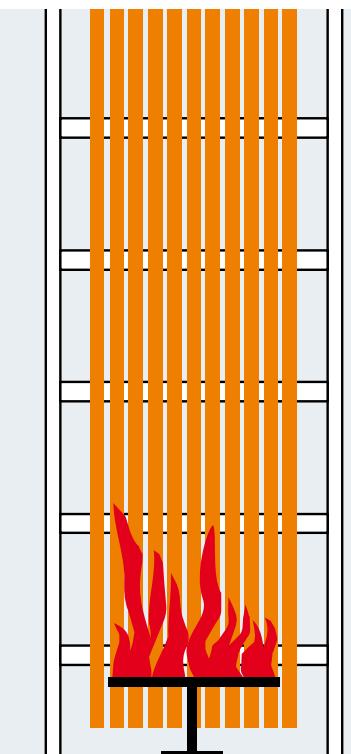

Isolationserhalt bei Feuereinwirkung *Maintien de l'isolation en cas d'incendie*

Der Isolationserhalt sagt aus, wie lange ein freiliegendes, unter definierten Bedingungen dem Brand ausgesetztes Kabel seine Isolierfähigkeit behält, d.h. kein Kurzschluss zwischen den Leitern entsteht. Der Isolationserhalt wird gekennzeichnet mit FE (z. B. FE180 = Isolationserhalt 180 Minuten).

Prüfverfahren

Der Prüfling wird in bestimmten Abständen oberhalb eines Gasbrenners befestigt. Die Leiter werden über eine Sicherung (2 A) an Betriebsspannung gelegt.

Die Prüfung ist bestanden, wenn während der Prüfdauer die Sicherung nicht angebrochen hat und kein Leiterbruch auftritt.

Prüfnorm

IEC 60331-11 und -21, DIN VDE 0472-814

Le maintien de l'isolation déclare pour combien de temps un fil aérien, sous conditions définies, exposé à l'incendie garde sa capacité d'isolation, c.-à-d. sans la naissance d'un court-circuit entre les conducteurs. Le maintien de l'isolation est marqué par FE (par exemple FE180 = maintien de l'isolation 180 minutes).


Mode d'essai

Le câble examiné est attaché à distance fixe au-dessus d'un brûleur à ga. Les conducteurs sont mis à la tension de service par un fusible (2 A).

L'examen est réussi quand le fusible n'a pas réagi pendant la durée de l'examen et sans la production d'une rupture de l'âme.

Norme d'essai

CEI 60331-11 et -21, DIN VDE 0472-814

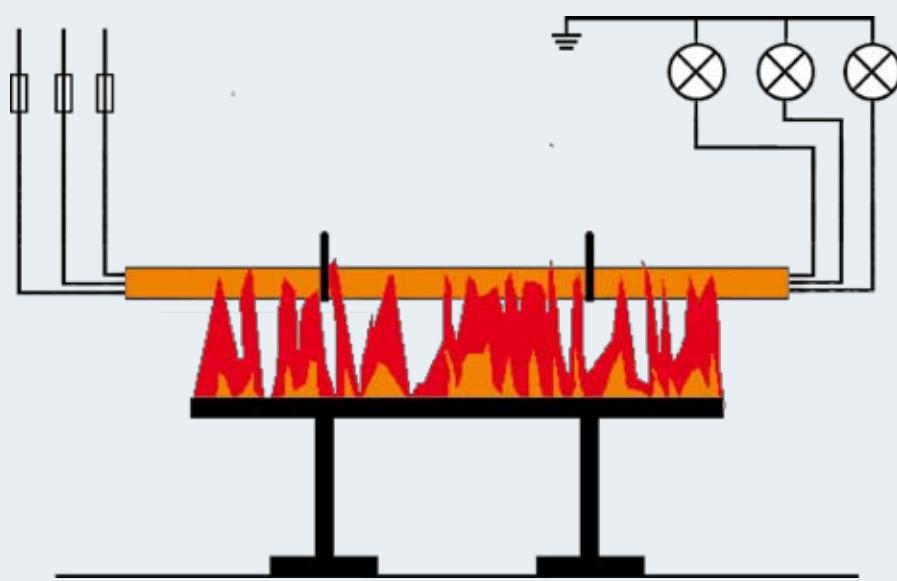

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der LEONI Studer AG, Däniken, Ausgabe Juli 2007 (ersetzt alle früheren Ausgaben)

Conditions générales de vente et de livraison

de LEONI Studer AG, Däniken, Version du Juillet 2007 (remplace toutes les versions précédentes)

Für alle Lieferungen gelten, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, die nachstehenden Bedingungen:

1. Vertragsabschluss

- 1.1 Spätestens mit der Entgegennahme der Waren von LEONI Studer AG gelten diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen. Änderungen irgendeiner der vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von LEONI Studer AG schriftlich bestätigt worden sind.
- 1.2 Alle Offerten von LEONI Studer AG werden aufgrund der ihr zur Verfügung gestellten oder übermittelten Angaben oder Planunterlagen ausgearbeitet. Die Verbindlichkeit ihrer Offerten wird hinfällig, wenn nachträglich Angaben, Masse oder Pläne geändert werden. Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist, haben offerierte Preise und Konditionen nur so lange Gültigkeit, als die Rohmaterialkosten unverändert bleiben; Rohmaterialpreiserhöhungen, die vor der definitiven Auftragerteilung eintreten, werden zusätzlich verrechnet. Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige schriftliche Vereinbarung nicht verbindlich. Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie von LEONI Studer AG ausdrücklich in einem separaten schriftlichen Vertrag zugesichert sind.
- 1.3 Ein Auftrag erhält erst durch die schriftliche Bestätigung von LEONI Studer AG Gültigkeit. Liegt die bestellte Ware am Lager, gilt der Auftrag als angenommen, wenn er durch LEONI Studer AG entgegengenommen und nicht binnen einem Arbeitstag abgelehnt wird; vorbehalten bleiben Rahmenvertragsaufträge. Ihre Auftragsbestätigungen sind genau zu kontrollieren. Unstimmigkeiten müssen spätestens drei Arbeitstage nach Datum der Auftragsbestätigung bei LEONI Studer AG gemeldet werden. Stillschweigen des Käufers bis zum Ablauf dieser Frist gilt als Anerkennung ihrer Auftragsbestätigung als Vertragsinhalt. Nach Ablauf dieser Frist ist LEONI Studer AG frei, die bestellte Ware gemäss Auftragsbestätigung zu produzieren und zu verrechnen.
- 1.4 Nach Zustandekommen des Vertrages eingehende Änderungswünsche können nur dann berücksichtigt werden, wenn LEONI Studer AG einer Änderung aufgrund des Standes der Vorarbeiten noch zustimmen kann. Durch solche nachträgliche Änderungen entstehende Kosten und Lieferverzögerungen gehen zu Lasten des Käufers.
- 1.5 Sollte sich eine Bestimmung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen als ganz oder teilweise nichtig bzw. unverbindlich erweisen, beschränkt sich die Nichtigkeit bzw. Unverbindlichkeit allein auf die betreffende Bestimmung. Anstelle einer solchen nichtigen oder unverbindlichen Bestimmung tritt jene Ersatzlösung, die dem angestrebten Zweck der entsprechenden nichtigen oder unverbindlichen Bestimmung am nächsten kommt.

2. Vertragsauflösung durch den Lieferanten

Will LEONI Studer AG von der Vertragsauflösung Gebrauch machen, hat sie dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Käufer mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart worden ist. Im Fall der Vertragsauflösung hat LEONI Studer AG Anspruch auf Vergütung der bereits erbrachten Lieferungen und Leistungen. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen einer solchen Vertragsauflösung sind ausgeschlossen.

3. Ausschluss weiterer Haftungen des Lieferanten und Folgeschäden

Die Fälle der wesentlichen Vertragsverletzung, deren Rechtsfolgen sowie alle An-

Sauf convention particulière les conditions suivantes sont valables pour toutes les livraisons:

1. Conclusion du contrat

- 1.1 Les conditions générales de vente et de livraison sont considérées comme acceptées au plus tard au moment de la réception de notre marchandise. Toute modification des présentes conditions de vente et de livraison ne nous engage qu'après confirmation par écrit.
- 1.2 Toutes nos offres sont élaborées selon les indications ou les plans qui nous sont mis à disposition par le client. Le caractère obligatoire de nos offres devient caduc au cas où certains indications, mesures ou plans sont modifiés ultérieurement. Sauf autre accord par écrit les prix et conditions offerts demeurent valables aussi longtemps que le coût de la matière première reste inchangé; toute augmentation de prix de la matière première entrant en vigueur avant la passation de commande définitive est additionnellement portée au compte de l'acheteur. Sans autre accord par écrit nos prospectus et catalogues ne nous engagent pas. Les indications dans nos documents techniques ne nous engagent que lorsque celles-ci ont été expressément assurées et confirmées dans un contrat conclu séparément et par écrit par la société LEONI Studer AG.
- 1.3 Une commande n'est valable qu'après notre confirmation écrite. Une commande du stock pour livraison immédiate est considérée comme valable lorsqu'elle a été réceptionnée par nous sans être refusée dans un délai d'un jour de travail; ceci est applicable sous réserve des commandes sur appel depuis des conventions-cadre. Les confirmations de commande doivent être contrôlées avec soin. Tout désaccord doit nous être communiqué au plus tard trois jours de travail après la date de la confirmation de commande. Le silence de la part du client jusqu'à l'expiration de ce terme est considéré comme acceptation de notre confirmation de commande en tant que contenu du contrat. Après l'expiration de ce terme nous sommes libres de produire et de facturer la marchandise commandée selon la confirmation de commande y relative.
- 1.4 Nous ne pouvons tenir compte d'éventuelles demandes de modification après la conclusion définitive du contrat que si la situation des travaux préparatoires nous permet de considérer/accepter celles-ci. Les coûts supplémentaires et les retards de livraison entraînés par ces modifications ultérieures sont à la charge de l'acheteur.
- 1.5 Au cas où une disposition de ces conditions de vente et de livraison devrait se révéler totalement ou partiellement respectivement nulle ou non obligatoire, cette nullité ou non-obligation se limite à la disposition concernée. Cette disposition nulle ou non obligatoire doit être remplacée par la solution qui est le plus proche du but poursuivi par la disposition d'origine, déclarée nulle ou non obligatoire.

2. Résiliation du contrat par le fournisseur

Si la société LEONI Studer AG veut faire usage de la résiliation du contrat, elle doit le communiquer immédiatement au client après avoir saisi l'importance et les conséquences de l'événement, même dans le cas où tout d'abord une prolongation du délai de livraison est convenue. Au cas de la résiliation du contrat nous avons droit à la rémunération des livraisons et prestations de services déjà exécutées. Toute demande d'indemnisation de la part de l'acheteur à cause d'une telle résiliation de contrat est exclue.

3. Exclusion d'autres responsabilités du four-nisseur et dommages inhérents

Les cas de l'essentielle violation de contrat, ses conséquences juridiques ainsi que tous

sprüche des Käufers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. In keinem Fall bestehen Ansprüche des Käufers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Diese Einschränkungen gelten nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von LEONI Studer AG, jedoch gelten sie auch für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von Hilfspersonen.

4. Rückgriffsrecht des Lieferanten

Werden durch Handlungen oder Unterlassungen des Käufers oder seiner Hilfspersonen Personen verletzt oder Sachen Dritter beschädigt und wird aus diesem Grunde LEONI Studer AG in Anspruch genommen, steht dieser ein Rückgriffsrecht auf den Käufer zu.

5. Bestellmenge

- 5.1 Unter- oder Überlängen von $+/- 10\%$ sind zulässig.
- 5.2 Die Lieferung kann in verschiedenen, produktionstechnisch und kommerziell bedingten Teillängen erfolgen.
Die längenbedingte Messgenauigkeit beträgt $+/- 0,5\%$.

6. Mass- und Gewichtsangaben sowie Aufbauabweichungen

Alle Angaben über Durchmesser und Gewichte der Erzeugnisse sind unverbindlich und gelten annähernd. LEONI Studer AG behält sich fabrikations- oder rohstoffmässig bedingte Abweichungen im Aufbau der Erzeugnisse vor.

7. Preise

- 7.1 Die Preise für Lieferungen in der Schweiz verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, ohne Spulen, jedoch inklusive Verpackung, frachtfrei Haus für Stückgutsendungen resp. Schweiz. Bestimmungsbahnhof für Wagenladungen. Für Lieferungen bis 30 kg, welche mit Post- oder Paketdienst erfolgen, wird dem Käufer das volle Porto in Rechnung gestellt. Keine Frachtvergütung bei Abholung vom Lager. Für Kleinmengen wird eine Bearbeitungsgebühr entsprechend der jeweils gültigen Preisliste berechnet.
- 7.2 Die Preise für Lieferungen ins Ausland verstehen sich Ex Works (Incoterms 2000) inklusive Verpackung und Einweggebinde zuzüglich Steuern und andere Abgaben. Bei Versand auf Spulen der Kabeltrommel GmbH & Co. KG, D - 51005 Köln (KTG), sind die Bedingungen in Art. 12.3 zu beachten. Die Listenpreise für Lieferungen ins Ausland enthalten eine feste Metallbasis, welche in den einzelnen Produktesegmenten unterschiedlich sein kann. Berechnungsgrundlage für den Metall-Verkaufspreis ist die Notierung an der entsprechenden Börse vom Vortag des Auftragseingangs. Es kann ein Metallkostenbezugszuschlag verrechnet werden. Der Verkaufspreis erhöht oder ermässigt sich um die Differenz zwischen Metallbasis und Börsennotierung.

8. Zahlungsbedingungen

- 8.1 Die Zahlungsfrist beträgt für alle Lieferungen 30 Tage netto nach Rechnungsdatum. Nicht berechtigte Skontoabzüge werden zurückgefördert.
- 8.2 LEONI Studer AG behält sich das Recht vor, Vorauszahlung und Sofortzahlung zu verlangen.
- 8.3 Bei Zahlungsverzug hält sich LEONI Studer AG das Recht vor, geplante Lieferungen zurückzuhalten und einen Verzugszins in der Höhe des üblichen Bankdiskontsatzes am Sitz der Gesellschaft, mindestens aber 0,6 % pro Monat zu berechnen.
- 8.4 Die Zahlungen sind vom Besteller am Domizil von LEONI Studer AG in bar oder per Banküberweisung zu leisten, ohne Abzug von Spesen, Steuern oder Gebühren sowie unter Ausschluss von Verrechnung mit anderen Forderungen. Bei Zahlung mit Check oder Wechsel sind die Inkassospesen sowie Diskontspesen und Zinsen an LEONI Studer AG zu vergüten.
- 8.5 Als Zahlungsdatum gilt der Tag, an dem LEONI Studer AG über den Betrag verfügen kann.
- 8.6 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen für die von LEONI Studer AG

les droits de l'acheteur, indépendamment de la raison juridique pour laquelle ils sont réclamés, sont réglés dans les présentes conditions. En particulier, tous les droits qui ne sont pas expressément cités, par exemple droit de dédommagement, réduction, annulation du contrat, résiliation du contrat sont exclus. L'acheteur n'a dans aucun cas des droits de remplacement de dommages, qui ne sont pas portés directement au sujet de livraison, notamment perte de production, perte d'exploitation, perte de commandes, bénéfice réduit ainsi que d'autres dommages directs et indirects. Les restrictions ne sont pas uniquement valables au cas d'intention illégale ou faute lourde de la société LEONI Studer AG, mais elles sont également valables au cas d'intention illégale et faute lourde de personnes auxiliaires.

4. Droit de recours du fournisseur

Au cas où des personnes sont blessées ou la propriété de tierces personnes est endommagée suite à des actions ou des omissions de la part de l'acheteur et si pour ces raisons on fait valoir ses droits à l'égard de la société LEONI Studer AG celle-ci a le droit de recours sur l'acheteur.

5. Quantité commandée

- 5.1 Une marge de différence de $+/-10\%$ dans la longueur est autorisée.
- 5.2 Pous des raisons commerciales ou de techniques de production, la livraison peut être effectuée sous forme de part de différentes longueurs. En raison de la longueur, la précision de mesure est de $+/- 0,5\%$.

6. Indications de mesure et de poids ainsi que des écarts de construction

Toutes les indications concernant les diamètres et les poids de nos produits ne nous engagent pas et doivent être considérées comme approximatives. Nous nous réservons le droit d'écart de construction de nos produits qui sont dûs à la fabrication ou à la matière première.

7. Prix

- 7.1 Les prix pour les livraisons en Suisse s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et sans bobines. Ils contiennent le conditionnement, l'expédition franco de port pour les envois de colis ou l'expédition gare suisse destinataire pour les envois par wagon. Pour des livraisons inférieures à 30 kg effectuées par service postal ou de colis, le montant total du port sera facturé à l'acheteur. En cas de prise en charge de la marchandise à l'entrepôt, aucune réduction au titre du transport ne sera consentie. Pour les commandes de petites quantités, les frais seront facturés selon la liste de frais en vigueur à cette date.
- 7.2 Les prix des livraisons pour l'étranger s'entendent Ex Works (Incoterms 2000), conditionnement et conteneur non-retour compris plus impôts et autres taxes. Pour les livraisons sur bobines fournies par la Kabeltrommel GmbH & Co. KG, D - 51005 Cologne (KTG), on observera les conditions stipulées à l'article 12.3. Les prix tarifaires pour les livraisons à l'étranger prévoient une base de métal fixe. Elle peut être différente selon les catégories de produits. Le calcul du prix de vente du métal repose sur la cotation des bourses correspondantes du jour précédent l'arrivée de la commande. Un supplément pour frais d'approvisionnement en métal pourra être facturé. Le prix de vente augmentera ou diminuera du montant de la différence entre la base de métal et la cotation en bourse.

8. Conditions de paiement

- 8.1 Pour toutes les livraisons, le délai de paiement est de 30 jours nets. Le montant de déductions d'escompte non-justifiées sera réclamé.
- 8.2 Nous nous réservons le droit d'exiger des paiements d'avance ou des paiements immédiats.
- 8.3 En cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit de suspendre d'autres livraisons prévues et de facturer un intérêt moratoire conforme au taux d'escompte bancaire usuel pratiqué au siège de notre entreprise. Il sera au minimum de 0,6 % par mois.
- 8.4 Le client doit effectuer les règlements à notre domicile, au comptant ou par virement bancaire, sans aucune déduction de frais, impôts ou taxes, ni aucune imputation sur d'autres créances. En cas de paiement par chèque ou par traite, les frais d'encaissement ainsi que les frais d'escompte et les intérêts devront nous être remboursés.
- 8.5 Sera considéré comme jour de paiement, le jour où nous pouvons disposer des sommes.

gelieferte Ware behält sich diese das Recht des Rücktritts vom Vertrag vor (Art. 214 OR).

9. Lieferfrist und lieferverzug

- 9.1 Die von LEONI Studer AG bestätigten Liefertermine verstehen sich ab Werk Däniken und sind so angegeben, dass sie normalerweise eingehalten werden können. Eine Verzögerung in der Ablieferung durch höhere Gewalt, Betriebsstörung, Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung und dergleichen geben dem Käufer weder das Recht auf Rücktritt, noch begründen sie Ersatzansprüche für direkten und indirekten Verzugsschaden.
- 9.2 Der Käufer ist berechtigt, für verspätete Lieferungen eine Verzugsentschädigung geltend zu machen, soweit die Verspätung nachweislich durch LEONI Studer AG verschuldet wurde und der Käufer einen direkten Schaden als Folge dieser Verspätung belegen kann. Wird dem Käufer durch eine Ersatzlieferung ausgeholfen, so fällt der Anspruch auf eine Verzugsentschädigung dahin.
- 9.3 Die Verzugsentschädigung beträgt für jede vollendete Woche der Verspätung 0,5 % und ist insgesamt auf 5 % des Vertragspreises des verspäteten Teils der Lieferung beschränkt. Die ersten zwei Wochen der Verspätung geben keinen Anspruch auf Verzugsentschädigung.

10. Versand, Transport und Versicherung

- 10.1 Besondere Wünsche betreffend Versand, Transport und Versicherung sind LEONI Studer AG rechtzeitig bekannt zu geben. Der Transport erfolgt immer auf Gefahr des Käufers. Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Versand oder Transport sind vom Käufer bei Erhalt der Lieferungen oder der Frachtdokumente unverzüglich an den letzten Frachtführer zu richten; die beanstandete Ware ist unter Vorbehalt anzunehmen.
- 10.2 Die Versicherung gegen Schäden irgendwelcher Art obliegt dem Käufer.

11. Übergang von Nutzen und Gefahr

- 11.1 Nutzen und Gefahr gehen auf den Käufer über, wenn die Sendung (Ware und Verpackung) das Werk verlässt bzw. versand- oder abholbereit ist, auch wenn der Versendungsort nicht Erfüllungsort ist.
- 11.2 Wird der Versand auf Begehren des Käufers oder aus sonstigen Gründen, die LEONI Studer AG nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den Käufer über. Von diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen auf Rechnung und Gefahr des Käufers gelagert und versichert.

12. Leihspulen und Verpackung

- 12.1 Karton-, Kunststoff- und Papierverpackungen sind im Preis für alle Lieferungen inbegriffen.
- 12.2 Für Lieferungen in der Schweiz werden den Käufern Versandspulen leihweise für maximal 6 Monate ab Lieferdatum kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Rücksendung der Leihspulen erfolgt zu Lasten von LEONI Studer AG entweder mit LEONI Studer AG-eigenen Lastwagen, mit LEONI Studer AG-autorisierten Spediteuren oder mit Cargo Domizil. Die Spulen müssen in gutem Zustand sein. Der Käufer haftet bei Verlust und Beschädigung. Nach Ablauf der 6-Monate-Frist werden die Leihspulen durch LEONI Studer AG schriftlich gemahnt und anschliessend dem Käufer verrechnet.
- 12.3 Wird die Lieferung auf den Spulen der KTG vorgenommen, erfolgt die Berechnung der Spulenmiete direkt durch die KTG nach deren Bestimmungen. Nach Freiwerden müssen diese Spulen direkt der KTG freigemeldet werden. Die entsprechenden Bedingungen der KTG gelten als Bestandteil der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von LEONI Studer AG und werden auf Anforderung zugesandt.

13. Garantie / Reklamation

- 13.1 Der Käufer hat die gelieferten Gegenstände unverzüglich nach ihrer Ankunft auf Fehlmengen und äussere Mängel zu untersuchen. Diese müssen innerhalb von 10 Tagen nach Ankunft der Ware schriftlich unter Angabe der Auftrags- und Lieferscheinnummer angezeigt werden, anderenfalls können Rechte aus ihnen nicht hergeleitet werden.

- 8.6 En cas de non-respect de nos conditions de paiement pour des marchandises livrées par nos soins, nous nous réservons le droit de résilier le contrat (art. 214 CO).

9. Délai de livraison et retard de livraison

- 9.1 Les délais de livraison que nous avons confirmés s'entendent départ usine Däniken. Ils sont indiqués de manière à ce que nous puissions normalement les respecter. Un retard de livraison dû à un cas de force majeure, des dérangements dans l'exploitation ou des difficultés d'approvisionnement ne donne au client ni le droit de résilier le contrat, ni le droit à des préentions pour dommages et intérêts directs ou indirects.
- 9.2 Le client est en droit de faire valoir une prévention à dommages et intérêts, dans la mesure où il pourra prouver que la faute du retard nous incombe et où il pourra justifier un dommage direct résultant du retard de livraison. Si le client se voit proposer une livraison de remplacement en dépannage, le droit à une indemnité de retard s'éteint.
- 9.3 L'indemnité de retard s'élève à 0,5 % du montant de la commande, par semaine complète de retard. Elle est limitée à 5 % du montant de la commande contenant les éléments livrés en retard. Les deux premières semaines de retard ne donnent pas naissance à une indemnité de retard.

10. Expédition, Transport et Assurance

- 10.1 Tout désir spécial concernant expédition, transport et assurance doit nous être communiqué à temps. Le transport est toujours effectué aux risques de l'acheteur. Toute réclamation en relation avec l'expédition ou avec le transport doit être adressée immédiatement au dernier transporteur dès réception de la livraison ou des documents de transport; la marchandise contestée doit être acceptée sous réserve.
- 10.2 L'assurance contre les risques de dommages d'un genre quelconque est du devoir de l'acheteur.

11. Profit et risques

- 11.1 Profit et risques passent du fournisseur à l'acheteur dès que l'envoi (marchandise et emballage) quitte l'usine, resp. dès que l'envoi est prêt pour expédition ou pour la prise en charge, ceci est valable même si l'endroit d'expédition n'est pas identique à l'endroit d'accomplissement.
- 11.2 Dans le cas où l'expédition est retardée suite à la demande de l'acheteur ou pour d'autres raisons dont nous ne sommes pas responsables, le profit et les risques passent quand même à l'acheteur au moment originalement prévu pour expédition. A partir de ce moment les livraisons sont stockées et assurées au compte et aux risques de l'acheteur.

12. Bobines de location et conditionnement

- 12.1 Les conditionnements en carton, matière plastique et papier sont inclus dans le prix pour toutes les livraisons.
- 12.2 Pour les livraisons en Suisse, les bobines d'expédition sont mises à disposition du client, à titre de prêt gratuit et pour une période maximale de 6 mois. Le renvoi des bobines prêtées s'effectue à notre charge, soit avec notre propre camion LEONI Studer AG, soit par des transporteurs agréés par LEONI Studer AG, soit par cargo domicile. Les bobines doivent être rendues en bon état. Le client est responsable en cas de perte ou d'endommagement. Après un délai de 6 mois, nos services réclament par écrit le retour des bobines. Sans nouvelles de la part du client, celles-ci sont facturées.
- 12.3 Si la livraison a lieu sur des bobines de KTG, la facture pour la location des bobines sera établie directement par KTG selon ses propres conditions. Dès que les bobines sont disponibles, le client doit en faire part sans délai à KTG. Les conditions correspondantes de KTG font parties de nos conditions générales de vente et de livraison et seront fournies sur demande.

13. Garantie / réclamations

- 13.1 Dès la rentrée des marchandises livrées l'acheteur doit contrôler celles-ci pour faire sûr qu'il n'y a ni manquants ni vices de fabrication. Au cas contraire, ceux-ci doivent être communiqués au fournisseur par écrit et dans un délai de 10 jours après réception de la marchandise, avec mention du numéro de command-

- 13.2 Wenn wesentliche Mängel festgestellt wurden oder eine Prüfung ergeben hat, dass vereinbarte Aufbauvorschriften nicht erfüllt sind, liefert LEONI Studer AG innerhalb einer angemessenen Frist kostenlos Ersatz, sofern sie die Fehler zu vertreten hat.
- 13.3 Für alle LEONI Studer AG-Kabel wird eine einwandfreie Ausführung des gelieferten Materials auf die Dauer von 2 Jahren garantiert. Die Garantie beginnt mit Abgang der Lieferung ab Werk oder mit Inbetriebnahme, wenn die Montage durch LEONI Studer AG erfolgt ist. Im Besonderen übernimmt LEONI Studer AG folgende Haftung für Mängel: Alle LEONI Studer AG innerhalb dieser Zeit unverzüglich gemeldeten, von ihr zu vertretenden Fehler, die unter normalen Verhältnissen bei sachgemäßer Behandlung zu Störungen geführt haben, werden durch Instandsetzung oder Auswechselung des schadhaften Teiles so schnell wie möglich auf ihre Kosten beseitigt. Ersetzte Teile werden Eigentum von LEONI Studer AG. Es sind von ihr jedoch nur solche Fehler zu vertreten, die nachweislich auf Materialmängel oder unsachgemäße Arbeit von LEONI Studer AG zurückzuführen sind. Falls die Verlegung nicht durch LEONI Studer AG-Personal oder unter LEONI Studer AG-Aufsicht erfolgt ist, oder falls Garnituren fremder Herkunft vom Käufer in die Kabel eingebaut sind, ist LEONI Studer AG im Zweifelsfalle berechtigt, fremdes Verschulden als Ursache der Störung anzusehen. Weitere über die oben beschriebene Ersatzpflicht hinausgehende Ansprüche, die aus den Fehlern hergeleitet werden, insbesondere Ansprüche auf Ersatz mittelbaren Schadens, werden nicht anerkannt. Bei Ersatz einer schadhaften Kabelstrecke findet keine Garantieverlängerung für das übrige Netz statt. Weiter gehende Ansprüche auf direkten oder indirekten Schaden sind ausgeschlossen.

14. Rücksendungen

Rücksendungen von Waren wegen Nichtgebrauchs, ungeeigneter Länge usw. werden nur aufgrund einer vorausgehenden schriftlichen Vereinbarung angenommen. Entstehende Umtreibe werden bei Gutschriften in Abzug gebracht. Nicht katalogmässige, nach besonderen Angaben gelieferte, wenig oder nicht mehr gangbare oder unvollständige Waren sowie Waren in nicht mehr einwandfreiem Zustand können nicht gutgeschrieben werden.

15. Verlegung und Montage

Sofern Verlegung und Montage Bestandteil des Lieferumfangs von LEONI Studer AG sind, erfolgen sie gemäss separaten Montagebedingungen. Die Haftung erstreckt sich in jedem Fall ausschliesslich auf die von LEONI Studer AG gelieferten Teile. Vorbehalten bleibt eine von ihr verursachte, fehlerhafte Installation der Anlage oder von Anlageteilen.

16. Schutzrechte

Technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen und dergleichen sind geistiges Eigentum von LEONI Studer AG und dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt noch Drittpersonen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden. Der Käufer trägt alle Risiken, falls bei Lieferung nach seinen Zeichnungen oder sonstigen Angaben die Schutzrechte Dritter verletzt werden.

17. Eigentumsvorbehalt

- 17.1 LEONI Studer AG behält sich das Eigentum an der Lieferung bis zu deren vollständigen Bezahlung vor. Der Käufer ist verpflichtet, die zum Schutz ihres Eigentums erforderlichen Massnahmen zu treffen.
- 17.2 LEONI Studer AG ist berechtigt, unter Mitwirkung des Bestellers den Eigentumsvorbehalt im entsprechenden Register eintragen zu lassen.

18. LEONI Sozial charta

Der Käufer verpflichtet sich, die Grundsätze der Erklärung zu den sozialen Rechten und den industriellen Beziehungen bei LEONI (LEONI Sozial Charta) zu beachten. Der Käufer kann die LEONI Sozial Charta jederzeit auf der Website von LEONI (www.leoni.com) einsehen oder bei LEONI Studer AG anfordern. Ein schwerwiegender Verstoss oder wiederholte Verstösse des Käufers gegen die LEONI Sozial Charta berechtigt LEONI Studer AG zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grunde sowohl von Einzelvereinbarungen als auch von Rahmenvereinbarungen mit dem

de et du numéro du bulletin de livraison. Autrement, le client ne pourra en faire valoir aucun droit.

- 13.2 Au cas où le matériel présente un vice important ou bien que le contrôle révèle que les prescriptions de construction convenues n'ont pas été observées, la marchandise est gratuitement remplacée dans un délai convenable, ceci à condition que nous ayons la responsabilité pour le vice constaté.
- 13.3 Pour tous nos câbles, nous garantissons une exécution irréprochable de la marchandise livrée pendant une durée de 2 ans. La garantie débute lorsque la marchandise quitte l'usine ou après la mise en service si le montage est réalisé par nos soins. En particulier, nous assumons les responsabilités suivantes: Tous les vices qui nous sont immédiatement communiqués dans ce délai et dont nous sommes entièrement responsables et qui ont provoqué des dérangements malgré un traitement compétent dans de circonstances normales, sont éliminés par nos soins aussi rapidement que possible, sous forme de réparation ou remplacement de la pièce défectueuse. Toute pièce remplacée devient notre propriété. Cependant, nous assumons la responsabilité uniquement pour les défauts dûs – comme on peut en apporter la preuve – à des défauts de matériel ou à du travail incorrect fourni par LEONI Studer AG. En cas de doute nous sommes autorisés à considérer la faute d'une tierce personne comme cause du dérangement si la pose n'a pas été effectuée par notre personnel ou si elle n'a pas eu lieu sous notre surveillance ou bien si des accessoires d'origine étrangère ont été installés dans le câble par le client. Nous déclinons d'autres préventions au-delà de l'obligation d'indemnisation décrite plus haut, basées sur des erreurs et particulièrement des préventions pour remplacement de dommages directs. Lorsqu'une liaison de câble défectueuse est remplacée nous n'accordons pas de prolongation de la garantie pour le restant du réseau. Toute autre prévention pour dommages directs ou indirects est exclue.

14. Retours

Les retours de marchandises à cause de non-utilisation, de longueurs ne convenant pas ne sont acceptés que sur la base d'un précédent accord par écrit. Les frais en résultant sont déduits des notes de crédit. Les marchandises non cataloguées, fournies selon spécifications particulières, peu ou plus de bon débit ou incomplètes ainsi que des marchandises qui ne sont plus en parfait état ne peuvent pas être créditées.

15. Pose et montage

Pour autant que la pose et le montage fassent partie du contrat, ceux-ci sont effectués en tous les cas selon les conditions de montage particulières. La responsabilité contient exclusivement les pièces livrées par nos soins, à la réserve d'un montage défectueux causé par la société LEONI Studer AG.

16. Droits de protection

Les documents techniques tels que plans, descriptions, illustrations et autres choses semblables sont notre propriété intellectuelle. Ils ne doivent ni être copiés ou multipliés ni rendus accessibles à des tierces personnes ou à la concurrence. Le client assume tous les risques lorsque les droits de protection de tierces personnes sont violés par la mise à disposition de leurs plans ou d'autres indications.

17. Réserve de propriété

- 17.1 Nous nous réservons la propriété de la livraison jusqu'à son paiement complet. Le client s'engage à prendre toutes mesures nécessaires à la protection de notre bien.
- 17.2 Nous sommes en droit de faire inscrire notre réserve de propriété dans le registre correspondant, en collaboration avec le client.

18. Charte Sociale LEONI

L'acheteur s'engage à se renseigner concernant les droits sociaux et les conditions industrielles chez LEONI (Charte sociale LEONI). L'acheteur peut trouver en tout temps sur le site Internet de LEONI (www.leoni.com), la charte sociale LEONI ou se la procurer chez LEONI Studer AG. Une infraction grave ou des infractions répétées de l'acheteur contre la charte sociale LEONI, autorise LEONI Studer AG à annuler sans délai, pour raisons importantes toutes conventions individuelles ou collectives avec l'acheteur.

19. Droit applicable et for

- 19.1 Le droit matériel suisse est appliqué à l'exclusion du droit commercial viennois.

Käufer.

19. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- 19.1 Es gilt schweizerisches materielles Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts.
- 19.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Olten, Schweiz. LEONI Studer AG behält sich jedoch vor, ihre Rechte auch am Domizil des Käufers geltend zu machen.

Däniken, Juli 2007

19.2 Pour tous litiges résultant du présent contrat, le for est Olten, Suisse.
Nous nous réservons cependant le droit de faire valoir nos droits également au domicile de l'acheteur.

Däniken, Juillet 2007

Produkte von LEONI Studer AG

Produits de LEONI Studer AG

BETAterm®

- Hochwertige, halogenfreie und flammwidrige Industrieleitungen
- Temperaturbeständig, sehr spannungsfest, maschinell gut verarbeitbar

BETAflam® flex

- Hochwertige flexible Industriekabel
- Ausgezeichnet medienbeständig, halogenfrei und flammwidrig

BETAflam® CHEMAflex®

- Öl- und chemikalienbeständige Anschlussleitungen
- Temperaturbeständig, halogenfrei, flammwidrig, gut verarbeitbar

BETAtans®

- Hochwertige halogenfreie Kabel und Leitungen
- Mit hoher mechanischer und elektrischer Festigkeit

BETAflam® Solar

- Doppelt isolierte Leitungen
- Elektronenstrahlvernetzt, halogenfrei
- Für die Verkabelung von Photovoltaikanlagen

BETAjet®

- 400-Hz-Versorgungsleitungen für die externe Stromversorgung von Flugzeugen am Boden
- Für bewegliche und fest verlegte Anwendungen

BETAlux®

- Medienbeständige Primärkabel (5 kV) und Sekundärkabel
- Zur Speisung der Pistenbeleuchtung

BETAflam®

- Leitungen und Kabel für höchste Sicherheitsanforderungen
- Flammwidrig, rauchgasarm, nicht brandfördernd

BETAfixss®

- Kabeltragsysteme mit Funktionserhalt unter Brandeinwirkung

BETApower

- Mittelspannungskabel TRI -DELTA®
- Niederspannungsnetzkabel GKN und GN-CLN
- NS-Kabel BETAflam® TRAFO-FLEX
- Kabelzubehör

BETAsolution®

- Ihre Investition in eine gesamtheitliche Lösung

BETAterm®

- Fils sans halogènes et résistants au feu pour des applications industrielles
- Résistants à la température, résistance à la rupture diélectrique importante, appropriés pour la confection par machine

BETAflam® flex

- Câbles flexibles de haute technicité
- Excellente résistance à l'humidité, sans halogènes et résistants au feu

BETAflam® CHEMAflex®

- Câbles résistants aux huiles et aux produits chimiques
- Résistants à la température, sans halogènes, résistants au feu, confectionnent aisément

BETAtans®

- Câbles et fils sans halogènes de grande qualité
- Grande résistance mécanique et résistance à la rupture diélectrique

BETAflam® Solar

- Fils à double isolation
- Réticulés par faisceaux électronique, sans halogènes
- Pour le raccordement des installations photovoltaïques

BETAjet®

- Câbles 400 Hz pour l'alimentation électrique externe des avions au sol
- Applications mobiles ou fixes

BETAlux®

- Câbles primaires (5 kV) et secondaires
- Pour l'alimentation du balisage des pistes aéroportuaires

BETAflam®

- Câbles et fils pour les plus hautes exigences en matière de sécurité
- Résistants au feu, faible dégagement de fumée, pas de propagation du feu

BETAfixss®

- Chemin de câble avec maintien du fonctionnement en cas d'incendie

BETApower

- Câbles moyenne tension TRI-DELTA®
- Câbles de réseau basse tension GKN et GN-CLN
- Câbles basse tension câbles BETAflam® TRAFO-FLEX
- Accessoires pour câbles

BETAsolution®

- Nous sommes toujours à votre disposition – solutions économiques pour la distribution de l'énergie électrique

LEONI Studer AG Herrenmattstrasse 20
Business Unit Power Utilities Postfach 63
CH - 4658 Däniken
Telefon +41 (0)62 288 82 82
Telefax +41 (0)62 288 83 83
E-Mail mailbox@leoni-studer.ch
www.leoni-power-utilities.com
www.leoni-studer.ch

LEONI Studer GmbH Stahlbaustraße 56
D - 64560 Riedstadt-Goddelau
Telefon +49 (0)6158 9208 0
Telefax +49 (0)6158 9208 19
E-Mail info@leoni-studer.de
www.leoni-studer.de